

BAXI

EVOLUTION PRIME

en

CONDENSING GAS WALL-HUNG BOILERS

Installation manual for the User

de

KONDENSATIONS-WANDGASHEIZKESSEL

Betriebsanleitung für den Benutzer

es

CALDERA MURAL DE GAS DE CONDENSACIÓN

Manual de uso destinado al usuario

cs

PLYNOVÉ ZÁVESNÉ KONDENZAČNÍ KOTLE

Návod k použití určený pro uživatele

sk

PLYNOVÉ ZÁVESNÉ KONDENZAČNÉ KOTLE

Návod na použitie určený pre používateľa

el

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης για τον πελάτη

hu

KONDENZÁCIÓS FALI GÁZKAZÁN

A felhasználónak szóló kézikönyv

pl

KONDENSACYJNE KOTŁY ŚCIENNE GAZOWE

Podręcznik obsługi dla użytkownika

ro

CENTRALĂ TERMICĂ MURALĂ CU CONDENSARE, PE GAZ

Manual de instrucțiuni destinat utilizatorului



The appliance can be used by children aged 8 or over and by people with reduced physical, sensory or mental faculties, or who do not have the required experience or knowledge, provided they are supervised or have received instructions on using the appliance safely and understanding its intrinsic hazards. Children must not play with the appliance. The cleaning and maintenance operations reserved to the user must not be performed by unsupervised children.

CONTENT

1. SAFETY	3
1.1 GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS	3
1.2 RECOMMENDATIONS	3
1.3 LIABILITIES	3
2. ABOUT THIS MANUAL	4
2.1 GENERAL	4
2.2 SYMBOLS USED	4
3. TECHNICAL SPECIFICATIONS	4
3.1 HOMOLOGATIONS	4
3.2 TECHNICAL DATA	5
4. DESCRIPTION OF THE PRODUCT	7
4.1 GENERAL DESCRIPTION	7
4.2 OPERATING PRINCIPLE	7
4.3 MAIN COMPONENTS	7
5. USE OF THE CONTROL PANEL	8
6. OPERATION	8
6.1 USE OF THE CONTROL PANEL BUTTONS AND KNOBS	8
6.2 START-UP	8
IGNITION PROCEDURE	9
6.3 SHUT-DOWN	9
6.4 FROST PROTECTION	9
7. SETTINGS	9
7.1 READING OUT MEASURED VALUES	9
STATES AND SUB-STATES	10
8. MAINTENANCE	11
8.1 GENERAL	11
8.2 MAINTENANCE MESSAGE	11
8.3 MAINTENANCE NOTES	11
8.4 FILLING THE INSTALLATION	11
8.5 VENTING THE INSTALLATION	11
9. TROUBLESHOOTING	12
9.1 ERROR CODES	12
10. DECOMMISSIONING	15
10.1 DECOMMISSIONING PROCEDURE	15
11. DISPOSAL	15
11.1 DISPOSAL/RECYCLING	15
12. ENVIRONMENT	15
12.1 ENERGY SAVING	15
13. APPENDIX	15
13.1 PRODUCT FICHE	15

1. SAFETY

1.1 General safety instructions

SMELL OF GAS

- Switch off the boiler.
- Do not activate any electrical device (such as switching on the light).
- Put out any naked flames and open the windows.
- Call an Authorised Service Centre.

SMELL OF COMBUSTION FUMES

- Switch off the boiler.
- Open all the doors and windows to ventilate the room.
- Call an Authorised Service Centre.

FLAMMABLE MATERIAL

Do not use and/or store highly flammable material (thinners, paper, etc.) near the boiler.

SERVICING AND CLEANING THE BOILER

Switch off the boiler before working on it.



Once a year, have the device serviced by a qualified technician who should provide an undersigned maintenance certificate.

1.2 Recommendations



Only qualified technicians are authorised to service the device and system.



The appliance is not intended to be used by persons with reduced physical, sensory or mental capacities, or who lack experience or knowledge, unless, through the mediation of a person responsible for their safety, they have had the benefit of supervision or of instructions on the use of the appliance.



Make sure that the device remains physically connected to the mains to ensure that the safety functions, like the pump anti-block function and frost protection, continue to operate.



Do not leave any packaging (plastic bags, polystyrene, etc.) within the reach of children as they are a potential source of danger.



Periodically check the pressure of the system (minimum pressure 0.8 bar, recommended pressure 1-1.5 bar).



Do not remove or cover the identification plates and labels on the device. These must remain visible for the entire useful life of the device.



Failure to observe the above will render the warranty null and void. Prior to commissioning, remove the protective plastic coating from the boiler. Do not use any tools or abrasive detergents to do this as you may damage the painted surfaces.

1.3 Liabilities

1.3.1 RESPONSIBILITIES OF THE PRODUCER

Our products all have C E marking. As our company constantly strives to improve its products, it reserves the right to modify the information given in this document at any time and without notice. This document is issued purely for the sake of information and should not be considered as a contract with third parties. As the producer, we cannot be held responsible for the following:

- Failure to observe the instructions on installation of the device.
- Failure to observe the instructions on use of the device.
- Negligent or insufficient maintenance of the device.

1.3.2 RESPONSIBILITIES OF THE INSTALLER

The installer is responsible for installation and commissioning of the device. The installer must follow the instructions below:

- Read and observe the instructions in the manuals provided with the device.
- Install the device in compliance with the laws and standards in force.
- Perform commissioning and all necessary checks.
- Explain installation to the user.
- With regard to maintenance, inform the user of the need to check the device regularly and to keep it in good working order.
- Provide the user with all the instruction manuals.

1.3.3 RESPONSIBILITIES OF THE USER

To guarantee successful installation, proceed as follows:

- Read and observe the instructions in the manuals provided with the device.
- Request the assistance of a qualified installer for installation and initial commissioning.
- Ask the installer to explain the operation of the gas boiler.
- Entrust any servicing and inspections to a qualified installer.
- Keep the manuals in good condition and in a safe place near the device.

2. ABOUT THIS MANUAL

2.1 General

This manual is intended for the user of a EVOLUTION PRIME boiler.

2.2 Symbols used



WARNING

Risk of damage to, or malfunction of the appliance. Pay special attention to the warnings concerning danger to people.



DANGER OF BURNS

Wait for the appliance to cool down before working on the parts exposed to heat.



DANGER - HIGH VOLTAGE

Live components - electrocution hazard.



DANGER OF FREEZING

Possible formation of ice due to low temperatures.



IMPORTANT INFORMATION

Information to read with particular care as it is useful for the correct operation of the boiler.



GENERIC PROHIBITION

It is forbidden to do/use the things indicated alongside the symbol.

3. TECHNICAL SPECIFICATIONS

3.1 Homologations

3.1.1 Certification

We certify that the equipment specified below conforms to the model described in the **CE** declaration of conformity.

CE number	0085CQ0192
NOx Class	6
Type of flue connections	B23 – B23P – B33 - C13 – C33 – C43 – C53 – C63 – C83 – C93

3.2 Technical data

Cat.		EVOLUTION PRIME 1.24		EVOLUTION PRIME 24	EVOLUTION PRIME 26	EVOLUTION PRIME 28	EVOLUTION PRIME 30				
		Heating only	DHW Tank *								
Cat.				II _{2H3B/P}							
Gas used	-			G20 - G30 - G31							
Rated heat input for DHW circuit (Qn)	kW	-	28.9	24.7	26.7	28.9	31.0				
Rated heat input for heating circuit (Qn)	kW	24.7	24.7	20.6	20.6	24.7	24.7				
Reduced heat input (Qn)	kW	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9				
Rated heat output for DHW circuit (Pn)	kW	-	28.0	24.0	26.0	28.0	30.0				
Rated heat output 80/60 °C (Pn)	kW	24.0	24.0	20.0	20.0	24.0	24.0				
Rated heat output 80/60 (Pn) Factory set heating mode value	kW	24.0	24.0	20.0	20.0	20.0	20.0				
Rated heat output 50/30 °C (Pn)	kW	26.1	26.1	21.8	21.8	26.1	26.1				
Reduced heat output 80/60 °C (Pn)	kW	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8				
Reduced heat output 50/30 °C (Pn)	kW	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2				
Rated efficiency 50/30 °C (Hi)	%	105.8	105.8	105.8	105.8	105.8	105.8				
Max. pressure of water in heating circuit	bar	3	3	3	3	3	3				
Min. pressure of water in heating circuit	bar	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				
Capacity of water in expansion vessel	l	8	8	8	8	8	8				
Minimum pressure of expansion vessel	bar	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8				
Max. pressure of water in DHW circuit	bar	-	-	8.0	8.0	8.0	8.0				
Min. dynamic pressure in DHW circuit	bar	-	-	0.15	0.15	0.15	0.15				
Minimum flow of water in DHW circuit	l/min	-	-	2.0	2.0	2.0	2.0				
Production of DHW with ΔT = 25 °C	l/min	-	-	13.8	14.9	16.1	17.2				
Production of DHW with ΔT = 35 °C	l/min	-	-	9.8	10.6	11.5	12.3				
Specific output "D"	l/min	-	-	11.5	12.4	13.4	14.3				
Temperature range in heating circuit	°C	25÷80	25÷80	25÷80	25÷80	25÷80	25÷80				
Temperature range in DHW circuit	°C	-	35÷60	35÷60	35÷60	35÷60	35÷60				
Coaxial flue duct diameter	mm	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100				
Diameter of separate outlets	mm	80/80	-	80/80	80/80	80/80	80/80				
Max. mass flow rate of fumes	kg/s	0.012	0.014	0.012	0.013	0.014	0.015				
Min. mass flow rate of fumes	kg/s	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002				
Max. exhaust temperature	°C	80	80	80	80	80	80				
Natural gas supply pressure 2H	mbar	20	20	20	20	20	20				
Propane gas supply pressure 3B/P	mbar	30	30	30	30	30	30				
Power supply voltage	V	230	230	230	230	230	230				
Power supply frequency	Hz	50	50	50	50	50	50				
Rated power supply	W	84	94	84	86	94	100				
Net weight / water load	Kg	26/28	26/28	26/28	26/28	26/28	26/28				
Dimensions (height/width/depth)	mm	700/395/279	700/395/279	700/395/279	700/395/279	700/395/279	700/395/279				
Humidity protection level (EN 60529)	-	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D				

CONSUMPTION AT HEAT INPUT Qmax and Qmin		Heating only	DHW Tank *				
Qmax (G20) - 2H	m3/h	2.61	3.06	2.61	2.82	3.06	3.28
Qmin (G20) - 2H	m3/h	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
Qmax (G30) - 3B	kg/h	1.95	2.28	1.95	2.10	2.28	2.44
Qmin (G30) - 3B	kg/h	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39
Qmax (G31) - 3P	kg/h	1.92	2.25	1.92	2.07	2.25	2.41
Qmin (G31) - 3P	kg/h	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38

* Supplied as an accessory

3.2.1 Technical Parameters

In conformity with (EU) Regulation 813/2013.

BAXI - EVOLUTION PRIME			1.24	24	26	28	30
Condensing boiler			Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Low-temperature boiler ⁽¹⁾			No	No	No	No	No
B1 boiler			No	No	No	No	No
Cogeneration space heater			No	No	No	No	No
Combination heater			No	Yes	Yes	Yes	Yes
Rated heat output	<i>P_{rated}</i>	kW	24	20	20	24	24
Useful heat output at rated heat output and high temperature regime ⁽²⁾	<i>P₄</i>	kW	24,0	20,0	20,0	24,0	24,0
Useful heat output at 30% of rated heat output and low temperature regime ⁽¹⁾	<i>P₁</i>	kW	8,0	6,7	6,7	8,0	8,0
Seasonal space heating energy efficiency	<i>η_S</i>	%	93	93	93	93	93
Useful efficiency at rated heat output and high temperature regime ⁽²⁾	<i>η₄</i>	%	88,0	88,1	88,1	88,0	88,0
Useful efficiency at 30% of rated heat output and low temperature regime ⁽¹⁾	<i>η₁</i>	%	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8
Auxiliary electricity consumption							
Full load	<i>elmax</i>	kW	0,038	0,028	0,028	0,038	0,038
Part load	<i>elmin</i>	kW	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
Standby mode	<i>P_{SB}</i>	kW	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Other items							
Standby heat loss	<i>P_{stby}</i>	kW	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
Ignition burner power consumption	<i>P_{ign}</i>	kW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Annual energy consumption	<i>Q_{HE}</i>	GJ	74	62	62	74	74
Sound power level, indoors	<i>L_{WA}</i>	dB	50	48	48	50	50
Emissions of nitrogen oxides	<i>NO_X</i>	mg/kWh	40	38	38	40	40
Domestic hot water parameters							
Declared load profile			-	XL	XL	XL	XL
Daily electricity consumption	<i>Q_{elec}</i>	kWh	-	0,151	0,163	0,151	0,166
Annual electricity consumption	<i>AEC</i>	kWh	-	33	36	33	33
Water heating energy efficiency	<i>η_{wh}</i>	%	-	86	85	85	87
Daily fuel consumption	<i>Q_{fuel}</i>	-	-	22,770	22,82	22,930	22,16
Annual fuel consumption	<i>AFC</i>	GJ	-	17	17	17	17

(1) Low temperature means for condensing boilers 30°C, for low temperature boilers 37°C and for other heaters 50°C return temperature (at heater inlet).

(2) High temperature regime means 60°C return temperature at heater inlet and 80°C feed temperature at heater outlet.

4. DESCRIPTION OF THE PRODUCT

4.1 General description

This boiler has been designed to heat water to a temperature lower than boiling point at atmospheric pressure. It must be connected to a central heating system and to a domestic hot water supply system according to its performance and power output. The characteristics of this boiler are:

- low polluting emissions;
- high-performance heating;
- discharge of combustion products by means of a concentric exhaust connector or separate flue-air ducts;
- front control panel with display;
- minimal weight and size.

4.2 Operating principle

4.2.1 Combustion

The burner heats the heating water that circulates in the heat exchanger. When the temperature values of the combustion gases are below the dew point (about 55 °C), the water vapour in the combustion gas condenses in the gas section of the heat exchanger. Heat recovered during this condensation process (latent heat or condensation heat) is transferred to the heating water. The cooled combustion gases flow out through the flue duct. The condensation water, instead, passes through a siphon.

4.2.2 Heating and production of domestic hot water.


Boilers for heating and the production of domestic hot water are fitted with an integrated plate exchanger that heats the domestic water. The heated water flows through a three-way valve to the heating system or to the plate heat exchanger. A flow detector signals the opening of a hot water tap to the electronic board which turns the three-way valve to its hot water position and starts the pump. The three-way valve is spring-loaded and requires electrical power only when it switches position. Priority is given to DHW.

4.2.3 Central heating and domestic hot water with external storage boiler

Heating-only boilers with production of domestic hot water connected to an external storage boiler (optional) do not have the integrated plate exchanger. The heated water flows through a three-way valve to the heating system or to an external storage boiler (if fitted). The temperature probe of the external storage boiler connected to the boiler (section 6.6.9. Connecting an external storage boiler) sends the heat demand to the electronic board which switches the three-way valve to its hot water position and starts the pump. The three-way valve is spring-loaded and requires electrical power only when it switches position. If the boiler is connected to the storage boiler, priority is given to the request for DHW.

4.3 Main components



1. Heat exchanger (Heating)
2. Hydraulic unit
3. Plate exchanger
4. Safety valve
5. CH circuit water flow / DHW tank
6. DHW outlet (G1/2")
7. Domestic cold water inlet
8. CH circuit water return
9. Pump
10. Three-way valve
11. Filling tap
12. DHW cold water inlet with system filling tap
13. DHW tank return (G3/4")

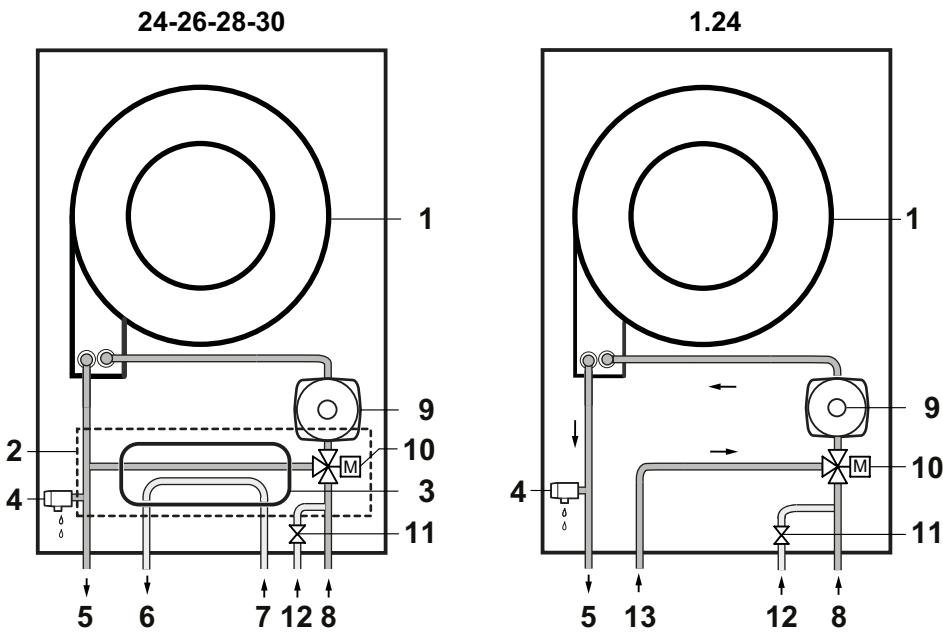

BO-0000144

5. USE OF THE CONTROL PANEL

BUTTON/HANDLE KEY	
	Manual adjustment of heating temperature
	Manual adjustment of DHW temperature
	Enabling the flue cleaning function
RESET	RESET key 1 second = Manual fault reset 5 seconds = Venting function manual activation

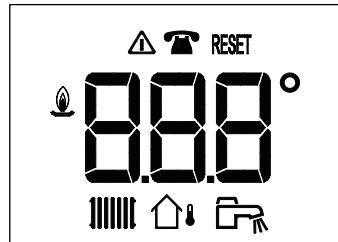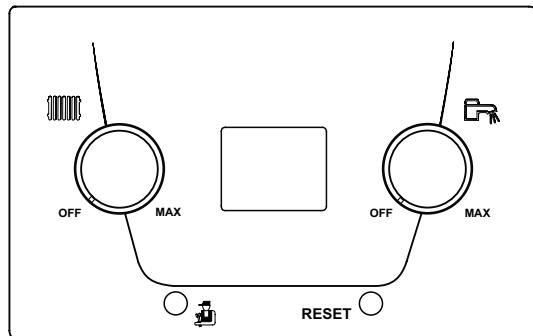

BO-000007

LEGEND OF SYMBOLS ON THE DISPLAY	
	Heating function enabled *
	DHW function enabled *
	Outside temperature
	Need for maintenance
	Fault

* the symbol flashes when there is heat demand.

6. OPERATION

6.1 Use of the control panel

BUTTONS AND KNOBS

The knob is for adjusting the CH setpoint between 25°C and 80°C:

- turn the knob clockwise to increase the temperature value and anticlockwise to decrease it.
- Use the knob to set the desired temperature value (setpoint). The display shows the setpoint set, which flashes for 5 seconds, after which the delivery temperature is displayed.
- To disable central heating, turn the knob anticlockwise all the way round (the symbol disappears).

The knob is for adjusting the DHW setpoint between 35°C and 60°C:

- turn the knob clockwise to increase the temperature value and anticlockwise to decrease it.
- Use the knob to set the desired temperature value (setpoint). The display shows the setpoint set, which flashes for 5 seconds, after which the heating water temperature is displayed (when using the DHW, the display shows the actual temperature of the DHW).
- To disable the production of domestic hot water, turn the knob fully anticlockwise (the symbol disappears).



In case of connection of the external probe, the knob changes the set climate curve based on the room unit connected to the boiler.



The "Initialisation procedure" occurs only during first ignition of the boiler. This procedure involves a set of tests, after which the system is automatically vented for a period of 5 minutes. To manually activate the function, press and hold RESET for 5 seconds (once the function is active, it cannot be interrupted).

6.2 Start-up

To ignite the boiler correctly, proceed as follows:

- Check that the system pressure is correct (section 8.4).
- Power the boiler;
- Open the gas tap (yellow, positioned under the boiler).

Ignition procedure

When the boiler is powered, the following information appears on the display:

- all symbols alight (1 second);
- software version (1 second);
- The message "InI" appears (for a few seconds);
- All turns off (1 second);
- The message "Fx.x" appears on the display. (2 seconds);
- The message "Px.x" appears on the display. (2 seconds);
- The boiler and heating system **venting** function starts. The text "(t17)" appears on the display and this phase takes 5 minutes (this function is enabled only during initial ignition);
- "OFF" appears (the knobs are fully rotated in the clockwise direction at the factory).

At the end of the venting phase, the boiler is ready for operation.

- Turn the knob of the central heating circuit to set the required temperature of the system.
- Turn the knob of the DHW circuit to set the required temperature of the DHW.

6.3 Shut-down

To turn off the boiler, disconnect the electric power supply at the two-pole switch installed upstream of the boiler, and close the gas tap.



In these conditions, the boiler is not protected against frost.

6.4 Frost protection

It is good practice to not drain the entire heating system as filling up with water again could cause unnecessary and harmful scale to build up inside the boiler and the heating elements. If the boiler is not used during the winter and is therefore exposed to the danger of frost, add some specific anti-freeze to the water in the system (e.g.: propylene glycol with corrosion and scale inhibitors). The electronic boiler management system includes a "frost protection" function for the heating system which, when flow temperature falls below 7 °C, operates the pump. If the temperature reaches 4 °C, the burner runs until the flow temperature reaches 10 °C. The burner then turns off and the pump continues to run for 15 minutes.



The function is operative if: the boiler is electrically powered, there is gas, system pressure is normal and the boiler is not blocked.

7. SETTINGS

7.1 Reading out measured values

Press the button to view information on operation of the boiler.

- press the button for 1 second to view the work mode (for example: "t.17" = Venting function being completed).
- press the button again for 1 second to view the operating sub-status or the relative work function (for example: "u.00" = Boiler in stand-by).
- press the button again for 1 second to view the operating temperature for heating: the symbol flashes and the temperature value in °C then appears.
- press the button again for 1 second to view the operating temperature for DHW: the symbol flashes, followed by the temperature value in °C appears.
- press the button again for 1 second to view the power level between 0 and 100: the symbol flashes and the power level appears.
- Press again for 1 second: the symbols and the meter for energy consumption (kWh) in heating mode appear.
- Press again for 1 second: the symbols and the meter for energy consumption (kWh) in DHW mode appear.
- Press again for 1 second: the symbols and the meter for cooling x.x.x (NOT USED) appear.

To exit, press and hold the button for more than 3 seconds.



The energy consumption values of the meters, in kWh, are purely indicative.

STATES AND SUB-STATES

- The STATE is the phase of operation of the boiler at the time it is displayed.
- The SUB-STATE is the phase of instantaneous operation of the boiler at the time it is displayed.

STATE LIST

STATE	DISPLAY
STAND BY	t00
HEAT DEMAND	t01
BURNER IN IGNITION	t02
OPERATION IN THE HEATING MODE	t03
OPERATION IN THE DHW MODE	t04
BURNER OFF	t05
PUMP POST CIRCULATION	t06
TURNING OFF THE BURNER TO REACH THE TEMPERATURE SETPOINT	t08
TEMPORARY FAULT	t09
PERMANENT FAULT (A FAULT TO BE RESET MANUALLY)	t10
FLUE CLEANING FUNCTION AT MINIMUM POWER	t11
FLUE CLEANING FUNCTION AT MAXIMUM POWER IN CH MODE	t12
FLUE CLEANING FUNCTION AT MAXIMUM POWER IN DHW MODE	t13
MANUAL HEAT DEMAND	t15
FROST PROTECTION ENABLED	t16
VENTING FUNCTION ENABLED	t17
ELECTRONIC BOARD OVERHEATED (WAIT FOR IT TO COOL DOWN)	t18
RESETTING BOILER	t19

SUB-STATE LIST

SUB-STATE	DISPLAY
STAND BY	U00
DELAY BEFORE CH IS NEXT STARTED	U01
PRE-VENTILATION	U13
BURNER PRE-IGNITION	U17
ATTEMPT TO IGNITE BURNER	U18
FLAME CONTROL	U19
RUNNING OF FAN DURING IGNITION ATTEMPTS	U20
OPERATION AT SET TEMPERATURE SETPOINT	U30
OPERATION AT LIMITED TEMPERATURE SETPOINT	U31
OPERATION AT MAXIMUM AVAILABLE POWER	U32
LEVEL 1 GRADIENT DETECTED	U33
LEVEL 2 GRADIENT DETECTED	U34
LEVEL 3 GRADIENT DETECTED	U35
FLAME PROTECTION ENABLED	U36
STABILISATION TIME	U37
BOILER STARTED AT MINIMUM POWER	U38
POST-VENTILATION	U41
TURNING OFF FAN	U44
REDUCTION OF POWER FOR HIGH FLUE TEMPERATURE	U45
PUMP POST-CIRCULATION	U60

8. MAINTENANCE

8.1 General

The boiler does not require complex maintenance. It is advisable, however, to have it inspected and serviced on a regular basis. Servicing and cleaning of the boiler must be carried out a minimum of once a year by a qualified professional.

8.2 Maintenance message

By displaying the  symbol, this function warns the user that the boiler requires maintenance (if the function is enabled, refer to the installation manual).

8.3 Maintenance notes

Periodically check that the pressure displayed on the pressure gauge is **1 - 1.5 bar**, with the system cold. If it is lower, turn the system filling tap installed as instructed in section "Filling the installation". It is advisable to open the tap very slowly in order to vent the air.



The boiler is fitted with a hydraulic pressure switch which prevents the boiler from working if there is no water.




If pressure drops occur frequently (monthly basis), have the system checked by the Authorised technical service agent.

8.4 Filling the installation

The filling knob is light blue and located under the boiler, as shown in the picture to the side. To fill the system, proceed as follows:

- Pull the knob (**A**) downwards to release it from its seat.
- Slowly turn the knob anticlockwise (to the left) to fill the system. Do this by hand without using any tools.
- Fill the system until the reading on the pressure gauge (**B**) is between 1.0 and 1.5 bar.
- Close the tap and check that no water leaks out.

Periodically check the reading on the pressure gauge (**B**) when the system is cold. If the pressure is low, turn the valve to increase it again.


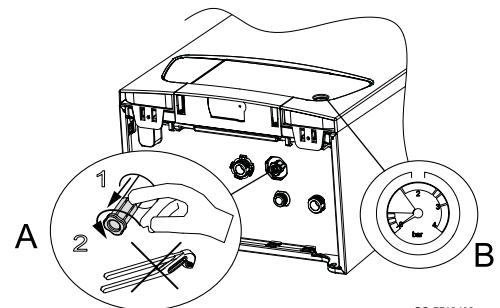


BO-7713402

8.5 Venting the installation

It is essential to eliminate any air in the boiler, pipes or fittings because this can cause irritating noise during heating or the intake of water. To do this, proceed as follows:

- Open the valves of all the radiators connected to the central heating system.
- Set the ambient thermostat as high as possible.
- Wait for the radiators to heat up.
- Set the ambient thermostat as low as possible.
- Wait about 10 minutes until the radiators have cooled down.
- Vent the radiators. Start with the lower floors.
- Open the vent valve holding a cloth against the valve.
- Wait until water comes out of the vent valve and then tighten it again.
- After venting, check that the system is still at sufficient pressure.

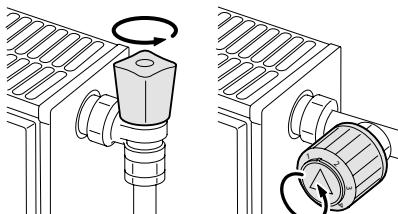

BO-0000026



Take care as the water might still be hot.




If the hydraulic pressure of the water in the central heating system is below 0.8 bar, it is advised to increase the pressure (the recommended hydraulic pressure is 1.0 - 1.5 bar) as described in section 8.3.

9. TROUBLESHOOTING

Display notifications can be of two types: volatile or permanent. First shown on the display, is a code consisting of a letter and 2 digits. The letter indicates the type of fault: temporary (**H**) or permanent (**E**). The digits indicate the group the fault belongs to, based on safety level. In alternation to the first, a second code will also flash, consisting of 2 digits, indicating the type of fault (see the fault tables that follow).


TEMPORARY FAULT (H.x.x.)

The temporary fault is identified on the display with the letter "H" followed by a number (group). The temporary fault is a type of fault that stops the boiler temporarily, and disappears as soon as the cause has been resolved.

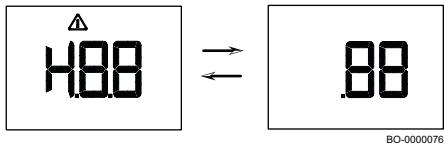

PERMANENT FAULT (E.x.x.)

The permanent fault is identified on the display with the letter "E" followed by a number (group). Press the RESET button for 1 second. If faults are displayed frequently, call the Authorised Service Centre.

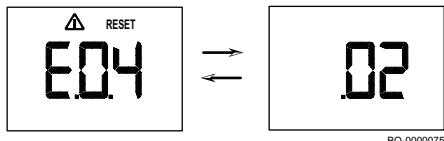

9.1 Error codes

TEMPORARY FAULT

BOILER DISPLAY VIEW		DESCRIPTION OF TEMPORARY FAULTS	CAUSE
Group code	Specific code		
H.01	.00	Temporary loss of communication between gas valve and boiler board.	MAIN BOARD ERROR Configure CN1/CN2 Replace the main board
H.01	.05	Maximum difference between flow and return temperature reached.	INSUFFICIENT CIRCULATION Check the boiler/system circulation Activate a manual vent cycle Check the system pressure OTHER CAUSES Check that the exchanger is clean Check the operation of the temperature sensors Check the connection of the temperature sensors
H.01	.08	Flow temperature increasing too fast in heating mode. Temporary block 10 minutes.	INSUFFICIENT CIRCULATION Check the boiler/system circulation Activate a manual vent cycle Check the system pressure OTHER CAUSES Check that the exchanger is clean Check the operation of the temperature sensors Check the connection of the temperature sensors
H.01	.14	Maximum flow temperature value reached.	INSUFFICIENT CIRCULATION Check the boiler/system circulation Activate a manual vent cycle
H.01	.18	No circulation of water (temporary).	INSUFFICIENT CIRCULATION Check the system pressure Activate a manual vent cycle Check the operation of the pump Check the boiler/system circulation TEMPERATURE SENSOR ERROR Check the operation of the temperature sensors Check the connection of the temperature sensors
H.01	.21	Flow temperature increasing too fast in dhw mode. Temporary block 10 minutes.	INSUFFICIENT CIRCULATION Check the system pressure Activate a manual vent cycle Check the operation of the pump Check the boiler/system circulation TEMPERATURE SENSOR ERROR Check the operation of the temperature sensors Check the connection of the temperature sensors

H.02	.02	Awaiting entry of configuration settings (CN1, CN2).	CN1/CN2 CONFIGURATION MISSING Configure CN1/CN2
H.02	.03	Incorrect configuration settings (CN1, CN2) entered.	Check the CN1/CN2 configuration Configure CN1/CN2 correctly
H.02	.04	Unreadable board parameters.	MAIN BOARD ERROR Configure CN1/CN2 Replace the main board
H.02	.06	Low pressure in heating circuit.	Check the system pressure and restore Check the expansion vessel pressure Check the boiler/system for leaks
H.03	.00	Safety part of boiler not identified.	MAIN BOARD ERROR Replace the main board
H.03	.01	No comfort circuit communication (boiler board internal error).	MAIN BOARD ERROR Replace the main board
H.03	.02	Temporary loss of flame.	ELECTRODE PROBLEM Check the electric connections of the electrode Check the status of the electrode GAS SUPPLY Check the gas supply pressure Check the gas valve calibration FUME EXHAUST CONDUIT Check the fume exhaust and air discharge terminal Check the power supply voltage

PERMANENT FAULT (REQUIRING RESET)

BOILER DISPLAY VIEW		DESCRIPTION OF PERMANENT FAULTS REQUIRING RESET	CAUSE Check / Solution
Group code	Specific code		
E.00	.04	Return temperature sensor not connected	SENSOR/CONNECTION ERROR Check the operation of the temperature sensor Check the sensor/board connection
E.00	.05	Return temperature sensor short-circuited	SENSOR/CONNECTION ERROR Check the operation of the sensor Check the sensor/board connection
E.01	.04	Loss of flame detected 5 times in 24 hours (with burner on)	GAS SUPPLY Check the gas supply pressure Check the gas valve calibration Check the fume exhaust and air discharge terminal Check the power supply voltage
E.01	.11	Incorrect fan speed	BOARD/FAN ERROR Change the air-gas unit
E.01	.12	Temperature measured by return sensor greater than flow temperature	SENSOR/CONNECTION ERROR Check the sensors for inverted position Check that the flow sensor is in the correct position Check the boiler return temperature Check the operation of the sensors
E.01	.17	No circulation of water (permanent)	INSUFFICIENT CIRCULATION Check the system pressure Activate a manual vent cycle Check the operation of the pump Check the boiler/system circulation SENSOR ERROR Check the operation of the temperature sensors Check the connection of the temperature sensors
E.01	.20	Maximum fume temperature value reached	FUME SIDE EXCHANGER OBSTRUCTED Check that the exchanger is clean
E.02	.00	Boiler resetting	DISPLAY OF CURRENT RESET Wait for the reset to be completed
E.02	.07	Low pressure in heating circuit (permanent)	Check the system pressure and restore Check the expansion vessel pressure Check the boiler/system for leaks
E.02	.16	Communication with boiler board internal memory timeout	MAIN BOARD ERROR Check for electromagnetic interferences Replace the main board

USER Section (en)

E.02	.17	Permanent loss of communication between gas valve and boiler board	MAIN BOARD ERROR Check for electromagnetic interferences Replace the main board
E.02	.19	Dip-switch status change j=1 (paragraph 6.6.1)	BOILER CONFIGURATION CHANGE Press reset for approx. 2 seconds
E.02	.20	Dip-switch status change j=2 (paragraph 6.6.1)	BOILER CONFIGURATION CHANGE Press reset for approx. 2 seconds
E.02	.21	Dip-switch status change j=3 (paragraph 6.6.1)	BOILER CONFIGURATION CHANGE Press reset for approx. 2 seconds
E.02	.47	Connection with external device failed	ELECTRIC CONNECTION ERROR Check the X14-A / X12-B connection Replace the electric connection card
E.02	.48	Configuration of external device failed	Check the instructions of the external device
E.04	.00	Gas valve fault	MAIN BOARD ERROR Replace the main board
E.04	.01	Flow temperature sensor short-circuited	SENSOR/CONNECTION ERROR Check the sensor/board connection Check the operation of the sensor
E.04	.02	Flow temperature sensor not connected	SENSOR/CONNECTION ERROR Check the sensor/board connection Check the operation of the sensor
E.04	.03	Maximum flow temperature exceeded	INSUFFICIENT CIRCULATION Check the boiler/system circulation Activate a manual vent cycle Check the operation of the sensors
E.04	.04	Fume sensor short-circuited	FUME SENSOR FAULT Check the operation of the fume sensor Check the sensor/board connection
E.04	.05	Fume sensor not connected	SENSOR/CONNECTION ERROR Check the operation of the fume sensor Check the sensor/board connection
E.04	.06	Critical fume temperature value reached	CHIMNEY OBSTRUCTION Check the chimney for obstructions FUME SENSOR FAULT Check the operation of the sensor
E.04	.08	Maximum safety temperature value reached	INSUFFICIENT CIRCULATION Check the system pressure Activate a manual vent cycle Check the operation of the pump Check the boiler/system circulation OTHER CAUSES Check the operation of the safety thermostat Check the connection of the safety thermostat
E.04	.10	Ignition of burner failed after 5 attempts	GAS SUPPLY Check the gas supply pressure Check the electric connection of the gas valve Check the gas valve calibration Check the operation of the gas valve ELECTRODE PROBLEM Check the electric connections of the electrode Check the status of the electrode OTHER CAUSES Check the operation of the fan Check the condition of the fume exhaust (obstructions)
E.04	.12	Failed ignition due to detection of parasite flame	Check the earth circuit Check the power supply voltage.
E.04	.13	Fan rotor blocked	BOARD/FAN ERROR Check the connection between the board and the fan Change the air-gas unit
E.04	.17	Gas valve control circuit fault	MAIN BOARD ERROR Replace the main board



When the boiler is connected to a Room Unit, in case of faults code "254" is always displayed. Look for the fault code on the display.

10. DECOMMISSIONING

10.1 Decommissioning procedure

Before disassembling the device, check that it has been disconnected from the mains and that the gas tap upstream of the boiler has been shut.

11. DISPOSAL

11.1 Disposal/Recycling



Only qualified technicians are authorised to service the device and system.

Before dismantling the appliance, be sure to disconnect the power supply, close the gas inlet shutoff valve and secure all of the boiler and system connections.

Dispose of the appliance correctly according to the laws and regulations in place. The appliance and accessories cannot be discarded along with normal household waste.

More than 90% of the materials that make up the appliance are recyclable.

12. ENVIRONMENT

12.1 Energy saving

Adjusting the CH

Adjust the boiler flow temperature depending on the kind of system. For systems with radiators, set a maximum heating water flow temperature of approximately 60°C, and increase this value if the required room temperature is not reached. For systems with radiant floor panels, do not exceed the temperature indicated by the system designer. Use the External Sensor and/or Room Unit to automatically adjust the flow temperature to atmospheric conditions or the indoor temperature. This ensures that no more heat than that effectively necessary is produced. Use room thermostats to adjust the temperature without overheating the rooms. Every extra degree centigrade means consuming approximately 6% more. Also adjust room temperature in relation to the use of each room. For example, bedrooms or rooms that are not used as much can be heated to a lower temperature. Use the programmable timer (if available) and set the night-time room temperature at approximately 5°C lower than that during the day. There is no appreciable saving to be achieved by setting it any lower. Lower the temperature setpoint only before a long period of absence, e.g. a holiday. Do not cover radiators in order to allow correct air circulation. Do not leave the windows partially open to ventilate the rooms but open them completely for a short period.

Domestic hot water

Setting the domestic hot water at a comfortable temperature without mixing it with cold water saves a lot of money. Any further heating causes a waste of energy and a greater creation of limestone (the main cause of the abnormal operation of the boiler).

13. APPENDIX

13.1 PRODUCT FICHE

BAXI EVOLUTION PRIME		1.24	24	26	28	30	
Space heating - Temperature application			Medium				
Water heating - Declared load profile		-	XL	XL	XL	XL	
Seasonal space heating energy efficiency class		A	A	A	A	A	
Water heating energy efficiency class		-	A	A	A	A	
Rated heat output (<i>P_{rated}</i> or <i>P_{sup}</i>)	kW	24	20	20	24	24	
Space heating - Annual energy consumption	GJ	74	62	62	74	74	
Water heating - Annual energy consumption	kWh ⁽¹⁾	-	33	33	33	33	
	GJ ⁽²⁾	-	17	17	17	17	
Seasonal space heating energy efficiency	%	93	93	93	93	93	
Water heating energy efficiency	%	-	86	85	85	87	
Sound power level LWA indoors	dB	50	48	48	50	50	

(1) Electricity

(2) Fuel

Das Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren und von Personen mit physisch, sensoriell oder geistig eingeschränkten Fähigkeiten verwendet werden, auch nicht von Personen ohne ausreichende Erfahrung oder Kenntnis, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortliche Person überwacht oder sofern sie in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen und über alle damit zusammenhängenden Gefahren informiert wurden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und die dem Benutzer vorbehaltene Wartung darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

INHALT

1.	SICHERHEIT.....	17
1.1	ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN.....	17
1.2	EMPFEHLUNGEN	17
2.	EINLEITUNG.....	18
2.1	ALLGEMEINE ANGABEN.....	18
2.2	VERWENDETE SYMbole.....	18
3.	TECHNISCHE MERKMALE.....	18
3.1	NORMEN UND ZULASSUNGEN.....	18
3.2	TECHNISCHE DATEN.....	19
4.	PRODUKTBESCHREIBUNG.....	21
4.1	ALLGEMEINE BESCHREIBUNG.....	21
4.2	FUNKTIONSWEISE.....	21
4.3	HAUPTBAUTEILE.....	21
5.	BESCHREIBUNG DER BEDIENTAFEL.....	22
6.	FUNKTIONSWEISE.....	22
6.1	BESCHREIBUNG DER BEDIENTAFEL.....	22
	TASTEN UND DREHKNÖPFE.....	22
6.2	EINSCHALTEN	22
	EINSCHALTVORGANG.....	23
6.3	VOLLKOMMENES AUSSCHALTEN.....	23
6.4	FROSTSCHUTZ	23
7.	EINSTELLUNGEN	23
7.1	ANZEIGE DER FUNKTIONSDATEN.....	23
	STATUS UND SUBSTATUS.....	24
8.	WARTUNG.....	25
8.1	ALLGEMEINE ANGABEN.....	25
8.2	WARTUNGSMELDUNG	25
8.3	WARTUNGSHINWEISE.....	25
8.4	ANLAGE FÜLLEN.....	25
8.5	ENTLÜFTUNG DER ANLAGE	25
9.	PROBLEMLÖSUNG	26
9.1	FEHLERCODES	26
10.	AUSSERBETRIEBSETZUNG	29
10.1	DEMONTAGE	29
11.	ENTSORGUNG	29
11.1	ENTSORGUNG UND RECYCLING.....	29
12.	UMWELTSCHUTZ	29
12.1	ENERGIEEINSPARUNG.....	29
13.	APPENDIX	29
13.1	PRODUKTDATENBLATT.....	29

1. SICHERHEIT

1.1 Allgemeine Sicherheitsvorschriften

GASGERUCH

- Den Heizkessel ausschalten.
- Keine elektrische Vorrichtung betätigen (z. B. Licht einschalten).
- Allfällige freie Flammen löschen und die Fenster öffnen.
- Den zuständigen Kundendienst verständigen.

VERBRENNUNGSGERUCH

- Den Heizkessel ausschalten.
- Den Raum durch Öffnen von Fenster und Türen entlüften.
- Den zuständigen Kundendienst verständigen.

BRENNBARES MATERIAL

Kein leicht entflammbarer Material (Lösungsmittel, Papier, usw.) in der Nähe des Heizkessels verwenden bzw. lagern.

WARTUNG UND REINIGUNG DES HEIZKESSELS

Vor jeglichem Eingriff die Stromversorgung zum Heizkessel abtrennen.



Das Gerät muss einmal im Jahr von einem anerkannten qualifizierten Fachmann gewartet werden, der ein Wartungszertifikat unterzeichnen muss.

1.2 Empfehlungen



Nur qualifizierte technische Fachleute sind zum Arbeiten am Gerät und an der Anlage befugt.



Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder durch Personen mit mangelnder Erfahrung oder Kenntnis gedacht, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder haben zuvor eine entsprechende Einweisung erhalten.



Das Gerät nicht von der Stromversorgung trennen, damit seine Sicherheitsfunktionen, wie die Antiblockiersicherheit der Pumpe und der Frostschutz, erhalten bleiben.



Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, Styropor etc.) stellen eine potenzielle Gefahrenquelle dar; halten Sie diese daher außerhalb der Reichweite von Kindern.



Den Anlagendruck von Zeit zu Zeit kontrollieren (Mindestdruck 0,8 bar, empfohlener Druck 1 - 1,5 bar).



Keine Schilder oder Etiketten entfernen, die am Gerät zu dessen Kennzeichnung angebracht sind. Sie müssen während der gesamten Lebensdauer des Geräts gut sichtbar sein.



Die Nichtbeachtung dieser Hinweise bewirkt den Verfall der Gerätegarantie. Vor der Inbetriebnahme muss die Schutzfolie vom Heizkessel entfernt werden. Hierzu kein Werkzeug oder Reibemittel verwenden, da sonst die lackierten Teile beschädigt werden könnten.

1.3 Verantwortung

1.3.1 VERANTWORTUNG DES HERSTELLERS

Unsere Produkte sind mit der - Markierung versehen. Unser Unternehmen ist bemüht, seine Produkte kontinuierlich zu verbessern und behält sich deshalb das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Diese Anleitung soll unsere Kunden mit nützlichen Informationen versorgen und kann in keinem Fall als Vertrag mit Dritten ausgelegt werden. Wir können als Hersteller in den folgenden Fällen nicht zur Verantwortung gezogen werden:

- Nichteinhaltung der Installationsanleitungen des Geräts.
- Nichteinhaltung der Betriebsanleitungen des Geräts.
- Nicht oder ungenügend erfolgte Wartung des Geräts.

1.3.2 VERANTWORTUNG DES INSTALLATEURS

Der Installateur ist für die Installation und die Erstinbetriebnahme des Geräts verantwortlich. Der Installateur hat folgende Anleitungen zu beachten:

- Die Anleitungen der Handbücher, die mit dem Gerät geliefert werden, müssen gelesen und befolgt werden.
- Bei der Installation des Geräts sind die gültigen Gesetze und Vorschriften zu beachten.
- Die Erstinbetriebnahme und eventuell erforderliche Kontrollen sind durchzuführen.

- Abschnitt BENUTZER (de)*
- Die Installation ist dem Benutzer zu erklären.
 - Bei erforderlicher Gerätewartung muss der Benutzer über die Pflicht, das Gerät zu kontrollieren und dessen einwandfreie Betriebsbedingungen zu erhalten, informiert werden.
 - Dem Benutzer sind alle Betriebshandbücher zu übergeben.

1.3.3 VERANTWORTUNG DES BENUTZERS

Um die volle Funktionsfähigkeit der Installation zu garantieren, sind die folgenden Anleitungen einzuhalten:

- Die Angaben der Handbücher, die mit dem Gerät geliefert werden, sind zu lesen und zu befolgen.
- Die Installation und die Erstinbetriebnahme ist mit der Unterstützung eines qualifizierten Installateurs durchzuführen.
- Der Benutzer muss vom Installateur die Erklärung der Betriebsweise des Heizkessels fordern.
- Die erforderlichen Wartungs- und Kontrollarbeiten müssen von einem qualifizierten Installateur bzw. von einem anerkannten Kundendienstzentrum vorgenommen werden.
- Die Handbücher müssen im guten Zustand in der Nähe des Geräts aufbewahrt werden.

2. EINLEITUNG

2.1 Allgemeine Angaben

Dieses Handbuch ist für den Benutzer eines EVOLUTION PRIME-Heizkessels bestimmt.

2.2 Verwendete Symbole



WARNUNG

Risiko einer Beschädigung oder Fehlfunktion des Geräts. Beachten Sie besonders Warnsymbole, die auf mögliche Gefahrensituationen für Personen hinweisen.



VERBRENNUNGSGEFAHR

Abwarten, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor auf heiße Teile zugegriffen wird.



GEFAHR – HOCHSPANNUNG

Spannungsführende Teile – Gefahr eines elektrischen Schlags.



FROSTGEFAHR

Mögliche Eisbildung bei besonders niedrigen Temperaturen.



WICHTIGE INFORMATIONEN

Besonders aufmerksam zu lesende Informationen, da sie für den korrekten Betrieb der Heiztherme wichtig sind.



ALLGEMEINES VERBOT

Es ist verboten, die neben dem Symbol angezeigten Dinge zu tun/ zu verwenden.

3. TECHNISCHE MERKMALE

3.1 Normen und Zulassungen

3.1.1 Zertifikationen

Es wird zertifiziert, dass die nachstehend angegebenen Geräte mit dem Modell übereinstimmen, das in der **CE**-Konformitätserklärung angegeben ist.

CE-Nummer	0085CQ0192
NOx-Klasse	6
Art des Abgasanschlusses	B23 – B23P – B33 - C13 – C33 – C43 – C53 – C63 – C83 – C93

3.2 Technische Daten

	EVOLUTION PRIME 1.24		24	26	28	30				
	Nur Heizung	* Boiler Trinkwarmwasser								
Kategorie		II ₂ H3B/P								
Gasart	-	G20 - G30 - G31								
Nennwärmebelastung Trinkwarmwasser (Qn)	kW	-	28.9	24.7	26.7	28.9				
Nennwärmebelastung Heizung (Qn)	kW	24.7	24.7	20.6	20.6	24.7				
Reduzierte Wärmebelastung (Qn)	kW	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9				
Nennwärmeleistung Trinkwarmwasser (Pn)	kW	-	28.0	24.0	26.0	28.0				
Nennwärmeleistung 80/60°C (Pn)	kW	24.0	24.0	20.0	20.0	24.0				
Nennwärmeleistung 80/60 °C (Pn) Werkseitiger Wert auf Heizung eingestellt	kW	24,0	24,0	20,0	20,0	20,0				
Nennwärmeleistung 50/30 °C (Pn)	kW	26.1	26.1	21.8	21.8	26.1				
Reduzierte Wärmeleistung 80/60°C (Pn)	kW	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8				
Reduzierte Wärmeleistung 50/30 °C (Pn)	kW	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2				
Nenn-Nutzungsgrad 50/30 °C (Hi)	%	105.8	105.8	105.8	105.8	105.8				
Max. Wasserdruck im Heizkreis	bar	3	3	3	3	3				
Mindest-Wasserdruck im Heizkreis	bar	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				
Fassungsvermögen des Expansionsgefäßes	l	8	8	8	8	8				
Mindestdruck des Expansionsgefäßes	bar	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8				
Max. Wasserdruck im Trinkwarmwasserkreis	bar	-	-	8.0	8.0	8.0				
Dynamischer Mindestdruck im Trinkwarmwasserkreis	bar	-	-	0.15	0.15	0.15				
Mindestwasserdurchfluss im Trinkwarmwasserkreis	l/min	-	-	2.0	2.0	2.0				
Erzeugung von Warmwasser mit $\Delta T = 25$ °C	l/min	-	-	13.8	14.9	16.1				
Erzeugung von Warmwasser mit $\Delta T = 35$ °C	l/min	-	-	9.8	10.6	11.5				
Spezifischer Durchfluss „D“	l/min	-	-	11.5	12.4	13.4				
Temperaturbereich Heizkreis	°C	25÷80	25÷80	25÷80	25÷80	25÷80				
Temperaturbereich Trinkwarmwasserkreis	°C	-	35÷60	35÷60	35÷60	35÷60				
Durchmesser konzentrischer Ablass	mm	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100				
Durchmesser getrennte Ablassleitungen	mm	80/80	-	80/80	80/80	80/80				
Max. Rauchgas-Massenstrom	kg/s	0.012	0.014	0.012	0.013	0.014				
Min. Rauchgas-Massenstrom	kg/s	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002				
Max. Abgastemperatur	°C	80	80	80	80	80				
Versorgungsdruck Erdgas „2H“	mbar	20	20	20	20	20				
Versorgungsdruck Flüssiggas „3B/P“	mbar	50	50	50	50	50				
Elektrische Versorgungsspannung	V	230	230	230	230	230				
Frequenz der Stromversorgung	Hz	50	50	50	50	50				
Elektrische Nennleistung	W	84	94	84	86	94				
Nettogewicht / Wasserfüllung	Kg	26/28	26/28	26/28	26/28	26/28				
Abmessungen (Höhe/Breite/Tiefe)	mm	700/395/279	700/395/279	700/395/279	700/395/279	700/395/279				
Schutzart gegen Feuchtigkeit (EN 60529)	-	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D				

VERBRAUCH WÄRMEBELASTUNG

Qmax und Qmin

Nur Heizung

* Boiler
Trinkwarmwasser

Qmax (G20) - 2H	m3/h	2.61	3.06	2.61	2.82	3.06	3.28
Qmin (G20) - 2H	m3/h	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
Qmax (G30) - 3B	kg/h	1,95	2,28	1,95	2,10	2,28	2,44
Qmin (G30) - 3B	kg/h	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Qmax (G31) - 3P	kg/h	1,92	2,25	1,92	2,07	2,25	2,41
Qmin (G31) - 3P	kg/h	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

* Als Zubehör erhältlich

3.2.1 Technische Parameter

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 813/2013.

BAXI - EVOLUTION PRIME			1.24	24	26	28	30
Brennwertkessel			Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Niedertemperaturkessel ⁽¹⁾			Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
B1-Kessel			Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raumheizgerät mit Kraft-Wärme-Kopplung			Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kombiheizgerät			Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Wärmennennleistung	<i>P_{rated}</i>	kW	24	20	20	24	24
Wärmewirkungsgrad bei Wärmennennleistung und Hochtemperaturbetrieb ⁽²⁾	<i>P₄</i>	kW	24,0	20,0	20,0	24,0	24,0
Wärmewirkungsgrad bei 30 % der Wärmennennleistung und Niedertemperaturbetrieb ⁽¹⁾	<i>P₁</i>	kW	8,0	6,7	6,7	8,0	8,0
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	<i>η_S</i>	%	93	93	93	93	93
Wirkungsgrad bei Wärmennennleistung und Hochtemperaturbetrieb ⁽²⁾	<i>η₄</i>	%	88,0	88,1	88,1	88,0	88,0
Wirkungsgrad bei 30 % der Wärmennennleistung und Niedertemperaturbetrieb ⁽¹⁾	<i>η₁</i>	%	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8
Hilfsstromverbrauch							
Volllast	<i>elmax</i>	kW	0,038	0,028	0,028	0,038	0,038
Teillast	<i>elmin</i>	kW	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
Bereitschaftszustand	<i>PSB</i>	kW	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Sonstige Angaben							
Wärmeverlust im Bereitschaftszustand	<i>P_{stby}</i>	kW	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
Energieverbrauch der Zündflamme	<i>P_{ign}</i>	kW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Jährlicher Energieverbrauch	<i>Q_{HE}</i>	GJ	74	62	62	74	74
Schallleistungspegel in Innenräumen	<i>L_{WA}</i>	dB	50	48	48	50	50
Stickoxidausstoß	<i>NO_X</i>	mg/kWh	40	38	38	40	40
Warmwasser-Parameter							
Angegebenes Lastprofil			-	XL	XL	XL	XL
Täglicher Stromverbrauch	<i>Q_{elec}</i>	kWh	-	0,151	0,163	0,151	0,166
Jahresstromverbrauch	<i>AEC</i>	kWh	-	33	36	33	33
Energieeffizienz der Warmwasserbereitung	<i>η_{wh}</i>	%	-	86	85	85	87
Täglicher Brennstoffverbrauch	<i>Q_{fuel}</i>	-	-	22,770	22,82	22,930	22,16
Jährlicher Brennstoffverbrauch	<i>AFC</i>	GJ	-	17	17	17	17

(1) Niedertemperaturbetrieb steht für eine Rücklauftemperatur (am Heizgeräteeinlass) für Brennwertkessel von 30 °C, für Niedertemperaturkessel von 37 °C und für andere Heizgeräte von 50 °C.

(2) Hochtemperaturbetrieb steht für eine Rücklauftemperatur von 60 °C am Heizgeräteeinlass und eine Vorlauftemperatur von 80 °C am Heizgeräteauslass.

4. PRODUKTBESCHREIBUNG

4.1 Allgemeine Beschreibung

Der Heizkessel heizt das Wasser auf eine Temperatur unterhalb des Siedepunktes bei Luftdruck auf. Er muss an eine Heizungsanlage und an ein Verteilernetz für Trinkwarmwasser angeschlossen werden, die seinen Eigenschaften und seiner Leistung entsprechen. Dieser Heizkessel zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- niedrige Schadstoffemissionen
- Heizen mit hohem Nutzungsgrad
- Abführung der Verbrennungsprodukte über einen koaxialen oder doppelten Anschluss
- vordere Bedientafel mit Display
- geringes Gewicht und kompakte Abmessungen

4.2 Funktionsweise

4.2.1 Verbrennung

Der Brenner heizt das Hezwasser, das im Wärmetauscher zirkuliert. Sobald die Temperaturen der Verbrennungsgase niedriger als der Taupunkt sind (zirka 55°C), kondensiert der im Verbrennungsgas enthaltene Wasserdampf auf der Abgasseite des Wärmetauschers. Auch die bei diesem Kondensationsprozess rückgewonnene Wärme (latente Wärme oder Kondensationswärme) wird an das Hezwasser abgegeben. Die gekühlten Abgase werden durch die Abgasleitung abgeführt. Das Kondenswasser wird durch einen Siphon abgelassen.

4.2.2 Heizung und Warmwassererzeugung


Bei Heizkesseln, die zum Heizen und für die Warmwassererzeugung bestimmt sind, heizt ein eingebauter Plattenwärmetauscher das Trinkwarmwasser. Das Warmwasser wird der Heizanlage oder dem Plattenwärmetauscher über ein Dreiwegeventil zugeführt. Das Öffnen eines Warmwasserhahns wird vom Strömungssensor gemeldet; die elektronische Steuerung schaltet daher das Dreiwegeventil auf Warmwasserposition und startet die Pumpe. Das Dreiwege-Federventil verbraucht Elektroenergie nur dann, wenn es seine Stellung wechselt. Die Wärmeanforderung für das Trinkwarmwasser ist vorrangig.

4.2.3 Heizung und Trinkwarmwassererzeugung mit externem Boiler

Auf den Heizkesseln, die ausschließlich Heizung und Trinkwarmwassererzeugung vorsehen und mit einem (optionalen) externen Boiler gekoppelt sind, ist kein Platten-Wärmetauscher integriert. Das Warmwasser wird der Heizanlage oder dem externen Boiler (sofern vorhanden) über ein Dreiwegeventil zugeführt. Der Temperaturfühler des mit dem Heizkessel verbundenen externen Boilers (Abschnitt 6.6.9 Anschluss eines externen Boilers) meldet der Elektronikkarte die Wärmeanforderung, wodurch das Dreiwegeventil auf Position Warmwasser umgeschaltet und die Pumpe angelassen wird. Das Dreiwege-Federventil verbraucht Elektroenergie nur dann, wenn es seine Stellung wechselt. Wenn der Boiler an den Heizkessel angeschlossen ist, ist die Wärmeanforderung für das Trinkwarmwasser vorrangig.


4.3 Hauptbauteile

1. Wärmetauscher (Heizung)
2. Hydraulikeinheit
3. Plattenwärmetauscher
4. Sicherheitsventil
5. Heizungsvorlauf Anlage / Boiler Trinkwarmwasser
6. Auslass Trinkwarmwasser (G1/2")
7. Einlass Trinkwasser
8. Rücklauf Heizung
9. Zirkulator
10. Dreiwegeventil
11. Anlagenladehahn
12. Eingang Trinkwarmwasser mit Anlagenladehahn
13. Rücklauf Boiler Trinkwarmwasser (G3/4")

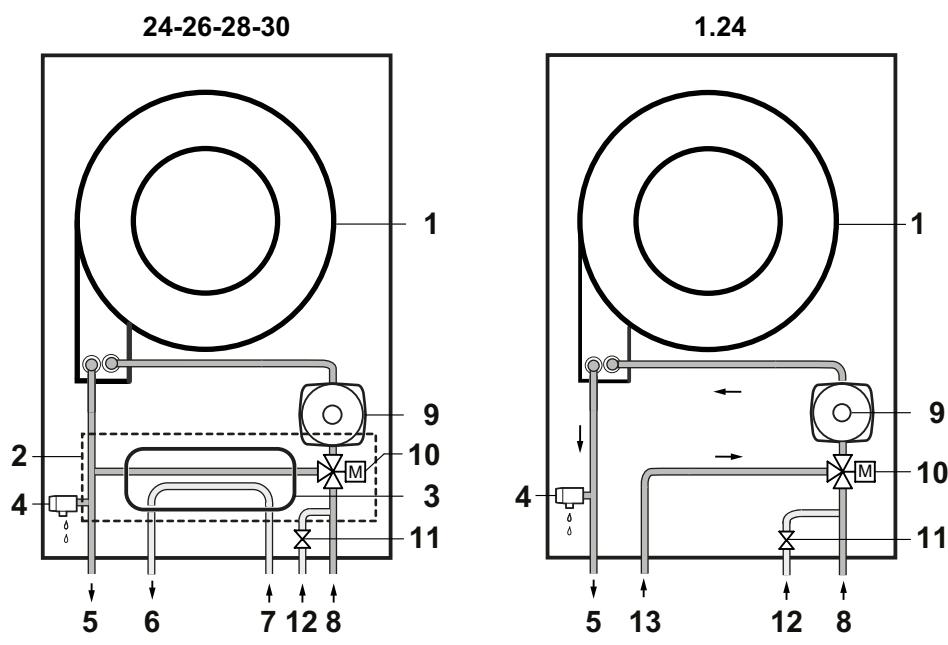


5. Beschreibung der Bedientafel

ZEICHENERKLÄRUNG FÜR TASTEN UND DREHKNÖPFE	
	Manuelle Temperaturregelung Heizung
	Manuelle Temperaturregelung Warmwasser
	Aktivierung der Schornsteinfeger-Funktion
RESET	RESET-Taste 1 Sekunde = manuelles Störungs-Reset 5 Sekunden = manuelle Aktivierung der Entlüftungs-Funktion

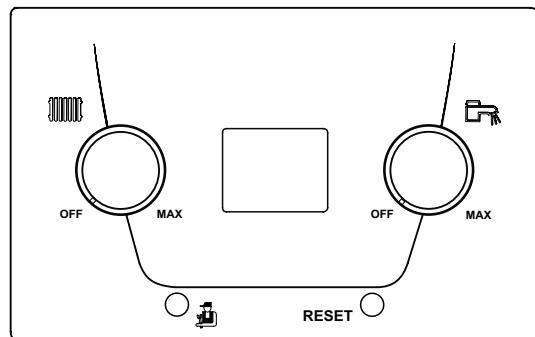

ZEICHENERKLÄRUNG DER AUF DEM DISPLAY ANGEZEIGTEN SYMbole	
	Heizbetrieb ein *
	Warmwasserbetrieb ein *
	Außentemperatur
	Wartungseingriff anfordern
	Störung
	RESET
	Die Störung von Hand zurücksetzen
	Brennerzündung

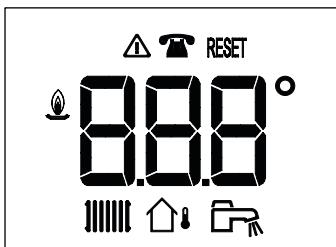

BO-000007

* Wenn das Symbol blinkt, ist eine Wärmeanforderung im Gang.

6. FUNKTIONSWEISE

6.1 Beschreibung der Bedientafel

TASTEN UND DREHKNÖPFE

Der Drehknopf regelt den Sollwert für die Heizung von mindestens 25°C bis maximal 80°C:

- im Uhrzeigersinn drehen, um den Temperaturwert zu erhöhen und gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu senken.
- Mit dem Drehknopf den gewünschten Temperaturwert (Sollwert) einstellen. Auf dem Display erscheint der eingestellte Sollwert, der 5 Sekunden lang blinkt; danach wird die Fördertemperatur angezeigt.
- Zum Ausschalten der Heizung den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen (das Symbol ist nicht mehr sichtbar).

Der Drehknopf regelt den Sollwert für Trinkwarmwasser von mindestens 35°C bis maximal 60°C:

- im Uhrzeigersinn drehen, um den Temperaturwert zu erhöhen und gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu senken.
- Mit dem Drehknopf den gewünschten Temperaturwert (Sollwert) einstellen. Auf dem Display erscheint der eingestellte Sollwert, der 5 Sekunden lang blinkt; danach wird die Heizwassertemperatur angezeigt (während der Entnahme von Warmwasser wird auf dem Display die aktuelle Warmwassertemperatur angezeigt).
- Zum Ausschalten der Warmwassererzeugung den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen (das Symbol ist nicht mehr sichtbar).



Bei Anschluss des externen Fühlers ändert der Drehschalter die eingestellte Heizkurve je nach dem Raumtemperaturregler, der mit dem Heizkessel verbunden ist.



Beim erstmaligen Einschalten des Heizkessels findet eine „Initialisierungsphase“ statt. Dieser Vorgang umfasst einige Tests, nach deren Abschluss die 5 Minuten dauernde Entlüftung der Anlage automatisch eingeschaltet wird. Zur manuellen Aktivierung der Funktion die Taste **RESET** 5 Sekunden lang drücken (bei aktiver Funktion keine Unterbrechung möglich).

6.2 Einschalten

Der richtige Vorgang zum Einschalten ist folgender:

- Kontrollieren, ob der Anlagendruck den vorgeschriebenen Werten entspricht (Kapitel 8.4).
- Den Heizkessel an das Stromnetz anschließen.
- Den Gashahn öffnen (gelb, unter dem Heizkessel angebracht).

Einschaltvorgang

Sobald der Heizkessel mit Strom versorgt wird, erscheinen folgende Informationen auf dem Display:

- Alle Symbole eingeschaltet (1 Sekunde)
- Software-Version (1 Sekunde)
- Die Meldung "InI" wird angezeigt (einige Sekunden).
- alles ausgeschaltet (1 Sekunde)
- Die Meldung "Fx.x." wird angezeigt 2 Sekunden.
- Die Meldung "Px.x." wird angezeigt 2 Sekunden.
- nun beginnt die **Entlüftung** des Heizkessels und der Heizanlage. Das Display zeigt "(t17)" an; diese Phase dauert 5 Minuten lang (diese Funktion ist nur beim erstmaligen Einschalten des Heizkessels aktiv);
- Die Anzeige „OFF“ erscheint (die Drehknöpfe ganz im Gegenuhrzeigersinn gedreht).

Am Ende der Entlüftungsphase ist der Heizkessel betriebsbereit.

- Den Drehknopf des Heizkreises drehen, um die gewünschte Anlagentemperatur einzustellen.
- Den Drehknopf des Warmwasserkreises drehen, um die gewünschte Warmwassertemperatur einzustellen.

6.3 Vollkommenes Ausschalten

Zum Ausschalten des Heizkessels muss die Stromversorgung des Geräts mit dem vor dem Heizkessel angeordneten zweipoligen Schalter unterbrochen und der Gashahn geschlossen werden.



Unter dieser Bedingung ist der Heizkessel vor Frost nicht geschützt.

6.4 Frostschutz

Ein Entleeren der gesamten Heizanlage sollte nach Möglichkeit vermieden werden, weil ein Wasserwechsel zu unnötigen und schädlichen Kalkablagerungen im Inneren des Heizkessels und der Heizvorrichtungen führen kann. Falls die Heizanlage im Winter nicht verwendet wird und Frostgefahr besteht, wird empfohlen, dem Wasser in der Anlage geeignete Frostschutzmittel beizugeben (z.B. Propylenglykol mit Substanzen, die vor Ablagerungen und Rost schützen). Die elektronische Steuerung des Heizkessels ist mit einer "Frostschutzfunktion" im Heizbetrieb ausgestattet, welche die Pumpe einschaltet, wenn die Vorlauftemperatur in der Anlage unter **7°C** absinkt. Wenn die Temperatur **4°C** erreicht, schaltet sich der Brenner so lange ein, bis die Vorlauftemperatur auf **10°C** steigt. Sobald dieser Wert erreicht ist, schaltet sich der Brenner aus und die Pumpe läuft noch 15 Minuten lang weiter.



Die Funktion ist betriebstüchtig, wenn der Heizkessel mit Gas und elektrischem Strom versorgt wird, der Anlagendruck dem vorgeschriebenen Wert entspricht und der Heizkessel nicht blockiert ist.

7. EINSTELLUNGEN

7.1 Anzeige der Funktionsdaten

Mit der Taste

können einige Informationen über den Heizkesselbetrieb visualisiert werden.

- Zur Anzeige der Funktionsweise 1 Sekunde lang drücken (Beispiel: "t.17" = Entlüftung findet statt).
- Zur Anzeige der Funktions-Unterstufe oder der entsprechenden Betriebsfunktion nochmals 1 Sekunde lang drücken (Beispiel: "u.00" = Standby Heizkessel).
- Zur Anzeige der Betriebstemperatur der Heizung nochmals 1 Sekunde lang drücken: das Symbol mit dem Temperaturwert in °C blinkt.
- Zur Anzeige des Sollwerts der Betriebstemperatur für Warmwasser nochmals 1 Sekunde lang drücken: das Symbol mit dem Temperaturwert in °C blinkt.
- Zur Anzeige des Leistungsniveaus von 0 bis 100 nochmals 1 Sekunde lang drücken: das Symbol und die Nummer des Leistungsniveaus blinken.
- Erneut 1 Sekunde lang drücken: Es erscheinen die Symbole und der Zähler des Stromverbrauchs (kWh) für die Heizung.
- Erneut 1 Sekunde lang drücken: Es erscheinen die Symbole und der Zähler des Stromverbrauchs (kWh) für das Trinkwarmwasser.
- Erneut 1 Sekunde lang drücken: Es erscheinen die Symbole und der Zähler der Abkühlung (NICHT VERWENDET).

Zum Verlassen der Funktion die Taste

mehr als 3 Sekunden lang gedrückt halten.



Die in in kWh angegebenen Werte der Zähler für den Stromverbrauch sind reine Richtwerte.

STATUS UND SUBSTATUS

- Der STATUS ist der Betriebszustand des Heizkessels zum Zeitpunkt der Anzeige.
- Als SUBSTATUS wird der Ist-Zustand bezeichnet, d.h. der Vorgang, den der Heizkessel zum Zeitpunkt der Anzeige ausführt.

STATUSLISTE

STATUS	ANZEIGE
STAND-BY	t00
WÄRMEANFORDERUNG	t01
BRENNERZÜNDUNG	t02
HEIZBETRIEB	t03
TRINKWARMWASSERBETRIEB	t04
BRENNER AUSGESCHALTET	t05
NACHGESCHALTETER PUMPENKREISLAUF	t06
BRENNER AUSSCHALTEN BEI ERREICHTEM TEMPERATURSOLLWERT	t08
VORÜBERGEHENDE STÖRUNG	t09
PERMANENTE STÖRUNG (STÖRUNG MIT MANUELLER QUITTIERUNG)	t10
SCHORNSTEINFEGER-FUNKTION BEI MINDESTLEISTUNG	t11
SCHORNSTEINFEGER-FUNKTION BEI HÖCHSTLEISTUNG HEIZBETRIEB	t12
SCHORNSTEINFEGER-FUNKTION BEI HÖCHSTLEISTUNG WARMWASSERBETRIEB	t13
MANUELLE WÄRMEANFORDERUNG	t15
FROSTSCHUTZ AKTIV	t16
ENTLÜFTUNGSFUNKTION AKTIV	t17
ELEKTRONIKKARTE ÜBERHITZT (ABKÜHLUNG ABWARTEN)	t18
HEIZKESSEL-RESET	t19

SUBSTATUS-LISTE

SUBSTATUS	ANZEIGE
STAND-BY	U00
WARZEIT NÄCHSTES EINSCHALTEN HEIZBETRIEB	U01
VORLÜFTUNG	U13
BRENNER VORZÜNDEN	U17
EINSCHALTVERSUCH BRENNER	U18
FLAMMENÜBERWACHUNG	U19
VENTILATORBETRIEB WÄHREND EINSCHALTVERSUCHEN	U20
BETRIEB BEI EINGESTELLTEM TEMPERATURSOLLWERT	U30
BETRIEB BEI BEGRENZTEM TEMPERATURSOLLWERT	U31
BETRIEB BEI MAX. VERFÜGBARER LEISTUNG	U32
GRADIENT EBENE 1 ERFAST	U33
GRADIENT EBENE 2 ERFAST	U34
GRADIENT EBENE 3 ERFAST	U35
FLAMMENSCHUTZ AKTIV	U36
STABILISIERUNGSZEIT	U37
HEIZKESSEL START BEI MINDESTLEISTUNG	U38
NACHLÜFTUNG	U41
VENTILATOR AUSSCHALTEN	U44
LEISTUNGSREDUZIERUNG WEGEN HOHER ABGASTEMPERATUR	U45
PUMPENNACHLAUF	U60

8. WARTUNG

8.1 Allgemeine Angaben

Der Heizkessel erfordert keine aufwändige Wartung. Es wird jedoch empfohlen, den Heizkessel in regelmäßigen Zeitabständen prüfen und warten zu lassen. Es ist Pflicht, die Wartung und Reinigung des Heizkessels mindestens einmal im Jahr von einer qualifizierten Fachkraft durchführen zu lassen.

8.2 Wartungsmeldung

Diese Funktion macht den Benutzer durch die Anzeige des Symbols  am Display darauf aufmerksam, dass der Heizkessel gewartet werden muss (falls diese Funktion aktiviert ist, siehe Betriebsanleitung für den Installateur).

8.3 Wartungshinweise

In regelmäßigen Zeitabständen kontrollieren, ob der am Manometer bei kalter Anlage angezeigte Druck **1 - 1,5 bar** beträgt. Bei einem niedrigeren Wert den Hahn zum Füllen der Anlage betätigen, wie im Kapitel "Anlage füllen" beschrieben. Dieser Hahn soll sehr langsam geöffnet werden, damit die Luft leichter entweichen kann.



Der Heizkessel ist mit einem hydraulischen Druckschalter ausgestattet, welcher den Betrieb bei Fehlen von Wasser unterbricht.




Bei häufigen Druckverlusten wenden Sie sich bitte an den AUTORISIERTEN KUNDENDIENST.

8.4 Anlage füllen

Der hellblaue Drehknopf zum Füllen befindet sich unterhalb des Heizkessels, wie aus der seitlichen Abbildung hervorgeht. Zum Füllen der Anlage ist folgendermaßen vorzugehen:

- Den Drehknopf (**A**) aus seiner Aufnahme nach unten ziehen.
- Den Drehknopf langsam gegen den Uhrzeigersinn (nach links) drehen, um die Anlage zu füllen. Nur mit der Hand und ohne Werkzeuge drehen.
- Das System füllen, bis der vom Manometer (**B**) angezeigte Druck einen Wert zwischen 1,0 und 1,5 bar erreicht.
- Den Hahn schließen und kontrollieren, dass kein Wasser austritt.

In regelmäßigen Zeitabständen den vom Manometer (**B**) bei kalter Anlage angezeigten Druck ablesen. Bei niedrigem Druck den Hahn betätigen, um den erforderlichen Druckwert zu erreichen.


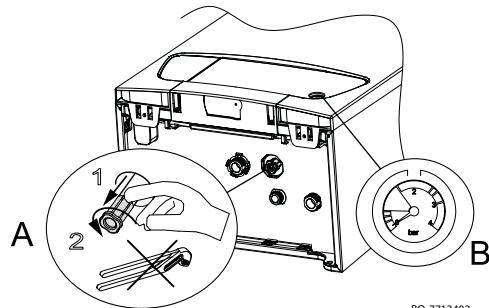


BO-7713402

8.5 Entlüftung der Anlage

Es ist unbedingt notwendig, die im Heizkessel, in den Leitungen oder in den Hähnen vorhandene Luft abzulassen, um unangenehme Geräusche zu vermeiden, die beim Heizen oder Zapfen von Warmwasser auftreten können. Dazu folgendermaßen vorgehen:

- Die Ventile aller an die Heizanlage angeschlossenen Heizkörper öffnen.
- Am Raumthermostat die höchstmögliche Temperatur einstellen.
- Warten, bis die Heizkörper warm sind.
- Am Raumthermostat die niedrigst mögliche Temperatur einstellen.
- Etwa 10 Minuten lang warten, bis die Heizkörper kalt werden.
- Die Heizkörper entlüften. Bei den unteren Geschossen beginnen.
- Den Entlüftungsanschluss öffnen und dabei einen Lappen auf den Anschluss legen.
- Warten, bis Wasser aus dem Entlüftungsventil tritt, danach den Entlüftungsanschluss schließen.
- Nach dem Entlüften prüfen, ob der Anlagendruck noch ausreichend hoch ist.

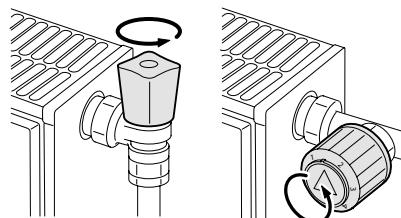

BO-0000026



Es ist Vorsicht geboten, denn das Wasser kann noch heiß sein.




Wenn der Hydraulikdruck des Wassers in der Heizanlage unter 0,8 bar liegt, wird empfohlen, den Druck zu erhöhen (der empfohlene Wert liegt zwischen 1,0 und 1,5 bar), wie im Kapitel 8.3. beschrieben.

9. PROBLEMLÖSUNG

Die Angaben auf dem Display sind zweierlei Art: flüchtig oder permanent. Die erste Anzeige auf dem Display ist ein Buchstabe, der von einem zweistelligen Zahlencode gefolgt wird. Der Buchstabe steht für den Störungstyp, vorübergehend (**H**) oder permanent (**E**). Der Zahlencode gibt die Zugehörigkeitsgruppe der Störung an, die je nach Sicherheit eingestuft wird. Die zweite Anzeige wechselt blinkend mit der ersten ab und besteht aus einem zweistelligen Zahlencode, der den Störungstyp angibt (siehe Störungstabellen hier unten).


VORÜBERGEHENDE STÖRUNG (H.x.x.).

Die vorübergehende Störung wird auf dem Display mit dem Buchstaben „**H**“ gefolgt von einer Nummer (Gruppe) gekennzeichnet. Die vorübergehende Störung hat keine permanente Blockierung des Heizkessels zur Folge, sondern wird bei Beseitigung der Fehlerursache behoben.

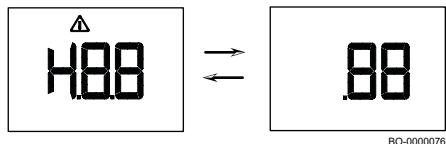

PERMANENTE STÖRUNG (E.x.x.)

Die permanente Störung wird auf dem Display mit dem Buchstaben „**E**“ gefolgt von einer Nummer (Gruppe) gekennzeichnet. Die RESET-Taste mindestens 1 Sekunden lang drücken. Wenn Störungen häufig angezeigt werden, muss der zuständige technische Kundendienst verständigt werden.

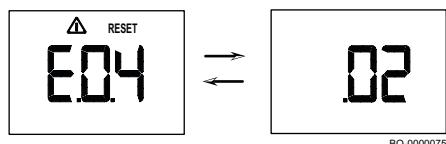

9.1 Fehlercodes

VORÜBERGEHENDE STÖRUNG

DISPLAYANZEIGE HEIZKESSEL		BESCHREIBUNG VORÜBERGEHENDE STÖRUNGEN	URSACHE Kontrolle / Lösung
Gruppen-Code	Spezifischer Code		
H.01	.00	Vorübergehend keine Kommunikation zwischen Gasventil und Heizkesselkarte.	FEHLER AN HAUPTKARTE CN1/CN2 konfigurieren Die Hauptkarte austauschen
H.01	.05	Höchstwert Temperaturunterschied zwischen Vor- und Rücklauf erreicht.	KREISLAUF NICHT AUSREICHEND Kreislauf von Heizkessel/Anlage prüfen Manuellen Entlüftungsvorgang aktivieren Anlagendruck kontrollieren SONSTIGE URSAECHEN Prüfen, ob der Wärmetauscher sauber ist Funktionsweise der Temperatursensoren kontrollieren Anschluss der Temperatursensoren kontrollieren
H.01	.08	Zu schnelle Erhöhung der Vorlauftemperatur beim Heizen. Vorübergehende Blockierung 10 Minuten.	KREISLAUF NICHT AUSREICHEND Kreislauf von Heizkessel/Anlage prüfen Manuellen Entlüftungsvorgang aktivieren Anlagendruck kontrollieren SONSTIGE URSAECHEN Prüfen, ob der Wärmetauscher sauber ist Funktionsweise der Temperatursensoren kontrollieren Anschluss der Temperatursensoren kontrollieren
H.01	.14	Höchstwert Vorlauftemperatur erreicht.	KREISLAUF NICHT AUSREICHEND Kreislauf von Heizkessel/Anlage prüfen Manuellen Entlüftungsvorgang aktivieren
H.01	.18	Kein Wasserkreislauf (vorübergehend).	KREISLAUF NICHT AUSREICHEND Anlagendruck kontrollieren Manuellen Entlüftungsvorgang aktivieren Funktionsweise der Pumpe kontrollieren Kreislauf von Heizkessel/Anlage prüfen FEHLER TEMPERATURSENSOREN Funktionsweise der Temperatursensoren kontrollieren Anschluss der Temperatursensoren kontrollieren
H.01	.21	Zu schnelle Erhöhung Vorlauftemperatur Trinkwarmwasser. Vorübergehende Blockierung 10 Minuten.	KREISLAUF NICHT AUSREICHEND Anlagendruck kontrollieren Manuellen Entlüftungsvorgang aktivieren Funktionsweise der Pumpe kontrollieren Kreislauf von Heizkessel/Anlage prüfen FEHLER TEMPERATURSENSOREN Funktionsweise der Temperatursensoren kontrollieren Anschluss der Temperatursensoren kontrollieren

H.02	.02	Warten auf Eingabe der Konfigurationsparameter (C1, C2).	KONFIGURATION CN1/CN2 FEHLT CN1/CN2 konfigurieren
H.02	.03	Konfigurationsparameter (C1, C2) nicht korrekt eingegeben.	Konfiguration CN1/CN2 kontrollieren CN1/CN2 richtig konfigurieren
H.02	.04	Kartenparameter nicht lesbar.	FEHLER AN HAUPTKARTE CN1/CN2 konfigurieren Die Hauptkarte austauschen
H.02	.06	Niedriger Druck im Heizkreis.	Anlagendruck kontrollieren und wieder herstellen Druck des Expansionsgefäßes kontrollieren Leckage an Heizkessel/Anlage prüfen
H.03	.00	Keine Kennung Sicherheitsteil Heizkessel.	FEHLER AN HAUPTKARTE Die Hauptkarte austauschen
H.03	.01	Keine Kommunikation mit dem Komfortkreis (interner Fehler Heizkesselkarte)	FEHLER AN HAUPTKARTE Die Hauptkarte austauschen
H.03	.02	Zeitweiser Flammenverlust	PROBLEM MIT ELEKTRODE Elektrische Anschlüsse der Elektrode kontrollieren Zustand der Elektrode prüfen GASVERSORGUNG Gasversorgungsdruck kontrollieren Einstellung des Gasventils kontrollieren ABGASLEITUNG Abgasendstück und Luftansaugung prüfen Elektrische Versorgungsspannung kontrollieren

PERMANENTE STÖRUNG (RESET ERFORDERLICH)

DISPLAYANZEIGE HEIZKESSEL		BESCHREIBUNG DER PERMANENTEN STÖRUNGEN, DIE EIN RESET ERFORDERN	URSACHE Kontrolle / Lösung
Gruppen-Code	Spezifischer Code		
E.00	.04	Rücklauftemperaturfühler nicht angeschlossen	PROBLEM AN SENSOR/ANSCHLUSS Funktionsweise des Temperatursensors kontrollieren Sensor-/Kartenanschluss kontrollieren
E.00	.05	Kurzschluss Rücklauftemperaturfühler	PROBLEM AN SENSOR/ANSCHLUSS Funktionsweise des Sensors kontrollieren Sensor-/Kartenanschluss kontrollieren
E.01	.04	Flammenverlust in 24 Stunden 5mal ermittelt (bei eingeschaltetem Brenner)	GASVERSORGUNG Gasversorgungsdruck kontrollieren Einstellung des Gasventils kontrollieren Abgasendstück und Luftansaugung prüfen Elektrische Versorgungsspannung kontrollieren
E.01	.11	Falsche Ventilatordrehzahl	PROBLEM AN KARTE/VENTILATOR Luft-Gas-Einheit wechseln
E.01	.12	Vom Sensor am Rücklauf ermittelte Temperatur höher als Vorlauftemperatur	PROBLEM AN SENSOREN/ANSCHLUSS Positionsumkehrung der Sensoren kontrollieren Prüfen, ob die Position des Vorlaufsensors richtig ist Rücklauftemperatur Heizkessel kontrollieren Funktionsweise der Sensoren kontrollieren
E.01	.17	Kein Wasserkreislauf (permanent)	KREISLAUF NICHT AUSREICHEND Anlagendruck kontrollieren Manuellen Entlüftungsvorgang aktivieren Funktionsweise der Pumpe kontrollieren Kreislauf von Heizkessel/Anlage prüfen FEHLER AN SENSOREN Funktionsweise der Temperatursensoren kontrollieren Anschluss der Temperatursensoren kontrollieren
E.01	.20	Höchstwert der Abgastemperatur erreicht	WÄRMETAUSCHER ABGASSEITIG VERSTOPFT Prüfen, ob der Wärmetauscher sauber ist
E.02	.00	Heizkessel-Reset	VISUALISIERUNG RESET FINDET STATT Reset-Ende abwarten
E.02	.07	Niedriger Druck im Heizkreis (permanent)	Anlagendruck kontrollieren und wieder herstellen Druck des Expansionsgefäßes kontrollieren Leckage an Heizkessel/Anlage prüfen
E.02	.16	Timeout Kommunikation mit internem Speicher Heizkesselkarte	FEHLER AN HAUPTKARTE Auf elektromagnetische Störungen prüfen Die Hauptkarte austauschen

E.02	.17	Permanenter Kommunikationsmangel zwischen Gasventil und Heizkesselkarte	FEHLER AN HAUPTKARTE Auf elektromagnetische Störungen prüfen Die Hauptkarte austauschen
E.02	.19	Dip-Switch-Statusänderung j=1 (Punkt 6.6.1)	ÄNDERUNG DER HEIZKESSELKONFIGURATION Reset-Taste 2 Sekunden lang drücken
E.02	.20	Dip-Switch-Statusänderung j=2 (Punkt 6.6.1)	ÄNDERUNG DER HEIZKESSELKONFIGURATION Reset-Taste 2 Sekunden lang drücken
E.02	.21	Dip-Switch-Statusänderung j=3 (Punkt 6.6.1)	ÄNDERUNG DER HEIZKESSELKONFIGURATION Reset-Taste 2 Sekunden lang drücken
E.02	.47	Verbindung mit externem Gerät fehlgeschlagen	FEHLER AM LEKTRISCHEN ANSCHLUSS Anschluss X14-A / X12-B prüfen Elektrische Anschlusskarte wechseln
E.02	.48	Konfiguration externes Gerät fehlgeschlagen	Anleitungen für das externe Gerät prüfen
E.04	.00	Störung an Gasventil	FEHLER AN HAUPTKARTE Die Hauptkarte austauschen
E.04	.01	Kurzschluss Vorlauftemperaturfühler	PROBLEM AN SENSOREN/ANSCHLUSS Sensor-/Kartenanschluss kontrollieren Funktionsweise des Sensors kontrollieren
E.04	.02	Vorlauftemperaturfühler nicht angeschlossen	PROBLEM AN SENSOREN/ANSCHLUSS Sensor-/Kartenanschluss kontrollieren Funktionsweise des Sensors kontrollieren
E.04	.03	Max. Vorlauftemperatur überschritten	KREISLAUF NICHT AUSREICHEND Kreislauf von Heizkessel/Anlage prüfen Manuellen Entlüftungsvorgang aktivieren Funktionsweise der Sensoren kontrollieren
E.04	.04	Kurzschluss an Abgassensor	MANGELHAFTER BETRIEB ABGASSENSOR Funktionsweise des Abgassensors kontrollieren Sensor-/Kartenanschluss kontrollieren
E.04	.05	Abgassensor nicht angeschlossen	PROBLEM AN SENSOR/ANSCHLUSS Funktionsweise des Abgassensors kontrollieren Sensor-/Kartenanschluss kontrollieren
E.04	.06	Kritischer Wert der Abgastemperatur erreicht	SCHORNSTEIN VERSTOPFT Kontrollieren, ob der Schornstein verstopft ist MANGELHAFTER BETRIEB ABGASSENSOR Funktionsweise des Sensors kontrollieren
E.04	.08	Höchstwert Sicherheitstemperatur erreicht	KREISLAUF NICHT AUSREICHEND Anlagendruck kontrollieren Manuellen Entlüftungsvorgang aktivieren Funktionsweise der Pumpe kontrollieren Kreislauf von Heizkessel/Anlage prüfen SONSTIGE URSACHEN Funktionsweise Sicherheitsthermostat kontrollieren Anschluss Sicherheitsthermostat kontrollieren
E.04	.10	Einschalten des Brenners nach 5 Versuchen fehlgeschlagen	GASVERSORGUNG Gasversorgungsdruck kontrollieren Elektrischen Anschluss Gasventil kontrollieren Einstellung des Gasventils kontrollieren Funktionsweise Gasventil kontrollieren PROBLEM MIT ELEKTRODE Elektrische Anschlüsse der Elektrode kontrollieren Zustand der Elektrode prüfen SONSTIGE URSACHEN Funktionsweise Ventilator kontrollieren Zustand der Abgasleitung kontrollieren (Verstopfung)
E.04	.12	Keine Einschaltung wegen Erfassung von Parassitflamme	Erdungskreis kontrollieren Elektrische Versorgungsspannung kontrollieren
E.04	.13	Rotor des Ventilators blockiert	PROBLEM AN KARTE/VENTILATOR Anschluss zwischen Karte und Ventilator kontrollieren Luft-Gas-Einheit wechseln
E.04	.17	Störung Steuerkreis Gasventil	FEHLER AN HAUPTKARTE Die Hauptkarte austauschen



Wenn ein Raumgerät an den Heizkessel angeschlossen ist, wird im Störungsfall immer der Code „254“ angezeigt. Den Störungscode auf dem Display des Heizkessels ablesen.

10. AUSSERBETRIEBSETZUNG

10.1 Demontage

Vor dem Abbauen des Geräts muss sichergestellt sein, dass die Stromversorgung getrennt und der Gashahn vor dem Heizkessel geschlossen ist.

11. ENTSORGUNG

11.1 Entsorgung und Recycling



Nur qualifizierte technische Fachleute sind zum Arbeiten am Gerät und an der Anlage befugt.

Vor der Abbau des Geräts muss sichergestellt werden, dass die Stromversorgung abgetrennt, das Gaszuflussventil geschlossen und alle Verbindungen des Heizkessels und der Anlage gesichert wurden.

Das Gerät muss entsprechend den einschlägigen Vorschriften, Gesetzen und Regelungen korrekt entsorgt werden. Das Gerät und die Zubehörteile dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Mehr als 90 % der Werkstoffe des Geräts sind wiederverwertbar.

12. UMWELTSCHUTZ

12.1 Energieeinsparung

Regelung der Heizung

Die Vorlauftemperatur des Heizkessels je nach Art der Anlage einstellen. Bei Anlagen mit Heizkörpern wird empfohlen, eine Heizwasser-Vorlauftemperatur von maximal zirka 60°C einzustellen. Dieser Wert ist nur dann zu erhöhen, wenn der gewünschte Raumkomfort nicht erreicht werden kann. Bei Anlagen mit Fußbodenheizung darf die vom Anlagenplaner vorgesehene Temperatur nicht überschritten werden. Es empfiehlt sich die Verwendung des Außentemperaturfühlers bzw. des Raumgeräts, um die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von den Witterungsverhältnissen oder der Innenraumtemperatur automatisch anzupassen. Auf diese Art und Weise wird nur soviel Wärme erzeugt wie tatsächlich erforderlich. Verwenden Sie Raumthermostate zur Temperaturregelung, ohne die Räume zu überhitzen. Jeder Grad höherer Temperatur bedeutet einen um ca. 6% größeren Energieverbrauch. Die Raumtemperatur muss auch je nach Verwendungszweck der Räume gewählt werden. So können z.B. Schlafzimmer oder weniger benutzte Räume mit niedrigeren Temperaturen geheizt werden. Mit der Zeitprogrammierung (falls vorhanden) eine Nachttemperaturabsenkung von ca. 5°C gegenüber den Tageswerten einstellen. Aus Energiespargründen ist eine stärkere Absenkung der Nachttemperatur nicht vorteilhaft. Bei längerer Abwesenheit, z. B. im Urlaub, kann die Temperatureinstellung auf noch niedrigere Werte gesenkt werden. Die Heizkörper nicht abdecken, damit die Luft richtig zirkulieren kann. Zur Raumlüftung ist es empfehlenswert, die Fenster nicht über längere Zeit halb offen stehen zu lassen, sondern kurz, aber vollständig zu öffnen.

Trinkwarmwasser

Das Einstellen einer Komforttemperatur für Warmwasser, ohne es mit Kaltwasser zu mischen, wirkt energiesparend. ein übermäßiges Aufheizen bedeutet Energieverschwendungen und mehr Kalkstein (Hauptursache für Störungen am Heizkessel).

13. APPENDIX

13.1 PRODUKTDATENBLATT

BAXI EVOLUTION PRIME		1.24	24	26	28	30
Raumheizung – Temperaturanwendung		Mittelbereich				
Warmwasserbereitung – Angegebenes Lastprofil		-	XL	XL	XL	XL
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz		A	A	A	A	A
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz		-	A	A	A	A
Wärmennennleistung (<i>Prated</i> oder <i>Psup</i>)	kW	24	20	20	24	24
Raumheizung – Jährlicher Energie-verbrauch	GJ	74	62	62	74	74
Warmwasserbereitung –Jährlicher Energieverbrauch	kWh ⁽¹⁾ GJ ⁽²⁾	- -	33 17	33 17	33 17	33 17
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	%	93	93	93	93	93
Energieeffizienz der Warmwasserbereitung	%	-	86	85	85	87
Schallleistungspegel L _{WA} in Innenräumen	dB	50	48	48	50	50

(1) Strom

(2) Brennstoff

El aparato puede ser utilizado por niños de edad no inferior a 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o que no tengan experiencia ni conocimientos apropiados, a condición de que estén vigilados o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y hayan entendido los peligros relacionados con él. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento que debe realizar el usuario no tienen que ser efectuados por niños sin vigilancia.

ÍNDICE

1. SEGURIDAD	31
1.1 PRESCRIPCIONES GENERALES DE SEGURIDAD.....	31
1.2 RECOMENDACIÓN.....	31
1.3 RESPONSABILIDAD	31
2. INTRODUCCIÓN	32
2.1 GENERALIDADES.....	32
2.2 SÍMBOLOS UTILIZADOS	32
3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	32
3.1 NORMAS Y HOMOLOGACIONES	32
3.2 DATOS TÉCNICOS.....	33
4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.....	35
4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL	35
4.2 MODO DE FUNCIONAMIENTO	35
4.3 COMPONENTES PRINCIPALES	35
5. DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL.....	36
6. FUNCIONAMIENTO.....	36
6.1 USO DEL PANEL DE CONTROL	36
TECLAS Y MANDOS	36
6.2 ENCENDIDO.....	36
PROCEDIMIENTO DE ENCENDIDO	37
6.3 APAGADO TOTAL.....	37
6.4 PROTECCIÓN ANTIHIELO	37
7. AJUSTES	37
7.1 LECTURA DE LOS DATOS DE FUNCIONAMIENTO.....	37
ESTADOS Y SUBESTADOS.....	38
8. MANTENIMIENTO	39
8.1 GENERALIDADES.....	39
8.2 MENSAJE PARA EL MANTENIMIENTO	39
8.3 ADVERTENCIAS PARA EL MANTENIMIENTO	39
8.4 LLENADO DE LA INSTALACIÓN	39
8.5 PURGADO DE LA INSTALACIÓN	39
9. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	40
9.1 CÓDIGOS DE ANOMALÍA.....	40
10. PUESTA FUERA DE SERVICIO	43
10.1 PROCEDIMIENTO DE DESMONTAJE.....	43
11. ELIMINACIÓN	43
11.1 ELIMINACIÓN Y RECICLADO	43
12. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	43
12.1 AHORRO ENERGÉTICO.....	43
13. APÉNDICE	43
13.1 FICHA DE PRODUCTO	43

1. SEGURIDAD

1.1 Prescripciones generales de seguridad

OLOR DE GAS

- Apagar la caldera.
- No accionar ningún dispositivo eléctrico (por ej. no se debe encender la luz).
- Apagar las eventuales llamas libres y abrir las ventanas.
- Llamar a un centro de Asistencia Técnica Autorizado.

OLOR DE COMBUSTIÓN

- Apagar la caldera.
- Airear el local abriendo las puertas y las ventanas.
- Llamar a un centro de Asistencia Técnica Autorizado.

MATERIAL INFLAMABLE

No utilizar y/o depositar materiales fácilmente inflamables (diluyentes, papel, etc.) en las cercanías de la caldera.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA CALDERA

Desconectar la alimentación eléctrica de la caldera antes de efectuar cualquier intervención.



Una vez al año, realizar el mantenimiento del aparato a través de un técnico cualificado, o nuestra Asistencia Técnica, que le han de entregar firmado el correspondiente certificado del servicio realizado.

1.2 Recomendación



Sólo técnicos cualificados están autorizados para trabajar en el aparato y en la instalación.



Este aparato no debe ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o que no tengan una experiencia ni conocimientos apropiados, a menos que actúen bajo la vigilancia de una persona responsable de su seguridad o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato.



No desconectar físicamente el aparato de su alimentación eléctrica con el fin de garantizar el funcionamiento de las funciones de seguridad, tales como el antibloqueo de la bomba o el sistema de antiheladas de la caldera.



No se deben dejar las partes del embalaje (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) al alcance de niños, en cuanto que son potenciales fuentes de peligro.



Verificar periódicamente la presión de la instalación (presión mínima 0,8 bar y presión recomendada 1 - 1,5 bar).



No retirar de la caldera ni la placa de características, ni las etiquetas de identificación. Deben permanecer visibles durante toda la vida útil del aparato.



La inobservancia de estas indicaciones invalida la garantía del aparato. Antes de la puesta en marcha, quitar la película de protección de la caldera. Para ello, no utilice herramientas o materiales abrasivos, ya que podrían arruinar la pintura.

1.3 Responsabilidad

1.3.1 RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE

Nuestros productos llevan el marcado . Nuestra empresa, en su constante acción para mejorar los productos, se reserva la posibilidad de modificar los datos indicados en esta documentación en cualquier momento y sin aviso previo. Esta documentación es un soporte informativo y no se puede considerar como un contrato con terceros. No podremos ser considerados responsables, en calidad de productores, en los siguientes casos:

- Incumplimiento de las instrucciones de instalación del aparato.
- Incumplimiento de las instrucciones de uso del aparato.
- Mantenimiento ausente o insuficiente del aparato.

1.3.2 RESPONSABILIDAD DEL INSTALADOR

El instalador es responsable de la instalación y de la primera puesta en funcionamiento del aparato. El instalador debe respetar las siguientes instrucciones:

- Leer y seguir las instrucciones contenidas en los manuales suministrados con el aparato.
- Instalar el aparato con arreglo a las leyes y las normas vigentes.
- Realizar la puesta en funcionamiento inicial y los controles que sean necesarios.

- Explicar la instalación al usuario.
- En caso de que sea necesario el mantenimiento, informar al usuario de que es obligatorio controlar el aparato y asegurarse de que las condiciones de funcionamiento sean correctas.
- Entregar todos los manuales de instrucciones al usuario.

1.3.3 RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

Para garantizar una instalación plenamente funcional, respete las siguientes instrucciones:

- Leer y respetar las instrucciones contenidas en los manuales suministrados con el aparato.
- Utilizar los servicios de un instalador cualificado para la instalación y puesta en marcha inicial.
- Preguntar a su instalador para que le explique la instalación.
- Hacer que un técnico cualificado, o nuestra Asistencia Técnica, realice el mantenimiento y las inspecciones requeridas periódicamente, en cumplimiento de la normativa vigente.
- Guardar todos los manuales del aparato en buen estado y cerca de la caldera.

2. INTRODUCCIÓN

2.1 Generalidades

Este manual está destinado al usuario de una caldera EVOLUTION PRIME.

2.2 Símbolos utilizados



ADVERTENCIA

Riesgo de daño o mal funcionamiento del aparato. Prestar especial atención a las advertencias de peligro relacionadas con posibles daños a las personas.



PELIGRO DE QUEMADURAS

Esperar a que el aparato se enfrie antes de actuar sobre las piezas expuestas al calor.



PELIGRO DE ALTA TENSIÓN

Piezas eléctricas bajo tensión y peligro de electrocución.



PELIGRO DE HIELO

Probable formación de hielo causada por las bajas temperaturas.



INFORMACIÓN IMPORTANTE

Información que deberá leer con especial cuidado porque son útiles para el buen funcionamiento de la caldera.



PROHIBICIÓN GENÉRICA

Está prohibido efectuar/utilizar lo que se indica al lado del símbolo.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

3.1 Normas y homologaciones

3.1.1 Certificaciones

Se certifica que los aparatos objeto de este manual de instrucciones son conformes al modelo descrito en la declaración de conformidad **CE**.

Número CE	0085CQ0192
Clase NOx	6
Tipo de conexiones humos	B23 – B23P – B33 - C13 – C33 – C43 – C53 – C63 – C83 – C93

3.2 Datos técnicos

Categoría del gas		EVOLUTION PRIME 1.24		EVOLUTION PRIME 24	EVOLUTION PRIME 26	EVOLUTION PRIME 28	EVOLUTION PRIME 30
		Sólo calefacción	Con acumulador ACS *				
Tipo de gas	-			II _{2H3B/P}			
Capacidad térmica nominal ACS (Qn)	kW	-	28.9	24.7	26.7	28.9	31.0
Capacidad térmica nominal calefacción (Qn)	kW	24.7	24.7	20.6	20.6	24.7	24.7
Capacidad térmica reducida (Qn)	kW	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
Potencia térmica nominal ACS (Pn)	kW	-	28.0	24.0	26.0	28.0	30.0
Potencia térmica nominal 80/60 °C (Pn)	kW	24.0	24.0	20.0	20.0	24.0	24.0
Potencia térmica nominal 80/60 °C (Pn) Valor de fábrica regulado en calefacción	kW	24,0	24,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Potencia térmica nominal 50/30 °C (Pn)	kW	26.1	26.1	21.8	21.8	26.1	26.1
Potencia térmica reducida 80/60 °C (Pn)	kW	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
Potencia térmica reducida 50/30 °C (Pn)	kW	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
Rendimiento nominal 50/30 °C (Hi)	%	105.8	105.8	105.8	105.8	105.8	105.8
Presión máx. agua circuito de calefacción	bar	3	3	3	3	3	3
Presión mín. agua circuito de calefacción	bar	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Capacidad agua depósito de expansión	l	8	8	8	8	8	8
Presión mínima del depósito de expansión	bar	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Presión máx. ACS	bar	-	-	8.0	8.0	8.0	8.0
Presión mín. dinámica ACS	bar	-	-	0.15	0.15	0.15	0.15
Caudal de agua mínimo del ACS	l/min	-	-	2.0	2.0	2.0	2.0
Producción de agua sanitaria con $\Delta T = 25^{\circ}\text{C}$	l/min	-	-	13.8	14.9	16.1	17.2
Producción de agua sanitaria con $\Delta T = 35^{\circ}\text{C}$	l/min	-	-	9.8	10.6	11.5	12.3
Caudal específico "D"	l/min	-	-	11.5	12.4	13.4	14.3
Rango de temperaturas circuito de calefacción	°C	25÷80	25÷80	25÷80	25÷80	25÷80	25÷80
Rango de temperaturas ACS	°C	-	35÷60	35÷60	35÷60	35÷60	35÷60
Diámetro conducto de evacuación concéntrico	mm	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100
Diámetro conductos de evacuación separados	mm	80/80	-	80/80	80/80	80/80	80/80
Caudal mísico humos máx.	kg/s	0.012	0.014	0.012	0.013	0.014	0.015
Caudal mísico humos mín.	kg/s	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
Temperatura humos máx.	°C	80	80	80	80	80	80
Presión de alimentación gas natural 2H	mbar	20	20	20	20	20	20
Presión de alimentación gas GPL	mbar	30	30	30	30	30	30
Tensión eléctrica de alimentación	V	230	230	230	230	230	230
Frecuencia eléctrica de alimentación	Hz	50	50	50	50	50	50
Potencia eléctrica nominal	W	84	94	84	86	94	100
Peso neto / carga de agua	Kg	26/28	26/28	26/28	26/28	26/28	26/28
Dimensiones (altura/anchura/profundidad)	mm	700/395/279	700/395/279	700/395/279	700/395/279	700/395/279	700/395/279
Grado de protección contra la humedad (EN 60529)	-	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D

CONSUMOS CAUDAL TÉRMICO Qmáx. y Qmín.

	Sólo calefacción	Con acumulador ACS *					
Qmax (G20) - 2H	m3/h	2.61	3.06	2.61	2.82	3.06	3.28
Qmin (G20) - 2H	m3/h	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
Qmax (G30) - 3B	kg/h	1,95	2,28	1,95	2,10	2,28	2,44
Qmin (G30) - 3B	kg/h	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Qmax (G31) - 3P	kg/h	1,92	2,25	1,92	2,07	2,25	2,41
Qmin (G31) - 3P	kg/h	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

* Disponible como accesorio

3.2.1 Parámetros Técnicos

Con arreglo al Reglamento (UE) N.º 813/2013.

BAXI - EVOLUTION PRIME			1.24	24	26	28	30
Caldera de condensación			Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Caldera de baja temperatura ⁽¹⁾			No	No	No	No	No
Caldera B1			No	No	No	No	No
Aparato de calefacción de cogeneración			No	No	No	No	No
Calefactor combinado			No	Sí	Sí	Sí	Sí
Potencia calorífica nominal	<i>Prated</i>	kW	24	20	20	24	24
Potencia calorífica útil a potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura ⁽²⁾	<i>P4</i>	kW	24,0	20,0	20,0	24,0	24,0
Potencia calorífica útil a un 30% de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura ⁽¹⁾	<i>P1</i>	kW	8,0	6,7	6,7	8,0	8,0
Eficiencia energética estacional de calefacción	η_S	%	93	93	93	93	93
Eficiencia útil a potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura ⁽²⁾	η_4	%	88,0	88,1	88,1	88,0	88,0
Eficiencia útil a un 30% de la potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura ⁽¹⁾	η_1	%	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8
Consumo de electricidad auxiliar							
A plena carga	<i>elmax</i>	kW	0,038	0,028	0,028	0,038	0,038
Carga parcial	<i>elmin</i>	kW	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
Modo de espera	<i>PSB</i>	kW	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Otros elementos							
Pérdida de calor en modo de espera	<i>Pstby</i>	kW	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
Consumo de electricidad del quemador de encendido	<i>Pign</i>	kW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Consumo de energía anual	<i>QHE</i>	GJ	74	62	62	74	74
Nivel de potencia acústica, interiores	<i>LWA</i>	dB	50	48	48	50	50
Emisiones de óxidos de nitrógeno	<i>NOX</i>	mg/kWh	40	38	38	40	40
Parámetros de agua caliente sanitaria							
Perfil de carga declarado			-	XL	XL	XL	XL
Consumo eléctrico diario	<i>Qelec</i>	kWh	-	0,151	0,163	0,151	0,166
Consumo eléctrico anual	<i>AEC</i>	kWh	-	33	36	33	33
Eficiencia energética del caldeo de agua	η_{wh}	%	-	86	85	85	87
Consumo de combustible diario	<i>Qfuel</i>	-	-	22,770	22,82	22,930	22,16
Consumo de combustible anual	<i>AFC</i>	GJ	-	17	17	17	17

(1) Baja temperatura se refiere a una temperatura de retorno (en la entrada del calefactor) de 30 °C para las calderas de condensación, 37 °C para las calderas de baja temperatura y 50 °C para los demás calefactores.

(2) Régimen de alta temperatura significa una temperatura de retorno de 60 °C a la entrada del calefactor y una temperatura de alimentación de 80 °C a la salida del calefactor.

4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

4.1 Descripción general

Esta caldera sirve para calentar agua a una temperatura inferior a la de ebullición, a presión atmosférica. Debe conectarse a una instalación de calefacción y a una red de distribución de agua caliente sanitaria dentro de los límites de sus prestaciones y de su potencia. Las características de esta caldera son:

- bajas emisiones de contaminantes;
- calefacción de alto rendimiento;
- descarga de los productos de la combustión a través de un empalme de tipo coaxial o desdoblado;
- panel de mando frontal con pantalla;
- peso y dimensiones reducidas

4.2 Modo de funcionamiento

4.2.1 Combustión

El quemador calienta el agua de calefacción que circula por el intercambiador de calor. Cuando las temperaturas de los gases de combustión son inferiores al punto de rocío (unos 55 °C), el vapor de agua contenido en el gas de combustión se condensa en el lado humos del intercambiador de calor. También el calor que se recupera durante este proceso de condensación (calor latente o calor de condensación) se cede al agua de calefacción. Los gases quemados refrigerados se evacuan a través del conducto de descarga. El agua de condensación se descarga mediante un sifón.

4.2.2 Calefacción y producción de agua caliente sanitaria


En las calderas de tipo calefacción y producción de agua caliente sanitaria instantánea (modelos 24/24 F y 28/28 F), un intercambiador de placas integrado calienta el agua sanitaria. Por medio de una válvula de tres vías, se canaliza el agua calentada hacia la instalación de calefacción o el intercambiador de calor de placas. Un detector de flujo indica la apertura de un grifo del agua caliente a la tarjeta electrónica que comunica la válvula de tres vías en posición agua caliente y pone en marcha la bomba. La válvula de tres vías es de muelle y sólo consume electricidad al pasar de una posición a otra. La prioridad se da a la demanda de calor en ACS.

4.2.3 Calefacción y producción de agua caliente sanitaria con acumulador exterior

Las calderas de tipo sólo calefacción y con producción de agua caliente sanitaria combinadas con un acumulador exterior (opcional) están desprovistas del intercambiador de placas integrado. Por medio de una válvula de tres vías, se canaliza el agua calentada hacia la instalación de calefacción o un acumulador exterior (si está presente). La sonda de temperatura del acumulador exterior, conectada a la caldera (ver apartado 6.6.9. Conexión de un acumulador exterior) indica a la tarjeta electrónica la demanda de calor que comunica la válvula de tres vías en posición agua caliente y arranca la bomba. La válvula de tres vías es de muelle y sólo consume electricidad al pasar de una posición a otra. Si el acumulador está conectado a la caldera, la prioridad se da a la demanda de calor en ACS.


4.3 Componentes principales

1. Intercambiador de calor (Calefacción)
2. Grupo hidráulico
3. Intercambiador de placas
4. Válvula de seguridad
5. Ida calefacción instalación / Ida acumulador ACS
6. Salida de Agua Caliente Sanitaria (ACS) (G1/2")
7. Entrada agua sanitaria
8. Retorno calefacción
9. Bomba
10. Válvula de tres vías motorizada
11. Grifo de llenado
12. Entrada agua de red con grifo de llenado instalación
13. Retorno acumulador ACS (G3/4")

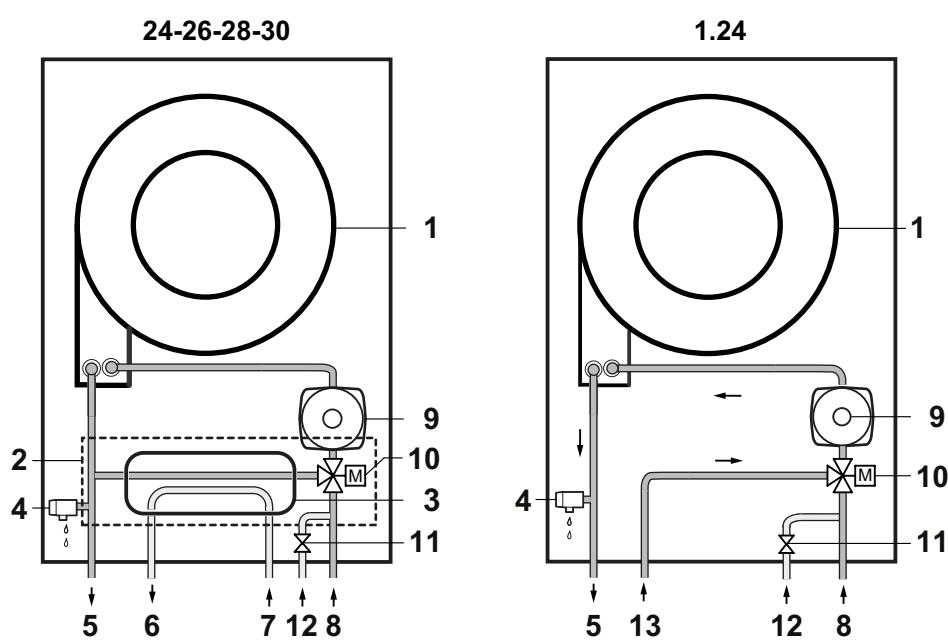


5. DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL

LEYENDA DE TECLAS/MANDOS	
	Regulación manual de la temperatura de calefacción
	Regulación manual de la temperatura del agua sanitaria
	Activación del análisis combustión
RESET	Tecla de RESET 1 segundo = Reset anomalía manual 5 segundos = Activación manual función Purgado

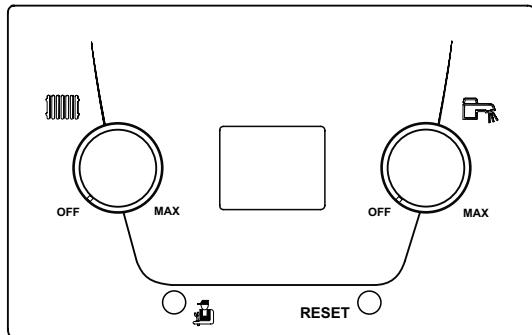

LEYENDA DE LOS SÍMBOLOS VISUALIZADOS EN LA PANTALLA	
	Funcionamiento calefacción habilitado *
	Funcionamiento ACS habilitado *
	Temperatura exterior
	Solicitud de intervención de mantenimiento
	Anomalía
<i>* cuando el símbolo parpadea significa que hay una demanda de calor en curso.</i>	

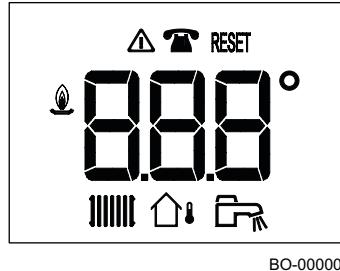

6. FUNCIONAMIENTO

6.1 Uso del panel de control

TECLAS Y MANDOS

El mando regula el ajuste en calefacción de un mínimo de 25 °C a un máximo de 80 °C:

- Girar en sentido horario para aumentar el valor de temperatura y viceversa para reducirlo.
- Actuar sobre el mando y definir el valor de temperatura deseado. En la pantalla aparece el valor de ajuste definido que parpadea durante 5 segundos y al final de este periodo se visualiza la temperatura de impulsión.
- Para deshabilitar la calefacción girar el mando hasta el tope en sentido antihorario (el símbolo desaparece).

El mando regula el ajuste en ACS de un mínimo de 35 °C a un máximo de 60 °C:

- Girar en sentido horario para aumentar el valor de temperatura y viceversa para reducirlo.
- Actuar sobre el mando y definir el valor de temperatura deseado. En la pantalla aparece el valor de ajuste definido que parpadea durante 5 segundos y al final de este periodo se visualiza la temperatura del agua de calefacción (durante el consumo de agua caliente sanitaria en la pantalla se indica la temperatura efectiva del agua caliente sanitaria).
- Para deshabilitar el agua caliente sanitaria girar el mando hasta el tope en sentido antihorario (el símbolo desaparece).



En caso de conexión de la sonda exterior, el mando modifica la curva climática definida, según el dispositivo ambiente conectado a la caldera.



Solamente durante el primer encendido de la caldera se activa la "Fase de Inicialización". Este procedimiento realiza una serie de pruebas al final de las cuales se activa automáticamente la función de Purgado de la instalación que dura 5 minutos. Para activar manualmente la función mantener pulsada la tecla RESET durante 5 segundos (cuando la función está activada no es posible interrumpirla).

6.2 Encendido

Para encender la caldera correctamente, actuar del siguiente modo:

- Controlar que la presión de la instalación tenga el valor indicado (capítulo 8.4);
- Alimentar eléctricamente la caldera.
- Abrir la llave del gas (de color amarillo, situado debajo de la caldera).

Procedimiento de encendido

Cuando la caldera está alimentada eléctricamente, en la pantalla se visualiza la siguiente información:

- todos los símbolos encendidos (1 segundo);
- versión software (1 segundo);
- Aparece la indicación "InI" (unos segundos);
- Todo apagado (1 segundo);
- Aparece la indicación "Fx.x." (2 segundos);
- Aparece la indicación "Px.x." (2 segundos);
- Inicia la fase de **purgado** de la caldera y de la instalación de calefacción. En la pantalla se visualiza la indicación "(t17)" y esta fase dura 5 minutos (esta función está activada solamente durante el primer encendido de la caldera);
- Aparece la indicación "OFF" (los mandos están girados totalmente en sentido antihorario).

Al final de la fase de purgado la caldera está lista para el funcionamiento.

- Girar el mando del circuito de calefacción para programar el valor de temperatura de la instalación deseado.
- Girar el mando de la bomba ACS para programar el valor de temperatura del agua caliente sanitaria deseado.

6.3 Apagado total

Para apagar la caldera hay que cortar la alimentación eléctrica del aparato mediante el interruptor bipolar instalado antes de la caldera y cerrar el grifo del gas.



En estas condiciones la caldera no está protegida contra el hielo.

6.4 Protección antihielo

Es buena costumbre evitar el vaciado de toda la instalación de calefacción porque los cambios de agua pueden producir depósitos calcáreos inútiles y dañinos dentro de la caldera y los cuerpos calentadores. Si en invierno la instalación térmica no se utiliza y hay peligro de heladas, se aconseja añadir al agua del circuito una solución anticongelante específica (por ejemplo propilenglicol mezclado con inhibidores de incrustaciones y corrosión). La gestión electrónica de la caldera está provista de una función "antihielo" en calefacción que, con una temperatura de impulsión de la instalación inferior a **7 °C**, pone en funcionamiento la bomba. Si la temperatura alcanza **4 °C**, enciende el quemador hasta que se alcancen **10 °C** en impulsión. Una vez alcanzado este valor, el quemador se apaga, mientras que la circulación realizada por la bomba proseguirá durante 15 minutos.



La función está operativa si la caldera está alimentada eléctricamente, hay gas, la presión de la instalación tiene el valor indicado y la caldera no está bloqueada.

7. AJUSTES

7.1 Lectura de los datos de funcionamiento

Actuando sobre la tecla es posible visualizar alguna información sobre el funcionamiento de la caldera.

- pulsar durante 1 segundo para visualizar la modalidad de funcionamiento (por ejemplo: "t.17" = Fase de purgado en ejecución).
- volver a pulsar durante 1 segundo para visualizar el subestado de funcionamiento o la función operativa correspondiente (por ejemplo: "u.00" = Caldera en espera).
- volver a pulsar durante 1 segundo para visualizar la temperatura de funcionamiento en calefacción: parpadea el símbolo seguido del valor de la temperatura en °C.
- volver a pulsar durante 1 segundo para visualizar el setpoint de la temperatura de funcionamiento en ACS: parpadea el símbolo seguido del valor de la temperatura en °C.
- volver a pulsar durante 1 segundo para visualizar el nivel de potencia de 0 a 100: parpadean el símbolo y el número correspondiente al nivel de potencia.
- volver a pulsar durante 1 segundo: aparecen los símbolos y el contador del consumo energético (kWh) en calefacción.
- volver a pulsar durante 1 segundo: aparecen los símbolos y el contador del consumo energético (kWh) en ACS.
- volver a pulsar durante 1 segundo: aparecen los símbolos y el contador de la refrigeración (NO UTILIZADO).

Para salir mantener pulsada la tecla durante más de 3 segundos.



Los valores de los contadores, expresados en kWh, relativos a los consumos energéticos son puramente indicativos.

ESTADOS Y SUBESTADOS

- El ESTADO es la fase de funcionamiento de la caldera en el momento de la visualización.
- El SUBESTADO es el funcionamiento instantáneo, es decir la operación que la caldera está realizando en el momento de la visualización.

LISTA DE ESTADOS

ESTADO	VISUALIZACIÓN
EN ESPERA	t00
DEMANDA DE CALOR	t01
QUEMADOR EN FASE DE ENCENDIDO	t02
FUNCIONAMIENTO EN CALEFACCIÓN	t03
FUNCIONAMIENTO EN ACS	t04
QUEMADOR APAGADO	t05
POSTCIRCULACIÓN BOMBA	t06
APAGADO DEL QUEMADOR POR HABER ALCANZADO EL SETPOINT DE TEMPERATURA	t08
ANOMALÍA TEMPORAL	t09
ANOMALÍA PERMANENTE (ANOMALÍA A RESETEAR MANUALMENTE)	t10
ANÁLIS COMBUSTIÓN A LA POTENCIA MÍNIMA	t11
ANÁLISIS COMBUSTIÓN A LA POTENCIA MÁXIMA EN CALEFACCIÓN	t12
ANÁLISIS COMBUSTIÓN A LA POTENCIA MÁXIMA EN ACS	t13
DEMANDA DE CALOR MANUAL	t15
PROTECCIÓN ANTIHIELO ACTIVA	t16
FUNCIÓN DE PURGADO ACTIVA	t17
TARJETA ELECTRÓNICA SOBRECALENTADA (ESPERAR A QUE SE ENFRÍE)	t18
CALDERA EN FASE DE RESET	t19

LISTA DE SUBESTADOS

SUBESTADO	VISUALIZACIÓN
EN ESPERA	U00
TIEMPO DE ESPERA PRÓXIMO ENCENDIDO EN CALEFACCIÓN	U01
PREVENTILACIÓN	U13
PREENCENDIDO QUEMADOR	U17
INTENTO DE ENCENDIDO QUEMADOR	U18
CONTROL LLAMA	U19
FUNCIONAMIENTO VENTILADOR DURANTE INTENTOS DE ENCENDIDO	U20
FUNCIONAMIENTO CON SETPOINT DE TEMPERATURA PROGRAMADO	U30
FUNCIONAMIENTO CON SETPOINT DE TEMPERATURA LIMITADO	U31
FUNCIONAMIENTO A LA POTENCIA MÁXIMA DISPONIBLE	U32
SE HA DETECTADO GRADIENTE NIVEL 1	U33
SE HA DETECTADO GRADIENTE NIVEL 2	U34
SE HA DETECTADO GRADIENTE NIVEL 3	U35
PROTECCIÓN LLAMA ACTIVA	U36
TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN	U37
ARRANQUE CALDERA A LA POTENCIA MÍNIMA	U38
POSTVENTILACIÓN	U41
APAGADO VENTILADOR	U44
REDUCCIÓN POTENCIA POR TEMPERATURA HUMOS ALTA	U45
POSTCIRCULACIÓN BOMBA	U60

8. MANTENIMIENTO

8.1 Generalidades

La caldera no requiere un mantenimiento complejo. Sin embargo, se aconseja hacerla inspeccionar y someterla a mantenimiento a intervalos regulares. El mantenimiento y la limpieza de la caldera deben ser realizados obligatoriamente por lo menos una vez al año por un profesional cualificado.

8.2 Mensaje para el mantenimiento

Esta función sirve para avisar al usuario, mediante la visualización del símbolo  en la pantalla, de que la caldera requiere mantenimiento (si la función está habilitada, véase el manual instalador).

8.3 Advertencias para el mantenimiento

Controlar periódicamente que la presión leída en el manómetro, con la instalación fría, esté comprendida entre 1 - 1,5 bar. Si es inferior, actuar sobre el grifo de llenado de la instalación según se describe en el capítulo "Llenado de la instalación". Se aconseja abrir dicho grifo muy lentamente para facilitar la salida del aire.



La caldera está dotada de un presostato hidráulico que no permite el funcionamiento de la caldera en caso de falta de agua.




De producirse disminuciones frecuentes de la presión, dirigirse al SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AUTORIZADO.

8.4 Llenado de la instalación

El mando de llenado es de color azul y está situado debajo de la caldera, como se puede ver en la figura adjunta. Para llenar la instalación, actuar según se describe a continuación:

- Tirar del mando (**A**) hacia abajo para sacarlo de su alojamiento.
- Girar lentamente el mando en sentido antihorario (hacia la izquierda) para llenar la instalación. No utilizar herramientas, sino solamente los dedos.
- Llenar el sistema hasta que la presión leída en el manómetro (**B**) alcance un valor comprendido entre 1,0 y 1,5 bar.
- Cerrar el grifo y controlar que no haya pérdidas de agua.

Controlar periódicamente, con la instalación fría, la presión leída en el manómetro (**B**). En caso de presión baja, actuar sobre el grifo para restablecer los valores de presión definidos.

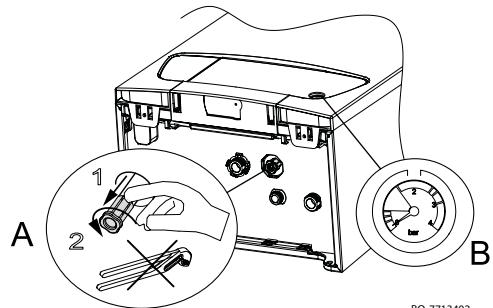


BO-7713402

8.5 Purgado de la instalación

Es indispensable purgar el aire que esté presente en la caldera, en los conductos o en los grifos para evitar los ruidos molestos que se pueden producir durante la calefacción o el consumo de agua. A tal fin, actuar según se indica a continuación:

- Abrir las válvulas de todos los radiadores conectados al sistema de calefacción.
- Regular el termostato ambiente en la temperatura más alta posible.
- Esperar a que los radiadores estén calientes.
- Regular el termostato ambiente en la temperatura más baja posible.
- Esperar unos 10 minutos, hasta que los radiadores se hayan enfriado.
- Purgar los radiadores. Empezar por las plantas inferiores.
- En el caso de que sus radiadores estén equipados con purgadores manuales, abrir el purgador, manteniendo un paño apoyado en el mismo.
- Esperar hasta que el agua salga de la válvula de purgado y luego cerrar el empalme de purgado.
- Despues del purgado, controlar que la presión de la instalación todavía sea suficiente.

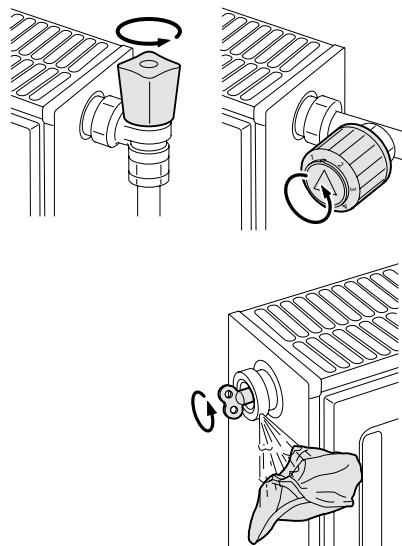

BO-0000026



Tener cuidado porque el agua todavía podría estar caliente.




Si la presión hidráulica del agua en la instalación de calefacción es inferior a 0,8 bar, se aconseja restaurar la presión (la presión hidráulica aconsejada está comprendida entre 1,0 y 1,5 bar) según se describe en el capítulo 8.3.

9. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Las indicaciones en la pantallas son de dos tipos: temporales o permanentes. La primera visualización que aparece en la pantalla es una letra seguida de un código numérico de dos cifras. La letra indica el tipo de anomalía, temporal (**H**) o permanente (**E**). El código numérico indica el grupo al que pertenece la anomalía clasificada según la seguridad. La segunda visualización se alterna con la primera parpadeando; está constituida por un código numérico de dos cifras que indica el tipo de anomalía (véanse las siguientes tablas de anomalías).


ANOMALÍA TEMPORAL (H.x.x.)

La anomalía temporal está identificada en la pantalla con la letra "H" seguida de un número (grupo). La anomalía temporal es un tipo de anomalía que no ocasiona un bloqueo permanente de la caldera, sino que se soluciona en cuanto se haya eliminado la causa que la ha producido.

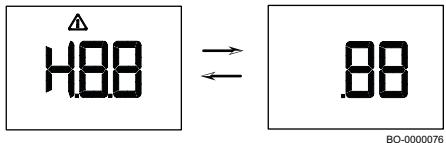

ANOMALÍA PERMANENTE (E.x.x)

La anomalía permanente está identificada en la pantalla con la letra "E" seguida de un número (grupo). Pulsar la tecla RESET durante 1 segundo. En caso de que la anomalía se visualice con frecuencia, llamar el centro de Asistencia Técnica autorizado.

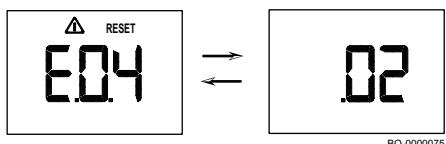

9.1 Códigos de anomalía

ANOMALÍA TEMPORAL

VISUALIZACIÓN PANTALLA CALDERA		DESCRIPCIÓN ANOMALÍAS TEMPORALES	CAUSA Control / Solución
Código grupo	Código específico		
H.01	.00	Falta de comunicación temporal entre la válvula del gas y la tarjeta de la caldera.	ERROR TARJETA PRINCIPAL Configurar CN1/CN2 Sustituir la tarjeta principal
H.01	.05	Se ha alcanzado el valor máximo delta de temperatura entre la impulsión y el retorno.	CIRCULACIÓN INSUFICIENTE Controlar circulación caldera/installación Activar un ciclo de desaireación manual OTRAS CAUSAS Controlar presión instalación Controlar limpieza intercambiador Controlar funcionamiento sonda de temperatura Controlar conexión sonda de temperatura
H.01	.08	Aumento temperatura de impulsión demasiado rápido en calefacción. Bloqueo temporal 10 minutos.	CIRCULACIÓN INSUFICIENTE Controlar circulación caldera/installación Activar un ciclo de desaireación manual OTRAS CAUSAS Controlar presión instalación Controlar limpieza intercambiador Controlar funcionamiento sonda de temperatura Controlar conexión sonda de temperatura
H.01	.14	Se ha alcanzado el valor máximo de temperatura de impulsión.	CIRCULACIÓN INSUFICIENTE Controlar circulación caldera/installación Activar un ciclo de desaireación manual
H.01	.18	Falta de circulación de agua (temporal).	CIRCULACIÓN INSUFICIENTE Controlar presión instalación Activar un ciclo de desaireación manual Controlar funcionamiento bomba Controlar circulación caldera/installación ERROR SONDAS TEMPERATURA Controlar funcionamiento sonda de temperatura Controlar conexión sonda de temperatura
H.01	.21	Aumento temperatura de impulsión demasiado rápido en ACS. Bloqueo temporal 10 minutos.	CIRCULACIÓN INSUFICIENTE Controlar presión instalación Activar un ciclo de desaireación manual Controlar funcionamiento bomba Controlar circulación caldera/installación ERROR SONDAS TEMPERATURA Controlar funcionamiento sonda de temperatura Controlar conexión sonda de temperatura

H.02	.02	Espera introducción parámetros de configuración (CN1, CN2).	FALTA CONFIGURACIÓN CN1/CN2 Configurar CN1/CN2
H.02	.03	Parámetros de configuración (CN1,CN2) introducidos incorrectos.	Controlar configuración CN1/CN2 Configurar CN1/CN2 correctos
H.02	.04	Parámetros de tarjeta ilegible.	ERROR TARJETA PRINCIPAL Configurar CN1/CN2 Sustituir la tarjeta principal
H.02	.06	Presión circuito de calefacción baja.	Controlar presión instalación y restaurar Controlar presión del depósito de expansión Controlar pérdidas caldera / instalación
H.03	.00	Falta de identificación parte de seguridad de la caldera.	ERROR TARJETA PRINCIPAL Sustituir la tarjeta principal
H.03	.01	Falta de comunicación circuito de confort (error interior tarjeta de la caldera).	ERROR TARJETA PRINCIPAL Sustituir la tarjeta principal
H.03	.02	Pérdida temporal de llama.	PROBLEMAS ELECTRODO Controlar conexiones eléctricas electrodo Verificar estado electrodo ALIMENTACIÓN GAS Controlar pres. alimentación gas Controlar calibrado de la válvula del gas CONDUCTO DE DESCARGA HUMOS Verificar terminal de descarga humos y aspiración aire Controlar tensión eléctrica de alimentación

ANOMALÍA PERMANENTE (SE REQUIERE RESET)

VISUALIZACIÓN PANTALLA CALDERA		DESCRIPCIÓN ANOMALÍAS PERMANENTES QUE REQUIEREN UN RESET	CAUSA Control / Solución
Código grupo	Código específico		
E.00	.04	Sensor temperatura de retorno no conectado	PROBLEMA SONDA/CONEXIÓN Controlar funcionamiento sonda de temperatura Controlar conexión sonda/tarjeta
E.00	.05	Sonda temperatura de retorno en cortocircuito	PROBLEMA SONDA/CONEXIÓN Controlar funcionamiento sonda Controlar conexión sonda/tarjeta
E.01	.04	Pérdida de llama detectada 5 veces en 24 horas (con quemador encendido)	ALIMENTACIÓN GAS Controlar pres. alimentación gas Controlar calibrado de la válvula del gas Verificar terminal de descarga humos y aspiración aire Controlar tensión eléctrica de alimentación
E.01	.11	Número incorrecto de revoluciones del ventilador	PROBLEMA TARJETA/VENTILADOR Cambiar unidad aire-gas
E.01	.12	Temperatura medida por el sonda de retorno mayor que la temperatura de impulsión	PROBLEMA SONDAS/CONEXIÓN Controlar la inversión de posición de los sondas Controlar posición correcta sonda impulsión Controlar temperatura retorno en la caldera Controlar funcionamiento sondas
E.01	.17	Falta de circulación de agua (permanente)	CIRCULACIÓN INSUFICIENTE Controlar presión instalación Activar un ciclo de desaireación manual Controlar funcionamiento bomba Controlar circulación caldera/installación ERROR SONDAS Controlar funcionamiento sondas de temperatura Controlar conexión sondas de temperatura
E.01	.20	Se ha alcanzado el valor máximo para la temperatura humos	INTERCAMBIADOR LADO HUMOS ATASCADO Verificar limpieza intercambiador
E.02	.00	Caldera en fase de reset	VISUALIZACIÓN RESET EN CURSO Esperar fin reset
E.02	.07	Presión circuito de calefacción baja (permanente)	Controlar presión instalación y restaurar Controlar presión del depósito de expansión Controlar pérdidas caldera / instalación
E.02	.16	Timeout comunicación con memoria interior tarjeta de la caldera	ERROR TARJETA PRINCIPAL Verificar eventuales perturbaciones electromagnéticas Sustituir la tarjeta principal

Sección USUARIO (es)

E.02	.17	Falta de comunicación permanente entre la válvula del gas y la tarjeta de la caldera	ERROR TARJETA PRINCIPAL Verificar eventuales perturbaciones electromagnéticas Sustituir la tarjeta principal
E.02	.19	Modificación estado dip-switch j=1 (apartado 6.6.1)	MODIFICACIÓN CONFIGURACIÓN CALDERA Pulsar la tecla reset durante 2 segundos
E.02	.20	Modificación estado dip-switch j=2 (apartado 6.6.1)	MODIFICACIÓN CONFIGURACIÓN CALDERA Pulsar la tecla reset durante 2 segundos
E.02	.21	Modificación estado dip-switch j=3 (apartado 6.6.1)	MODIFICACIÓN CONFIGURACIÓN CALDERA Pulsar la tecla reset durante 2 segundos
E.02	.47	Conexión a dispositivo exterior fracasada	ERROR CONEXIÓN ELÉCTRICA Verificar conexión X14-A / X12-B Sustituir la tarjeta de conexiones eléctricas
E.02	.48	Configuración dispositivo exterior fracasada	Verificar las instrucciones del dispositivo exterior
E.04	.00	Anomalía válvula del gas	ERROR TARJETA PRINCIPAL Sustituir la tarjeta principal
E.04	.01	Sonda temperatura de impulsión en cortocircuito	PROBLEMA SONDAS/CONEXIÓN Controlar conexión sonda/tarjeta Controlar funcionamiento sonda
E.04	.02	Sonda temperatura de impulsión no conectado	PROBLEMA SONDAS/CONEXIÓN Controlar conexión sonda/tarjeta Controlar funcionamiento sonda
E.04	.03	Configuración de la temperatura máxima de impulsión	CIRCULACIÓN INSUFICIENTE Controlar circulación caldera/installación Activar un ciclo de desaireación manual Controlar funcionamiento sondas
E.04	.04	Sonda de humos en cortocircuito	MAL FUNCIONAMIENTO SONDA DE HUMOS Controlar funcionamiento sonda de humos Controlar conexión sonda/tarjeta
E.04	.05	Sonda de humos no conectado	PROBLEMA SONDA/CONEXIÓN Controlar funcionamiento sonda de humos Controlar conexión sonda/tarjeta
E.04	.06	Se ha alcanzado el valor crítico de temperatura humos	ATASCO CHIMENEA Controlar atasco chimenea MAL FUNCIONAMIENTO SONDA DE HUMOS Controlar funcionamiento sonda
E.04	.08	Se ha alcanzado el valor máximo de temperatura de seguridad	CIRCULACIÓN INSUFICIENTE Controlar presión instalación Activar un ciclo de desaireación manual Controlar funcionamiento bomba Controlar circulación caldera/installación OTRAS CAUSAS Controlar funcionamiento termostato seguridad Controlar conexión termostato seguridad
E.04	.10	El encendido del quemador ha fracasado después de 5 intentos	ALIMENTACIÓN GAS Controlar pres. alimentación gas Controlar conexión eléctrica válvula del gas Controlar calibrado de la válvula del gas Controlar funcionamiento válvula del gas PROBLEMAS ELECTRODO Controlar conexiones eléctricas electrodo Verificar estado electrodo OTRAS CAUSAS Controlar funcionamiento ventilador Controlar estado del conducto de descarga humos (atascos)
E.04	.12	Falta de encendido por detección de llama parásita	Controlar el circuito de tierra Controlar tensión eléctrica de alimentación.
E.04	.13	Rotor del ventilador bloqueado	PROBLEMA TARJETA/VENTILADOR Verificar conexión tarjeta con ventilador Cambiar unidad aire-gas
E.04	.17	Avería circuito de mando válvula del gas	ERROR TARJETA PRINCIPAL Sustituir la tarjeta principal



Si se conecta una Unidad Ambiente a la caldera, en caso de anomalía se visualiza siempre el código "254". Mirar en la pantalla de la caldera el código de la anomalía.

10. PUESTA FUERA DE SERVICIO

10.1 Procedimiento de desmontaje

Antes de desmontar el aparato, asegúrese de haber desconectado la alimentación eléctrica, de haber cerrado la válvula de entrada de gas y haber colocado en condiciones de seguridad todas las conexiones de la caldera y de la instalación.

11. ELIMINACIÓN

11.1 Eliminación y reciclado



Sólo técnicos cualificados están autorizados para trabajar en el aparato y en la instalación.

El aparato se debe eliminar correctamente con arreglo a las normativas, las leyes y los reglamentos vigentes. El aparato y los accesorios no se deben eliminar con los residuos domésticos.
Más del 90% de los materiales del aparato se puede reciclar.

12. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

12.1 Ahorro energético

Regulación de la calefacción

Regular la temperatura de impulsión de la caldera según el tipo de instalación. Para las instalaciones con radiadores, se aconseja programar una temperatura máxima de impulsión del agua de calefacción de unos 60°C y aumentar este valor si no se alcanza el confort ambiente requerido. En caso de instalación con suelo radiante, no superar la temperatura indicada por el diseñador de la instalación. Se aconseja utilizar la Sonda Exterior y/o la Unidad de Ambiente para adaptar automáticamente la temperatura de impulsión según las condiciones atmosféricas o la temperatura ambiente. De este modo no se produce más calor que el que efectivamente se necesita. Utilizar termostatos de ambiente para regular la temperatura sin sobrecalentar los locales. Cada grado en exceso comporta un consumo energético mayor, equivalente a un 6%. Adecuar la temperatura ambiente también según el tipo de utilización de los locales. Por ejemplo, el dormitorio o las habitaciones que se utilizan menos se pueden calentar a una temperatura inferior. Utilizar la programación horaria (si está disponible) y programar para las horas nocturnas una temperatura ambiente unos 5 °C inferior a la de las horas diurnas. Un valor inferior no es conveniente en términos de ahorro económico. Solamente en caso de ausencia prolongada, como por ejemplo unas vacaciones, bajar aún más la consigna de temperatura. Para asegurar la correcta circulación del aire no cubrir los radiadores. No dejar las ventanas entrecerradas para airear los locales, sino abrirlas completamente durante un breve periodo.

Agua caliente sanitaria

Un buen ahorro se obtiene programando una temperatura de confort del agua sanitaria, evitando mezclarla con el agua fría. Cualquier calefacción adicional causa un derroche de energía y una mayor producción de caliza (la causa principal del funcionamiento anómalo de la caldera).

13. APÉNDICE

13.1 FICHA DE PRODUCTO

BAXI EVOLUTION PRIME		1.24	24	26	28	30
Calefacción: aplicación de temperatura				Media		
Calentamiento de agua - Perfil de carga declarado		-	XL	XL	XL	XL
Clase de eficiencia energética estacional		A	A	A	A	A
Clase de eficiencia energética de calentamiento de agua		-	A	A	A	A
Potencia calorífica nominal (<i>Prated</i> o <i>Psup</i>)	kW	24	20	20	24	24
Calefacción: consumo anual de energía	GJ	74	62	62	74	74
Calentamiento de agua: consumo anual de energía	KWh ⁽¹⁾ GJ ⁽²⁾	- -	33 17	33 17	33 17	33 17
Eficiencia energética estacional de calefacción	%	93	93	93	93	93
Eficiencia energética del calentamiento de agua	%	-	86	85	85	87
Nivel de potencia acústica (L _{WA}) en interiores	dB	50	48	48	50	50

(1) Eléctrico

(2) Combustible

Zařízení smí obsluhovat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, dále osoby nezkušené nebo neznalé, ale mohou tak činit pouze pod dohledem nebo poté, co byly poučeny o bezpečném použití zařízení a nebezpečí vyplývající z jeho používání. Děti si nesmí se zařízením hrát. Cištění a údržbu zařízení, které zajišťuje uživatel, nesmí provádět děti bez dohledu.

OBSAH

1.	BEZPEČNOST	45
1.1	VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	45
1.2	DOPORUČENÍ	45
1.3	ZODPOVĚDNOST	45
2.	ÚVOD	46
2.1	ZÁKLADNÍ INFORMACE	46
2.2	POUŽITÉ SYMBOLY	46
3.	TECHNICKÉ VLASTNOSTI	46
3.1	NORMY A HOMOLOGACE	46
3.2	TECHNICKÉ ÚDAJE	47
4.	POPIS VÝROBKU	49
4.1	VŠEOBECNÝ POPIS	49
4.2	PRINCIP PROVOZU	49
4.3	ZÁKLADNÍ KOMPONENTY	49
5.	POPIS OVLÁDACÍHO PANELU	50
6.	PROVOZ	50
6.1	POUŽITÍ OVLÁDACÍHO PANELU	50
	TLAČÍTKA A OVLADAČE	50
6.2	ZAPNUTÍ	50
	POSTUP ZAPNUTÍ	51
6.3	ÚPLNÉ VYPNUTÍ	51
6.4	PROTIMRAZOVÁ OCHRANA	51
7.	NASTAVENÍ	51
7.1	NAČTENÍ PROVOZNÍCH ÚDAJŮ	51
	STAVY A SUBSTAVY	52
8.	ÚDRŽBA	53
8.1	ZÁKLADNÍ INFORMACE	53
8.2	ZPRÁVA PRO ÚDRŽBU	53
8.3	UPOZORNĚNÍ PRO ÚDRŽBU	53
8.4	NAPLNĚNÍ SYSTÉMU	53
8.5	ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU	53
9.	ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	54
9.1	KÓDY ZÁVADY	54
10.	UVEDENÍ MIMO PROVOZ	57
10.1	POSTUP DEMONTÁZE	57
11.	LIKVIDACE	57
11.1	LIKVIDACE A RECYKLACE	57
12.	OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	57
12.1	ÚSPORA ENERGIE	57
13.	PŘÍLOHA	57
13.1	INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU	57

1. BEZPEČNOST

1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

JE CÍTIT PLYN

- Uhaste případný otevřený oheň.
- Větřejte otevřenými okny (ne elektrickými ventilátory).
- Volejte plynárnou, autorizovaný servis, případně hasiče.
- Zavřete přívod plynu před kotlem nebo před plynometrem nebo v HUP (hlavní uzávěr plynu).
- Odpojte kotel od elektrické sítě z místa nezasazeného plynem.
- V kontaminovaném prostoru nezapínejte žádná elektr. zařízení (jiskření kontaktů-exploze plynu).

JSOU CÍTIT SPALINY

- Vypněte kotel.
- Vyvětřejte v místnosti.
- Kontaktujte autorizovaný servis.

HOŘLAVÉ LÁTKY

Nepoužívejte/neskladujte v blízkosti kotle hořlavé látky (např. papír, ředitlo atd.).

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ KOTLE

Před jakýmkoliv zásahem vypoje kotel z elektrické sítě.



Jednou za rok provedte údržbu zařízení. Kontaktujte kvalifikovaného technika, který vydá podepsaný certifikát údržby.

1.2 Doporučení



Pouze kvalifikovaní technici mají povolení zasahovat na zařízení a na systému.



Obsluha zařízení není určena osobám, jejichž fyzické, senzorické a mentální schopnosti jsou omezené nebo nemají dostatečné zkušenosti a znalosti. Výjimkou jsou případy, kdy mají u sebe zodpovědnou osobu, která zajistí dohled a jejich bezpečnost.



Fyzicky neodpojujte zařízení od elektrického napájení s cílem zabezpečit provoz bezpečnostních funkcí jako jsou protizablokování čerpadla a protimrazová ochrana.



Části balení (igelitové sáčky, polystyrén atd.) nesmí být ponechány v dosahu dětí, jelikož mohou být případným zdrojem nebezpečí.



Pravidelně ověřujte tlak systému (minimální tlak 0,8 bara, doporučený tlak 1 - 1,5 bara).



Nevyjímejte ani nepřikrývejte štítky a identifikační štítky umístěné na zařízení. Tyto musí zůstat viditelné po celou dobu životnosti zařízení.



V případě nedodržení pokynů ztrácí platnost záruka na zařízení. Autorizovaná servisní střediska najeznete v přiloženém seznamu. Nepoužívejte však ostré nástroje nebo drsné materiály, které by mohly poškodit lak.

1.3 Zodpovědnost

1.3.1 ZODPOVĚDNOST VÝROBCE

Naše výrobky jsou osazené označením . Naše společnost si z důvodu neustálého zlepšování svých výrobků vyhrazuje právo modifikovat kdykoli a bez předchozího upozornění údaje uvedené v této dokumentaci. Tato dokumentace má pouze informativní charakter a nesmí být použita jako smlouva ve vztahu k třetím osobám. Výrobce nenesе zodpovědnost v následujících případech:

- Nedodržení instalacních pokynů zařízení.
- Nedodržení návodu k použití zařízení.
- Nedodržení nebo nedostatečná údržba zařízení.

1.3.2 ZODPOVĚDNOST INSTALATÉRA

Instalatér nese odpovědnost za instalaci a první uvedení zařízení do provozu. Instalatér musí dodržovat následující pokyny:

- Přečist si a dodržovat pokyny obsažené v návodech dodaných spolu se zařízením.
- Nainstalovat zařízení v souladu s platnými zákony a předpisy.

- Provést počáteční uvedení do provozu a případné nezbytné kontroly.
- Vysvětlit instalaci uživateli.
- V případě nezbytnosti údržby informovat uživatele o povinnosti provádět kontrolu zařízení a uchovávat jej ve správných provozních podmínkách.
- Odevzdat uživateli všechny návody k použití.

1.3.3 ZODPOVĚDNOST UŽIVATELE

Pro zabezpečení plně funkční instalace je třeba dodržovat následující pokyny:

- Přečíst si a dodržovat pokyny obsažené v návodech dodaných spolu se zařízením.
- Za účelem instalace a počátečního uvedení do provozu se obracet na kvalifikovaného instalatéra.
- Požádat instalatéra o vysvělení provozu kotle.
- Nechat provádět údržbu a nezbytné inspekce kvalifikovaným instalatérem/autorizovaný servisním střediskem.
- Udržovat návody v dobrém stavu a blízko zařízení.

2. ÚVOD

2.1 Základní informace

Tento návod je určený pro uživatele kotle EVOLUTION PRIME.

2.2 Použité symboly



UPOZORNĚNÍ

Riziko poškození nebo špatného provozu zařízení. Dbejte na upozornění na nebezpečí, která se týkají ohrožení osob.



NEBEZPEČNÍ POPÁLENÍ

Vysoká teplota na místech, která jsou vystavena teplu, vyčkejte, dokud zařízení nezchladne.



NEBEZPEČÍ VYSOKÉHO NAPĚТИ

Elektrické části pod proudem, nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



NEBEZPEČÍ MRAZU

Díky nízkým teplotám možná tvorba ledu.



DŮLEŽITÉ INFORMACE

Tyto informace je třeba důkladně pročíst, jsou nezbytné pro správný provoz kotle.



VŠEOBECNÝ ZÁKAZ

Je zakázáno provádět/používat (viz. popisek vedle symbolu).

3. TECHNICKÉ VLASTNOSTI

3.1 Normy a homologace

3.1.1 Certifikace

Tímto potvrzujeme, že níže specifikovaná zařízení jsou v souladu s modelem popsáným v **CE** prohlášení o shodě.

Číslo CE	0085CQ0192
Třída NOx	6
Typ připojení spalin	B23 – B23P – B33 - C13 – C33 – C43 – C53 – C63 – C83 – C93

3.2 Technické údaje

Kategorie		EVOLUTION PRIME 1.24		EVOLUTION PRIME 24	EVOLUTION PRIME 26	EVOLUTION PRIME 28	EVOLUTION PRIME 30
		Pouze vytápění	zásobníku TUV *				
Typ plynu	-			G20 - G30 - G31			
Jmenovitý tepelný příkon TUV (Qn)	kW	-	28.9	24.7	26.7	28.9	31.0
Jmenovitý tepelný příkon topení (Qn)	kW	24.7	24.7	20.6	20.6	24.7	24.7
Redukovaný tepelný příkon (Qn)	kW	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
Jmenovitý tepelný výkon TUV (Pn)	kW	-	28.0	24.0	26.0	28.0	30.0
Jmenovitý tepelný výkon 80/60 °C (Pn)	kW	24.0	24.0	20.0	20.0	24.0	24.0
Jmenovitý tepelný výkon 80/60 °C (Pn) Hodnota z výroby seřízena v topení	kW	24,0	24,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Jmenovitý tepelný výkon 50/30 °C (Pn)	kW	26.1	26.1	21.8	21.8	26.1	26.1
Redukovaný tepelný výkon 80/60 °C (Pn)	kW	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
Redukovaný tepelný výkon 50/30 °C (Pn)	kW	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
Jmenovitá účinnost 50/30 °C (Hi)	%	105.8	105.8	105.8	105.8	105.8	105.8
Maximální tlak vody topného okruhu	bar	3	3	3	3	3	3
Minimální tlak vody topného okruhu	bar	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Objem vody expanzní nádoby	l	8	8	8	8	8	8
Minimální tlak expanzní nádoby	bar	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Maximální tlak vody v okruhu TUV	bar	-	-	8.0	8.0	8.0	8.0
Minimální dynamický tlak okruhu TUV	bar	-	-	0.15	0.15	0.15	0.15
Minimální průtok vody okruhu TUV	l/min	-	-	2.0	2.0	2.0	2.0
Výroba vody TUV při ΔT = 25 °C	l/min	-	-	13.8	14.9	16.1	17.2
Výroba vody TUV při ΔT = 35 °C	l/min	-	-	9.8	10.6	11.5	12.3
Specifický průtok „D“	l/min	-	-	11.5	12.4	13.4	14.3
Rozsah teplot topného okruhu	°C	25÷80	25÷80	25÷80	25÷80	25÷80	25÷80
Rozsah teplot okruhu TUV	°C	-	35÷60	35÷60	35÷60	35÷60	35÷60
Průměr koaxiálního odkouření	mm	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100
Průměr dělených odkouření	mm	80/80	-	80/80	80/80	80/80	80/80
Max. hmotnostní průtok spalin	kg/s	0.012	0.014	0.012	0.013	0.014	0.015
Min. hmotnostní průtok spalin	kg/s	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
Max teplota spalin	°C	80	80	80	80	80	80
Připojovací přetlak zemní plyn 2H	mbar	20	20	20	20	20	20
Připojovací přetlak LPG	mbar	30	30	30	30	30	30
Elektrické napětí napájení	V	230	230	230	230	230	230
Elektrická frekvence napájení	Hz	50	50	50	50	50	50
Jmenovitý elektrický příkon	W	84	94	84	86	94	100
Čistá hmotnost / objem vody	Kg	26/28	26/28	26/28	26/28	26/28	26/28
Rozměry (výška/šířka/hloubka)	mm	700/395/279	700/395/279	700/395/279	700/395/279	700/395/279	700/395/279
Stupeň ochrany proti vlhkosti (EN 60529)	-	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D

SPOTŘEBY TEPELNÉHO PŘÍKONU Qmax a Qmin

Pouze
vytápění
zásobníku
TUV *

Qmax (G20) - 2H	m3/h	2.61	3.06	2.61	2.82	3.06	3.28
Qmin (G20) - 2H	m3/h	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
Qmax (G30) - 3B	kg/h	1,95	2,28	1,95	2,10	2,28	2,44
Qmin (G30) - 3B	kg/h	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Qmax (G31) - 3P	kg/h	1,92	2,25	1,92	2,07	2,25	2,41
Qmin (G31) - 3P	kg/h	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

* K dispozici jako příslušenství

3.2.1 Technické Parametry

V souladu s nařízením Komise (ES) č. 813/2013.

BAXI - EVOLUTION PRIME			1.24	24	26	28	30
Kondenzační kotel			Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Nízkoteplotní kotel ⁽¹⁾			Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Kotel typu B11			Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Kogenerační ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů			Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Kombinovaný ohřívač			Ne	Ano	Ano	Ano	Ano
Jmenovitý tepelný výkon	<i>Prated</i>	kW	24	20	20	24	24
Užitečný tepelný výkon při jmenovitém tepelném výkonu a ve vysokoteplotním režimu ⁽²⁾	<i>P₄</i>	kW	24,0	20,0	20,0	24,0	24,0
Užitečný tepelný výkon při 30 % jmenovitého tepelného výkonu a v nízkoteplotním režimu ⁽¹⁾	<i>P₁</i>	kW	8,0	6,7	6,7	8,0	8,0
Sezónní energetická účinnost vytápění	<i>η_S</i>	%	93	93	93	93	93
Užitečná účinnost při jmenovitém tepel ném výkonu a ve vysokoteplotním režimu ⁽²⁾	<i>η₄</i>	%	88,0	88,1	88,1	88,0	88,0
Užitečná účinnost při 30 % jmenovitého tepelného výkonu a v nízkoteplotním režimu ⁽¹⁾	<i>η₁</i>	%	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8
Spotřeba pomocné elektrické energie							
Plné zatížení	<i>elmax</i>	kW	0,038	0,028	0,028	0,038	0,038
Částečné zatížení	<i>elmin</i>	kW	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
Pohotovostní režim	<i>PSB</i>	kW	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Další položky							
Tepelná ztráta v pohotovostním režimu	<i>P_{stby}</i>	kW	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
Spotřeba elektrické energie zapalovacího hořáku	<i>P_{ign}</i>	kW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Roční spotřeba energie	<i>Q_{HE}</i>	GJ	74	62	62	74	74
Hladina akustického výkonu ve vnitřním prostoru	<i>L_{WA}</i>	dB	50	48	48	50	50
Emise oxidů dusíku	NO _X	mg/kWh	40	38	38	40	40
Parametry teplé vody pro domácností							
Deklarovaný zátěžový profil			-	XL	XL	XL	XL
Denní spotřeba elektrické energie	<i>Q_{elec}</i>	kWh	-	0,151	0,163	0,151	0,166
Roční spotřeba elektrické energie	<i>AEC</i>	kWh	-	33	36	33	33
Energetická účinnost ohřevu vody	<i>η_{wh}</i>	%	-	86	85	85	87
Denní spotřeba paliva	<i>Q_{fuel}</i>	-	-	22,770	22,82	22,930	22,16
Roční spotřeba paliva	<i>AFC</i>	GJ	-	17	17	17	17

(1) Nízkou teplotou se u kondenzačních kotlů rozumí návratová teplota 30 °C, u nízkoteplotních kotlů teplota 37 °C a u ostatních ohřívačů 50 °C (na vstupu do ohřívače).

(2) Vysokoteplotním režimem se rozumí návratová teplota 60 °C na vstupu do ohřívače a vstupní teplota 80 °C na výstupu ohřívače.

4. POPIS VÝROBKU

4.1 Všeobecný popis

Tento kotel slouží k ohřevu vody na teplotu nižší než je bod varu při atmosférickém tlaku. Kotel musí být v závislosti na provedení a výkonu připojený na topný systém a k rozvodné sítě TUV. Vlastnosti tohoto kotla jsou:

- nízké emise znečišťujících látek;
- vysoce účinné topení;
- odkouření produktů spalování přes koaxiální nebo dělenou spojku;
- přední ovládací panel s displejem;
- snížená hmotnost a rozměry

4.2 Princip provozu

4.2.1 Spalování

Hořák zahřeje topnou vodu, která cirkuluje ve výměníku tepla. Když jsou teploty spalovaného plynu nižší než rosný bod (cca 55°C), vodní pára obsažená v spalovaném plynu se sráží na straně spalin výměníku tepla. I teplo získané během tohoto procesu srážení (latentní nebo kondenzační teplo) se přenese na topnou vodu. Vychlazené vyhořelé plyny jsou odvedené výfukem. Kondenzační voda je vypuštěna do sifonu.

4.2.2 Topení a produkce teplé užitkové vody


Do kotlů pro topení a produkci teplé užitkové vody je zabudován jeden deskový výměník, který ohřívá užitkovou vodu. Pomocí trojcestného ventilu je ohřátá voda odvedena směrem k topnému systému nebo směrem k deskovému výměníku tepla. Průtokové čidlo oznamuje otevření ventila teplé vody elektronické kartě, která přepne trojcestný ventil do pozice teplé vody a spustí čerpadlo. Trojcestný ventil je pružinový, spotřebuje elektřinu pouze při přechodu z jedné pozice do druhé. Přednost má požadavek na teplo v režimu TUV.

4.2.3 Topení a výroba teplé užitkové vody pomocí vnějšího zásobníku.

Typologie kotlů s provozem pouze pro ohřev a s výrobou teplé užitkové vody vázané k vnějšímu zásobníku (nepovinné) jsou bez začlenění deskového výměníku. Pomocí trojcestného ventilu je ohřátá voda odvedena směrem k topnému systému nebo směrem k vnějšímu zásobníku (nachází-li se zde). Teplotní čidlo vnějšího zásobníku připojeno ke kotli (odstavec 6.6.9. Připojení na vnější zásobník) oznamuje elektronické desce žádost o teplo, která přepne trojcestní ventil do pozice teplé vody a spustí čerpadlo. Trojcestný ventil je pružinový, spotřebuje elektřinu pouze při přechodu z jedné pozice do druhé. Je-li zásobník připojený je kotli, přednost má žádost o teplo v režimu TUV.

4.3 Základní komponenty



1. Výměník tepla (Topení)
2. Hydraulická jednotka
3. Deskový výměník
4. Bezpečnostní ventil
5. Náběh topení systému / zásobníku TUV
6. Vývod teplé užitkové vody (TUV) (G1/2")
7. Vstup užitkové vody
8. Zpátečka topení
9. Oběhové čerpadlo
10. Trojcestný ventil
11. Ventil pro naplnění systému
12. Vstup užitkové vody s ventilem pro naplnění systému
13. Návrat zásobníku TUV (G3/4")

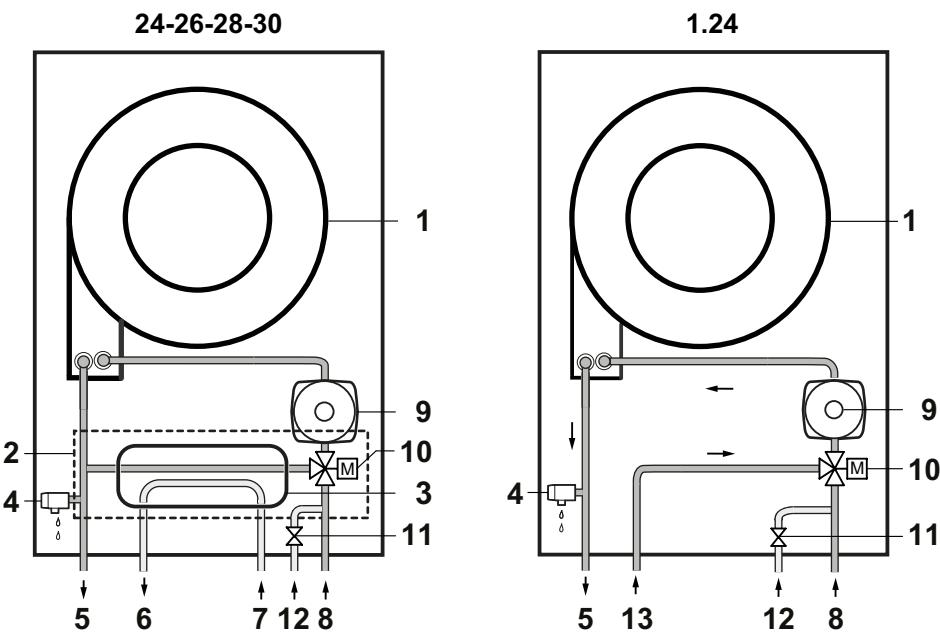

BO-0000144

5. POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

LEGENDA TLAČÍTEK/OVLADAČŮ	
	Manuální nastavení teploty topení
	Manuální nastavení teploty TUV
	Aktivace funkce kominík
RESET	Tlačítko RESET 1 sekunda = Manuální reset závady 5 sekund = Manuální aktivace funkce Odvzdušnění

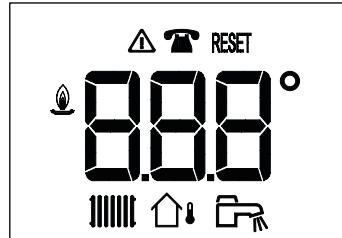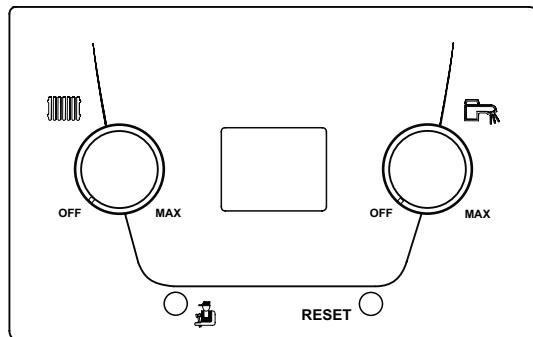

BO-000007

LEGENDA SYMBOLŮ ZNÁZORNĚNÝCH NA displeji	
	Provoz topení aktivovaný *
	Provoz TUV aktivovaný*
	Vnější teplota
	Žádost o zásah údržby
	Závada
RESET	Manuální reset závady
	Zapnutí hořáku

* když symbol bliká, znamená to, že probíhá žádost o teplo.

6. PROVOZ

6.1 Použití ovládacího panelu

TLAČÍTKA A OVLADAČE

Ovladač reguluje hodnotu v režimu topení z minima 25°C na maximum 80°C:

- otočte ve směru hodinových ručiček pro zvýšení hodnoty teploty a do protisměru hodinových ručiček pro její snížení.
- Působte na ovladač a nastavte požadovanou hodnotu teploty (nastavovací hodnota). Na displeji se zobrazí nastavená hodnota, která bliká po dobu 5 sekund, po uplynutí kterých se zobrazí teplota náběhu.
- Pro vyřazení topení otočte ovladač na doraz do protisměru hodinových ručiček (symbol zmizí).

Ovladač reguluje nastavovací hodnotu v režimu TUV z minima 35°C na maximum 60°C:

- otočte ve směru hodinových ručiček pro zvýšení hodnoty teploty a do protisměru hodinových ručiček pro její snížení.
- Působte na ovladač a nastavte požadovanou hodnotu teploty (nastavovací hodnota). Na displeji se zobrazí nastavená hodnota, která bude blikat po dobu 5 sekund, po uplynutí kterých se zobrazí teplota vody topení (během odběru TUV se na displeji zobrazí skutečná teplota teplé užitkové vody).
- Pro vyřazení teplé užitkové vody otočte ovladač na doraz do protisměru hodinových ručiček (symbol zmizí).



V případě připojení vnějšího čidla ovladač upraví nastavenou klimatickou křivku podle prostorového přístroje, jenž je připojen ke kotli.



Pouze při prvním zapnutí kotle se aktivuje „Fáze Inicializace“. Tento proces provádí řadu testů, po jejichž ukončení se automaticky spustí funkce Odvzdušnění systému, která trvá 5 minut. Pro manuální aktivaci funkce držte tlačítko RESET po dobu 5 sekund (když je funkce aktivní, nelze ji přerušit).

6.2 Zapnutí

Pro správné zapnutí postupujte následovně:

- Ověřte, že tlak systému odpovídá předepsanému tlaku (kapitola 8.4);
- Připojte kotel k elektrickému napájení.
- Otevřete plynový ventil (žluté barvy, umístěn pod kotlem).

Postup zapnutí

Když je kotel napájen elektricky, na displeji se zobrazí následující informace:

- veškeré zapnuté symboly (1 sekunda);
- verze softwaru (1 sekunda);
- Objeví se nápis „InI“ (několik sekund);
- Vše vypnuté (1 sekunda);
- Objeví se nápis „Fx.x.“ (2 sekundy);
- Objeví se nápis „Px.x.“ (2 sekundy);
- Zahájí se fáze **odvzdušnění** kotle a topného systému. Displej zobrazuje nápis „(t17)“, tato fáze trvá 5 minut (tato funkce je aktivní pouze během prvního zapnutí kotle);
- Objeví se nápis „VYP“ (ovladače jsou zcela otočené do protisměru hodinových ručiček).

Po ukončení fáze odvzdušnění je kotel připraven k provozu.

- Otáčejte ovladač okruhu topení pro nastavení požadované hodnoty teploty systému.
- Otáčejte ovladač okruhu TUV pro nastavení požadované hodnoty teploty teplé užitkové vody.

6.3 Úplné vypnutí

Pro vypnutí kotle je nutné odpojit zařízení od zdroje elektrického napájení pomocí dvoupólového vypínače nainstalovaného před kotle a zavřít plynový ventil.



V těchto podmírkách není kotel chráněn proti mrazu.

6.4 Protimrazová ochrana

Pokud je to možné, nevypouštějte vodu z celého topného systému, protože častá výměna vody může způsobit zbytečné a škodlivé usazování vodního kamene uvnitř kotle a topných těles. Nebudete-li topný systém během zimy používat, a v případě nebezpečí mrazu, doporučujeme smíchat vodu v systému s vhodnými nemrznoucími směsmi určenými k tomuto účelu (např. polypropylénový glykol spolu s prostředky zabráňujícími usazování kotelního kamene a korozí). Elektronické řízení kotle je osazeno „protimrazovou“ funkcí v režimu topení, která při teplotě náběhu systému nižší než **7 °C** spustí čerpadlo. Dosáhne-li teplota **4 °C**, zapálí se hořák, dokud se v náběhu nedosáhne **10 °C**. Po dosažení této hodnoty se hořák vypne, naopak čerpadlo bude pokračovat v oběhu po dobu dalších 15 minut.



Tato funkce je aktivní, pokud je kotel elektricky napájen, je připojen plyn, v systému je předepsaný tlak a kotel není zablokován.

7. NASTAVENÍ

7.1 Načtení provozních údajů

Působením na tlačítko lze zobrazit některé informace o provozu kotle.

- stiskněte na 1 sekundu pro zobrazení provozního režimu (příklad: „**t.17**“ = Probíhá fáze odvzdušnění).
- stiskněte znovu na 1 sekundu pro zobrazení substavu provozu anebo příslušné provozní funkce (příklad: „**u.00**“ = Kotel v pohotovostním režimu).
- stiskněte znovu na 1 sekundu pro zobrazení teploty provozu v režimu topení: bliká symbol , po kterém následuje hodnota teploty vyjádřená ve °C.
- stiskněte znovu na 1 sekundu pro zobrazení nastavovací hodnoty teploty provozu v režimu TUV: bliká symbol , po kterém následuje hodnota teploty vyjádřená ve °C.
- stiskněte znovu na 1 sekundu pro zobrazení úrovně výkonu od 0 do 100: bliká symbol a číslo týkající se úrovni výkonu.
- znova stiskněte na dobu 1 sekundy: zobrazí se symboly a měříč energetické spotřeby (kWh) v režimu topení.
- znova stiskněte na dobu 1 sekundy: zobrazí se symboly a měříč energetické spotřeby (kWh) v režimu TUV.
- znova stiskněte na dobu 1 sekundy: zobrazí se symboly a měříč chlazení (NEPOUŽÍVÁ SE).

Pro opuštění držte stisknuté tlačítko déle než 3 sekundy.



Hodnoty měřičů uvádějící energetické spotřeby a vyjádřeny v kWh jsou pouze indikativní.

STAVY A SUBSTAVY

- STAV je fáze provozu kotle v okamžiku zobrazení.
- SUBSTAV je mžikový provoz, tj. zákrok, který kotel provádí v okamžiku zobrazení.

SEZNAM STAVŮ

STAV	ZOBRAZOVÁNÍ
STAND BY	t00
ŽÁDOST O TEPLA	t01
HOŘÁK SE ZAPÍNÁ	t02
PROVOZ V REŽIMU TOPENÍ	t03
PROVOZ V REŽIMU TUV	t04
HOŘÁK VYPNUTÝ	t05
DOBĚH ČERPADLA	t06
VYPNUTÍ HOŘÁKU PRO DOSAŽENÍ HODNOTY TEPLITRY	t08
PŘECHODNÁ ZÁVADA	t09
PERMANENTNÍ ZÁVADA (ZÁVADA, KTEROU JE TŘEBA RESETOVAT MANUÁLNĚ)	t10
FUNKCE KOMINÍK NA MINIMÁLNÍ VÝKON	t11
FUNKCE KOMINÍK NA MAXIMÁLNÍ VÝKON V REŽIMU TOPENÍ	t12
FUNKCE KOMINÍK NA MAXIMÁLNÍ VÝKON V REŽIMU TUV	t13
ŽÁDOST O MANUÁLNÍ TEPLA	t15
PROTIMRAZOVÁ OCHRANA AKTIVOVANÁ	t16
FUNKCE ODVZDUŠNĚNÍ AKTIVOVANÁ	t17
ELEKTRONICKÁ DESKA PŘEHŘÁTÁ (POČKEJTE NA VYCHLAZENÍ)	t18
KOTEL VE FÁZI RESET	t19

SEZNAM SUBSTAVŮ

SUBSTAV	ZOBRAZOVÁNÍ
STAND BY	U00
DOBA ČEKÁNÍ NA NEJBLÍŽÍ ZAPNUTÍ V REŽIMU TOPENÍ	U01
ÚVODNÍ VĚTRÁNÍ	U13
PŘÍPRAVNÉ ZAPNUTÍ HOŘÁKU	U17
POKUS O ZAPNUTÍ HOŘÁKU	U18
KONTROLA PLAMENE	U19
PROVOZ VENTILÁTORU BĚHEM POKUSŮ O ZAPNUTÍ	U20
PROVOZ PŘI NASTAVENÉ HODNOTĚ TEPLITRY	U30
PROVOZ PŘI OMEZENÉ HODNOTĚ TEPLITRY	U31
PROVOZ PŘI MAXIMÁLNÍM DOSTUPNÉM VÝKONU	U32
ZJIŠTĚNÝ GRADIENT ÚROVEŇ 1	U33
ZJIŠTĚNÝ GRADIENT ÚROVEŇ 2	U34
ZJIŠTĚNÝ GRADIENT ÚROVEŇ 3	U35
OCHRANA PLAMENE AKTIVOVANÁ	U36
DOBA STABILIZACE	U37
SPUŠTĚNÍ KOTLE PŘI MINIMÁLNÍM VÝKONU	U38
ZÁVĚREČNÉ VĚTRÁNÍ	U41
VYPNUTÍ VENTILÁTORU	U44
SNÍŽENÍ VÝKONU KVŮLI VYSOKÉ TEPLITĚ SPALIN	U45
DOBĚH ČERPADLA	U60

8. ÚDRŽBA

8.1 Základní informace

Kotel si nevyžaduje složitou údržbu. I přesto doporučujeme jej nechat zkontolovat a vystavovat pravidelné údržbě. Údržba a čištění kotle musí být povinně prováděné nejméně jednou za rok kvalifikovaným odborníkem.

8.2 Zpráva pro údržbu

Cílem této funkce je upozornit uživatele prostřednictvím zobrazení symbolu na displeji, že kotel si vyžaduje údržbu (je-li funkce aktivovaná, viz návod pro instalatéra).

8.3 Upozornění pro údržbu

Pravidelně kontrolujte, jestli se tlak načtený na tlakoměru, při studeném zařízení, pohybuje v rozmezí **1 – 1,5** baru. Je-li nižší, působte na ventil pro napuštění systému tak, jak je to uvedeno v kapitole "Naplnění systému". Doporučujeme otevírat uvedený ventil velice pomalu tak, abyste usnadnili vypuštění vzduchu.



Kotel je vybaven tlakovým spínačem, který v případě nedostatku vody zabrání chodu kotle.




Pokud by docházelo k častému poklesu tlaku, kontaktujte autorizovaný technický servis.

8.4 Naplnění systému

Ovladač naplnění je modrý a umístěný pod kotlem, jak je to uvedeno na obrázku vedle. Pro naplnění systému postupujte následovně:

- Zatáhněte ovladač směrem dolů (**A**) pro jeho vytážení z místa uložení.
- Pomalu otáčejte ovladač do protisměru hodinových ručiček (směrem vlevo) pro naplnění systému. Nepoužívejte nástroje, pouze ruce.
- Naplňte systém, dokud tlak načtený na tlakoměru (**B**) nedosáhne hodnotu v rozmezí 1,0 a 1,5 baru.
- Zavřete ventil a ověřte, jestli nedochází k únikům vody.

Pravidelně ověřujte, při studeném systému, tlak načtený na tlakoměru (**B**). V případě nízkého tlaku působte na ventil pro návrat tlaku na požadované hodnoty.


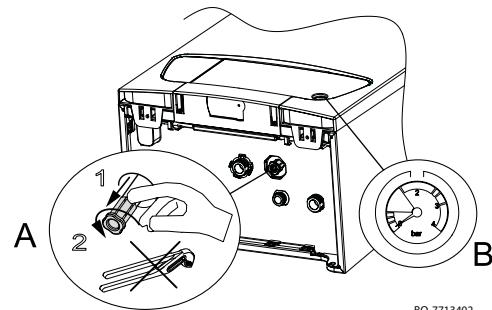


BO-7713402

8.5 Odvzdušnění systému

Je nezbytné vypustit možný vzduch přítomný v kotli, v potrubích nebo ventilech, aby se zamezilo rušivým zvukům, které se mohou vytvářet ve fázi topení nebo odběru vody. Za tímto účelem postupujte následovně:

- Otevřete ventily všech radiátorů napojených na topný systém.
- Seříďte prostorový termostat na nejvyšší požadovanou teplotu.
- Počkejte, až se radiátory zahřejí.
- Seříďte prostorový termostat na nejnižší požadovanou teplotu.
- Počkejte cca 10 minut na vychladnutí radiátorů.
- Vypusťte radiátory. Začněte ze spodních patér.
- Otevřete spojku pro vypuštění přidržující hadr o spojku.
- Počkejte na únik vody z vypouštěcího ventilu, poté zavřete vypouštěcí spojku.
- Po vypuštění ověřte, jestli je tlak systému postačující.

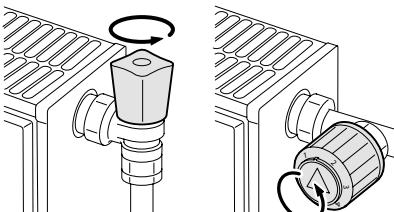

BO-0000026



Dávejte pozor, protože voda může být i nadále teplá.




Je-li hydraulický tlak vody v systému topení nižší než 0,8 baru, doporučujeme obnovit tlak (doporučený hydraulický tlak v rozmezí od 1,0 do 1,5 baru), jak je to popsáno v kapitole 8.3.

9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Typy hlášení na displeji jsou dva: dočasná a permanentní. První zobrazení uvedené na displeji je písmeno, po kterém následuje číselný kód se dvěma znaky. Písmeno uvádí typ závady, tj. dočasná (**H**) nebo permanentní (**E**) závada. Číselný kód uvádí skupinu, ke které je závada zařazena, klasifikovanou podle bezpečnosti. Druhé zobrazení se střídá s prvním blikáním, a skládá se z číselného kódu se dvěma znaky, který specifikuje typ závady (viz následující tabulky závodů).


DOČASNÁ ZÁVADA (H.x.x)

Dočasná závada je identifikována na displeji písmenem „**H**“ , po kterém následuje číslo (skupina). Dočasná závada je typ závady, která nezpůsobuje permanentní zablokování kotle, naopak se vyřeší okamžitě po odstranění příčiny, která ji vytvořila.

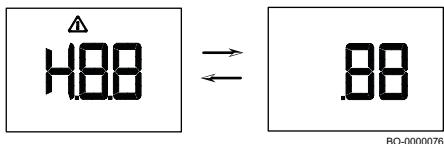

PERMANENTNÍ ZÁVADA (E.x.x)

Permanentní závada je identifikována na displeji písmenem „**E**“ , po kterém následuje číslo (skupina). Stiskněte na 1 sekundu tlačítko RESET. V případě často opakujícího se znázorňování závady kontaktujte autorizované servisní středisko.

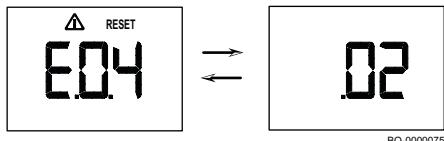

9.1 Kódy závady

PŘECHODNÁ ZÁVADA

ZOBRAZENÍ DISPLEJE KOTLE		POPIS DOČASNÝCH ZÁVAD	PŘÍČINA Kontrola / Řešení
Kód skupiny	Specifický kód		
H.01	.00	Nedošlo k dočasné komunikaci mezi plynovou armaturou a deskou kotle.	CHYBA HLAVNÍ DESKY Nakonfigurujte CN1/CN2 Vyměňte hlavní desku
H.01	.05	Dosažená maximální hodnota delta teploty mezi náběhem a zpátečkou.	NEDOSTATEČNÁ CIRKULACE Zkontrolujte cirkulaci kotle/systému Aktivujte manuální cyklus odvzdušnění Zkontrolujte tlak systému JINÉ PŘÍČINY Zkontrolujte čistotu výměníku Zkontrolujte provoz čidel teploty Zkontrolujte připojení čidel teploty
H.01	.08	Příliš rychlé zvýšení teploty náběhu v režimu topení. Dočasné zablokování 10 minut.	NEDOSTATEČNÁ CIRKULACE Zkontrolujte cirkulaci kotle/systému Aktivujte jeden manuální cyklus odvzdušnění Zkontrolujte tlak systému JINÉ PŘÍČINY Zkontrolujte čistotu výměníku Zkontrolujte provoz čidel teploty Zkontrolujte připojení čidel teploty
H.01	.14	Dosažená maximální hodnota teploty náběhu.	NEDOSTATEČNÁ CIRKULACE Zkontrolujte cirkulaci kotle/systému Aktivujte jeden manuální cyklus odvzdušnění
H.01	.18	Nepřítomnost cirkulace vody (dočasná).	NEDOSTATEČNÁ CIRKULACE Zkontrolujte tlak systému Aktivujte jeden manuální cyklus odvzdušnění Zkontrolujte provoz čerpadla Zkontrolujte cirkulaci kotle/systému CHYBA ČIDEL TEPLITY Zkontrolujte provoz čidel teploty Zkontrolujte připojení čidel teploty
H.01	.21	Příliš rychlé zvýšení teploty náběhu v režimu TUV. Dočasné zablokování 10 minut.	NEDOSTATEČNÁ CIRKULACE Zkontrolujte tlak systému Aktivujte jeden manuální cyklus odvzdušnění Zkontrolujte provoz čerpadla Zkontrolujte cirkulaci kotle/systému CHYBA ČIDEL TEPLITY Zkontrolujte provoz čidel teploty Zkontrolujte připojení čidel teploty

H.02	.02	Čekání na zadání konfiguračních parametrů (CN1,CN2).	CHYBĚJÍCÍ KONFIGURACE CN1/CN2 Nakonfigurujte CN1/CN2
H.02	.03	Nesprávné zadané konfigurační parametry (CN1, CN2).	Zkontrolujte konfiguraci CN1/CN2 Nakonfigurujte správné CN1/CN2
H.02	.04	Nečitelné parametry desky.	CHYBA HLAVNÍ DESKY Nakonfigurujte CN1/CN2 Vyměňte hlavní desku
H.02	.06	Nízký tlak topného okruhu.	Zkontrolujte tlak systému a obnovte ho Zkontrolujte tlak expanzní nádoby Zkontrolujte úniky kotle/systému
H.03	.00	Nedošlo k identifikaci bezpečnostní části kotle.	CHYBA HLAVNÍ DESKY Vyměňte hlavní desku
H.03	.01	Nedošlo ke komunikaci okruhu komfort (vnitřní chyba desky kotle).	CHYBA HLAVNÍ DESKY Vyměňte hlavní desku
H.03	.02	Dočasná ztráta plamene.	PROBLÉMY S ELEKTRODOU Zkontrolujte elektrická připojení elektrody Ověřte stav elektrody NAPÁJENÍ PLYNU Zkontrolujte tlak napájení plynu Zkontrolujte kalibraci plynového ventilu POTRUBÍ VÝFUKU SPALIN Ověřte koncovku výfuku spalin a nasávání vzduchu Zkontrolujte elektrické napětí napájení

PERMANENTNÍ ZÁVADA (VYŽADUJE SI RESET)

ZOBRAZENÍ DISPLEJE KOTLE		POPIS PERMANENTNÍCH ZÁVAD, KTERÉ SI VYŽADUJÍ RESET	PŘÍČINA Kontrola / Řešení
Kód skupiny	Specifický kód		
E.00	.04	Čidlo teploty návratu nepřipojené	PROBLÉM S ČIDLEM/PŘIPOJENÍM Zkontrolujte provoz čidla teploty Zkontrolujte připojení čidla/desky
E.00	.05	Zkrat čidla teploty návratu	PROBLÉM S ČIDLEM/PŘIPOJENÍM Zkontrolujte provoz čidla Zkontrolujte připojení čidla/desky
E.01	.04	Ztráta plamene zjištěna 5-krát v průběhu 24-hodin (se zapnutým hořákem)	NAPÁJENÍ PLYNU Zkontrolujte tlak napájení plynu Zkontrolujte kalibraci plynového ventilu Ověřte koncovku výfuku spalin a nasávání vzduchu Zkontrolujte elektrické napětí napájení
E.01	.11	Nesprávný počet otáček ventilátoru	PROBLÉM S DESKOU/VENTILÁTOREM Vyměňte jednotku vzduch-plyn
E.01	.12	Teplota zjištěna čidlem zpátečky vyšší než teplota náběhu	PROBLÉM S ČIDLY/PŘIPOJENÍM Zkontrolujte změnu polohy čidel Zkontrolujte správnou polohu čidla vstupu Zkontrolujte teplotu náběhu v kotli Zkontrolujte provoz čidel
E.01	.17	Nepřítomnost cirkulace vody (permanentní)	NEDOSTATEČNÁ CIRKULACE Zkontrolujte tlak systému Aktivujte jeden manuální cyklus odvzdušnění Zkontrolujte provoz čerpadla Zkontrolujte cirkulaci kotle/systému CHYBA ČIDEL Zkontrolujte provoz čidla teploty Zkontrolujte připojení čidel teploty
E.01	.20	Dosažena maximální hodnota teploty spalin	VÝMĚNÍK NA STRANĚ SPALIN UCPANÝ Ověřte čistotu výměníku
E.02	.00	Kotel ve fázi reset	PROBÍHÁ ZOBRAZOVÁNÍ RESETOVÁNÍ Počkejte na ukončení resetování
E.02	.07	Nízký tlak topného okruhu (stálý)	Zkontrolujte tlak systému a obnovte ho Zkontrolujte tlak expanzní nádoby Zkontrolujte úniky kotle/systému
E.02	.16	Časový limit komunikace s vnitřní pamětí desky kotle	CHYBA HLAVNÍ DESKY Ověřte možná elektromagnetická rušení Vyměňte hlavní desku

E.02	.17	Nedošlo k permanentní komunikaci mezi plynovou armaturou a deskou kotle	CHYBA HLAVNÍ DESKY Ověřte možná elektromagnetická rušení Vyměňte hlavní desku
E.02	.19	Úprava stavu přepínače dip-switch j=1 (odstavec 6.6.1)	ZMĚNA KONFIGURACE KOTLE Stiskněte tlačítko reset na dobu 2 sekund
E.02	.20	Úprava stavu přepínače dip-switch j=2 (odstavec 6.6.1)	ZMĚNA KONFIGURACE KOTLE Stiskněte tlačítko reset na dobu 2 sekund
E.02	.21	Úprava stavu přepínače dip-switch j=3 (odstavec 6.6.1)	ZMĚNA KONFIGURACE KOTLE Stiskněte tlačítko reset na dobu 2 sekund
E.02	.47	Připojení pomocí vnějšího zařízení nebylo úspěšné	CHYBA ELEKTRICKÉHO PŘIPOJENÍ Ověřte připojení X14-A / X12-B Vyměňte desku elektrických připojení
E.02	.48	Konfigurace vnějšího zařízení nebyla úspěšná	Ověřte pokyny vnějšího zařízení
E.04	.00	Závada plynové armatury	CHYBA HLAVNÍ DESKY Vyměňte hlavní desku
E.04	.01	Zkrat čidla teploty náběhu	PROBLÉM S ČIDLY/PŘIPOJENÍM Zkontrolujte připojení čidla/desky Zkontrolujte provoz čidla
E.04	.02	Čidlo teploty náběhu nepřipojené	PROBLÉM S ČIDLY/PŘIPOJENÍM Zkontrolujte připojení čidla/desky Zkontrolujte provoz čidla
E.04	.03	Překročení Maximální Teploty náběhu	NEDOSTATEČNÁ CIRKULACE Zkontrolujte cirkulaci kotle/systému Aktivujte jeden manuální cyklus odvzdušnění Zkontrolujte provoz čidel
E.04	.04	Zkrat čidla spalin	PORUCHA PROVOZU ČIDLA SPALIN Zkontrolujte provoz čidla spalin Zkontrolujte připojení čidla/desky
E.04	.05	Čidlo spalin nepřipojeno	PROBLÉM S ČIDLEM/PŘIPOJENÍM Zkontrolujte provoz čidla spalin Zkontrolujte připojení čidla/desky
E.04	.06	Dosažena kritická hodnota teploty spalin	UCPÁNÍ KOMÍNA Zkontrolujte ucpání komína PORUCHA PROVOZU ČIDLA SPALIN Zkontrolujte provoz čidla
E.04	.08	Dosažená maximální hodnota bezpečné teploty	NEDOSTATEČNÁ CIRKULACE Zkontrolujte tlak systému Aktivujte jeden manuální cyklus odvzdušnění Zkontrolujte provoz čerpadla Zkontrolujte cirkulaci kotle/systému JINÉ PŘÍČINY Zkontrolujte provoz bezpečnostního termostatu Zkontrolujte připojení bezpečnostního termostatu
E.04	.10	Zapnutí hořáku neúspěšné po 5 pokusech	NAPÁJENÍ PLYNU Zkontrolujte tlak napájení plynu Zkontrolujte elektrické připojení plynového ventilu Zkontrolujte kalibraci plynového ventilu Zkontrolujte provoz plynového ventilu PROBLÉMY S ELEKTRODOU Zkontrolujte elektrická připojení elektrody Ověřte stav elektrody JINÉ PŘÍČINY Zkontrolujte provoz ventilátoru Zkontrolujte stav výfuku spalin (ucpání)
E.04	.12	Nedošlo k zapnutí kvůli zjištění parazitního plamene	Zkontrolujte zemnící okruh Zkontrolujte elektrické napětí napájení.
E.04	.13	Rotor ventilátoru zablokováný	PROBLÉM S DESKOU/VENTILÁTOREM Ověřte připojení desky k ventilátoru Vyměňte jednotku vzduch-plyn
E.04	.17	Závada řídícího okruhu plynové armatury	CHYBA HLAVNÍ DESKY Vyměňte hlavní desku



Po připojení prostorového přístroje ke kotli, v případě závady se vždy zobrazí kód „254“. Na displeji kotle si přečtěte kód závady.

10. UVEDENÍ MIMO PROVOZ

10.1 Postup demontáže

Před likvidací zařízení se ujistěte o odpojení elektrického napájení a uzavření plynového ventilu před kotlem.

11. LIKVIDACE

11.1 Likvidace a recyklace



Pouze kvalifikovaní technici mají povolení zasahovat na zařízení a na systému.

Před odinstalováním zařízení se ujistěte o odpojení elektrického napájení, uzavření vstupního ventilu plynu a uvedení všech pripojení kotle a systému do bezpečného stavu.

Zařízení je třeba likvidovat správně v souladu s platnými nařízeními, zákony a předpisy. Je zakázáno likvidovat zařízení a příslušenství společně s domovním odpadem.

Více než 90% materiálů zařízení lze recyklovat.

12. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

12.1 Úspora energie

Regulace topení

Přívodní teplotu kotle nastavte podle typu systému. Pro systémy s radiátory doporučujeme nastavit maximální přívodní teplotu vody topení na cca 60°C, a zvýšit uvedenou teplotu v případě, že nedojde k dosažení požadovaného teplotního komfortu prostředí. V případě systémů s podlahovými panely nepřekračujte teplotu předpokládanou jeho projektantem. Pro automatické přizpůsobení teploty náběhu povětrnostním podmínkám nebo vnitřní teplotě doporučujeme použít vnější čidlo a/nebo prostorový přístroj. Tímto způsobem nedojde k vyšší produkci tepla jako je ve skutečnosti zapotřebí. Použijte pokojové termostaty pro nastavení prostorové teploty, aby nedocházelo k přetápění místnosti. Každý nadměrný stupeň s sebou přináší cca 6% zvýšení energetické spotřeby. Přizpůsobte teplotu prostředí i podle typu užití místnosti. Například ložnice nebo méně užívané pokoje můžete topit při nižší teplotě. Používejte časové programy (jsou-li k dispozici) a nastavte teplotu prostředí v noci na nižší teplotu jako je denní teplota přibližně o 5°C. Nižší hodnota se nevyplácí ve smyslu ekonomického šetření. Pouze při dlouhodobé absenci, jako jsou kupříkladu prázdniny, snižte teplotu o více stupňů vzhledem na nastavenou hodnotu teploty. Nepříkrývejte radiátory, abyste umožnili správný oběh vzduchu. Nenechávejte přivřená okna kvůli větrání místnosti; naopak je na krátkou dobu otevřete.

TUV

Viditelnou úsporu získáte nastavením komfortní teploty užitkové vody, přičemž se vyhýbejte jejímu míchání se studenou vodou. Každý další topení způsobuje plýtvání energie a vyšší tvorbu vodního kamene (hlavní příčina poruchy provozu kotle).

13. PŘÍLOHA

13.1 INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

BAXI EVOLUTION PRIME		1.24	24	26	28	30
Vytápění vnitřních prostorů – teplotní aplikace						
Ohřev vody – deklarovaný zátěžový profil		-	XL	XL	XL	XL
Třída sezonní energetické účinnosti vytápění		A	A	A	A	A
Třída energetické účinnosti ohřevu vody		-	A	A	A	A
Jmenovitý tepelný výkon (<i>Prated nebo Psup</i>)	kW	24	20	20	24	24
Vytápění vnitřních prostorů – roční spotřeba energie	GJ	74	62	62	74	74
Ohřev vody – roční spotřeba energie	kWh ⁽¹⁾ GJ ⁽²⁾	- -	33 17	33 17	33 17	33 17
Sezonní energetická účinnost vytápění	%	93	93	93	93	93
Energetická účinnost ohřevu vody	%	-	86	85	85	87
Hladina akustického výkonu LWA ve vnitřním prostoru	dB	50	48	48	50	50

(1) Elektrické energie

(2) Paliva

Zariadenie smú obsluhovať deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami, d'alej osoby neskúsené alebo neinformované. Ale môžu tak vykonať len pod dohľadom alebo potom, čo boli poučené o bezpečnom použití zariadenia a nebezpečenstve vyplývajúce z jeho používania. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Čistenie a údržbu zariadenia, ktoré zaistuje užívateľ, nesmú vykonávať deti bez dohľadu.

OBSAH

1. BEZPEČNOSŤ	59
1.1 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY	59
1.2 ODPORÚČANIA	59
1.3 ZODPOVEDNOSŤ	59
2. ÚVOD	60
2.1 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE	60
2.2 POUŽITÉ SYMBOLY	60
3. TECHNICKÉ VLASTNOSTI	60
3.1 NORMY A HOMOLOGÁCIE	60
3.2 TECHNICAL DATA	61
4. POPIS VÝROBKU	63
4.1 VŠEOBECNÝ POPIS	63
4.2 PRINCÍP PREVÁDZKY	63
4.3 ZÁKLADNÉ KOMPONENTY	63
5. POPIS OVLÁDACIEHO PANELU	64
6. PREVÁDZKA	64
6.1 POUŽITIE OVLÁDACIEHO PANELU	64
TLAČIDLÁ A OVLÁDAČE	64
6.2 ZAPNUTIE	64
PROCES ZAPNUTIA	65
6.3 CELKOVÉ VYPNUTIE	65
6.4 PROTIMRAZOVÁ OCHRANA	65
7. NASTAVENIA	65
7.1 NAČÍTAVANIE ÚDAJOV PREVÁDZKY	65
STAVY A SUBSTAVY	66
8. ÚDRŽBA	67
8.1 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE	67
8.2 SPRÁVA PRE ÚDRŽBU	67
8.3 UPOZORNENIA PRE ÚDRŽBU	67
8.4 NAPLNENIE SYSTÉMU	67
8.5 ODVZDUŠNENIE SYSTÉMU	67
9. RIEŠENIE PROBLÉMOV	68
9.1 KÓDY PORUCHY	68
10. UVEDENIE MIMO PREVÁDZKU	71
10.1 PROCES DEMONTÁŽE	71
11. LIKVIDÁCIA	71
11.1 LIKVIDÁCIA A RECYKLÁCIA	71
12. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	71
12.1 ÚSPORA ENERGIE	71
13. PRÍLOHA	71

1. BEZPEČNOSŤ

1.1 Všeobecné bezpečnostné predpisy

JE CÍTIŤ PLYN

- Uhaste prípadný otvorený oheň.
- Vetrajte otvorenými oknami (nie elektrickými ventilátormi).
- Volajte plynárne, autorizovaný servis, prípadne hasičov.
- Zavrite prívod plynu pred kotlom alebo pred plynometrom alebo v HUP (hlavní uzáver plynu).
- Odpojte kotel od elektrickej siete z miesta nezasiahnutého plynom.
- V kontaminovanom priestore nezapínajte žiadne elektr. zariadenie (iskrenie kontaktov-explózia plynu).

SÚ CÍTIŤ SPALINY

- Vypnite kotel.
- Vyvetrajte.
- Kontaktujte autorizovaný servis.

HORĽAVÉ MATERIÁLY

Nepoužívajte alebo neskladujte v blízkosti kotla ľahko horľavé materiály (papier, riedidlá atď.).

ÚDRŽBA A ČISTENIE KOTLA

Pred akýmkoľvek zásahom odpojte kotel z elektrickej siete.



Jedenkrát za rok vykonajte údržbu zariadenia kontaktujúc kvalifikovaného technika, ktorý Vám vydá podpísaný certifikát údržby.

1.2 Odporučania



Len kvalifikovaní technici majú povolené zasahovať do zariadenia a systému.



Obsluha zariadenia nie je určená osobám, ktorých fyzické, zmyslové alebo mentálne schopnosti nie sú dostatočné, s výnimkou, keď majú dohľad zodpovedné osoby, ktoré zaistia ich kontrolu alebo inštruktáz o používaní zariadenia.



Zariadenie fyzicky neodpájajte od elektrickej siete s cieľom zaručiť prevádzku bezpečnostných funkcií ako je funkcia proti zablokovaniu čerpadla a protimrazová ochrana.



Časti balení (igelitové vrecká, polystyrén atď.) nesmú byť ponechané v dosahu detí, pretože môžu byť prípadným zdrojom nebezpečenstva.



Pravidelne overujte tlak systému (minimálny tlak 0,8 bar, odporúčaný tlak 1 - 1,5 bar).



Neodstraňujte ani neprikrývajte štítky a identifikačné štítky umiestnené na zariadení. Musia zostať viditeľné počas celej životnosti zariadenia.



V prípade nedodržania týchto pokynov stráca platnosť záruka na zariadenie. Pred uvedením kota do prevádzky odstráňte ochrannú fóliu. Nepoužívajte však ostré nástroje alebo drsné materiály, ktoré by mohli poškodiť lak.

1.3 Zodpovednosť

1.3.1 ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCU

Naše výrobky sú vybavené označením . Naša spoločnosť si z dôvodu neustáleho zlepšovania svojich výrobkov vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia upraviť údaje uvedené v tejto dokumentácii. Táto dokumentácia má len informatívny charakter a nesmie byť použitá ako zmluva vo vzťahu k tretím osobám. Ako výrobca nenesieme zodpovednosť v nasledujúcich prípadoch:

- Nedodržanie inštalačných pokynov zariadenia.
- Nedodržanie inštalačných pokynov o použití zariadenia.
- Nedodržanie alebo nedostatočná údržba zariadenia.

1.3.2 ZODPOVEDNOSŤ INŠTALETÉRA

Inštalatér je zodpovedný za inštaláciu a prvé uvedenie zariadenia do prevádzky. Inštalatér musí rešpektovať nasledujúce pokyny:

- Prečítať si a dodržiavať pokyny obsiahnuté v návodoch dodaných spolu so strojom.
- Inštalovať zariadenie v súlade s platnými zákonomi a predpismi.

- Sekcia užívateľa (sk)
- Vykonáť počiatočné uvedenie do prevádzky a prípadné nevyhnutné kontroly.
 - Vysvetliť inštaláciu používateľovi.
 - V prípade, že je potrebná údržba, informovať používateľa o povinnosti vykonávať kontrolu zariadenia a zachovávať na ňom správne podmienky prevádzky.
 - Odovzdať používateľovi všetky návody na použitie.

1.3.3 ZODPOVEDNOSŤ POUŽÍVATEĽA

Na zaručenie plne funkčnej inštalácie dodržujte nasledujúce pokyny:

- Prečítajte si a dodržiavajte pokyny obsiahnuté v návodoch dodaných spolu so zariadením.
- Pri inštalácii a prvom uvedení do prevádzky sa obráťte na kvalifikovaného inštalatéra.
- Požiadajte inštalatéra o vysvetlenie prevádzky kotla.
- Údržbu a nevyhnutné kontroly nechajte vykonávať kvalifikovanému inštalatérovi/autorizovanému servisnému stredisku.
- Udržujte návody v dobrom stave a v blízkosti zariadenia.

2. ÚVOD

2.1 Základné informácie

Tento návod je určený pre užívateľa kotla EVOLUTION PRIME.

2.2 Použité symboly



UPOZORNENIE

Riziko poškodenia alebo zlej prevádzky zariadenia. Dbajte na upozornenia na nebezpečenstvá, ktoré sa týkajú ohrozenia osôb.



NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIN

Vysoká teplota v miestach, ktoré sú vystavené žiaru, vyčkajte, kým zariadenie nevychladne.



NEBEZPEČENSTVO VYSOKÉHO NAPÄTIA

Elektrické časti pod prúdom, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.



NEBEZPEČENSTVO MRAZU

Možná tvorba ľadu, pretože teplota môže byť veľmi nízka.



DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Tieto informácie je treba dôkladne prečítať, sú nevyhnutné pre správnu prevádzku kotla.



VŠEOBECNÝ ZÁKAZ

Je zakázané vykonávať/používať (viď popis vedľa symbolu).

3. TECHNICKÉ VLASTNOSTI

3.1 Normy a homologácie

3.1.1 Osvedčenia

Osvedčuje sa, že zariadenia špecifikované nižšie sú v súlade s modelom opísaným v **CE** vyhlásením o zhode.

Číslo CE	0085CQ0192
Trieda NOx	6
Typ pripojení spalín	B23 – B23P – B33 – C13 – C33 – C43 – C53 – C63 – C83 – C93

3.2 Technical data

Kategória	Len vykurovanie	EVOLUTION PRIME 1.24		EVOLUTION PRIME 24	EVOLUTION PRIME 26	EVOLUTION PRIME 28	EVOLUTION PRIME 30
		zásobníka TÜV *					
Kategória				II ₂ H3B/P			
Typ plynu	-			G20 - G30 - G31			
Menovitý tepelný príkon TÚV (Qn)	kW	-	28.9	24.7	26.7	28.9	31.0
Menovitý tepelný príkon vykurovania (Qn)	kW	24.7	24.7	20.6	20.6	24.7	24.7
Redukovaný tepelný príkon (Qn)	kW	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
Menovitý tepelný výkon TÚV (Pn)	kW	-	28.0	24.0	26.0	28.0	30.0
Menovitý tepelný výkon 80/60 °C (Pn)	kW	24.0	24.0	20.0	20.0	24.0	24.0
Menovitý tepelný výkon 80/60 °C (Pn) Hodnota z výroby nastavená vo vykurovaní	kW	24,0	24,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Menovitý tepelný výkon 50/30 °C (Pn)	kW	26.1	26.1	21.8	21.8	26.1	26.1
Redukovaný tepelný výkon 80/60 °C (Pn)	kW	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
Redukovaný tepelný výkon 50/30 °C (Pn)	kW	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
Menovitá účinnosť 50/30 °C (Hi)	%	105.8	105.8	105.8	105.8	105.8	105.8
Max tlak vody vo vykurovacom okruhu	bar	3	3	3	3	3	3
Min tlak vody vo vykurovacom okruhu	bar	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Objem vody expanznej nádoby	l	8	8	8	8	8	8
Minimálny tlak expanznej nádoby	bar	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Maximálny tlak vody v okruhu TÚV	bar	-	-	8.0	8.0	8.0	8.0
Minimálny dynamický tlak v okruhu TÚV	bar	-	-	0.15	0.15	0.15	0.15
Minimálny prietok vody v okruhu TÚV	l/min	-	-	2.0	2.0	2.0	2.0
Výroba úžitkovej vody pri ΔT = 25 °C	l/min	-	-	13.8	14.9	16.1	17.2
Výroba úžitkovej vody pri ΔT = 35 °C	l/min	-	-	9.8	10.6	11.5	12.3
Špecifický prietok „D“	l/min	-	-	11.5	12.4	13.4	14.3
Rozsah teplôt v okruhu vykurovania	°C	25÷80	25÷80	25÷80	25÷80	25÷80	25÷80
Rozsah teplôt v okruhu TÚV	°C	-	35÷60	35÷60	35÷60	35÷60	35÷60
Priemer koaxiálneho oddymenia	mm	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100
Priemer oddelených oddymení	mm	80/80	-	80/80	80/80	80/80	80/80
Max. hmotnostný prietok spalín	kg/s	0.012	0.014	0.012	0.013	0.014	0.015
Min. hmotnostný prietok spalín	kg/s	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
Max teplota spalín	°C	80	80	80	80	80	80
Pripojovací pretlak zemný plyn 2H	mbar	20	20	20	20	20	20
Pripojovací pretlak 3B/P	mbar	30	30	30	30	30	30
Elektrické napätie napájania	V	230	230	230	230	230	230
Elektrická frekvencia napájania	Hz	50	50	50	50	50	50
Menovitý elektrický príkon	W	84	94	84	86	94	100
Čistá hmotnosť / objem vody	Kg	26/28	26/28	26/28	26/28	26/28	26/28
Rozmery (výška/šírka/hĺbka)	mm	700/395/279	700/395/279	700/395/279	700/395/279	700/395/279	700/395/279
Stupeň ochrany proti vlhkosti (EN 60529)	-	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D

SPOTREBY TEPELNÉHO PRÍKONU Qmax a Qmin	Len vykurovanie	zásobníka TÜV *
Qmax (G20) - 2H	m3/h	2.61
Qmin (G20) - 2H	m3/h	0.52
Qmax (G30) - 3B	kg/h	1,95
Qmin (G30) - 3B	kg/h	0,39
Qmax (G31) - 3P	kg/h	1,92
Qmin (G31) - 3P	kg/h	0,38

* K dispozícii ako príslušenstvo

3.2.1 Technické Parametre

V súlade s nariadením (ES) č. 813/2013.

BAXI - EVOLUTION PRIME			1.24	24	26	28	30
Kondenzačný kotel			Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Nízkoteplotný kotel ⁽¹⁾			Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Kotol B1			Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Kogeneračný tepelný zdroj na vykurovanie priestoru			Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Kombinovaný tepelný zdroj:			Nie	Áno	Áno	Áno	Áno
Menovitý tepelný výkon	<i>Prated</i>	kW	24	20	20	24	24
Užitočný tepelný výkon pri menovitem tepelnom výkone a režime s vysokou teplotou ⁽²⁾	<i>P4</i>	kW	24,0	20,0	20,0	24,0	24,0
Užitočný tepelný výkon pri 30 % menovitého tepelného výkonu a režime s nízkou teplotou ⁽¹⁾	<i>P1</i>	kW	8,0	6,7	6,7	8,0	8,0
Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru	<i>ηs</i>	%	93	93	93	93	93
Užitočná účinnosť pri menovitem tepel nom výkone a režime s vysokou teplotou ⁽²⁾	<i>η4</i>	%	88,0	88,1	88,1	88,0	88,0
Užitočná účinnosť výkon pri 30 % meno vitého tepelného výkonu a režime s nízkou teplotou ⁽¹⁾	<i>η1</i>	%	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8
Spotreba pomocnej elektrickej energie							
Plný výkon	<i>elmax</i>	kW	0,038	0,028	0,028	0,038	0,038
Čiastočný výkon	<i>elmin</i>	kW	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
Pohotovostný režim	<i>PSB</i>	kW	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Ostatné položky							
Tepelná strata v pohotovostnom režime	<i>Pstby</i>	kW	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
Spotreba energie zapaľovacieho horáka	<i>Pign</i>	kW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ročná spotreba energie	<i>QHE</i>	GJ	74	62	62	74	74
Vnútorná hladina akustického výkonu	<i>LWA</i>	dB	50	48	48	50	50
Emisie oxidov dusíka	<i>NOX</i>	mg/kWh	40	38	38	40	40
Parametre teplej úžitkovej vody							
Deklarovaný záťažový profil			-	XL	XL	XL	XL
Denná spotreba elektrickej energie	<i>Qelec</i>	kWh	-	0,151	0,163	0,151	0,166
Ročná spotreba elektrickej energie	<i>AEC</i>	kWh	-	33	36	33	33
Energetická účinnosť ohrevu vody	<i>ηwh</i>	%	-	86	85	85	87
Denná spotreba paliva	<i>Qfuel</i>	-	-	22,770	22,82	22,930	22,16
Ročná spotreba elektrickej energie	<i>AFC</i>	GJ	-	17	17	17	17

(1) Nízka teplota znamená teplotu vracaného média (na vstupe tepelného zdroja) pre kondenzačné kotly 30°C, pre nízkoteplotné kotly 37°C a pre ostatné tepelné zdroje 50°C.

(2) Režim s vysokou teplotou znamená teplotu vracaného média 60°C na vstupe tepelného zdroja a teplotu dodávaného média 80°C na výstupe tepelného zdroja.

4. POPIS VÝROBKU

4.1 Všeobecný popis

Tento kotel slúži na ohrev vody pri nižšej teplote ako je teplota varu pri atmosférickom tlaku. Kotel musí byť pripojený na vykurovací systém a na rozvodný systém TÜV v súlade s jeho parametrami a výkonom. Vlastnosti tohto kotla sú:

- nízke znečisťujúce emisie;
- vykurovanie s vysokou účinnosťou;
- odvod produktov spaľovania cez spojku koaxiálneho alebo deleného typu;
- predný ovládací panel s displejom;
- znížená hmotnosť a rozmery

4.2 Princíp prevádzky

4.2.1 Spaľovanie

Horák zahrieva vodu vykurovania, ktorá cirkuluje vo výmenníku tepla. Keď sú teploty spaľovacích plynov nižšie ako rosný bod (asi 55°C), vodná para obsiahnutá v spaľovacom plyne sa zráža na strane spalín výmenníka tepla. Aj teplo získané počas tohto procesu kondenzácie (latentné teplo alebo kondenzačné teplo) je odovzdané vode vykurovania. Vychladené spaľované plyny sú odvádzané výfukom. Kondenzovaná voda je vypustená prostredníctvom sifónu.

4.2.2 Vykurovanie a produkcia teplej úžitkovej vody


V kotloch určených na vykurovanie a produkciu teplej úžitkovej vody je integrovaný doskový výmenník, ktorý ohrieva úžitkovú vodu. Prostredníctvom trojcestného ventilu je ohriata voda odvádzaná do vykurovacieho systému alebo smerom k doskovému výmenníku tepla. Prietokové čidlo oznamuje otvorenie ventilu teplej vody elektronickej doske, ktorá prepne trojcestný ventil do polohy teplej vody a spustí čerpadlo. Trojcestný ventil je pružinový, spotrebúva elektrinu len pri prechode z jednej polohy do druhej. Prednosť je daná požiadavke o teplo v TÜV.

4.2.3 Vykurovanie a výroba teplej úžitkovej vody pomocou vonkajšieho zásobníka.

Typológia kotlov len s ohrevom a s výrobou teplej úžitkovej vody viazané na vonkajší zásobník (nepovinné), sú bez začlenenia doskového výmenníka. Prostredníctvom trojcestného ventilu je ohriata voda odvádzaná do vykurovacieho systému alebo smerom k vonkajšiemu zásobníku (ak sa tu nachádza). Teplotné čidlo vonkajšieho zásobníka pripojené ku kotlu (odsek 6.6.9. Pripojenie vonkajšieho zásobníka) oznamuje elektronickej doske žiadosť o teplo, ktorá prepne trojcestný ventil do polohy teplej vody a spustí čerpadlo. Trojcestný ventil je pružinový, spotrebúva elektrinu len pri prechode z jednej polohy do druhej. Ak je zásobník pripojený ku kotlu, prednosť má žiadosť o teplo v režime TÜV.

4.3 Základné komponenty


1. Výmenník tepla (Vykurovanie)
2. Hydraulická jednotka
3. Doskový výmenník
4. Valvola di sicurezza
5. Nábeh vykurovania systému / zásobníka TÜV
6. Vývod teplej úžitkovej vody (TÜV) (G1/2")
7. Vstup úžitkovej vody
8. Spiatočka vykurovania
9. Obehotové čerpadlo
10. Trojcestný ventil
11. Ventil naplnenia systému
12. Vstup úžitkovej vody s ventilom naplnenia systému
13. Návrat zásobníka TÜV (G3/4")

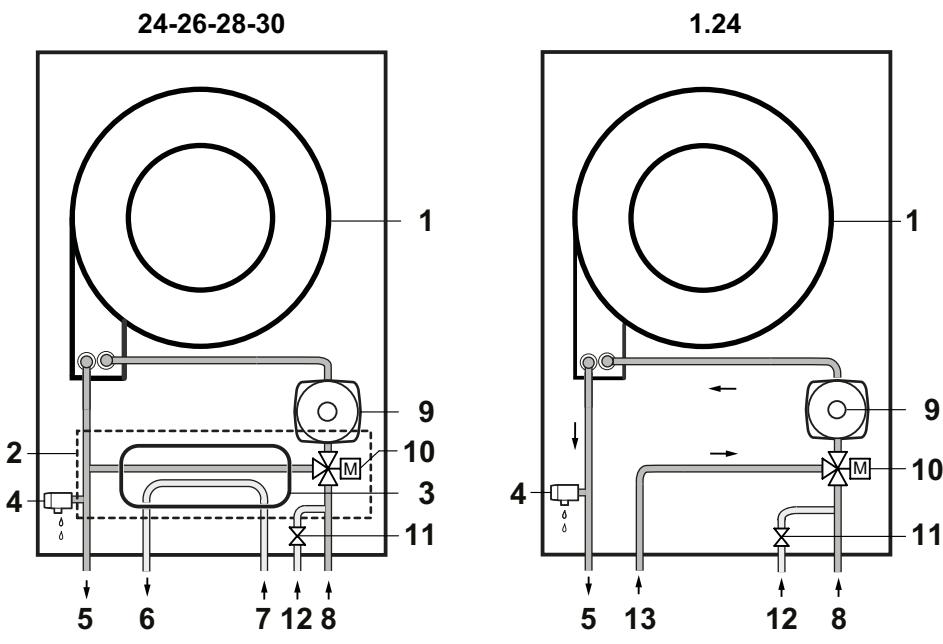

BO-0000144


5. POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

LEGENDA TLAČIDIĽ/OVLÁDAČOV	
	Manuálna regulácia nastavenia teploty vykurovania
	Manuálna regulácia nastavenia teploty TÚV
	Aktivácia funkcie kominár
RESET	Tlačidlo RESET 1 sekunda = Manuálny reset poruchy 5 sekúnd = Manuálna aktivácia funkcie Odvzdušnenie

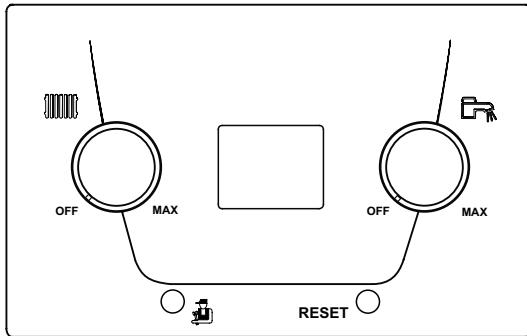

LEGENDA SYMBOLOV ZOBRAZENÝCH NA DISPLEJI	
	Prevádzka vykurovania aktivovaná *
	Prevádzka TÚV aktivovaná *
	Vonkajšia teplota
	Žiadosť o zákrok údržby
	Porucha
RESET	Resetujte poruchu ručne
	Zapnutie horáka

* ked' symbol bliká, znamená to, že prebieha žiadost' o teplo.

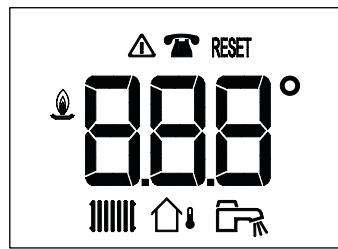

BO-000007

6. PREVÁDZKA

6.1 Použitie ovládacieho panelu

TLAČIDLÁ A OVLÁDAČE

Ovládač nastavuje hodnotu v režime vykurovania z minimálnej hodnoty 25°C na maximálnu hodnotu 80°C:

- na zvýšenie hodnoty teploty otočte v smere hodinových ručičiek, naopak na zníženie teploty do protismeru hodinových ručičiek.
- Pôsobte na ovládač a nastavte požadovanú hodnotu teploty (nastavovacia hodnota). Na displeji sa objaví nastavená hodnota, ktorá bliká 5 sekúnd, po uplynutí ktorých sa zobrazí teplota nábehu.
- Na vyradenie vykurovania otočte ovládač na doraz do protismeru hodinových ručičiek (symbol zmizne).

Ovládač nastavuje hodnotu v režime TÚV z minimálnej hodnoty 35°C na maximálnu hodnotu 60°C:

- na zvýšenie hodnoty teploty otočte v smere hodinových ručičiek, naopak na zníženie teploty do protismeru hodinových ručičiek.
- Pôsobte na ovládač a nastavte požadovanú hodnotu teploty (nastavovacia hodnota). Na displeji sa objaví nastavená hodnota, ktorá bude blikat 5 sekúnd, po uplynutí ktorých sa zobrazí teplota vody vykurovania (počas odberu TUV sa na displeji zobrazí skutočná teplota teplej úžitkovej vody).
- Na vyradenie teplej úžitkovej vody otočte ovládač na doraz do protismeru hodinových ručičiek (symbol zmizne).

V prípade pripojenia vonkajšieho čidla ovládač upraví nastavenú klimatickú krivku podľa priestorového prístroja pripojeného ku kotlu.

Len pri prvom zapnutí kotla sa aktívuje „Fáza Inicializácie“. Tento proces vykoná sériu testov, po dokončení ktorých sa automaticky spustí funkcia Odvzdušnenia systému, ktorá trvá 5 minút. Na manuálnu aktiváciu funkcie držte stlačené tlačidlo RESET 5 sekúnd (ked' je funkcia aktívna, nedá sa prerušíť).

6.2 Zapnutie

Za účelom správneho zapnutia kotla postupujte nasledujúcim spôsobom:

- Overte, či tlak v systéme zodpovedá predpísanému tlaku (kapitola 8.4);
- Zapojte kotol do zdroja elektrického napájania.
- Otvorte plynový ventil (žltej farby, umiestnený pod kotlom).

Proces zapnutia

Ked' je kotel napájaný elektricky, na displeji sú zobrazované nasledujúce informácie:

- všetky symboly zapnuté (1 sekunda);
- verzia softvéru (1 sekunda);
- Objaví sa nápis „**InI**“ (niekoľko sekúnd);
- Všetko vypnuté (1 sekunda);
- Objaví sa nápis „**Fx.x.**“ (2 sekundy);
- Objaví sa nápis „**Px.x.**“ (2 sekundy);
- Spustí sa fáza **odvzdušnenia** kotla a vykurovacieho systému. Displej zobrazuje nápis „**(t17)**“, táto fáza trvá 5 minút (táto funkcia je aktívna len počas prvého zapnutia kotla);
- Objaví sa nápis „**VYP**“ (ovládače sú otočené celkom do protismeru hodinových ručičiek).

Po dokončení fáze odvzdušnenia je kotel pripravený na prevádzku.

- Otočte ovládač vykurovacieho okruhu, aby ste nastavili požadovanú hodnotu teploty systému.
- Otočte ovládač okruhu TÚV, aby ste nastavili požadovanú hodnotu teploty teplej úžitkovej vody.

6.3 Celkové vypnutie

Na vypnutie kotla je nevyhnutné odpojiť zariadenie zo zdroja elektrického napájania pomocou dvojpólového vypínača nainštalovaného pred kotlom a zatvoriť plynový ventil.



V týchto podmienkach kotel nie je chránený pred mrazom.

6.4 Protimrazová ochrana

Odporúčame vyhýbať sa vypusteniu vody z celého vykurovacieho systému, pretože častá výmena vody spôsobuje zbytočné a škodlivé usadzovanie vodného kameňa vo vnútri kotla a vykurovacích telies. Ak nebude počas zimy vykurovací systém používať, a v prípade nebezpečenstva mrazu, odporúčame zmiešať vodu v systéme s vhodnými nemrznúcimi zmesami určenými na tento účel (napr. polypropylénový glykol spolu s prostriedkami zabráňajúcimi usadzovaniu kameňa a korózii). Elektronické riadenie kotla je vybavené funkciou „protimrazová ochrana“ v režime vykurovania, ktorá pri teplote nábehu systému nižšou než **7 °C** spustí čerpadlo. Ak teplota dosiahne **4 °C**, zapne sa horák, až kým sa nedosiahne teplota nábehu **10 °C**. Po dosiahnutí tejto hodnoty sa horák vypne, zatiaľ čo čerpadlo bude pokračovať v obehu počas nasledujúcich 15 minút.



Táto funkcia je aktívna, ak je kotel elektricky napájaný, je pripojený plyn, v systéme je predpísaný tlak a kotel nie je zablokovaný.

7. NASTAVENIA

7.1 Načítavanie údajov prevádzky

Pôsobením na tlačidlo je možné zobraziť niekoľko informácií o prevádzke kotla.

- stlačte na 1 sekundu, ak chcete zobraziť režim prevádzky (napríklad: „**t.17**“ = Prebieha fáza odvzdušnenia).
- stlačte znova na 1 sekundu, ak chcete zobraziť substav prevádzky alebo príslušnú prevádzkovú funkciu (napríklad: „**u.00**“ = Kotol v pohotovostnom režime).
- stlačte znova na 1 sekundu, ak chcete zobraziť teplotu prevádzky v režime vykurovania: bliká symbol , po ktorom nasleduje hodnota teploty vyjadrená v °C.
- stlačte znova na 1 sekundu, ak chcete zobraziť nastavovaciu hodnotu teploty prevádzky v režime TÚV: bliká symbol , po ktorom nasleduje hodnota teploty vyjadrená v °C.
- stlačte znova na 1 sekundu, ak chcete zobraziť úroveň výkonu od 0 do 100: bliká symbol a číslo vzťahujúce sa k úrovni výkonu.
- znova stlačte na 1 sekundu: zobrazia sa symboly a a merač energetickej spotreby (kWh) v režime vykurovanie.
- znova stlačte na 1 sekundu: zobrazia sa symboly a a merač energetickej spotreby (kWh) v režime TUV.
- znova stlačte na 1 sekundu: zobrazia sa symboly a merač chladenia (NEPOUŽÍVA SA).

Na opustenie držte stlačené tlačidlo dlhšie ako 3 sekundy.



Hodnoty meračov uvádzajúce energetickej spotreby vyjadrené v kWh sú len indikatívne.

STAVY A SUBSTAVY

- STAV je fáza prevádzky kotla v okamihu zobrazenia.
- SUBSTAV je okamžitá prevádzka, tzn. zákrok, ktorý kotol vykonáva v okamihu zobrazenia.

ZOZNAM STAVOV

STAV	ZOBRAZOVANIE
STANDBY	t00
ŽIADOSŤ O TEPLO	t01
HORÁK SA ZAPÍNA	t02
PREVÁDZKA V REŽIME VYKUROVANIA	t03
PREVÁDZKA V REŽIME TÚV	t04
HORÁK VYPNUTÝ	t05
DOBEH ČERPADLA	t06
VYPUTIE HORÁKA KVÔLI DOSIAHNUTIU HODNOTY TEPLOTY	t08
DOČASNÁ PORUCHA	t09
PERMANENTNÁ PORUCHA (PORUCHA, KTORÚ JE TREBA RESETOVAŤ MANUÁLNE)	t10
FUNKCIA KOMINÁR PRI MINIMÁLNOM VÝKONE	t11
FUNKCIA KOMINÁR PRI MAXIMÁLNOM VÝKONE V REŽIME VYKUROVANIA	t12
FUNKCIA KOMINÁR PRI MAXIMÁLNOM VÝKONE V REŽIME TÚV	t13
ŽIADOSŤ O MANUÁLNE TEPLO	t15
PROTIMRAZOVÁ OCHRANA AKTIVOVANÁ	t16
FUNKCIA ODVZDUŠŇOVANIA AKTIVOVANÁ	t17
ELEKTRONICKÁ DOSKA PREHRIATA (ČAKAŤ NA VYCHLADNUTIE)	t18
KOTOL VO FÁZE RESET	t19

ZOZNAM SUBSTAVOV

SUBSTAV	ZOBRAZOVANIE
STANDBY	U00
DOBA ČAKANIA NA NAJBLÍŽŠIE ZAPNUTIE V REŽIME VYKUROVANIA	U01
ÚVODNÉ VETRANIE	U13
PRÍPRAVNÉ ZAPNUTIE HORÁKA	U17
POKUS O ZAPNUTIE HORÁKA	U18
KONTROLA PLAMEŇA	U19
PREVÁDZKA VENTILÁTORA POČAS POKUSOV O ZAPNUTIE	U20
PREVÁDZKA PRI NASTAVENEJ HODNOTE TEPLOTY	U30
PREVÁDZKA PRI OBMEDZENEJ HODNOTE TEPLOTY	U31
PREVÁDZKA PRI MAXIMÁLNOM DOSTUPNOM VÝKONE	U32
ZISTENÝ GRADIENT ÚROVEŇ 1	U33
ZISTENÝ GRADIENT ÚROVEŇ 2	U34
ZISTENÝ GRADIENT ÚROVEŇ 3	U35
OCHRANA PLAMEŇA AKTIVOVANÁ	U36
DOBA STABILIZÁCIE	U37
SPUSTENIE KOTLA PRI MINIMÁLNOM VÝKONE	U38
ZÁVEREČNÉ VETRANIE	U41
VYPNUTIE VENTILÁTORA	U44
ZNÍŽENIE VÝKONU KVÔLI VYSOKÉJ TEPLOTE SPALÍN	U45
DOBEH ČERPADLA	U60

8. ÚDRŽBA

8.1 Základné informácie

Kotol si nevyžaduje zložitú údržbu. Napriek tomu ho odporúčame kontrolovať a vystavovať pravidelným záクロkom údržby. Údržba a čistenie kotla musia byť povinne vykonávané aspoň jedenkrát do roka zo strany kvalifikovaného odborníka.

8.2 Správa pre údržbu

Cieľom tejto funkcie je upozorniť používateľa zobrazením symbolu  na displeji o tom, že kotol si vyžaduje údržbu (ak je funkcia aktivovaná, pozri návod pre inštalátéra).

8.3 Upozornenia pre údržbu

Pravidelne kontrolujte, či tlak načítaný na tlakomery pri studenom systéme udáva hodnotu v rozmedzí **1-1,5 bar**. V prípade, že je nižší, pôsobte na napúšťací ventil systému tak, ako je to opísané v kapitole "Naplnenie systému". Otvorenie ventiliu odporúčame vykonávať veľmi pomaly, aby ste uľahčili odvzdušnenie.



Kotol je vybavený manostatom, ktorý v prípade nedostatku vody zabráni chodu kotla.




Ak dochádza k častému poklesu tlaku vody, kontaktujte autorizovaný servis.

8.4 Naplnenie systému

Ovládač naplnenia je modrej farby a je umiestnený pod kotlom, ako môžete vidieť na obrázku vedľa. Pri naplnení systému postupujte nasledovne:

- Zatiahnite smerom nadol ovládač **(A)**, aby ste ho vytiahli z miesta svojho uloženia.
- Pomaly otáčajte ovládač do protismeru hodinových ručičiek (smerom vľavo) a napľňte systém. Nepoužívajte nástroje, len ruky.
- Napľňte systém, pokiaľ tlak načítaný na tlakomery **(B)** nedosiahne hodnotu medzi 1,0 a 1,5 baru.
- Zavorte ventil a overte, či nedochádza k úniku vody.

Pri studenom systéme pravidelne overujte tlak načítaný na tlakomery **(B)**. V prípade nízkeho tlaku pôsobte na ventil, aby ste ho uviedli na požadované hodnoty.


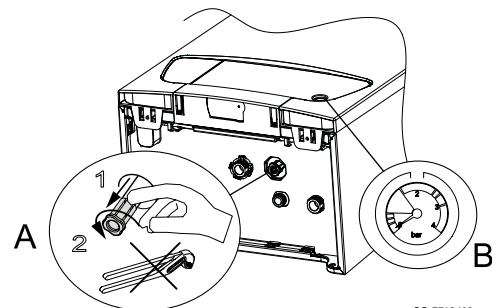


BO-7713402

8.5 Odvzdušnenie systému

Je nevyhnutné odvzdušniť prípadný vzduch prítomný v kotle, v potrubiah alebo ventiloch, aby ste zabránili nepríjemným zvukom, ktoré sa môžu vytvárať vo fáze vykurovania alebo odberu vody. Postupujte preto takto:

- Otvorte ventily všetkých radiátorov napojených na vykurovací systém.
- Nastavte priestorový termostat na najvyššiu možnú teplotu.
- Počkajte, kým sa radiátory zahrejú.
- Nastavte priestorový termostat na najnižšiu možnú teplotu.
- Počkajte asi 10 minút, kým radiátory nevychladnú.
- Odvzdušnite radiátory. Začnite v dolných poschodiach.
- Otvorte spojku vypúšťania tak, že na spojke budete pridržiavať handru.
- Počkajte na únik vody z vypúšťacieho ventilu. Potom spojku vypúšťania zavorte.
- Po vypustení overte, či je tlak systému aj naďalej postačujúci.

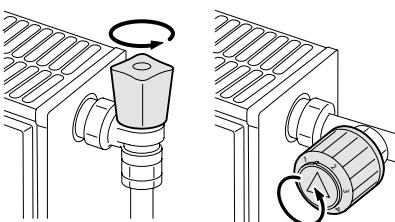

BO-0000026



Dávajte pozor, pretože voda môže byť ešte stále teplá.




Ak je hydraulický tlak vody vo vykurovacom systéme nižší ako 0,8 bar, odporúčame obnoviť tlak (odporúčaný hydraulický tlak je v rozmedzí od 1,0 do 1,5 bar), ako je to opísané v kapitole 8.3.

9. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Typy oznamov na displeji sú dva: dočasné alebo permanentné. Prvé zobrazenie uvedené na displeji je písmeno, za ktorým nasleduje dvojciferný číselný kód. Písmeno uvádzá typ poruchy, dočasnej (**H**) alebo permanentnej (**E**). Číselný kód uvádzá skupinu príslušnosti poruchy klasifikovanej podľa bezpečnosti. Druhé zobrazenie sa strieda s prvým blikaním, skladá sa z dvojciferného číselného kódu, ktorý špecifikuje typ poruchy (viď nasledujúce tabuľky porúch).


DOČASNÁ PORUCHA (H.x.x.)

Dočasná porucha je identifikovaná na displeji písmenom „**H**“, po ktorom nasleduje číslo (skupina). Dočasná porucha je typ poruchy, ktorá nespôsobuje permanentné zablokovanie kotla. Naopak sa vyrieší hneď po odstránení príčiny, ktorá ju spôsobila.

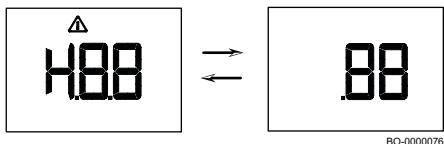

PERMANENTNÁ PORUCHA (E.x.x.)

Permanentná porucha je identifikovaná na displeji písmenom „**E**“, po ktorom nasleduje číslo (skupina). Stlačte na 1 sekundu tlačidlo RESET. V prípade častých zobrazení poruchy kontaktujte autorizované servisné stredisko.

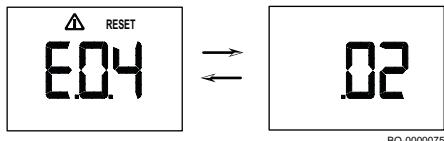

9.1 Kódy poruchy

DOČASNÁ PORUCHA

ZOBRAZENIE DISPLEJA KOTLA		OPIS DOČASNÝCH PORÚCH	PRÍČINA
Kód skupiny	Špecifický kód		
H.01	.00	Nedošlo k dočasnej komunikácii medzi plynovou armatúrou a doskou kotla.	CHYBA HLAVNEJ DOSKY Nakonfigurujte CN1/CN2 Vymeňte hlavnú dosku
H.01	.05	Dosiahnutá maximálna hodnota delta teploty medzi nábehom a spriatočkou.	NEDOSTATOČNÁ CIRKULÁCIA Skontrolujte cirkuláciu kotla/systému Aktivujte manuálny cyklus odvzdušnenia Skontrolujte tlak systému INÉ PRÍČINY Skontrolujte čistotu výmenníka Skontrolujte prevádzku čídiel teploty Skontrolujte pripojenie čídiel teploty
H.01	.08	Príliš rýchle zvýšenie teploty nábehu v režime vykurovania. Dočasné zablokovanie 10 minút.	NEDOSTATOČNÁ CIRKULÁCIA Skontrolujte cirkuláciu kotla/systému Aktivujte jeden manuálny cyklus odvzdušnenia Skontrolujte tlak systému INÉ PRÍČINY Skontrolujte čistotu výmenníka Skontrolujte prevádzku čídiel teploty Skontrolujte pripojenie čídiel teploty
H.01	.14	Dosiahnutá maximálna hodnota teploty nábehu.	NEDOSTATOČNÁ CIRKULÁCIA Skontrolujte cirkuláciu kotla/systému Aktivujte jeden manuálny cyklus odvzdušnenia
H.01	.18	Neprítomnosť cirkulácie vody (dočasná).	NEDOSTATOČNÁ CIRKULÁCIA Skontrolujte tlak systému Aktivujte jeden manuálny cyklus odvzdušnenia Skontrolujte prevádzku čerpadla Skontrolujte cirkuláciu kotla/systému CHYBA TEPLITNÝCH ČIDIEL Skontrolujte prevádzku čídiel teploty Skontrolujte pripojenie čídiel teploty
H.01	.21	Príliš rýchle zvýšenie teploty nábehu v režime TÚV. Dočasné zablokovanie 10 minút	NEDOSTATOČNÁ CIRKULÁCIA Skontrolujte tlak systému Aktivujte jeden manuálny cyklus odvzdušnenia Skontrolujte prevádzku čerpadla Skontrolujte cirkuláciu kotla/systému CHYBA TEPLITNÝCH ČIDIEL Skontrolujte prevádzku čídiel teploty Skontrolujte pripojenie čídiel teploty

H.02	.02	Čakanie na vloženie konfiguračných parametrov (CN1,CN2).	CHÝBAJÚCA KONFIGURÁCIA CN1/CN2 Nakonfigurujte CN1/CN2
H.02	.03	Nesprávne zadané konfiguračné parametre (CN1, CN2).	Skontrolujte konfiguráciu CN1/CN2 Nakonfigurujte správne CN1/CN2
H.02	.04	Nečitateľné parametre dosky.	CHYBA HLAVNEJ DOSKY Nakonfigurujte CN1/CN2 Vymeňte hlavnú dosku
H.02	.06	Nízky tlak vykurovacieho okruhu.	Skontrolujte tlak systému a obnovte ho Skontrolujte tlak expanznej nádoby Skontrolujte úniky kotla/systému
H.03	.00	Nedošlo k identifikácii bezpečnostnej časti kotla.	CHYBA HLAVNEJ DOSKY Vymeňte hlavnú dosku
H.03	.01	Nedošlo ku komunikácii okruhu komfort (vnútorná chyba dosky kotla).	CHYBA HLAVNEJ DOSKY Vymeňte hlavnú dosku
H.03	.02	Dočasná strata plameňa.	PROBLÉMY S ELEKTRÓDOU Skontrolujte elektrické pripojenia elektródy Overte stav elektródy NAPÁJANIE PLYNU Skontrolujte tlak napájania plynu Skontrolujte kalibráciu plynového ventilu POTRUBIE VÝFUKU SPALÍN Overte koncovku výfuku spalín a nasávania vzduchu Skontrolujte elektrické napätie napájania

PERMANENTNÁ PORUCHA (VYŽADUJE SI RESET)

ZOBRAZENIE DISPLEJA KOTLA		OPIS PERMANENTNÝCH PORÚCH, KTORÉ SI VYŽADUJÚ RESETOVANIE	PRÍČINA Kontrola / Riešenie
Kód skupiny	Špecifický kód		
E.00	.04	Čidlo teploty návratu nepripojené	PROBLÉM S ČIDLOM/PRIPOJENÍM Skontrolujte prevádzku čidla teploty Skontrolujte pripojenie čidla/dosky
E.00	.05	Skrat čidla teploty návratu	PROBLÉM S ČIDLOM/PRIPOJENÍM Skontrolujte prevádzku čidla Skontrolujte pripojenie čidla/dosky
E.01	.04	Strata plameňa zistená 5-krát v priebehu 24 hodín (so zapnutým horákom)	NAPÁJANIE PLYNU Skontrolujte tlak napájania plynu Skontrolujte kalibráciu plynového ventilu Overte koncovku výfuku spalín a nasávania vzduchu Skontrolujte elektrické napätie napájania
E.01	.11	Nesprávny počet otáčok ventilátora	PROBLÉM S DOSKOU/VENTILÁTOROM Vymeňte jednotku vzduch-plyn
E.01	.12	Teplota zistená čidlom spiatočky vyššia ako teplota nábehu	PROBLÉM S ČIDLAMI/PRIPOJENÍM Skontrolujte zmenu polohy čidel Skontrolujte správnu polohu vstupného čidla Skontrolujte teplotu návratu v kotli Skontrolujte prevádzku čidiel
E.01	.17	Neprítomnosť cirkulácie vody (permanentná)	NEDOSTATOČNÁ CIRKULÁCIA Skontrolujte tlak systému Aktivujte jeden manuálny cyklus odvzdušnenia Skontrolujte prevádzku čerpadla Skontrolujte cirkuláciu kotla/systému CHYBA ČIDIEL Skontrolujte prevádzku čidiel teploty Skontrolujte pripojenie čidiel teploty
E.01	.20	Dosiahnutá maximálna hodnota teploty spalín	VÝMENNÍK NA STRANE SPALÍN UPCHATÝ Overte čistotu výmenníka
E.02	.00	Kotol vo fáze reset	PREBIEHA ZOBRAZOVANIE RESETOVANIA Počkajte na ukončenie resetovania
E.02	.07	Nízky tlak vykurovacieho okruhu (stály)	Skontrolujte tlak systému a obnovte ho Skontrolujte tlak expanznej nádoby Skontrolujte úniky kotla/systému
E.02	.16	Časový limit komunikácie s vnútornou pamäťou dosky kotla	CHYBA HLAVNEJ DOSKY Overte prípadné elektromagnetické rušenie Vymeňte hlavnú dosku

E.02	.17	Nedošlo k permanentnej komunikácii medzi plynovou armatúrou a doskou kotla	CHYBA HLAVNEJ DOSKY Overte prípadné elektromagnetické rušenie Vymeňte hlavnú dosku
E.02	.19	Zmena stavu prepínača dip-switch j=1 (odsek 6.6.1)	ÚPRAVA KONFIGURÁCIE KOTLA Stlačte tlačidlo reset na dobu 2 sekúnd
E.02	.20	Zmena stavu prepínača dip-switch j=2 (odsek 6.6.1)	ÚPRAVA KONFIGURÁCIE KOTLA Stlačte tlačidlo reset na dobu 2 sekúnd
E.02	.21	Zmena stavu prepínača dip-switch j=3 (odsek 6.6.1)	ÚPRAVA KONFIGURÁCIE KOTLA Stlačte tlačidlo reset na dobu 2 sekúnd
E.02	.47	Pripojenie pomocou vonkajšieho zariadenia nebolo úspešné	CHYBA ELEKTRICKÉHO PRIPOJENIA Overte pripojenie X14-A / X12-B Vymeňte dosku elektrických pripojení
E.02	.48	Konfigurácia vonkajšieho zariadenia nebola úspešná	Overte pokyny vonkajšieho zariadenia
E.04	.00	Porucha plynovej armatúry	CHYBA HLAVNEJ DOSKY Vymeňte hlavnú dosku
E.04	.01	Skrat čidla teploty nábehu	PROBLÉM S ČIDLAMI/PRIPOJENÍM Skontrolujte pripojenie čidla/dosky Skontrolujte prevádzku čidla
E.04	.02	Čidlo teploty nábehu nepripojené	PROBLÉM S ČIDLAMI/PRIPOJENÍM Skontrolujte pripojenie čidla/dosky Skontrolujte prevádzku čidla
E.04	.03	Prekročenie Maximálnej Teploty nábehu	NEDOSTATOČNÁ CIRKULÁCIA Skontrolujte cirkuláciu kotla/systému Aktivujte jeden manuálny cyklus odvzdušnenia Skontrolujte prevádzku čidel
E.04	.04	Skrat čidla spalín	PORUCHA PREVÁDZKY ČIDLA SPALÍN Skontrolujte prevádzku čidla spalín Skontrolujte pripojenie čidla/dosky
E.04	.05	Čidlo spalín nepripojené	PROBLÉM S ČIDLOM/PRIPOJENÍM Skontrolujte prevádzku čidla spalín Skontrolujte pripojenie čidla/dosky
E.04	.06	Dosiahnutá kritická hodnota teploty spalín	UPCHATIE KOMÍNA Skontrolujte upchatie komína PORUCHA PREVÁDZKY ČIDLA SPALÍN Skontrolujte prevádzku čidla
E.04	.08	Dosiahnutá maximálna hodnota bezpečnej teploty	NEDOSTATOČNÁ CIRKULÁCIA Skontrolujte tlak systému Aktivujte jeden manuálny cyklus odvzdušnenia Skontrolujte prevádzku čerpadla Skontrolujte cirkuláciu kotla/systému INÉ PRÍČINY Skontrolujte prevádzku bezpečnostného termostatu Skontrolujte pripojenie bezpečnostného termostatu
E.04	.10	Zapnutie horáka neúspešné po 5 pokusoch	NAPÁJANIE PLYNU Skontrolujte tlak napájania plynu Skontrolujte elektrické pripojenie plynového ventilu Skontrolujte kalibráciu plynového ventilu Skontrolujte prevádzku plynového ventilu PROBLÉM S ELEKTRÓDOU Skontrolujte elektrické pripojenia elektródy Overte stav elektródy INÉ PRÍČINY Skontrolujte prevádzku ventilátora Skontrolujte stav výfuku spalín (upchatie)
E.04	.12	Nedošlo k zapnutiu kvôli zisteniu parazitného plameňa	Skontrolujte uzemňovací okruh Skontrolujte elektrické napätie napájania.
E.04	.13	Rotor ventilátora zablokovaný	PROBLÉM S DOSKOU/VENTILÁTOROM Overte pripojenie dosky k ventilátoru Vymeňte jednotku vzduch-plyn
E.04	.17	Porucha riadiaceho okruhu plynovej armatúry	CHYBA HLAVNEJ DOSKY Vymeňte hlavnú dosku



Po pripojení priestorového termostatu ku kotlu sa v prípade poruchy zobrazí vždy kód „254“. Na displeji kotla si prečítajte kód poruchy.

10. UVEDENIE MIMO PREVÁDZKU

10.1 Proces demontáže

Skôr ako pristúpite k demontáži zariadenia, uistite sa o odpojení elektrického napájania a zatvorení plynového ventila pred kotlom.

11. LIKVIDÁCIA

11.1 Likvidácia a recyklácia



Len kvalifikovaní technici majú povolené zasahovať do zariadenia a systému.

Skôr ako zariadenie odinštalujete, uistite sa o odpojení elektrického napájania, uzavretie vstupného ventilu plynu a uvedenie všetkých pripojení kotla a systému do bezpečného stavu.

Zariadenie je treba likvidovať správne v súlade s platnými nariadeniami, zákonmi a predpismi. Je zakázané likvidovať zariadenie a príslušenstvo spoločne s domovým odpadom.

Viac ako 90% materiálov zariadenia sa dá recyklovať.

12. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

12.1 Úspora energie

Nastavenie vykurovania

Nastavte prívodnú teplotu kotla podľa typu systému. Pri systémoch s radiátormi odporúčame nastaviť maximálnu prívodnú teplotu vykurovanej vody na približne 60°C a zvýšiť uvedenú teplotu v prípade, že neboli dosiahnutý požadovaný komfort v miestnosti. V prípade systému s podlahovými vykurovacími doskami neprekračujte teplotu odporúčanú jeho projektantom. Odporúčame použiť vonkajšie čidlo a/alebo priestorový prístroj za účelom automatického prispôsobenia teploty nábehu podľa poveternostných podmienok a/alebo teploty v interieri. Takýmto spôsobom nebude vyprodukované väčšie množstvo tepla ako je skutočne potrebne. Použite izbové termostaty pre nastavenie priestorovej teploty, aby nedochádzalo k prekurovaniu miestnosti. Každý nadmerný stupeň prináša so sebou asi 6% zvýšenie energetickej spotreby. Prispôsobte teplotu prostredia aj podľa typu miestnosti. Napríklad v spálni alebo menej používaných miestnostiach môže byť teplota vykurovania menšia. Používajte časové programovanie (ak je k dispozícii) a nastavte nižšiu teplotu prostredia v nočných hodinách v porovnaní s teplotou cez deň asi o 5°C. Nižšia hodnota sa nevypláca v zmysle ekonomickej úspory. Iba v prípade dlhodobej absencie, napr. prázdniny, znížte teplotu o viacero stupňov ako je nastavená teplota. Nezakrývajte radiátory, aby ste umožnili správne prúdenie vzduchu. Nenechávajte okná privreté za účelom vetrania miestností, naopak ich krátkodobo otvorte dokorán.

Teplá voda TUV

Optimálnu úsporu dosiahnete nastavením komfortnej teploty úžitkovej vody tak, aby nedochádzalo k jej miešaniu so studenou vodou. Akékoľvek ďalšie vykurovanie spôsobuje plytvanie energie a vyššiu tvorbu vodného kameňa (hlavná príčina poruchy prevádzky kotla).

13. PRÍLOHA

13.1 INFORMAČNÝ LIST VÝROBKU

BAXI EVOLUTION PRIME		1.24	24	26	28	30
Vykurovanie priestoru – použitie pri teplotách		Stredné				
Ohrev vody – deklarovaný záťažový profil		-	XL	XL	XL	XL
Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru		A	A	A	A	A
Trieda energetickej účinnosti ohrevu vody:		-	A	A	A	A
Menovitý tepelný výkon (Prated alebo Psup)	kW	24	20	20	24	24
Vykurovanie priestoru – ročná spotreba energie	GJ	74	62	62	74	74
Ohrev vody – ročná spotreba energie	KWh ⁽¹⁾	-	33	33	33	33
	GJ ⁽²⁾	-	17	17	17	17
Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru	%	93	93	93	93	93
Energetická účinnosť ohrevu vody	%	-	86	85	85	87
Vnútorná hladina akustického výkonu LWA	dB	50	48	48	50	50

(1) Elektrickej energie

(2) Paliva

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας όχι μικρότερης των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή χωρίς εμπειρία ή την αναγκαία γνώση, αρκεί να εποπτεύονται ή να έχουν λάβει σχετικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και την κατανόηση των κινδύνων που σχετίζονται με αυτή. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση που θα πρέπει να διενεργείται από το χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

13.1	INFORMAČNÝ LIST VÝROBKY	71
1.	ΑΣΦΑΛΕΙΑ	73
1.1	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	73
1.2	ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ	73
1.3	ΕΥΘΥΝΗ	73
2.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	74
2.1	ΓΕΝΙΚΑ	74
2.2	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑ	74
3.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	74
3.1	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	74
3.2	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	75
4.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	77
4.1	ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	77
4.2	ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	77
4.3	ΚΥΡΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	77
5.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	78
6.	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	78
6.1	ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	78
	ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΙΣ	78
6.2	ΑΝΑΜΜΑ	78
	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΜΜΑΤΟΣ	79
6.3	ΟΛΙΚΟ ΣΒΗΣΜΟ	79
6.4	ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	79
7.	ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	79
7.1	ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	79
	ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	80
8.	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	81
8.1	ΓΕΝΙΚΑ	81
8.2	ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	81
8.3	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	81
8.4	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	81
8.5	ΑΠΑΕΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	81
9.	ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	82
9.1	ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ	82
10.	ΘΕΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	85
10.1	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	85
11.	ΔΙΑΘΕΣΗ	85
11.1	ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ	85
12.	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	85
12.1	ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	85
13.	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	85
13.1	ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	85

1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1.1 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

ΟΣΜΗ ΑΕΡΙΟΥ

- Σβήστε το λέβητα.
- Μην ενεργοποιείτε καμία ηλεκτρική διάταξη (όπως π.χ. το άναμμα φωτός).
- Σβήστε ενδεχόμενες ελεύθερες φλόγες και ανοίξτε τα παράθυρα.
- Καλέστε το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.

ΟΣΜΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

- Σβήστε το λέβητα.
- Αερίστε το χώρο ανοίγοντας πόρτες και παράθυρα.
- Καλέστε το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.

ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΛΙΚΟ

Μη χρησιμοποιείτε και/ή μην αποθέτετε υλικά εύφλεκτα (διαλύτες, χαρτί, κλπ.) πλησίον του λέβητα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ

Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του λέβητα πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε επέμβασης.



Διενεργείτε μια φορά ετησίως τη συντήρηση της συσκευής επικοινωνώντας με ειδικευμένο τεχνικό που εκδίδει πιστοποιητικό συντήρησης υπογραμμένο.

1.2 Συστάσεις



Μόνο ειδικευμένοι τεχνικοί είναι εξουσιοδοτημένοι να πρεμβαίνουν στη συσκευή και στην εγκατάσταση.



Η συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από άτομα των οποίων οι φυσικές, οι αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες είναι μειωμένες, ή λόγω έλλειψης εμπειρίας ή γνώσης, εκτός κι αν αυτά, μέσω ατόμου υπευθύνου για την ασφάλειά τους, επιτηρούνται ή γνωρίζουν τις οδηγίες τις σχετικές με τη χρήση της συσκευής.



Μην αποσυνδέετε φυσικά τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία με σκοπό την εξασφάλιση της λειτουργίας των λειτουργιών ασφαλείας όπως το μη μπλοκάρισμα της αντλίας και του αντιπαγωτικού.



Τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, πολυαστυρένιο κλπ.) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά, καθώς αποτελούν πιθανή εστία κινδύνου.



Να ελέγχετε περιοδικά την πίεση της εγκατάστασης (ελάχιστη πίεση 0,8 bar, προτεινόμενη πίεση 1 - 1,5 bar).



Μην αφαιρείτε και μην καλύπτετε τις πινακίδες και τις ετικέτες ταυτοποίησης επί της συσκευής. Αυτές πρέπει να παραμένουν ορατές για όλη την ωφέλιμη ζωή της συσκευής.



Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων αυτών συνεπάγεται την μείωση χρόνου της εγγύησης της συσκευής. Πριν θέσετε σε λειτουργία αφαιρέστε το προστατευτικό φίλμ από το λέβητα. Μη χρησιμοποιείτε για το σκοπό αυτό εργαλεία ή υλικά αποξυστικά γιατί μπορεί να προξενήσουν ζημιά στα βερνικωμένα μέρη.

1.3 Ευθύνη

1.3.1 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

Τα προϊόντα μας διαθέτουν σήμανση **C E**. Η επιχείρησή μας, στη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης των προϊόντων, διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των δεδομένων της τεκμηρίωσης αυτής οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Η παρούσα τεκμηρίωση είναι πληροφοριακό υλικό και δεν θωρεύεται ως συμβόλαιο έναντι τρίτων. Η ευθύνη μας με την ιδιότητα του παραγωγού δεν μπορεί να επικληθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Μη τήρηση των οδηγιών εγκατάστασης της συσκευής.
- Μη τήρηση των οδηγιών χρήσης της συσκευής.
- Καθόλου ή ανεπαρκής συντήρηση της συσκευής.

1.3.2 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

Ο εγκαταστάτης ευθύνεται για την εγκατάσταση και την αρχική θέση σε λειτουργία της συσκευής. Ο εγκαταστάτης πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες οδηγίες:

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια που παρέχονται με τη συσκευή.
- Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανόνες.

- Διενεργήστε την αρχική θέση σε λειτουργία και τους ενδεχόμενους αναγκαίους ελέγχους.
- Επεξηγήστε την εγκατάσταση στον χρήστη.
- Σε περίπτωση ανάγκης συντήρησης, πληροφορήστε τον χρήστη για την υποχρέωση διενέργειας ενός ελέγχου της συσκευής και τη διατήρηση της τελευταίας σε σωστές συνθήκες λειτουργίας.
- Παραδώστε στον χρήστη όλα τα εγχειρίδια οδηγιών.

1.3.3 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Για την εξασφάλιση μια εγκατάστασης πλήρως λειτουργικής, να τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες:

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες των εγχειρίδιων που σας παρέχονται με τη συσκευή.
- Ζητήστε την υποστήριξη ενός εγκαταστάτη ειδικευμένου για την εγκατάσταση και τη θέση σε αρχική λειτουργία.
- Ζητήστε από τον εγκαταστάτη να σας εξηγήσει πώς λειτουργεί ο λέβητας.
- Ζητήστε από έναν ειδικευμένο εγκαταστάτη/κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης τη διενέργεια συντήρησης και των αναγκαίων περιοδικών επιθεωρήσεων.
- Να διατηρείτε τα εγχειρίδια σε καλή κατάσταση και πλησίον της συσκευής.

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2.1 Γενικά

Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται για τον εγκαταστάτη ενός λέβητα EVOLUTION PRIME.

2.2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ζημιάς ή δυσλειτουργίας της συσκευής. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιήσεις κινδύνου που αφορούν ενδεχόμενες ζημιές σε άτομα.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ

Πριν ενεργήσετε σε μέρη εκτεθειμένα σε θερμότητα, περιμένετε να κρυώσει η συσκευή.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Ηλεκτρικά μέρη υπό τάση, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΑΓΩΝΙΑΣ

Πιθανός σχηματισμός πάγου διότι η θερμοκρασία μπορεί να είναι ιδιαίτερα χαμηλή.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες που θα πρέπει να διαβαστούν με ιδιαίτερη προσοχή διότι είναι χρήσιμες για τη σωστή λειτουργία του λέβητα.



ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

Απαγορεύεται η διενέργεια/χρησιμοποίηση για ό,τι αναφέρεται δίπλα από το σύμβολο.

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

3.1 Κανονισμοί και εγκρίσεις

3.1.1 Πιστοποιήσεις

Πιστοποιείται ότι οι συσκευές που προσδιορίζονται παρακάτω είναι σύμφωνες με το μοντέλο που περιγράφεται στη δήλωση συμμόρφωσης **CE**.

Αριθμός CE	0085CQ0192
Κλάση NOx	6
Τύπος συνδέσεων καπνών	B23 – B23P – B33 - C13 – C33 – C43 – C53 – C63 – C83 – C93

3.2 Τεχνικά Στοιχεία

Κατ.		EVOLUTION PRIME 1.24		EVOLUTION PRIME 24	EVOLUTION PRIME 26	EVOLUTION PRIME 28	EVOLUTION PRIME 30	
		Μόνο θέρμανση	* Μπόιλερ υγιενής χρήσης					
Τύπος αερίου	-			II ₂ H3B/P G20 - G30 - G31				
Ονομαστική θερμική παροχή ζεστού νερού οικιακής χρήσης (Qn)	kW	-	28.9	24.7	26.7	28.9	31.0	
Ονομαστική θερμική θέρμανσης (Qn)	kW	24.7	24.7	20.6	20.6	24.7	24.7	
Μειωμένη θερμική παροχή (Qn)	kW	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	
Ονομαστική θερμική ισχύς ζεστού νερού οικιακής χρήσης (Pn)	kW	-	28.0	24.0	26.0	28.0	30.0	
Ονομαστική θερμική ισχύς 80/60 °C (Pn)	kW	24.0	24.0	20.0	20.0	24.0	24.0	
Ονομαστική θερμική ισχύς 80/60°C (Pn) Εργοστασιακή τιμή ρυθμισμένη σε θέρμανση	kW	24.0	24.0	20.0	20.0	20.0	20.0	
Ονομαστική θερμική ισχύς 50/30 °C (Pn)	kW	26.1	26.1	21.8	21.8	26.1	26.1	
Μειωμένη θερμική ισχύς 80/60 °C (Pn)	kW	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	
Μειωμένη θερμική ισχύς 50/30 °C (Pn)	kW	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	
Ονομαστική απόδοση 50/30 °C (Hi)	%	105.8	105.8	105.8	105.8	105.8	105.8	
Μέγιστη πίεση νερού κυκλώματος θέρμανσης	bar	3	3	3	3	3	3	
Ελάχιστη πίεση νερού κυκλώματος θέρμανσης	bar	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
Χωρητικότητα νερού δοχείου εκτόνωσης	l	8	8	8	8	8	8	
Ελάχιστη πίεση του δοχείου εκτόνωσης	bar	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
Μέγιστη πίεση νερού κυκλώματος ζεστού νερού οικιακής χρήσης	bar	-	-	8.0	8.0	8.0	8.0	
Ελάχιστη δυναμική πίεση νερού κυκλώματος ζεστού νερού οικιακής χρήσης	bar	-	-	0.15	0.15	0.15	0.15	
Ελάχιστη παροχή νερού του κυκλώματος ζεστού νερού οικιακής χρήσης	l/min	-	-	2.0	2.0	2.0	2.0	
Παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης με ΔT = 25 °C	l/min	-	-	13.8	14.9	16.1	17.2	
Παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης με ΔT = 35 °C	l/min	-	-	9.8	10.6	11.5	12.3	
Ειδική παροχή "D"	l/min	-	-	11.5	12.4	13.4	14.3	
Εύρος θερμοκρασιών κυκλώματος θέρμανσης	°C	25÷80	25÷80	25÷80	25÷80	25÷80	25÷80	
Εύρος θερμοκρασιών κυκλώματος ζεστού νερού οικιακής χρήσης	°C	-	35÷60	35÷60	35÷60	35÷60	35÷60	
Διάμετρος ομοκεντρικής αποστράγγισης	mm	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100	
Διάμετρος χωριστών αποστραγγίσεων	mm	80/80	-	80/80	80/80	80/80	80/80	
Μέγιστη παροχή μάζας καπνών	kg/s	0.012	0.014	0.012	0.013	0.014	0.015	
Ελάχιστη παροχή μάζας καπνών	kg/s	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
Μέγιστη θερμοκρασία καπνών	°C	80	80	80	80	80	80	
Πίεσης τροφοδοσίας φυσικού αερίου 2H	mbar	20	20	20	20	20	20	
Πίεση τροφοδοσίας αερίου GPL 3B/P	mbar	30	30	30	30	30	30	
Ηλεκτρική τάση τροφοδοσίας	V	230	230	230	230	230	230	
Ηλεκτρική συχνότητα τροφοδοσίας	Hz	50	50	50	50	50	50	
Ονομαστική ηλεκτρικής ισχύος	W	84	94	84	86	94	100	
Καθαρό βάρος / φορτίο νερού	Kg	26/28	26/28	26/28	26/28	26/28	26/28	
Διαστάσεις (ύψος/ πλάτος/ βάθος)	mm	700/395/279	700/395/279	700/395/279	700/395/279	700/395/279	700/395/279	
Βαθμός προστασίας κατά της υγρασίας (EN 60529)	-	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D	

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Qmax και Qmin	Μόνο θέρμανση	* Μπόιλερ υγιενής χρήσης					
		Qmax (G20) - 2H	m3/h	2.61	3.06	2.61	2.82
Qmin (G20) - 2H		0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
Qmax (G30) - 3B	kg/h	1,95	2,28	1,95	2,10	2,28	2,44
Qmin (G30) - 3B	kg/h	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Qmax (G31) - 3P	kg/h	1,92	2,25	1,92	2,07	2,25	2,41
Qmin (G31) - 3P	kg/h	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

* Παρέχεται ως αξεσουάρ

3.2.1 Τεχνικέσ Παράμετροι

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 813/2013.

BAXI - EVOLUTION PRIME			1.24	24	26	28	30
Λέβητας συμπύκνωσης			Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Λέβητας χαμηλής θερμοκρασίας ⁽¹⁾			Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι
Λέβητας B1			Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι
Θερμαντήρας χώρου με συμπαραγωγή			Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι
Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας			Όχι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Ονομαστική θερμική ισχύς	<i>P_{rated}</i>	kW	24	20	20	24	24
Ωφέλιμη θερμική ισχύς στην ονομαστική θερμική ισχύ και σε καθεστώς υψηλής θερμοκρασίας ⁽²⁾	<i>P₄</i>	kW	24,0	20,0	20,0	24,0	24,0
Ωφέλιμη θερμική ισχύς στο 30% της ονομαστικής θερμικής ισχύος και σε καθε στώς χαμηλής θερμοκρασίας ⁽¹⁾	<i>P₁</i>	kW	8,0	6,7	6,7	8,0	8,0
Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρ μανσης χώρου	<i>η_S</i>	%	93	93	93	93	93
Ωφέλιμη απόδοση στην ονομαστική θερμική ισχύ και σε καθεστώς χαμηλής θερμοκρασίας ⁽²⁾	<i>η₄</i>	%	88,0	88,1	88,1	88,0	88,0
Ωφέλιμη απόδοση στο 30% της ονομαστικής θερμικής ισχύος και σε καθεστώς χαμηλής θερμοκρασίας ⁽¹⁾	<i>η₁</i>	%	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας							
Πλήρες φορτίο	<i>elmax</i>	kW	0,038	0,028	0,028	0,038	0,038
Μερικό φορτίο	<i>elmin</i>	kW	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
Κατάσταση αναμονής	<i>PSB</i>	kW	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Λοιπά χαρακτηριστικά							
Απώλειες θερμότητας σε κατάσταση αναμονής	<i>P_{stby}</i>	kW	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
Κατανάλωση ισχύος ανάφλεξης καυστήρα	<i>P_{ign}</i>	kW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	<i>Q_{HE}</i>	GJ	74	62	62	74	74
Στάθμη ηχητικής ισχύος, εσωτερικού χώρου	<i>L_{WA}</i>	dB	50	48	48	50	50
Εκπομπές οξειδίων του αζώτου	NO _X	mg/kWh	40	38	38	40	40
Παράμετροι ζεστού νερού οικιακής χρήσης							
Δηλωμένο προφίλ φορτίου			-	XL	XL	XL	XL
Ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας	<i>Q_{elec}</i>	kWh	-	0,151	0,163	0,151	0,166
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας	<i>AEC</i>	kWh	-	33	36	33	33
Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού	<i>η_{wh}</i>	%	-	86	85	85	87
Ημερήσια κατανάλωση καυσίμου	<i>Q_{fuel}</i>	-	-	22,770	22,82	22,930	22,16
Ετήσια κατανάλωση καυσίμου	AFC	GJ	-	17	17	17	17

(1) Η χαμηλή θερμοκρασία αφορά θερμοκρασία επιστροφής 30°C για τους λέβητες συμπύκνωσης, 37°C για τους λέβητες χαμηλής θερμοκρασίας και 50°C για άλλους λέβητες (στην είσοδο του θερμαντήρα).

(2) Το καθεστώς υψηλής θερμοκρασίας αφορά θερμοκρασία επιστροφής 60°C και θερμοκρασία τροφοδοσίας 80°C στην έξοδο του θερμαντήρα.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

4.1 Γενική περιγραφή

Ο παρών λέβητας χρησιμεύει για θέρμανση νερού σε θερμοκρασία χαμηλότερη από τη θερμοκρασία βρασμού σε ατμοσφαιρική πίεση. Αυτός θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος με εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης και σε ένα δίκτυο διανομής ζεστού νερού οικιακής χρήσης, σύμφωνα με τις επιδόσεις και την ισχύ του. Τα χαρακτηριστικά του λέβητα αυτού είναι:

- χαμηλές εκπομπές ρύπων
- θέρμανση με υψηλή απόδοση
- αποβολή των προϊόντων καύσης μέσω ενός ρακόρ ομοαξονικού τύπου ή διαχωρισμένου
- μετωπικός πίνακας ελέγχου με οθόνη
- βάρος και διαστάσεις περιρισμένα

4.2 Αρχή λειτουργίας

4.2.1 Καύση

Ο καυστήρας θερμαίνει το νερό θέρμανσης που κυκλοφορεί στον εναλλάκτη θερμότητας. Όταν οι θερμοκρασίες των αερίων καύσης είναι χαμηλότερες από το σημείο δρόσου (περίπου 55°C), ο υδραυλικός που περιέχεται στο αέριο καύσης συμπυκνώνεται στο πλευρό των καπνών του εναλλάκτη θερμότητας. Και η ανακτημένη θερμότητα κατά τη διαδικασία αυτή της συμπύκνωσης (λανθάνουσα θερμότητα ή θερμότητα συμπύκνωσης) παραχωρείται στο νερό θέρμανσης. Τα αλερια καύσης που έχουν ψυχθεί εκκενώνονται μέσω του αγωγού απαγωγής. Το νερό συμπύκνωσης αποστραγγίζεται μέσω ενός σιφωνίου.

4.2.2 Θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης


Στους λέβητες τύπου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού οικιακής χρήσης, ένας ενσωματωμένος εναλλάκτης με πλάκες θερμαίνει το νερό οικιακής χρήσης. Μέσω μιας τρίοδης βαλβίδας, το θερμαινόμενο νερό δρομολογείται στην εγκατάσταση θέρμανσης ή προς τον εναλλάκτη θερμότητας με πλάκες. Ένας καταγραφέας ροής επισημαίνει το άνοιγμα μιας στρόφιγγας του ζεστού νερού στην ηλεκτρονική κάρτα που μεταλλάσσει την τρίοδη βαλβίδα σε θέση ζεστού νερού και εκκινεί την αντλία. Η τρίοδη βαλβίδα είναι με ελατήριο, καταναλώνει ηλεκτρισμό μόνο περνώντας από τη μια θέση στην άλλη. Το προβάδισμα δίνεται από το αίτημα θερμότητας για οικιακή χρήση.

4.2.3 Θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης με εξωτερικό μπόιλερ

Οι λέβητες τύπου μόνο θέρμανσης και με παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης που συνδυάζονται σε ένα εξωτερικό μπόιλερ (προαιρετικό), δεν διαθέτουν ενσωματωμένο εναλλάκτη με πλάκες. Μέσω μιας τρίοδης βαλβίδας, το θερμαινόμενο νερό δρομολογείται στην εγκατάσταση θέρμανσης ή προς το λέβητα (παραγραφος 6.6.9. Σύνδεση σε ένα εξωτερικό μπόιλερ) επισημαίνει στην ηλεκτρονική κάρτα το αίτημα θερμότητας που εναλλάσσει την τρίοδη βαλβίδα σε θέση ζεστού νερού και εκκινεί την αντλία. Η τρίοδη βαλβίδα είναι με ελατήριο, καταναλώνει ηλεκτρισμό μόνο περνώντας από τη μια θέση στην άλλη. Αν το μπόιλερ συνδέεται στο λέβητα, η προτεραιότητα δίνεται στο αίτημα θερμότητας οικιακής χρήσης.


4.3 Κύρια εξαρτήματα

- Εναλλάκτης θερμότητας (Θέρμανση)
- Υδραυλική μονάδα
- Εναλλάκτης με πλάκες
- Βαλβίδα ασφαλείας
- Παροχή θέρμανσης εγκατάστασης/ μπόιλερ υγιεινής χρήσης
- Έξοδος Ζεστού Νερού Οικιακής Χρήσης (ZNOX) (G1/2")
- Είσοδος νερού οικιακής χρήσης
- Επιστροφή θέρμανσης
- Κυκλοφορητής
- Τρίοδη βαλβίδα
- Στρόφιγγα τροφοδοσίας εγκατάστασης
- Είσοδος νερού υγιεινής χρήσης με στρόφιγγα τροφοδοσίας εγκατάστασης
- Επιστροφή μπόιλερ υγιεινής χρήσης (G3/4")

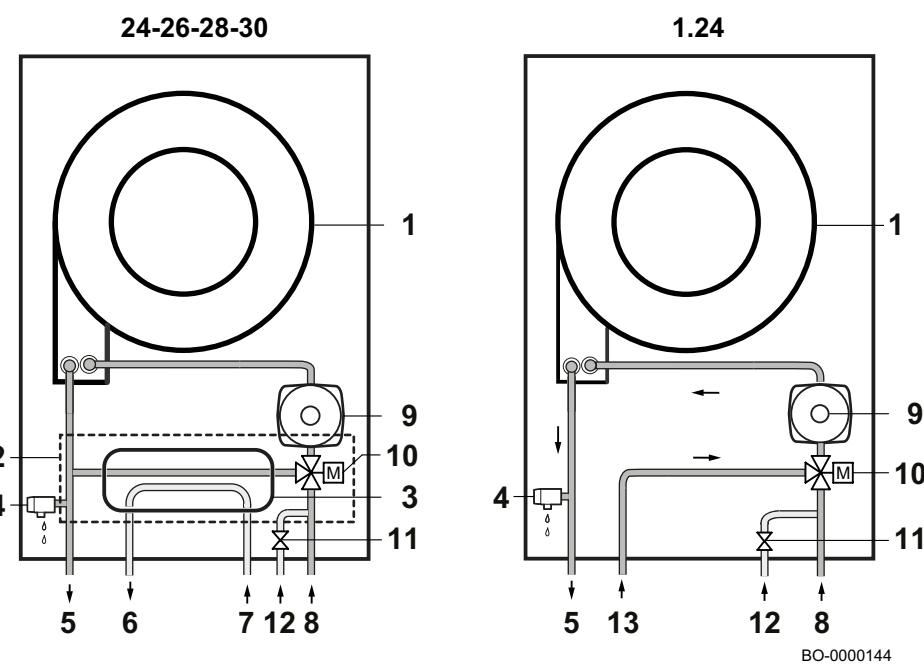


5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠÍΝΑΚΑ ΕΛΈΓΧΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΟΥΜΠΙΩΝ/ΕΠΙΛΟΓΕΙΣ	
	Χειροκίνητη ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης
	Χειροκίνητη ρύθμιση θερμοκρασίας ζεστού νερού οικιακής χρήσης;
	Ενεργοποίηση της λειτουργίας καθαρισμού καμινάδας
RESET	Κουμπί RESET 1 δευτερόλεπτο = χειροκίνητο Reset ανωμαλίας 5 δευτερόλεπτα = Χειροκίνητη ενεργοποίηση λειτουργίας Απαέρωσης

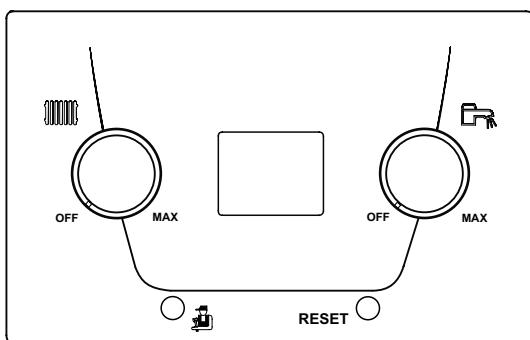

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ	
	Ενεργοποιημένη λειτουργία θέρμανσης*
	Ενεργοποιημένη λειτουργία ζεστού νερού οικιακής χρήσης*
	Εξωτερική θερμοκρασία
	Αίτημα επέμβασης συντήρησης
	Ανωμαλία
	RESET Κάντε χειροκίνητο reset στην ανωμαλία Άναμμα του καυστήρα

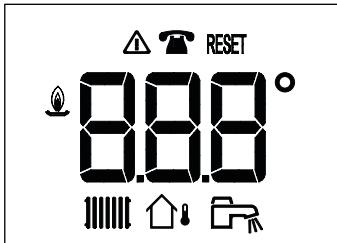

* όταν το σύμβολο αναβοσβήνει σημαίνει ότι είναι σε εξέλιξη αίτημα θερμότητας.

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

6.1 Χρήση του πίνακα ελέγχου

ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΙΣ

Ο επιλογέας ρυθμίζει το setpoint σε θέρμανση από ένα ελάχιστο 25°C σε ένα μέγιστο 80°C:

- στρέψτε δεξιόστροφα για να αυξήσετε την τιμή θερμοκρασίας και αντίστροφα για να την μειώσετε.
- Ενεργήστε στον επιλογέα για να καταχωρίσετε την επιθυμητή τιμή θερμοκρασίας (setpoint). Στην οθόνη εμφανίζεται η καταχωρηθείσα τιμή setpoint που αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα στο τέλος των οποίων εμφανίζεται η θερμοκρασία παροχής.
- Για να αποκλείστε τη θέρμανση στρέψτε τον επιλογέα σε τέλος διαδρομής αριστερόστροφα (το σύμβολο εξαφανίζεται).

Ο επιλογέας ρυθμίζει το setpoint σε ζεστό νερό οικιακής χρήσης από ένα ελάχιστο 35°C σε ένα μέγιστο 60°C:

- στρέψτε δεξιόστροφα για να αυξήσετε την τιμή θερμοκρασίας και αντίστροφα για να την μειώσετε.
- Ενεργήστε στον επιλογέα και καταχωρίστε την επιθυμητή τιμή θερμοκρασίας (setpoint). Στην οθόνη εμφανίζεται η τιμή του καταχωρημένου setpoint που αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα στο τέλος των οποίων εμφανίζεται η θερμοκρασία του νερού θέρμανσης (κατά τη λήψη νερού οικιακής χρήσης στην οθόνη εμφανίζεται η πραγματική θερμοκρασία του ζεστού νερού οικιακής χρήσης).
- Για να αποκλείστε το ζεστό νερό οικιακής χρήσης στρέψτε τον επιλογέα στο τέλος διαδρομής αριστερόστροφα (το σύμβολο εξαφανίζεται).

Σε περίπτωση σύνδεσης του εξωτερικού αισθητήρα, ο διακόπτης τροποποιεί την τεθείσα κλιματική καμπύλη, ανάλογα με τη συσκευή χώρου που συνδέεται στο λέβητα.

⚠ Μόνο στο πρώτο άναμμα του λέβητα ενεργοποιείται η "Φάση αρχικοποίησης". Η διαδικασία αυτή διενεργεί μια σειρά δοκιμών στο τέλος των οποίων εκκινεί αυτόματα η λειτουργία Απαέρωσης της εγκατάστασης που διαρκεί 5 λεπτά. Για την ενεργοποίηση της χειροκίνητης λειτουργίας κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα το κουμπί RESET (όταν η λειτουργία είναι ενεργή δεν μπορείτε να τη διακόψετε).

6.2 Άναμμα

Για να ανάψετε σωστά το λέβητα, ενεργήστε ως εξής:

- Ελέγξτε αν η πίεση της εγκατάστασης είναι η προκαθορισμένη (κεφάλαιο 8.4).
- Τροφοδοτήστε με ρεύμα το λέβητα.
- Ανοίξτε τη στρόφιγγα του αερίου (κίτρινου χρώματος, τοποθετημένη κάτω από το λέβητα).

Διαδικασία ανάμματος

Όταν ο λέβητας τροφοδοτείται ηλεκτρικά στην οθόνη εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

- όλα τα σύμβολα αναμμένα (1 δευτερόλεπτο).
- έκδοση software (1 δευτερόλεπτο).
- Εμφανίζεται η ένδειξη "InI" (μερικά δευτερόλεπτα).
- Όλα σβηστά (1 δευτερόλεπτο).
- Εμφανίζεται η ένδειξη "Fx.x." (2 δευτερόλεπτα).
- Εμφανίζεται η ένδειξη "Px.x." (2 δευτερόλεπτα).
- Αρχίζει η φάση απαέρωσης του λέβητα και της εγκατάστασης θέρμανσης. Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη "(t17)", η διάρκεια της φάσης αυτής είναι 5 λεπτά (η λειτουργία αυτή είναι ενεργή μόνο κατά το πρώτο άναμμα του λέβητα).
- Εμφανίζεται η ένδειξη "OFF" (οι επιλογές είναι τελείως στραμμένοι αριστερόστροφα).

Στο τέλος της φάσης απαέρωσης ο λέβητας είναι έτοιμος για τη λειτουργία.

- Στρέψτε τον επιλογέα του κυκλώματος θέρμανσης για να καταωχρήστε την επιθυμητή τιμή θερμοκρασίας της εγκατάστασης.
- Στρέψτε τον επιλογέα του κυκλώματος νερού οικιακής χρήσης για να καταχωρήστε την επιθυμητή τιμή ζεστού νερού οικιακής χρήσης.

6.3 Ολικό σβήσιμο

Για το σβήσιμο του λέβητα πρέπει να διακόψετε την ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής μέσω του διπολικού διακόπτη εγκατεστημένου πριν από το λέβητα και να κλείσετε τη στρόφιγγα του αερίου.



Στις συνθήκες αυτές ο λέβητας δεν προαποτελεύεται από την παγωνιά.

6.4 Αντιπαγωτική προστασία

Συνιστάται να αποφεύγετε την αποστράγγιση ολόκληρης της εγκατάστασης θέρμανσης, καθώς οι αλλαγές νερού προκαλούν το σχηματισμό άχρηστων και επιβλαβών αλάτων στο εσωτερικό του λέβητα και των θερμαντικών σωμάτων. Σε περίπτωση που η θερμική εγκατάσταση δε χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του χειμώνα και υπάρχει κίνδυνος παγετού, συνιστάται να προσθέστε στο νερό της εγκατάστασης κατάλληλα διαλύματα αντιπαγωτικού που προορίζονται για το σκοπό αυτό (π.χ. προπυλενική γλυκόλη σε συνδυασμό με αναστολές διάβρωσης και καθαλατώσεων). Η ηλεκτρονική διαχείριση του λέβητα διαθέτει μια "αντιπαγωτική" λειτουργία σε θέρμανση η οποία με θερμοκρασία παροχής εγκατάστασης χαμηλότερη των 7 °C εκκινεί την αντλία. Αν η θερμοκρασία φτάσει τους 4 °C ανάβει ο καυστήρας μέχρι να φτάσει σε παροχή τους 10 °C. Αφού επιτευχθεί η τιμή αυτή ο καυστήρας σβήνει ενώ η αντλία α συνεχίσει να κυκλοφορεί για 15 λεπτά.



Η λειτουργία είναι ενεργή αν ο λέβητας τροφοδοτείται ηλεκτρικά, υπάρχει αέριο, η πίεση της εγκατάστασης είναι η ενδεδειγμένη και ο λέβητας δεν είναι μπλοκαρισμένος.

7. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

7.1 Ανάγνωση δεδομένων λειτουργίας

Ενεργώντας στο κουμπί

- μπορείτε να εμφανίσετε μερικές πληροφορίες για τη λειτουργία του λέβητα.
- πατήστε για 1 δευτερόλεπτο για την εμφάνιση του τρόπου λειτουργίας (παράδειγμα: "t.17" = Φάση απαέρωσης σε εκτέλεση).
 - πατήστε πάλι για 1 δευτερόλεπτο για την εμφάνιση της υπο-κατάστασης λειτουργίας ή την αντίστοιχη λειτουργία (παράδειγμα: "u.00" = Λέβητας σε stand-by).
 - πατήστε πάλι για 1 δευτερόλεπτο για την εμφάνιση της θερμοκρασίας λειτουργίας σε θέρμανση: αναβοσβήνει το σύμβολο ακολουθούμενο από την τιμή της θερμοκρασίας σε °C.
 - πατήστε πάλι για 1 δευτερόλεπτο για την εμφάνιση του setpoint της θερμοκρασίας λειτουργίας σε ζεστό νερό οικιακής χρήσης: αναβοσβήνει το σύμβολο ακολουθούμενο από την τιμή της θερμοκρασίας σε °C.
 - πατήστε πάλι για 1 δευτερόλεπτο για την εμφάνιση του επιπέδου ισχύος από 0 σε 100: αναβοσβήνει το σύμβολο και ο αριθμός ο σχετικός με το επίπεδο ισχύος.
 - πατήστε πάλι για 1 δευτερόλεπτο: εμφανίζονται τα σύμβολα και ο μετρητής ενεργειακής κατανάλωσης (kWh) σε θέρμανση.
 - πατήστε πάλι για 1 δευτερόλεπτο: εμφανίζονται τα σύμβολα και ο μετρητής ενεργειακής κατανάλωσης (kWh) σε ζεστό νερό οικιακής χρήσης.
 - πατήστε πάλι για 1 δευτερόλεπτο: εμφανίζονται τα σύμβολα και ο μετρητής της ψύξης (ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ).

Για να βγείτε κρατήστε πατημένο το κουμπί



Οι τιμές των μετρητών, σε kWh, σχετικοί με τις ενεργειακές καταναλώσεις, είναι καθαρά ενδεικτικοί.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

- Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ είναι η φάση λειτουργίας του λέβητα τη στιγμή της εμφάνισης.
- Η ΥΠΟ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ είναι η στιγμιαία λειτουργία, δηλαδή είναι η διεργασία που κάνει ο λέβητας τη στιγμή της εμφάνισης.

ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΕΜΦΑΝΙΣΗ
STAND BY	t00
ΑΙΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	t01
ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΣΕ ΑΝΑΜΜΑ	t02
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ	t03
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	t04
ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΣΒΗΣΤΟΣ	t05
ΜΕΤΑ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ	t06
ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΛΟΓΩ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ SETPOINT ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	t08
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΩΜΑΛΙΑ	t09
ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΝΩΜΑΛΙΑ (ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΑ)	t10
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΙΣΧΥ	t11
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥ ΣΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ	t12
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥ ΣΕ ΥΓΙΕΙΝΗ ΧΡΗΣΗ	t13
ΑΙΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΑ	t15
ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΗ	t16
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΑΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗ	t17
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΣΕ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ (ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΝΑ ΚΡΥΩΣΕΙ)	t18
ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΕ ΦΑΣΗ RESET	t19

ΛΙΣΤΑ ΥΠΟ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΕΜΦΑΝΙΣΗ
STAND BY	U00
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ	U01
ΠΡΟ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ	U13
ΠΡΟ-ΑΝΑΜΜΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑ	U17
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ	U18
ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΛΟΓΑΣ	U19
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΝΑΜΜΑΤΟΣ	U20
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΤΕΘΕΝ SETPOINT ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	U30
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ SETPOINT ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	U31
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥ	U32
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1	U33
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2	U34
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3	U35
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΛΟΓΑΣ ΕΝΕΡΓΗ	U36
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ	U37
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΙΣΧΥ	U38
ΜΕΤΑ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ	U41
ΣΒΗΣΙΜΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	U44
ΜΕΙΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΛΟΓΩ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΠΝΩΝ	U45
ΜΕΤΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ	U60

8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

8.1 Γενικά

Ο λέβητας δεν απαιτεί πολύπλοκη συντήρηση. Ωστόσο, συστίνεται να τον επιθεωρείτε και να τον συντηρείτε σε τακτά διαστήματα. Η συντήρηση και ο καθαρισμός του λέβητα θα πρέπει να διενεργούνται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά ετησίως από ειδικευμένο επαγγελματία.

8.2 Μήνυμα για τη συντήρηση

Αυτή η λειτουργία έχει σκοπό να ειδοποιεί το χρήστη μέσω της εμφάνισης στην οθόνη του συμβόλου ότι ο λέβητας χρειάζεται συντήρηση (αν η λειτουργία είναι διαθέσιμη, βλέπε το εγχειρίδιο εγκαταστάτη).

8.3 Προειδοποίησης για τη συντήρηση


Ελέγχετε περιοδικά εάν η πίεση στο μανόμετρο, με την εγκατάσταση κρύα, κυμαίνεται μεταξύ **1 - 1,5 bar**. Στην περίπτωση που είναι χαμηλότερη ενεργήστε στη στρόφιγγα τροφοδοσίας της εγκατάστασης όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο "Τροφοδοσία εγκατάστασης". Συνιστάται το άνοιγμα της στρόφιγγας να γίνεται πολύ αργά ώστε να διευκολύνεται η εξαέρωση.

- Ο λέβητας διαθέτει υδραυλικό πρεσοστάτη που, σε περίπτωση απουσίας νερού, δεν επιτρέπει τη λειτουργία του λέβητα.
- Σε περίπτωση που παρατηρούνται συχνές πτώσεις πίεσης, ζητήστε την επέμβαση της ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.

8.4 Τροφοδοσία εγκατάστασης

Ο επιλογέας τροφοδοσίας είναι γαλάζιος και είναι τοποθετημένος κάτω από το λέβητα όπως μπορείτε να δείτε στη διπλανή εικόνα. Για την τροφοδοσία της εγκατάστασης ενεργήστε όπως περιγράφεται στη συνέχεια:

- Τραβήξτε προς τα κάτω τον επιλογέα (**A**) για να τον βγάλετε από την έδρα.
- Στρέψτε αργά αριστερόστροφα τον επιλογέα (στα αριστερά) για να πληρώσετε την εγκατάσταση. Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία αλλά μόνο τα χέρια.
- Γεμίστε το σύστημα μέχρις ότου η πίεση που διαβάζετε στο μανόμετρο (**B**) φτάσει μια τιμή μεταξύ 1,0 και 1,5 bar.
- Κλείστε τη βρύση και ελέγξτε για διαρροές νερού.

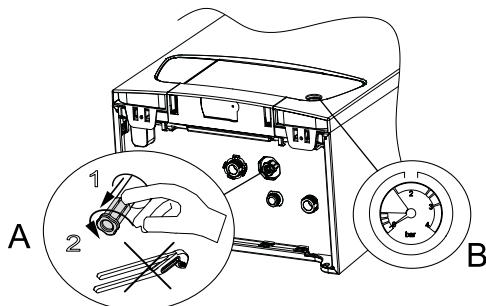


BO-7713402

Να ελέγχετε περιοδικά, με την εγκατάσταση κρύα, την πίεση που διαβάζετε στο μανόμετρο (**B**). Σε περίπτωση χαμηλής πίεσης, ενεργήστε στη στρόφιγγα για να επαναφέρετε την πίεση στις απαιτούμενες τιμές.

8.5 Απαέρωση εγκατάστασης

Χρειάζεται να απαερώσετε τον ενδεχόμενο αέρα που υπάρχει στο λέβητα, στους αγωγούς ή στην μπαταρία για την αποφυγή ενοχλητικών θορύβων που μπορούν να παραχθούν σε φάση θέρμανσης ή παραλαβής του νερού. Για να γίνει αυτό, προχωρήστε ως ακολούθως:

- Ανοίξτε τις βαλβίδες όλων των καλοριφέρ που συνδέονται στο σύστημα θέρμανσης.
- Ρυθμίστε το θερμοστάτη περιβάλλοντος στην υψηλότερη δυνατή θερμοκρασία.
- Περιμένετε να ζεσταθούν τα καλοριφέρ.
- Ρυθμίστε το θερμοστάτη περιβάλλοντος στη χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία.
- Περιμένετε περίπου 10 λεπτά, μέχρις ότου τα καλοριφέρ κρυώσουν.
- Απαερώστε τα καλοριφέρ. Αρχίστε από τους χαμηλότερους ορόφους.
- Ανοίξτε το ρακόρ καθαρισμού κρατώντας ένα πανί πάνω στο ρακόρ.
- Περιμένετε μέχρι τη διαφυγή του νερού από τη βαλβίδα καθαρισμού, κατόπιν κλείστε το ρακόρ καθαρισμού.
- Μετά τον καθαρισμό, ελέγξτε αν η πίεση της εγκατάστασης είναι ακόμη επαρκής.

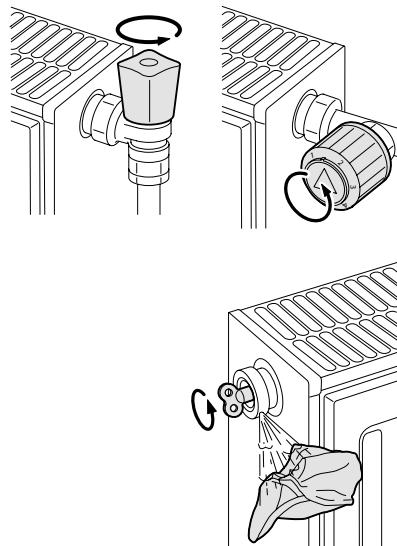

BO-0000026

Προσέξτε γιατί το νερό μπορεί ακόμη να είναι θερμό.


Αν η υδραυλική πίεση του νερού στην εγκατάσταση θέρμανσης είναι χαμηλότερη των **0,8 bar** συστίνεται να αποκαταστήσετε την πίεση (υδραυλική πίεση προτεινόμενη μεταξύ **1,0 και 1,5 bar**) όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 8.3.

9. ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Οι επισημάνσεις στην οθόνη είναι δύο τύπων: φευγαλέες ή διαρκείς. Η πρώτη εμφάνιση στην οθόνη είναι ένα γράμμα ακολουθούμενο από έναν κωδικό δύο ψηφίων. Το γράμμα δείχνει τον τύπο ανωμαλίας, προσωρινή (H) ή διαρκής (E). Ο αριθμητικός κωδικός δείχνει τη μονάδα υπαγωγής της ανωμαλίας που κατηγοριοποιείται ανάλογα με την ασφάλεια. Η δεύτερη εμφάνιση εναλλάσσεται με την πρώτη αναβοσβήνοντας, αποτελείται από έναν αριθμητικό κωδικό δύο ψηφίων που προσδιορίζει τον τύπο ανωμαλίας (δείτε τους πίνακες ανωμαλιών που ακολουθούν).


ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΩΜΑΛΙΑ (H.x.x)

Η προσωρινή ανωμαλία ταυτοποιείται στην οθόνη από το γράμμα "H" ακολουθούμενο από έναν αριθμό (ομάδα). Η προσωρινή ανωμαλία είναι ένας τύπος ανωμαλίας που δεν προκαλεί διαρκές μπλοκάρισμα αλλά εξουδετερώνεται μόλις παύσει το αίτιο που την προκάλεσε.

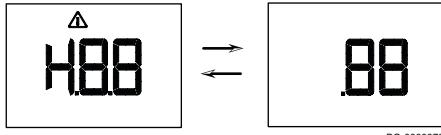

ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΝΩΜΑΛΙΑ (E.x.x)

Η διαρκής ανωμαλία ταυτοποιείται στην οθόνη από το γράμμα "E" ακολουθούμενο από έναν αριθμό (ομάδα). Πατήστε για 1 δευτερόλεπτο το κουμπί RESET. Σε περίπτωση συχνών εμφανίσεων ανωμαλίας, καλέστε το εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.

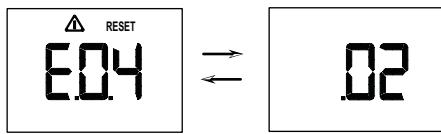

9.1 Κωδικοί ανωμαλίας

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΩΜΑΛΙΑ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΘΟΝΗΣ ΛΕΒΗΤΑ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ	ΑΙΤΙΟ
Κωδικός ομάδας	Ειδικός κωδικός		
H.01	.00	Προσωρινή απουσία επικοινωνίας μεταξύ βαλβίδας αερίου και καρτασ λεβητα.	ΣΦΑΛΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ Διαμορφώστε CN1/CN2 Αντικαταστήστε την κύρια κάρτα.
H.01	.05	Επιτευχθήκε μεγιστη τιμη δελτα θερμοκρασιας μεταξυ παροχης και επιστροφης.	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Ελέγχετε την κυκλοφορία λέβητα/εγκατάστασης Ενεργοποιήστε ένα κύκλο χειροκίνητης απαέρωσης ΑΛΛΑ ΑΙΤΙΑ Ελέγχετε καθαριότητα εναλλάκτη Ελέγχετε λειτουργία αισθητήρων θερμοκρασίας Ελέγχετε σύνδεση αισθητήρων θερμοκρασίας
H.01	.08	Αυξηση θερμοκρασιας παροχης πολυ ταχεια σε θερμανση. Προσωρινό μπλοκάρισμα 10 λεπτών.	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Ελέγχετε την κυκλοφορία λέβητα/εγκατάστασης Ενεργοποιήστε ένα κύκλο χειροκίνητης απαέρωσης ΑΛΛΑ ΑΙΤΙΑ Ελέγχετε καθαριότητα εναλλάκτη Ελέγχετε λειτουργία αισθητήρων θερμοκρασίας Ελέγχετε σύνδεση αισθητήρων θερμοκρασίας
H.01	.14	Επιτευχθήκε μεγιστη τιμη θερμοκρασιας παροχης.	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Ελέγχετε την κυκλοφορία λέβητα/εγκατάστασης Ενεργοποιήστε ένα κύκλο χειροκίνητης απαέρωσης
H.01	.18	Απουσία κυκλοφορίας νερου (προσωρινη).	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Ελέγχετε τίεση εγκατάστασης Ενεργοποιήστε ένα κύκλο χειροκίνητης απαέρωσης ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ Ελέγχετε λειτουργία αισθητήρων θερμοκρασίας Ελέγχετε σύνδεση αισθητήρων θερμοκρασίας
H.01	.21	Αυξηση θερμοκρασιας παροχης πολυ γρηγορα σε ζεστο νερο οικιακη χρησης. Προσωρινό μπλοκάρισμα 10 λεπτών.	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Ελέγχετε πίεση εγκατάστασης Ενεργοποιήστε ένα κύκλο χειροκίνητης απαέρωσης ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ Ελέγχετε την κυκλοφορία λέβητα/εγκατάστασης ΣΦΑΛΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Ελέγχετε λειτουργία αισθητήρων θερμοκρασίας Ελέγχετε σύνδεση αισθητήρων θερμοκρασίας

H.02	.02	Αναμονη εισαγωγης παραμετρων διαμορφωσης (CN1, CN2).	ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ CN1/CN2 Διαμορφώστε CN1/CN2
H.02	.03	Εισηχθησαν μη σωστες παραμετροι διαμορφωσης (CN1, CN2).	Ελέγξτε διαμόρφωση CN1/CN2 Διαμορφώστε σωστά CN1/CN2
H.02	.04	Δυσαναγνωστη καρτα παραμετρων.	ΣΦΑΛΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ Διαμορφώστε CN1/CN2 Αντικαταστήστε την κύρια κάρτα.
H.02	.06	Χαμηλη πιεση κυκλωματος θερμανσης.	Ελέγξτε την πίεση της εγκατάστασης και αποκαταστήστε Ελέγξτε πίεση δοχείου εκτόνωσης Ελέγξτε απώλειες λέβητα/εγκατάστασης
H.03	.00	Μη ταυτοποιηση μερουσ ασφαλειας του λεβητα.	ΣΦΑΛΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ Αντικαταστήστε την κύρια κάρτα.
H.03	.01	Απουσια επικοινωνιας κυκλωματος comfort (εσωτερικό σφάλμα κάρτας λέβητα).	ΣΦΑΛΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ Αντικαταστήστε την κύρια κάρτα.
H.03	.02	Προσωρινη απωλεια τησ φλογασ.	ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ Ελέγξτε ηλεκτρικές συνδέσεις ηλεκτροδίου Ελέγξτε κατάσταση ηλεκτροδίου ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΕΡΙΟΥ Ελέγξτε πίεση τροφοδοσίας αερίου Ελέγξτε βαθμονόμηση της βαλβίδας αερίου ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΠΝΩΝ Ελέγξτε τερματικό απαγωγής καπνών και απορρόφησης αέρα Ελέγξτε ηλεκτρική τάση τροφοδοσίας.

ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΝΩΜΑΛΙΑ (ΑΠΑΙΤΕΙ RESET)

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΘΟΝΗΣ ΛΕΒΗΤΑ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΡΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ RESET	ΑΙΤΙΟ
Κωδικός ομάδας	Ειδικός κωδικός		Έλεγχος/Λύση
E.00	.04	Αισθητηρας θερμοκρασιας επιστροφης μη συνδεδεμενος	ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ/ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ελέγξτε λειτουργία αισθητήρα θερμοκρασίας Ελέγξτε σύνδεση αισθητήρα/κάρτας
E.00	.05	Αισθητηρας θερμοκρασιας επιστροφης σε βραχυκυκλωμα	ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ/ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ελέγξτε λειτουργία αισθητήρα Ελέγξτε σύνδεση αισθητήρα/κάρτας
E.01	.04	Απωλεια φλογασ διαπιστωθεισα 5 φορεσ σε 24 ωρεσ (με καυστηρα αναμμενο)	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΕΡΙΟΥ Ελέγξτε πίεση τροφοδοσίας αερίου Ελέγξτε βαθμονόμηση της βαλβίδας αερίου Ελέγξτε τερματικό απαγωγής καπνών και απορρόφησης αέρα Ελέγξτε ηλεκτρική τάση τροφοδοσίας.
E.01	.11	Εσφαλμενος αριθμος στροφων του ανεμιστηρα	ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΡΤΑΣ/ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Αλλάξτε μονάδα αέρα-αερίου
E.01	.12	Θερμοκρασια καταγραφεισα απο τον αισθητηρα επιστροφης μεγαλυτερη τησ θερμοκρασιας παροχησ	ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ/ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ελέγξτε την αντιστροφή θέσης των αισθητήρων Ελέγξτε σωστή θέση αισθητήρα παροχής Ελέγξτε θερμοκρασια επιστροφής σε λέβητα Ελέγξτε λειτουργία αισθητήρων
E.01	.17	Απουσια κυκλοφοριας νερου (διαρκησ)	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Ελέγξτε πίεση εγκατάστασης Ενεργοποιήστε ένα κύκλο χειροκίνητης απαέρωσης Ελέγξτε λειτουργία αντλίας Ελέγξτε την κυκλοφορία λέβητα/εγκατάστασης ΣΦΑΛΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ Ελέγξτε λειτουργία αισθητήρων θερμοκρασίας Ελέγξτε σύνδεση αισθητήρων θερμοκρασίας
E.01	.20	Επιτευχθηκε μεγιστη τιμη για θερμοκρασια καπνων	ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΠΛΕΥΡΟΥ ΚΑΠΝΩΝ ΕΜΦΡΑΓΜΕΝΟΣ Ελέγξτε καθαριότητα εναλλάκτη
E.02	.00	Λεβητασ σε φαση reset	ΕΜΦΑΝΙΣΗ RESET ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Περιμένετε τέλος reset
E.02	.07	Χαμηλη πιεση κυκλωματος θέρμανσης (διαρκής)	Ελέγξτε την πίεση της εγκατάστασης και αποκαταστήστε Ελέγξτε πίεση δοχείου εκτόνωσης Ελέγξτε απώλειες λέβητα/εγκατάστασης
E.02	.16	Τιμεουτ επικοινωνιας με εσωτερικη μνημη καρτας λεβητα	ΣΦΑΛΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ Ελέγξτε τυχόν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές Αντικαταστήστε την κύρια κάρτα.

E.02	.17	Διαρκησ απουσια επικοινωνιασ μεταξυ βαλβιδασ αερiou και καρτασ λεβητα	ΣΦΑΛΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ Ελέγχετε τυχόν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές Αντικαταστήστε την κύρια κάρτα.
E.02	.19	Τροποποιηση κατασταση dip-switch j=1 (παράγραφος 6.6.1)	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΛΕΒΗΤΑ Πατήστε το κουμπί reset για 2 δευτερόλεπτα
E.02	.20	Τροποποιηση κατασταση dip-switch j=2 (παράγραφος 6.6.1)	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΛΕΒΗΤΑ Πατήστε το κουμπί reset για 2 δευτερόλεπτα
E.02	.21	Τροποποιηση κατασταση dip-switch j=3 (παράγραφος 6.6.1)	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΛΕΒΗΤΑ Πατήστε το κουμπί reset για 2 δευτερόλεπτα
E.02	.47	Αποτυχημενη συνδεση με εξωτερικη διαταξη	ΣΦΑΛΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ελέγχετε σύνδεση X14-A / X12-B Αντικαταστήστε την κάρτα ηλεκτρικών συνδέσεων
E.02	.48	Αποτυχημενη διαμορφωση εξωτερικη συσκευησ	Ελέγχετε τις οδηγιές της εξωτερικής διάταξης
E.04	.00	Ανωμαλια βαλβιδασ αερiou	ΣΦΑΛΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ Αντικαταστήστε την κύρια κάρτα.
E.04	.01	Αισθητηρασ θερμοκρασιασ παροχησ σε βραχυκυκλωμα	ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ/ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ελέγχετε σύνδεση αισθητήρα/κάρτας Ελέγχετε λειτουργία αισθητήρα
E.04	.02	Αισθητηρασ θερμοκρασιασ παροχησ μη συνδεδεμενοσ	ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ/ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ελέγχετε σύνδεση αισθητήρα/κάρτας Ελέγχετε λειτουργία αισθητήρα
E.04	.03	Υπέρβαση Μέγιστης Θερμοκρασίας παροχής	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Ελέγχετε την κυκλοφορία λέβητα/εγκατάστασης Ενεργοποιήστε ένα κύκλο χειροκίνητης απαέρωσης Ελέγχετε λειτουργία αισθητήρων
E.04	.04	Αισθητηρασ καπνων σε βραχυκυκλωμα	ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΑΠΝΩΝ Ελέγχετε λειτουργία αισθητήρα καπνών Ελέγχετε σύνδεση αισθητήρα/κάρτας
E.04	.05	Αισθητηρασ καπνων μη συνδεδεμενοσ	ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ/ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ελέγχετε λειτουργία αισθητήρα καπνών Ελέγχετε σύνδεση αισθητήρα/κάρτας
E.04	.06	Επιτευχθηκε κριτικη τιμη θερμοκρασιασ καπνων	ΕΜΦΡΑΞΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ Ελέγχετε έμφραξη καμινάδας ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΑΠΝΩΝ Ελέγχετε λειτουργία αισθητήρα
E.04	.08	Επιτευχθηκε η μεγιστη τιμη θερμοκρασιασ ασφαλειασ	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Ελέγχετε πίεση εγκατάστασης Ενεργοποιήστε ένα κύκλο χειροκίνητης απαέρωσης Ελέγχετε λειτουργία αντλίας Ελέγχετε την κυκλοφορία λέβητα/εγκατάστασης ΑΛΛΑ ΑΙΤΙΑ Ελέγχετε λειτουργία θερμοστάτη ασφαλείας Ελέγχετε σύνδεση θερμοστάτη ασφαλείας
E.04	.10	Αποτυχημενο αναμμα του καυστηρα μετα απο 5 προσπαθειεσ	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΕΡΙΟΥ Ελέγχετε πίεση τροφοδοσίας αερίου Ελέγχετε ηλεκτρική σύνδεση της βαλβίδας αερίου Ελέγχετε βαθμονόμηση της βαλβίδας αερίου Ελέγχετε λειτουργία βαλβίδας αερίου ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ Ελέγχετε ηλεκτρικές συνδέσεις ηλεκτροδίου Ελέγχετε κατάσταση ηλεκτροδίου ΑΛΛΑ ΑΙΤΙΑ Ελέγχετε λειτουργία ανεμιστήρα Ελέγχετε κατάσταση της απαγωγής καπνών (εμφράξεις)
E.04	.12	Απουσια αναμματοσ λογω εντοπισμου πταρασιτικη φλογασ	Ελέγχετε το κύκλωμα γείωσης Ελέγχετε ηλεκτρική τάση τροφοδοσίας.
E.04	.13	Στροφεασ του ανεμιστηρα μπτλοκαρισμενοσ	ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΡΤΑΣ/ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Ελέγχετε σύνδεση κάρτας με ανεμιστήρα Αλλάξτε μονάδα αέρα-αερίου
E.04	.17	Βλαβη κυκλωματοσ χειρισμου βαλβιδασ αερiou	ΣΦΑΛΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ Αντικαταστήστε την κύρια κάρτα.



Συνδέοντας στο λέβητα μια Μονάδα Περιβάλλοντος, σε περίπτωση ανωμαλίας, εμφανίζεται πάντα ο κωδικός “254”. Κοιτάξτε στην οθόνη του λέβητα τον κωδικό ανωμαλίας.

10. ΘΕΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

10.1 Διαδικασία αποσυναρμολόγησης

Πριν προχωρήσετε στη διάθεση της συσκευής βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει την ηλεκτρική τροφοδοσία και έχετε κλείσει τη στρόφιγγα του αερίου ανάντη του λέβητα.

11. ΔΙΑΘΕΣΗ

11.1 Διάθεση και ανακύκλωση



Μόνο ειδικευμένοι τεχνικοί είναι εξουσιοδοτημένοι να πρεμβαίνουν στη συσκευή και στην εγκατάσταση.

Πριν προχωρήσετε στην απεγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει την ηλεκτρική τροφοδοσία, ότι έχετε κλείσει τη στρόφιγγα εισόδου αερίου και ότι έχετε θέσει σε ασφάλεια όλες τις συνδέσεις του λέβητα και του συστήματος. Η συσκευή θα πρέπει να διατεθεί σωστά, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Η συσκευή και τα αξεσουάρ δεν πρέπει να διατεθούν με τα οικιακά απορρίμματα. Πλέον του 90% των υλικών της συσκευής είναι ανακυκλώσιμα.

12. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

12.1 Εξοικονόμηση ενέργειας

Ρύθμιση της θέρμανσης

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία παροχής λέβητα σε συνάρτηση του τύπου εγκατάστασης. Για εγκαταστάσεις με καλοριφέρ, συστήνεται να θέσετε μια μέγιστη θερμοκρασία παροχής του νερού θέρμανσης περίπου 60°C, αυξήστε την τιμή αυτή αν δεν επιτυγχάνεται η απαιτούμενη άνεση στο περιβάλλον. Στην περίπτωση εγκατάστασης με επιδαπέδια ακτινωτά πάνελ, μην ξεπερνάτε τη θερμοκρασία που προβλέπεται από το σχεδιαστή της εγκατάστασης. Συστήνεται η χρησιμοποίηση του Εξωτερικού Αισθητήρα ή/και της Μονάδας Περιβάλλοντος για την αυτόματη προσαρμογή της θερμοκρασίας παροχής σε συνάρτηση των αποσφαιρικών συνθηκών ή της εσωτερικής θερμοκρασίας. Με τον τρόπο αυτό δεν παράγεται πλέον θερμότητα περισσότερη από την πραγματικά αναγκαία. Χρησιμοποιήστε τους θερμοστάτες χώρου για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χωρίς να υπερθερμαίνετε τους χώρους. Κάθε επιπλέον βαθμός θερμοκρασίας σημαίνει μεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση, ίση περίπου με 6%. Προσαρμόστε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και σε συνάρτηση με τον τύπο χρησιμοποίησης των χώρων. Για παράδειγμα, η κρεβατοκάμαρα ή τα λιγότερο χρησιμοποιούμενα δωμάτια μπορούν να θερμαίνονται σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Να χρησιμοποιείτε τον ωριαίο προγραμματισμό (αν είναι διαθέσιμος) και να θέτετε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος στις νυχτερινές ώρες χαμηλότερα από εκείνη στις ημερήσιες ώρες κατά περίπου 5°C. Χαμηλότερη τιμή δεν συμφέρει από την άποψη της εξοικονόμησης ενέργειας. Μόνο σε περίπτωση μακράς απουσίας, όπως για παράδειγμα στις διακοπές, να χαμηλώνετε περισσότερο το σετ θερμοκρασίας. Μην καλύπτετε τα καοριφέρ για να μην παρεμποδίζεται η σωστή κυκλοφορία αέρα. Για τον αερισμό των χώρων μην αφήνετε μισόκλειστα τα παράθυρα αλλά να τα ανοίγετε τελείως για σύντομη χρονική περίοδο.

Ζεστό νερό οικιακής χρήσης

Ικανοποιητική εξοικονόμηση ενέργειας επιτυγχάνεται θέτοντας μια θερμοκρασία comfort του νερού οικιακής χρήσης χωρίς να το αναμιγνύετε με κρύο νερό. Κάθε περαιτέρω θέρμανση προξενεί σπατάλη ενέργειας και μεγαλύτερο σχηματισμό αλάτων (κύριο αίτιο της ανώμαλης λειτουργίας του λέβητα).

13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

13.1 ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

BAXI EVOLUTION PRIME		1.24	24	26	28	30
Θέρμανση χώρου - Εφαρμογή θερμοκρασίας				Mέση		
Θέρμανση νερού - Δηλωμένο προφίλ φορτίου		-	XL	XL	XL	XL
Τάξη ενεργειακής απόδοσης της εποχιακής θέρμανσης χώρου		A	A	A	A	A
Τάξη ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού		-	A	A	A	A
Ονομαστική θερμική ισχύς (Prated ή Psup)	kW	24	20	20	24	24
Θέρμανση χώρου - Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	GJ	74	62	62	74	74
Θέρμανση νερού - Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh ⁽¹⁾ GJ ⁽²⁾	- -	33 17	33 17	33 17	33 17
Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου	%	93	93	93	93	93
Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού	%	-	86	85	85	87
Στάθμη ηχητικής ισχύος LWA, εσωτερικού χώρου	dB	50	48	48	50	50

(1) Ηλεκτρικής ενέργειας

(2) Καυσίμου

A készüléket használhatják legalább 8. életévüket betölött gyermekek és csökkenti fizikai, érzéki vagy szellemi képességgel rendelkező, továbbá nem elégséges tapasztalattal vagy a szükséges ismerettel nem rendelkező személyek azzal a feltétellel, hogy azt felügyelet alatt végezék, vagy miután kiiktatták őket a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, illetve megértették az abból származó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A használó által végezendő tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.

TARTALOMJEGYZÉK

1.	BIZTONSÁG.....	87
1.1	ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK.....	87
1.2	JAVASLATOK.....	87
1.3	FELELŐSSÉG	87
2.	BEVEZETŐ	88
2.1	ÁLTALÁNOSSÁGOK.....	88
2.2	HASZNÁLT JELZÉSEK.....	88
3.	MŰSZAKI JELLEMZŐK.....	88
3.1	ELŐIRÁSOK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK.....	88
3.2	MŰSZAKI ADATOK.....	89
4.	A TERMÉK LEÍRÁSA.....	91
4.1	ÁLTALÁNOS LEÍRÁS.....	91
4.2	MŰKÖDÉSI ELV.....	91
4.3	FŐ ÖSSZETEVŐK.....	91
5.	A KAPCSOLÓTÁBLA LEÍRÁSA.....	92
6.	MŰKÖDÉS	92
6.1	A KAPCSOLÓTÁBLA HASZNÁLATÁA.....	92
	GOMBOK ÉS KEZELŐGOMBOK.....	92
6.2	BEKAPCSOLÁS.....	92
	BEGYÜJTÁSI ELJÁRÁS.....	93
6.3	TELJES KIKAPCSOLÁS.....	93
6.4	FAGYVÉDELEM	93
7.	BEÁLLÍTÁSOK.....	93
7.1	MŰKÖDÉSI ADATOK LEOLVASÁSA.....	93
	ÁLLAPOTOK ÉS ÁLLAPOTOK.....	94
8.	KARBANTARTÁS.....	95
8.1	ÁLTALÁNOSSÁGOK.....	95
8.2	ÜZENET A KARBANTARTÁSHOZ.....	95
8.3	FIGYELMEZTETÉSEK A KARBANTARTÁSHOZ.....	95
8.4	A BERENDEZÉS FELTÖLTÉSE	95
8.5	ABERENDEZÉS LÉGTELENÍTÉSE	95
9.	A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA.....	96
10.	ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉS	99
10.1	SZÉTSZERELÉSI ELJÁRÁS	99
11.	LESZERELÉS	99
11.1	LESZERELÉS ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS	99
12.	KÖRNYEZETVÉDELEM	99
12.1	ENERGIA MEGTAKARÍTÁS	99
13.	FÜGGELÉK.....	99
13.1	TERMÉKISMERTETŐ ADATLAPJA	99

1. BIZTONSÁG

1.1 Általános biztonsági előírások

GÁZSZAG

- Kapcsolja ki a kazánt.
- Ne kapcsoljon be semmilyen elektromos egységet (például ne kapcsolja fel a villányt).
- Esetleges nyílt lángot oltson el, és nyissa ki az ablakot.
- Hívja a felhatalmazott Műszaki Szervizközpontot.

ÉGÉS SZAG

- Kapcsolja ki a kazánt.
- Szellőztesse ki a helyiséget az ablak, és az ajtó kinyitásával.
- Hívja a felhatalmazott Műszaki Szervizközpontot.

GYÚLÉKONY ANYAG

Ne használjon és/vagy helyezzen gyúlékony anyagot (oldószerek, papír, stb.) a kazán közelébe.

KAZÁN KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Bármilyen beavatkozás előtt szakítsa meg a kazán elektromos tápellátását.



Évente legalább egyszer végeztesse el a készülék karbantartását egy képzett szakemberrel, aki aláírással ellátott karbantartási bizonnyávont ad.

1.2 Javaslatok



Csak képzett szakemberek végezhetnek beavatkozást a készüléken és a berendezésen.



A készüléket nem alkalmas arra, hogy csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személy, illetve megfelelő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személy üzemeltesse, kivéve, ha biztonságukért felelős személy segítségével biztosítható a készülék használatának felügyelete vagy a használati utasítások ismerete.



Ne szakítsa meg teljesen a készülék elektromos energiaellátását, hogy az olyan biztonsági funkciók működését garantálja, mint a szivattyú blokkolásgátló vagy a fagyvédő funkció.



A csomagolóanyagokat (műanyag zacskók, polisztirol, stb.) gyermekektől távol kell tartani, mert lehetséges veszélyforrást jelentenek.



Megfelelő időközönként ellenőrizze a berendezés nyomását (minimális nyomás 0,8 bar, ajánlott nyomás 1 - 1,5 bar).



Ne távolítsa el, és ne takarja le a készüléken található adattáblákat és azonosító címkeket. Ezeknek a készülék egész élettartama alatt láthatóknak kell lenniük.



A fenti figyelmeztetések figyelem kívül hagyása a készülékre vonatkozó garancia elvesztését vonja maga után. Üzembe helyezés előtt távolítsa el a kazánról a védőfóliát. Ehhez ne használjon karcoló szerszámat vagy anyagot, mert ez megsértheti a festett részeket.

1.3 Felelősség

1.3.1 A GYÁRTÓ FELELŐSSÉGE

Készülékeink márkajelzéssel vannak ellátva . A vállalatunk a termékeit folyamatosan fejleszti és fenntartja a jogot arra, hogy a jelen dokumentációban megadott adatokat bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa. A jelen dokumentáció tájékoztató jellegű, és nem tekinthető harmadik féllel szembeni szerződésnek. Nem róható fel számunkra gyártói felelősség az alábbi esetekben:

- A készülék szerelési utasításainak be nem tartása.
- A készülék használati utasításainak be nem tartása.
- A készülék elmulasztott, vagy nem megfelelő karbantartása.

1.3.2 A SZERELŐ FELELŐSSÉGE

A szerelő felelős a készülék beszereléséért, és az első üzembe helyezéséért. A szerelőnek az alábbi utasításokat kell betartania:

- Olvassa el, és kövesse a készülékkel együtt adott kézikönyvekben található utasításokat.
- A készüléket a hatályos törvényeknek, és szabványoknak megfelelően szerelje be.
- Eszközölje az első üzembe helyezést, és az esetleg szükséges ellenőrzéseket.

- Magyarázza el a beszerelést a felhasználónak.
- Karbantartás szükségessége esetén tájékoztassa a felhasználót a készülék kötelező ellenőrzéséről, és annak megfelelő működési állapotban tartásáról.
- Adja át a felhasználónak a használati kézikönyveket.

1.3.3 A FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE

A teljességgel funkcionális szerelés biztosítása érdekében tartsa be az alábbi utasításokat:

- Olvassa el és kövesse a készülékkel együtt adott kézikönyvekben található utasításokat.
- Kérje egy képzett szerelő szakember segítségét a beszereléshez, és a kezdeti üzembe helyezéshez.
- Kérje meg a szerelőt, hogy magyarázza el a kazán működését.
- Végeztesse el egy szerelővel/minősített Műszaki Szervízszerelő által a karbantartást és a szükséges átvizsgálásokat.
- A használati kézikönyveket tartsa jó állapotban a készülék közelében.

2. BEVEZETŐ

2.1 Általánosságok

Ez a kézikönyv a EVOLUTION PRIME kazán felhasználójának szól.

2.2 Használt jelzések



FIGYELMEZTETÉS

A készülék sérülésének vagy helytelen működésének veszélye. Különösen figyeljen az esetlegesen okozható személyi sérülésekre vonatkozó veszély figyelmeztetésekre.



ÉGÉSI VESZÉLY

Várja meg, hogy a készülék lehűljön mielőtt a hőnek kitett részekhez érne.



NAGYFESZÜLTSÉG VESZÉLY

Elektromos részek feszültség alatt, elektromos áramütés veszélye.



FAGYVESZÉLY

Valószínű fagyképződés, mert a hőmérséklet különösen alacsonyra csökkenhet.



FONTOS INFORMÁCIÓK

Különös figyelemmel olvasandó, mivel a kazán megfelelő működéséhez szükséges információkat tartalmaz.



ÁLTALÁNOS TILALOM

Tilos eszközölni/használni a jelölés mellett feltüntetetteket.

3. MŰSZAKI JELLEMZŐK

3.1 Előírások és jóváhagyások

3.1.1 Bizonyítványok

Igazoljuk, hogy a lent részletezett készülékek megfelelnek a CE szabványazonossági nyilatkozatban ismertetett modellnek.

CE szám	0085CQ0192
NOx osztály	6
Füstgáz csatlakoztatási típus	B23 – B23P – B33 - C13 – C33 – C43 – C53 – C63 – C83 – C93

3.2 Műszaki adatok

Kat.		EVOLUTION PRIME 1.24		24	26	28	30
		Csak fűtés	* Használati melegvíz odairány				
Gáztípus	-				II2HS3B/P		
Használati melegvíz névleges hőterhelés (Qn)	kW	-	28.9	24.7	26.7	28.9	31.0
Fűtés névleges hőterhelés (Qn)	kW	24.7	24.7	20.6	20.6	24.7	24.7
Csökkentett hőterhelés (Qn)	kW	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
Használati melegvíz névleges hőteljesítmény (Pn)	kW	-	28.0	24.0	26.0	28.0	30.0
Névleges hőteljesítmény 80/60°C (Pn)	kW	24.0	24.0	20.0	20.0	24.0	24.0
Névleges hőteljesítmény 80/60°C (Pn) Gyári érték beállítás fűtésnél	kW	24,0	24,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Névleges hőteljesítmény 50/30 °C (Pn)	kW	26.1	26.1	21.8	21.8	26.1	26.1
Csökkentett hőteljesítmény 80/60 °C (Pn)	kW	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
Csökkentett hőteljesítmény 50/30 °C (Pn)	kW	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
Névleges hatásfok 50/30 °C (Hi)	%	105.8	105.8	105.8	105.8	105.8	105.8
Fűtési kör legnagyobb megengedett víznyomása	bar	3	3	3	3	3	3
Fűtési kör legkisebb megengedett víznyomása	bar	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Tágulási tartály víztér fogata	l	8	8	8	8	8	8
Tágulási tartály legkisebb nyomása	bar	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Használati melegvíz legnagyobb megengedett víznyomása	bar	-	-	8.0	8.0	8.0	8.0
Használati melegvíz kör legkisebb dinamikus nyomása	bar	-	-	0.15	0.15	0.15	0.15
Használati melegvíz kör legalacsonyabb térfogatárama	l/min	-	-	2.0	2.0	2.0	2.0
Használati melegvíz előállítás ΔT = 25 °C esetén	l/min	-	-	13.8	14.9	16.1	17.2
Használati melegvíz előállítás ΔT = 35 °C esetén	l/min	-	-	9.8	10.6	11.5	12.3
Specifikus kapacitás "D"	l/min	-	-	11.5	12.4	13.4	14.3
Fűtési kör hőmérséklet tartomány	°C	25÷80	25÷80	25÷80	25÷80	25÷80	25÷80
Használati melegvíz kör hőmérséklet tartomány	°C	-	35÷60	35÷60	35÷60	35÷60	35÷60
Koncentrikus kivezetőcső átmérő	mm	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100
Különálló kivezetőcsövek átmérői	mm	80/80	-	80/80	80/80	80/80	80/80
Legnagyobb megengedett füstgáz tömegáram	kg/s	0.012	0.014	0.012	0.013	0.014	0.015
Legkisebb megengedett füstgáz tömegáram	kg/s	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
Füsgáz legnagyobb megengedett hőmérséklete	°C	80	80	80	80	80	80
2HS földgáz tápnyomás	mbar	25	25	25	25	25	25
3P/B LPG gáz tápnyomás	mbar	30	30	30	30	30	30
Elektromos tápfeszültség	V	230	230	230	230	230	230
Elektromos tápellátás frekvenciája	Hz	50	50	50	50	50	50
Névleges elektromos teljesítmény	W	84	94	84	86	94	100
Nettó súly / víz terhelés	Kg	26/28	26/28	26/28	26/28	26/28	26/28
Méretek (magasság/szélesség/mélység)	mm	700/395/279	700/395/279	700/395/279	700/395/279	700/395/279	700/395/279
Elektromos érintésvédelmi fok (EN 60529)	-	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D

* Használati
melegvíz
odairány

HŐTERHELÉS FOGYASZTÁS Qmax és Qmin

Csak fűtés

Qmax (G20) - 2H	m ³ /h	2.61	3.06	2.61	2.82	3.06	3.28
Qmin (G20) - 2H	m ³ /h	0.52	0.52	0,52	0.52	0,52	0.52
Qmax (G25.1) - 2S	m ³ /h	3,03	3,55	3,03	3,28	3,55	3,81
Qmin (G25.1) - 2S	m ³ /h	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Qmax (G30) - 3B	kg/h	1,95	2,28	1,95	2,10	2,28	2,44
Qmin (G30) - 3B	kg/h	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Qmax (G31) - 3P	kg/h	1,92	2,25	1,92	2,07	2,25	2,41
Qmin (G31) - 3P	kg/h	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

* Tartozékként kapható

3.2.1 Műszaki Paraméterei

813/2013/UE Szabályozásnak megfelelően.

BAXI - EVOLUTION PRIME			1.24	24	26	28	30
Kondenzációs kazán			Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Alacsony hőmérsékletű kazán(1)			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
B1 típusú kazán			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
Kapcsolt helyiségfűtő berendezés			Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
Kombinált fűtőberendezés			Nem	Igen	Igen	Igen	Igen
Névleges hőteljesítmény	<i>P_{rated}</i>	kW	24	20	20	24	24
A magas hőmérsékleten üzemelő berendezés névleges hőteljesítményéből hasznosítható hőteljesítmény(2)	<i>P₄</i>	kW	24,0	20,0	20,0	24,0	24,0
Az alacsony hőmérsékleten üzemelő berendezés névleges hőteljesítményének 30%-ánál hasznosítható hőteljesítmény(1)	<i>P₁</i>	kW	8,0	6,7	6,7	8,0	8,0
Szezonális helyiségfűtési hatásfok	<i>η_s</i>	%	93	93	93	93	93
Hatásfok a magas hőmérsékleten üzemelő berendezés névleges hőteljesítményénél(2)	<i>η₄</i>	%	88,0	88,1	88,1	88,0	88,0
Hatásfok a magas hőmérsékleten üze melő berendezés névleges hőteljesítményének 30%-ánál(1)	<i>η₁</i>	%	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8
Villamossegédenergia-fogyasztás							
Teljes terhelés	<i>elmax</i>	kW	0,038	0,028	0,028	0,038	0,038
Részterhelés	<i>elmin</i>	kW	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
Készenléti üzemmód	<i>PSB</i>	kW	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Egyéb elemek							
Készenléti hőveszteség	<i>P_{stby}</i>	kW	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
A gyűjtőégő energiafogyasztása	<i>P_{ign}</i>	kW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Éves energiafogyasztás	<i>Q_{HE}</i>	GJ	74	62	62	74	74
Hangteljesítményszint, beltéri	<i>L_{WA}</i>	dB	50	48	48	50	50
Nitrogén-oxid-kibocsátás	<i>NO_X</i>	mg/kWh	40	38	38	40	40
Használati melegvíz paraméterei							
Névleges terhelési profil			-	XL	XL	XL	XL
Napi villamosenergia-fogyasztás	<i>Q_{elec}</i>	kWh	-	0,151	0,163	0,151	0,166
Éves villamosenergia-fogyasztás	<i>AEC</i>	kWh	-	33	36	33	33
Vízmelegítési hatásfok	<i>η_{wh}</i>	%	-	86	85	85	87
Napi tüzelőanyag-fogyasztás	<i>Q_{fuel}</i>	-	-	22,770	22,82	22,930	22,16
Éves tüzelőanyag-fogyasztás	<i>AFC</i>	GJ	-	17	17	17	17

(1) Az alacsony hőmérséklet kondenzációs kazánok esetében 30 °C-os, alacsony hőmérsékletű kazánok esetében 37 °C-os, egyéb fűtőberendezések esetében pedig 50 °C-os visszatérő hőmérséklet jelent (a fűtőberendezés kimenetén).

(2) A magas hőmérséklet jelentése, hogy a visszatérő hőmérséklet 60 °C a fűtőberendezés bemenetén, az előremenő hőmérséklet pedig 80 °C a fűtőberendezés kimenetén.

4. A TERMÉK LEÍRÁSA

4.1 Általános leírás

Ez a kazán a víznek a légköri nyomáson érvényes forráspontnál alacsonyabb hőmérsékletre történő melegítését szolgálja. A kazánt a szolgáltatásának és a teljesítményének megfelelő fűtőrendszerre, és használati melegvizet szolgáltató hálózatra kell csatlakoztatni. A kazán az alábbi jellemzőkkel rendelkezik:

- alacsony szennyezőanyag kibocsátás;
- nagy hatásfokú fűtés;
- az égéstermékek koaxiális vagy osztott csővezetéken keresztül történő kivezetése;
- elülső vezérlőtábla kijelzővel;
- mérsékelt súly és méretek

4.2 Működési elv

4.2.1 Égés

Az égő melegíti a hőcserélőben keringő fűtővizet. Amikor az égesi gáz hőmérséklete harmatpont (kb. 55°C) alatti, az égesi gázban található vízgőz a hőcserélő füstgáz oldalán csapódik le. Ezen kondenzációs eljárás alatt visszanyert hő (látent hő vagy kondenzációs hő) is a fűtővíznek kerül átadásra. A lehűlt, elégett gáz a kivezető csővezetéken keresztül távozik. A kondenzvíz egy szifonon keresztül kerül kivezetésre.

4.2.2 Fűtés és használati melegvíz előállítás


A fűtés és használati melegvíz előállítás típusú kazánokban egy beépített lemezes hőcserélő melegíti a használati melegvizet. Egy háromjáratú szelepen keresztül a melegített víz a fűtőberendezés, vagy a lemezes hőcserélő felé kerül szállításra. Egy áramlásérzékelő jelzi egy melegvíz csap megnyitását az elektronikus kártya felé, mely a háromjáratú szelepet melegvíz állásra kapcsolja és elindítja a szivattyút. A háromjáratú szelep rugós, elektromos áramot csak akkor fogyaszt, amikor egyikről a másik állásra vált. Az elsőbbség a használati melegvíz hőigényét illeti meg.

4.2.3 Fűtés és használati meleg víz előállítás külső vízmelegítővel

A csak fűtés és külső vízmelegítőhöz (választható) csatlakoztatott használati meleg vizet előállító típusú kazánok nem rendelkeznek beépített lemezes hőcserélővel. Egy háromjáratú szelepen keresztül a melegített víz a fűtőberendezés, vagy egy külső vízmelegítő (ha van) felé kerül elszállításra. A kazánhoz csatlakoztatott külső vízmelegítő hőmérséklet szondája (6.6.9. fejezet – Külső vízmelegítő csatlakoztatása) jelzi az elektromos kártyának a hőigényt, amely a háromjáratú szelepet meleg víz állásra kapcsolja át és elindítja a szivattyút. A háromjáratú szelep rugós, elektromos áramot csak akkor fogyaszt, amikor az egyikről a másik állásra áll át. Ha a vízmelegítőt a kazánhoz csatlakoztatták, a használati meleg víz igény élvez elsőbbséget.


4.3 Fő összetevők

1. Hőcserélő (Fűtés)
2. Hidraulikus egység
3. Lemezes hőcserélő
4. Biztonsági szelep
5. Berendezés fűtés / használati melegvíz odairány
6. Használati Melegvíz Kimenet (G1/2")
7. Használati melegvíz bemenet
8. Fűtés visszairány
9. Keringető szivattyú
10. Háromjáratú szelep
11. Berendezés töltő csap
12. Használati melegvíz bemenet berendezés töltő csappal
13. Használati melegvíz melegítő visszairány (G3/4")

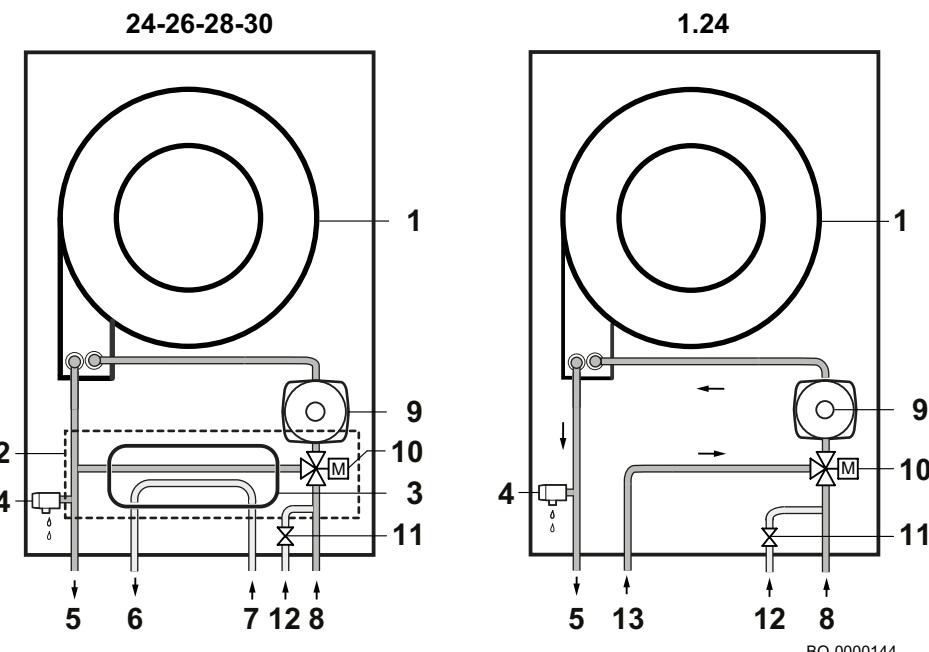


5. A KAPCSOLÓTÁBLA LEÍRÁSA

GOMBOK/KEZELŐGOMBOK MAGYARÁZATA	
	Fűtési hőmérséklet manuális szabályozása
	Használati melegvíz manuális szabályozása
	Képénysapró funkció aktiválása
RESET	RESET gomb 1 másodperc = Rendellenesség manuális reset 5 másodperc = Légtelenítés funkció manuális aktiválás

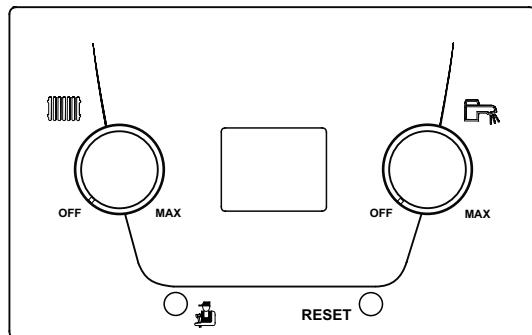

A KIJELZŐN FELTÜNTETETT JELZÉSEK MAGYARÁZATA	
	Fűtés működési mód bekapcsolva*
	Használati melegvíz működési mód bekapcsolva *
	Külső hőmérséklet
	Karbantartási beavatkozás igény
	Rendellenesség

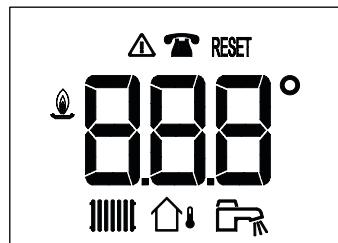

BO-000007

* amikor a jelzés villog azt jelenti, hogy hőigény van folyamatban.

6. MŰKÖDÉS

6.1 A kapcsolótábla használata

GOMBOK ÉS KEZELŐGOMBOK

A kezelőgomb a fűtési alapértéket szabályozza minimum 25°C-os és maximum 80°C-os hőmérséklet között:

- fordítsa el az óra járásának megfelelő irányba a hőmérsékleti érték emeléséhez, és fordítva a csökkentéséhez.
- A kezelőgomb segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékleti értéket (alapérték). A kijelzőn megjelenik a beállított alapérték, mely 5 másodpercig villog, majd ezt követően az odairányú hőmérséklet kerül kijelzésre.
- A fűtés kizáráshoz fordítsa a kezelőgombot ütközésig az óra járásával ellenkező irányba (a jelzés eltűnik).

A kezelőgomb szabályozza a használati melegvíz alapértéket minimum 35°C és maximum 60°C között:

- fordítsa el az óra járásának megfelelő irányba a hőmérsékleti érték emeléséhez, és fordítva a csökkentéséhez.
- A kezelőgomb segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékleti értéket (alapérték). A kijelzőn megjelenik a beállított alapérték, mely 5 másodpercig villog, majd ezt követően a fűtővíz hőmérséklete kerül kijelzésre (használati melegvíz vétele alatt a kijelzőn a használati melegvíz tényleges hőmérséklete kerül feltüntetésre).
- A használati melegvíz kizáráshoz fordítsa a kezelőgombot ütközésig az óra járásával ellenkező irányba (a jelzés eltűnik).

A külső szonda csatlakoztatása esetén, a kezelőgomb módosítja a beállított klímagörbét, a kazánhoz csatlakoztatott beltéri egységtől függően.

A kazán csak első bekapcsolásakor a "Inicializálási Fázis" aktiválódik. Ez az eljárás egy sor tesztet végez, melynek végén a berendezés Légtelenítő fázisa automatikusan aktiválódik, és időtartama 5 perc lesz. A funkció manuális aktiválásához tartsa 5 másodpercig benyomva a RESET gombot (amikor a funkció aktív, nem lehet megszakítani).

6.2 Bekapcsolás

Az alábbiakban ismertetett szerint járjon el a helyes bekapcsolási műveletek végzéséhez:

- Ellenőrizze, hogy a berendezés nyomása az előírás szerinti legyen (8.4. fejezet);
- Helyezze elektromos energiaellátás alá a kazánt.
- Nyissa meg a gázcsapot (sárga színű, a kazán alatt található).

Begyújtási eljárás

Amikor a kazán elektramos energiaellátás alatt áll, a kijelzőn az alábbi információk kerülnek feltüntetésre:

- minden jelzés ég (1 másodperc);
- software változat (1 másodperc);
- A "InI" kiírás tűnik fel (néhány másodperc);
- minden kikapcsolva (1 másodperc);
- A "Fx.x kiírás tűnik fel" (2 másodperc);
- A "Px.xkiírás tűnik fel." (2 másodperc);
- Kezdetét veszi a kazán és a fűtőberendezés **légtelenítési** fázisa. A kijelző a "(t17)" kiírást tünteti fel. Ennek a fázisnak az időtartama 5 perc (ez a funkció csak a kazán első begyújtásakor aktív);
- Az "OFF" kiírás jelenik meg (a gyári beállításnál a kezelőgombokat teljesen az óra járásával ellenkező irányba csavarták).

A légtelenítési fázis végén a kazán készen áll a működésre.

- Fordítsa el a fűtési kör kezelőgombját a berendezés kívánt hőmérsékleti értékének a beállításához.
- Fordítsa el a használati melegvíz kör kezelőgombját a kívánt használati melegvíz hőmérsékleti értékének a beállításához.

6.3 Teljes kikapcsolás

A kazán kikapcsolásához meg kell szakítani a készülék elektromos tápellátását a kazán előtt telepített kétpólusú kapcsoló segítségével, és el kell zárnai a gázcsapot.



Ebben az állapotban a kazán nem véddet a fagy ellen.

6.4 Fagyvédelem

Általában célszerű elkerülni a teljes fűtőberendezés leürítését, mivel a vízcsere a kazánban és a melegítőtestekben is fokozza a félösleges, és káros vízkőlerakódást. Ha télen a fűtőberendezést nem használja, és fagyveszély van, tanácsos a rendszerben lévő vizet erre a célra szolgáló, megfelelő fagyálló oldatokkal keverni (pl. propilén-glikol vízkőoldóval és rozsdamentesítővel társítva). A kazán elektronikus vezérlésébe egy "fagyvédő" funkció van beépítve a fűtésnél, mely 7 °C-nál alacsonyabb odairányú hőmérséklete esetén újra indítja a szivattyút. Ha a hőmérséklet eléri a 4 °C-ot begyűjtja az égőt, mely addig ég amíg az odairányú hőmérséklet el nem éri a 10 °C-ot. Amikor ezt az értéket eléri, az égő kikapcsol, míg a szivattyú 15 percig tovább kering.



A funkció akkor működtethető, ha a kazánt csatlakoztatta az elektromos hálózathoz, van gáz, a készülék nyomása az előírtnak megfelelő és a kazán nem tiltott le.

7. BEÁLLÍTÁSOK

7.1 Működési adatok leolvasása

A gomb benyomásával néhány, a kazán működésére vonatkozó információ jeleníthető meg.

- nyomja be 1 másodpercre a működési módozat megjelenítéséhez (példa: "t.17" = Légtelenítési fázis folyamatban).
- nyomja be újra 1 másodpercre a működési állapot, vagy a vonatkozó operatív funkció megjelenítéséhez (példa: "u.00" = Kazán stand-by állapotban).
- nyomja be újra 1 másodpercre a fűtés működési hőmérséklet megjelenítéséhez: a jelzés villog, melyet a °C-ban megadott hőmérséklet érték követ.
- nyomja be újra 1 másodpercre a használati melegvíz működési hőmérséklete alapértékének megjelenítéséhez: a jelzés villog, melyet a °C-ban megadott hőmérséklet érték követ.
- nyomja be újra 1 másodpercre a teljesítmény szint 0 és 100 közötti megjelenítéséhez: a jelzés és a teljesítmény szintre vonatkozó szám villog.
- ismételten nyomja be 1 másodpercre: ekkor a jelzések tűnnék fel, és az energiafogyasztás mérőóra (kWh) fűtésnél.
- ismételten nyomja be 1 másodpercre: ekkor a jelzések tűnnék fel, és az energiafogyasztás mérőóra (kWh) használati melegvíznél.
- ismételten nyomja be 1 másodpercre: ekkor a jelzések tűnnék fel, és a hűtés mérőóra (NEM HASZNÁLT).

A kilépéshez nyomja be a gombot 3 másodpercet meghaladó időtartamra.



A mérőórák értékei kWh-ban kifejezve, az energiafogyasztásra vonatkozóan kizárolag mutató jellegűek.

ÁLLAPOTOK ÉS ALÁLLAPOTOK

- Az ÁLLAPOT a kazán pillanatnyi működési fázisa a megjelenítés pillanatában.
- Az ALÁLLAPOT a pillanatnyi működés, azaz a művelet, melyet a kazán a megjelenítés pillanatában éppen végez.

ÁLLAPOTOK LISTÁJA

ÁLLAPOT	MEGJELENÍTÉS
STAND BY	t00
HŐIGÉNY	t01
ÉGŐ BEGYÚJTÁSKOR	t02
FŰTÉS ÜZEMMÓD	t03
HASZNÁLATI MELEGVÍZ ÜZEMMÓD	t04
KIKAPCSOLT ÉGŐ	t05
SZIVATTYÚ UTÓKERINGÉS	t06
AZ ÉGŐ KIKAPCSOLÁSA HŐMÉRSÉKLETI ALAPÉRTÉK ELÉRÉSEKOR	t08
ÁTMENETI RENDELLENESSÉG	t09
TARTÓS RENDELLENESSÉG (MANUÁLISAN REZETÁLANDÓ RENDELLENESSÉG)	t10
KÉMÉNYSEPRŐ FUNKCIÓ MINIMUM TELJESÍTMÉNYNÉL	t11
KÉMÉNYSEPRŐ FUNKCIÓ MAXIMÁLIS FŰTÉSI TELJESÍTMÉNYNÉL	t12
KÉMÉNYSEPRŐ FUNKCIÓ MAXIMÁLIS HASZNÁLATI MELEGVÍZ TELJESÍTMÉNYNÉL	t13
MANUÁLIS HŐIGÉNY	t15
FAGYVÉDELEM AKTÍV	t16
LÉGTELENÍTÉSI FUNKCIÓ AKTÍV	t17
ELEKTRONIKUS KÁRTYA TÚLMELEGEDETT (VÁRJA MEG A LEHÜLÉSÉT)	t18
KAZÁN RESET FÁZISBAN	t19

ALÁLLAPOTOK LISTÁJA

ALÁLLAPOT	MEGJELENÍTÉS
STAND BY	U00
LEGKÖZELBBI BEKAPCSOLÁS VÁRAKOZÁSI IDEJE FŰTÉSNÉL	U01
ELŐSZELLŐZTETÉS	U13
ÉGŐ ELŐKAPCSOLÁS	U17
ÉGŐ BEKAPCSOLÁSI KÍSÉRLET	U18
LÁNGSZABÁLYOZÁS	U19
VENTILÁTOR MŰKÖDÉS BEKAPCSOLÁSI KÍSÉRLETEK ALATT	U20
MŰKÖDÉS BEÁLLÍTOTT HŐMÉRSÉKLETI ALAPÉRTÉKKEL	U30
MŰKÖDÉS KORLÁTOZOTT HŐMÉRSÉKLETI ALAPÉRTÉKKEL	U31
MŰKÖDÉS A LEGNAGYOBBA TELJESÍTMÉNYEN	U32
1 FOKÚ GRADIENS ÉRZÉKELVE	U33
2 FOKÚ GRADIENS ÉRZÉKELVE	U34
3 FOKÚ GRADIENS ÉRZÉKELVE	U35
AKTÍV LÁNG VÉDELEM	U36
STABILIZÁCIÓS IDŐ	U37
KAZÁN INDÍTÁS MINIMÁLIS TELJESÍTMÉNYEN	U38
UTÓSZELLŐZTETÉS	U41
VENTILÁTOR KIKAPCSOLÁS	U44
TELJESÍTMÉNYCSÖKKENÉS MAGAS FÜST HŐMÉRSÉKLET MIATT	U45
SZIVATTYÚ UTÓKERINGÉS	U60

8. KARBANTARTÁS

8.1 Általánosságok

A kazán nem igényel összetett karbantartást. Ajánlatos minden esetre a kazánt megfelelő időközönként átvizsgáltatni, és karbantartásnak alávetni. A kazán karbantartását és tisztítását évente legalább egy alkalommal kötelező képzett szakemberrel elvégezteni.

8.2 Üzenet a karbantartáshoz

Ennek a funkciónak az a célja, hogy a kijelzőn a jelzés feltüntetésével figyelmeztesse a felhasználót a karbantartás szükségességére (a telepítői kézikönyvben kerül feltüntetésre, hogy a funkció aktiválásra került-e).

8.3 Figyelmeztetések a karbantartáshoz

Ellenőrizze megfelelő időközönként, hogy hideg berendezés mellett a manométerről leolvasott nyomás **1 - 1,5 bar** között legyen. Amennyiben a nyomás ennél az értéknel alacsonyabb, a berendezés töltőcsapján állítsa vissza a szükséges értéket a "A berendezés feltöltése" fejezetben ismertetetteknek megfelelően. Ajánlatos ennek a csapnak a nyitását nagyon lassan végezni, hogy a légtelenítést elősegítse.



A kazán vízpresszosztáttal rendelkezik, mely vízkimaradás esetén megakadályozza a kazán működését.




Ha gyakran fordul elő nyomáscsökkenés, kérje a FELHATALMAZOTT MŰSZAKI SZERVIZSZOLGÁLAT segítségét.

8.4 A berendezés feltöltése

A világoskék színű kezelőgomb a kazán alatt található az oldalt lévő ábrának megfelelően. A berendezés feltöltéséhez az alábbiakban ismertetették szerint járjon el:

- Húzza lefelé a kezelőgombot (**A**), hogy kioldja a helyéről.
- Lassan fordítsa el a kezelőgombot az óra járásával ellenkező irányba (balra) a berendezés feltöltéséhez. Ne használjon szerszámokat, csak a kezét.
- Töltsé fel a rendszert amíg a manométerről (**B**) leolvasott nyomás el nem éri a 1,0 és 1,5 bar közötti értéket.
- Zárja el a csapot és ellenőrizze, hogy nem szivárog-e víz belőle.

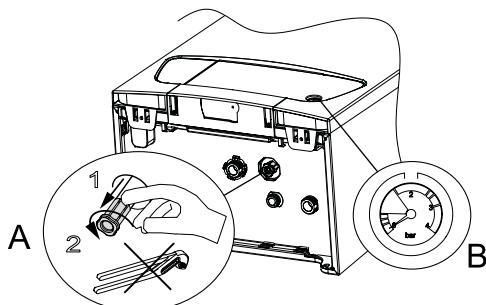



BO-7713402

Megfelelő időközönként ellenőrizze hideg berendezés mellett a manométerről leolvasható nyomást (**B**). Kis nyomás esetén a csap segítségével állíthatja vissza a nyomást a szükséges értékre.

8.5 A berendezés légtelenítése

A kazánban, a csővezetékekben vagy a csapokban lévő esetleges levegőt mindenkorban le kell ereszteni, hogy elkerülje a fűtési vagy vízvételi fázisban keletkező kellemetlen zajokat. Ehhez az alábbiak szerint járjon el:

- Nyissa meg a fűtőrendszerhez csatlakoztatott valamennyi radiátor szelepét.
- A helyiségtérmosztátot állítsa a lehető legmagasabb hőmérsékletre.
- Várja meg, hogy a radiátorok felmelegedjenek.
- Állítsa a helyiségtérmosztátot a lehető legalacsonyabb hőmérsékletre.
- Várjon kb. 10 percet amíg a radiátorok lehűlnek.
- Légtelenítse a radiátorokat. Az alsó emeletekről kezdje.
- Nyissa meg a légtelenítő csőcsatlakozót úgy, hogy a csőcsatlakozóhoz egy ruhát tart.
- Várjon addig, amíg víz kezd távozni a légtelenítő szelepből, majd zárja vissza a légtelenítő csőcsatlakozót.
- A légtelenítést követően ellenőrizze, hogy a berendezés nyomása elégéges-e még.

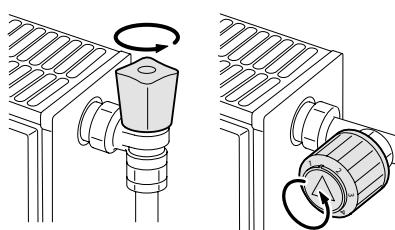

BO-0000026



Végezze óvatosan, mivel a víz még meleg lehet.




Ha a fűtőberendezésben a víznyomás 0,8 bar alá csökken, ajánlatos visszaállítani a nyomást (az ajánlott víznyomás 1,0 és 1,5 bar között van) a 8.3. fejezetben ismertetetteknek megfelelően.

9. A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

A kijelzőn feltűnő jelzések két típusúak lehetnek: átmenetiek vagy tartósak. A kijelzőn történő első megjelenítés egy betűből áll, melyet egy két számú kód követ. A betű a rendellenesség típusát jelöli, mely lehet átmeneti (**H**), vagy tartós (**E**). A számkód a biztonságtól függően osztályozott rendellenességek hovatartozási csoportját jelöli. A második megjelenítés az elsővel váltakozva villog, és egy két számú kód alkotja, mely a rendellenesség típusát jelöli meg (lásd az alábbi rendellenesség táblázatokat).


ÁTMENTEI RENDELLENESSÉG (H.x.x)

Az átmeneti rendellenességet a kijelzőn a "H" betű jelöli, melyet egy szám követ (csoport). Az átmeneti rendellenesség olyan rendellenességi típus, mely nem okozza a kazán tartós leállását, hanem az azt kiváltó ok megszüntetésével megoldódik.

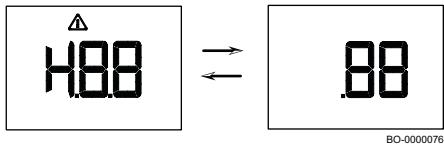

TARTÓS RENDELLENESSÉG (E.x.x)

A tartós rendellenességet a kijelzőn az "E" betű jelöli, melyet egy szám követ (csoport). Nyomja be 1 másodpercre a RESET gombot. Gyakori rendellenesség kijelzése esetén lépjön kapcsolatba az engedéllyel rendelkező Műszaki Szerviszolgállattal.

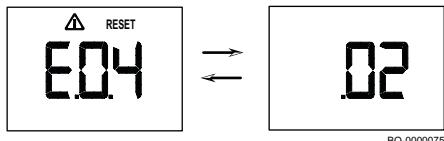

9.1 Rendellenességi kódok

IDEIGLENES RENDELLENESSÉG

KAZÁN KIJELZŐ MEGJELENÍTÉS		IDEIGLENES RENDELLENESSÉGEK LEÍRÁSA	OK Ellenőrzés / Megoldás
Csoport kód	Specifikus kód		
H.01	.00	A gázszelep és kazán kártya között ideiglenesen nincs kommunikáció.	FŐ KÁRTYA HIBA Konfigurálja a CN1/CN2-t Cserélje ki a fő kártyát
H.01	.05	Az oda- és visszairány közötti hőmérséklet delta maximális érték elérésre került.	ELÉGTELEN KERINGÉS Ellenőrizze a kazán/berendezés keringését Aktiváljon egy manuális légtelenítési ciklust Ellenőrizze a berendezés nyomását EGYÉB OKOK Ellenőrizze a hőcserélő tisztaságát Ellenőrizze a hőmérséklet érzékelők működését Ellenőrizze a hőmérséklet érzékelők csatlakozását
H.01	.08	Az odairányú hőmérséklet emelkedés túl gyors fűtésnél. Ideiglenes leállás 10 perc.	ELÉGTELEN KERINGÉS Ellenőrizze a kazán/berendezés keringését Aktiváljon egy manuális légtelenítési ciklust Ellenőrizze a berendezés nyomását EGYÉB OKOK Ellenőrizze a hőcserélő tisztaságát Ellenőrizze a hőmérséklet érzékelők működését Ellenőrizze a hőmérséklet érzékelők csatlakozását
H.01	.14	Az odairányú hőmérséklet elérte a maximális értéket.	ELÉGTELEN KERINGÉS Ellenőrizze a kazán/berendezés keringését Aktiváljon egy manuális légtelenítési ciklust
H.01	.18	Nincs víz keringés (ideiglenes).	ELÉGTELEN KERINGÉS Ellenőrizze a berendezés nyomását Aktiváljon egy manuális légtelenítési ciklust Ellenőrizze a szivattyú működését Ellenőrizze a kazán/berendezés keringését HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐK HIBÁJA Ellenőrizze a hőmérséklet érzékelők működését Ellenőrizze a hőmérséklet érzékelők csatlakozását
H.01	.21	Az odairányú hőmérséklet emelkedés túl gyors használati melegvíznél. Ideiglenes leállás 10 perc.	ELÉGTELEN KERINGÉS Ellenőrizze a berendezés nyomását Aktiváljon egy manuális légtelenítési ciklust Ellenőrizze a szivattyú működését Ellenőrizze a kazán/berendezés keringését HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐK HIBÁJA Ellenőrizze a hőmérséklet érzékelők működését Ellenőrizze a hőmérséklet érzékelők csatlakozását

H.02	.02	Konfigurációs paraméterek (CN1, CN2) bevitel várakozás.	CN1/CN2 KONFIGURÁCIÓ HIÁNZIK Konfigurálja a CN1/CN2-t
H.02	.03	A konfigurációs paramétereket (CN1, CN2) nem megfelelően vitték be.	Ellenőrizze a CN1/CN2 konfigurációt Konfigurálja a megfelelő CN1/CN2-t
H.02	.04	Olvashatatlan kártya paraméterek.	FŐ KÁRTYA HIBA Konfigurálja a CN1/CN2-t Cserélje ki a fő kártyát
H.02	.06	Fűtési kör nyomás alacsony.	Ellenőrizze a berendezés nyomását és állítsa vissza Ellenőrizze a tágulási tartály nyomását Ellenőrizze a kazán/berendezés szivárgásait
H.03	.00	Kazán biztonsági részének azonosítása nem történt meg.	FŐ KÁRTYA HIBA Cserélje ki a fő kártyát
H.03	.01	Nincs komfort kör kommunikáció (kazán kártya belső hiba).	FŐ KÁRTYA HIBA Cserélje ki a fő kártyát
H.03	.02	Ideiglenes lángvesztés.	ELEKTRÓD PROBLÉMÁK Ellenőrizze az elektród elektromos csatlakozásait GÁZ TÁPELLÁTÁS Ellenőrizze a gáz tápnyomását Ellenőrizze a gázszelep beállítását FÜSTELVEZETŐ CSÖVEZETÉK Ellenőrizze a füstelvezető és légbesívó csővégződéseket Ellenőrizze az elektromos tápellátás feszültségét

TARTÓS RENDELLENESSÉG (RESET SZÜKSÉGES)

KAZÁN KIJELZŐ MEGJELENÍTÉS		TARTÓS RENDELLENESSÉGEK LEÍRÁSA, MELYEK RESETET IGÉNYELNEK	OK
Csoport kód	Specifikus kód		Ellenőrzés / Megoldás
E.00	.04	Visszairányú hőmérséklet érzékelő nincs csatlakoztatva	ÉRZÉKELŐ/CSATLAKOZÁS PROBLÉMA Ellenőrizze a hőmérséklet érzékelő működését Ellenőrizze az érzékelő/kártya csatlakozását
E.00	.05	Visszairányú hőmérséklet szonda rövidzárlatos	ÉRZÉKELŐ/CSATLAKOZÁS PROBLÉMA Ellenőrizze az érzékelő működését Ellenőrizze az érzékelő/kártya csatlakozását
E.01	.04	Lángvesztés érzékelés 5 alkalommal 24 óra alatt (működő égő mellett)	GÁZ TÁPELLÁTÁS Ellenőrizze a gáz tápnyomását Ellenőrizze a gázszelep beállítását Ellenőrizze a füstelvezető és légbesívó csővégződéseket Ellenőrizze az elektromos tápellátás feszültségét
E.01	.11	Ventilátor fordulatszám hibás	KÁRTYA/VENTILÁTOR PROBLÉMA Cserélje ki a levegő-gáz egységet
E.01	.12	A visszairányú érzékelő által érzékelett hőmérséklet magasabb az odairányú hőmérsékletnél	ÉRZÉKELŐ/CSATLAKOZÁS PROBLÉMA Ellenőrizze az érzékelők állásának felcserélését Ellenőrizze az odairányú érzékelő megfelelő állását Ellenőrizze a kazán visszairányú hőmérsékletét Ellenőrizze az érzékelők működését
E.01	.17	Nincs víz keringés (állandó)	ELÉGTELEN KERINGÉS Ellenőrizze a berendezés nyomását Aktiváljon egy manuális légtelenítési ciklust Ellenőrizze a szivattyú működését Ellenőrizze a kazán/berendezés keringését ÉRZÉKELŐK HIBA Ellenőrizze a hőmérséklet érzékelők működését Ellenőrizze a hőmérséklet érzékelők csatlakozását
E.01	.20	Füst hőmérséklet maximális érték elérésre került	FÜST OLDALI HŐCSRÉLŐ ELZÁRÓDOTT Ellenőrizze a hőcsrélé tisztaágát
E.02	.00	Kazán reset fázisban	RESET MEGJELENÍTÉS FOLYAMATBAN Várja meg a reset végét
E.02	.07	Fűtési kör nyomás alacsony (állandó)	Ellenőrizze a berendezés nyomását és állítsa vissza Ellenőrizze a tágulási tartály nyomását Ellenőrizze a kazán/berendezés szivárgásait
E.02	.16	Kazán kártya belső memóriával történő kommunikáció timeout	FŐ KÁRTYA HIBA Ellenőrizze az esetleges elektromágneses zavarokat Cserélje ki a fő kártyát

HASZNÁLÓ / Rész (hu)

E.02	.17	A gázszelép és kazán kártya között tartósan nincs kommunikáció	FŐ KÁRTYA HIBA Ellenőrizze az esetleges elektromágneses zavarokat Cserélje ki a fő kártyát
E.02	.19	Állapot módosítás dip-switch j=1 (6.6.1 fejezet)	KAZÁN KONFIGURÁCIÓ MÓDOSÍTÁS Nyomja be a reset gombot 2 másodpercre
E.02	.20	Állapot módosítás dip-switch j=2 (6.6.1 fejezet)	KAZÁN KONFIGURÁCIÓ MÓDOSÍTÁS Nyomja be a reset gombot 2 másodpercre
E.02	.21	Állapot módosítás dip-switch j=3 (6.6.1 fejezet)	KAZÁN KONFIGURÁCIÓ MÓDOSÍTÁS Nyomja be a reset gombot 2 másodpercre
E.02	.47	Külső egységgel történő csatlakozás sikertelen	ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS HIBA Ellenőrizze a X14-A / X12-B csatlakozást Cserélje ki az elektromos csatlakozások kártyát
E.02	.48	Külső egység konfiguráció sikertelen	Ellenőrizze a külső egység utasításait
E.04	.00	Gázszelép rendellenesség	FŐ KÁRTYA HIBA Cserélje ki a fő kártyát
E.04	.01	Odairányú hőmérséklet szonda rövidzárlatos	ÉRZÉKELŐ/CSATLAKOZÁS PROBLÉMA Ellenőrizze az érzékelő/kártya csatlakozását Ellenőrizze az érzékelő működését
E.04	.02	Odairányú hőmérséklet érzékelő nincs csatlakoztatva	ÉRZÉKELŐ/CSATLAKOZÁS PROBLÉMA Ellenőrizze az érzékelő/kártya csatlakozását Ellenőrizze az érzékelő működését
E.04	.03	Odairányú maximális hőmérséklet túllépés	ELÉGTELEN KERINGÉS Ellenőrizze a kazán/berendezés keringését Aktiváljon egy manuális légtelenítési ciklust Ellenőrizze az érzékelők működését
E.04	.04	Füst érzékelő rövidzárlatos	FÜST ÉRZÉKELŐ HIBÁS MŰKÖDÉS Ellenőrizze a füst érzékelő működését Ellenőrizze az érzékelő/kártya csatlakozását
E.04	.05	Füst érzékelő nincs csatlakoztatva	ÉRZÉKELŐ/CSATLAKOZÁS PROBLÉMA Ellenőrizze a füst érzékelő működését Ellenőrizze az érzékelő/kártya csatlakozását
E.04	.06	Füst hőmérséklet kritikus érték elérésre került	KÉMÉNY ELZÁRÓDÁS Ellenőrizze a kémény elzáródását FÜST ÉRZÉKELŐ HIBÁS MŰKÖDÉS Ellenőrizze az érzékelő működését
E.04	.08	A biztonsági hőmérséklet elérte a maximális értéket	ELÉGTELEN KERINGÉS Ellenőrizze a berendezés nyomását Aktiváljon egy manuális légtelenítési ciklust Ellenőrizze a szivattyú működését Ellenőrizze a kazán/berendezés keringését EGYÉB OKOK Ellenőrizze a biztonsági termosztát működését Ellenőrizze a biztonsági termosztát csatlakozását
E.04	.10	Az égő bekapcsolása 5 próbálkozást követően sikertelen	GÁZ TÁPELLÁTÁS Ellenőrizze a gáz tápnymását Ellenőrizze a gázszelép elektromos csatlakozását Ellenőrizze a gázszelép beállítását Ellenőrizze a gázszelép működését ELEKTRÓD PROBLÉMÁK Ellenőrizze az elektród elektromos csatlakozásait Ellenőrizze az elektród állapotát EGYÉB OKOK Ellenőrizze a ventilátor működését Ellenőrizze a füstelvezetés állapotát (elzáródások)
E.04	.12	Elmaradt bekapcsolás parazita láng érzékelése miatt	Ellenőrizze a földelést Ellenőrizze az elektromos tápellátás feszültségét
E.04	.13	Ventilátor rotor leblokkolt	KÁRTYA/VENTILÁTOR PROBLÉMA Ellenőrizze a kártya ventilátorral történő csatlakozását Cserélje ki a levegő-gáz egységet
E.04	.17	Gázszelép vezérlő kör hiba	FŐ KÁRTYA HIBA Cserélje ki a fő kártyát



Egy beltéri egység kazánhoz csatlakoztatása esetén, amennyiben rendellenesség lép fel, mindenkor a "254" kód kerül megjelenítésre.
A kazán kijelzőjén megtekintheti a rendellenesség kódját.

10. ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉS

10.1 Szétszerelési eljárás

Mielőtt a készüléket leszerelné győződjön meg arról, hogy az elektromos áramellátást megszakította és a kazán elején lévő gázcsapot elzárta.

11. LESZERELÉS

11.1 Leszerelés és újrahasznosítás



Csak képzett szakemberek végezhetnek beavatkozást a készüléken és a berendezésen.

Mielőtt a készüléket leszerelné győződjön meg arról, hogy az elektromos tápellátást megszakította, a gáz bemeneti csapot elzárta és a kazán, valamint a berendezés minden csatlakozását biztonságba helyezte.

A készüléket a hatályos előírásoknak, törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A készüléket és tartozékait tilos a háztartási hulladékokkal együtt ártalmatlanítani.

A készülék alapanyagainak több mint 90%-a újrahasznosítható.

12. KÖRNYEZETVÉDELEM

12.1 Energia megtakarítás

A fűtés szabályozása

A kazán odairányú hőmérsékletét a berendezés típusától függően szabályozza. A radiátorokkal rendelkező berendezéseknél ajánlatos a fűtési víz odairányú maximális hőmérsékletét kb. 60°C-ra beállítani, és ezen az értéken csak akkor emelni, ha nem éri el a kívánt környezeti komfortot. Padlófűtésnél ne lépje túl a berendezés tervezője által előírányzott hőmérsékletet. Ajánlatos Külső Szondát és/vagy Beltéri Egységet használni az odairányú hőmérséklet időjárási viszonyok, vagy a belső hőmérséklet függvényében történő automatikus szabályozásához. Ily módon nem termelődik a ténylegesen szükségesnél több hő. Alkalmazzanak szobatermosztát a hőmérséklet beállításhoz a túlfűtés elkerülése érdekében. minden egyes Celsius-fok emelés kb. 6%-al nagyobb energiafogyasztáshoz vezet. A környezeti hőmérsékletet igazítsa a helyiségek használati típusához is. Például a hálószoba, vagy a kevésbé használt szobák alacsonyabb hőmérsékletre fűthetők. Használja az időprogramozást (ha van) és a hőmérsékletet az éjszakai órákban a nappali órákban használt hőmérséklethez képest 5°C-al állítsa alacsonyabbra. Ennél alacsonyabb érték nem előnyös költségmegtakarítás szempontjából. Csak hosszabb távolmaradás, például vakáció esetén csökkentse alacsonyabbra a hőmérsékletet. Ne takarja le a radiátorokat a megfelelő légáramlás biztosításához. Ne hagyja az ablakokat félig becsukva a helyiségek szellőztetéséhez, hanem rövid időre nyissa ki őket teljesen.

Használati melegvíz

Jó megtakarítás úgy érhető el, hogy a használati melegvizet komfort hőmérsékletre állítja, és kerüli hideg vízzel történő keverését. minden további fűtés energiapazarlást, és jelentősebb vízkő képződést (a kazán rendellenes működésének fő oka) okoz.

13. FÜGGELÉK

13.1 TERMÉKISMERTETŐ ADATLAPJA

BAXI EVOLUTION PRIME		1.24	24	26	28	30
Helyiségfűtés - Hőmérsékleti alkalmazás		Közepes				
Vízmelegítés - Névleges terhelési profil		-	XL	XL	XL	XL
Szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztály		A	A	A	A	A
Vízmelegítési energiahatékonysági osztály:		-	A	A	A	A
Névleges hőteljesítmény (Prated vagy Psup)	kW	24	20	20	24	24
Helyiségfűtés - Éves energiafogyasztás	GJ	74	62	62	74	74
Vízmelegítés - Éves energiafogyasztás	kWh ⁽¹⁾	-	33	33	33	33
	GJ ⁽²⁾	-	17	17	17	17
Szezonális helyiségfűtési hatásfok	%	93	93	93	93	93
Vízmelegítési hatásfok	%	-	86	85	85	87
Hangteljesítményszint (LWA), beltéri	dB	50	48	48	50	50

(1) Villamosenergia

(2) Tüzelőanyag

Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi, umysłowymi, bez doświadczenia lub wymaganej wiedzy, pod warunkiem nadzoru lub po uzyskaniu odpowiednich instrukcji odnośnie bezpiecznej obsługi urządzenia i zrozumienia zagrożeń z nią związanych. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Przegląd oresowy i czynności z nim związane mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolone i autoryzowane firmy instalacyjne bądź serwisowe.

SPIS TREŚCI

1.	BEZPIECZEŃSTWO	101
1.1	OGÓLNE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	101
1.2	ZALECENIA	101
1.3	ODPOWIEDZIALNOŚĆ	101
2.	WSTĘP	102
2.1	INFORMACJE OGÓLNE	102
2.2	ZASTOSOWANE SYMbole	102
3.	CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	102
3.1	NORMY I HOMOLOGACJE	102
3.2	DANE TECHNICZNE	103
4.	OPIS PRODUKTU	105
4.1	OPIS OGÓLNY	105
4.2	ZASADY DZIAŁANIA	105
4.3	GŁÓWNE KOMPONENTY	105
5.	OPIS TABLICY KONTROLNEJ	106
6.	FUNKCJONOWANIE	106
6.1	OBSŁUGA KONSOLI STEROWNICZEJ	106
	KLAWSZE I POKRĘTŁA	106
6.2	WŁĄCZENIE	106
	PROCEDURA WŁĄCZENIA	107
6.3	CAŁKOWITE WYŁĄCZENIE	107
6.4	OCHRONA PRZED ZAMARZANIEM	107
7.	USTAWIENIA	107
7.1	ODCZYT DANYCH FUNKCJONOWANIA	107
	STATUSY I SUB-STATUSY	108
8.	KONSERWACJA	109
8.1	INFORMACJE OGÓLNE	109
8.2	KOMUNIKAT WYKONANIA KONSERWACJI	109
8.3	POUCZENIA ODNOŚNIE KONSERWACJI	109
8.4	NAPEŁNIENIE INSTALACJI	109
8.5	ODPOWIETRZANIE INSTALACJI	109
9.	ROZWIĄZYwanIE PROBLEMÓW	110
9.1	KODY USTEREK	110
10.	WYCOFANIE Z UŻYTKU	113
10.1	PROCEDURA DEMONTAŻU	113
11.	LIKwidacJA	113
11.1	LIKwidacJA I RECYKLING	113
12.	OCHRONA ŚRODOWISKA	113
12.1	OSZCZĘDNOŚĆ ENERGETYCZNA	113
13.	ZAŁĄCZNIK	113
13.1	KARTA PRODUKTU	113

1. BEZPIECZEŃSTWO

1.1 Ogólne założenia dotyczące bezpieczeństwa

ZAPACH GAZU

- Wyłączyć kocioł.
- Nie włączać żadnego urządzenia elektrycznego (na przykład światła).
- Zgasić ewentualny wolny płomień i otwórz okna.
- Zgłoś się do autoryzowanego serwisu technicznego.

ZAPACH SPALENIZNY

- Wyłączyć kocioł.
- Wywietrzyć pomieszczenie otwierając drzwi i okna.
- Zgłoś się do autoryzowanego serwisu technicznego.

MATERIAŁ ŁATWOPALNY

Nie używać i nie gromadzić materiałów łatwopalnych (rozpuszczalniki, papier, itp) w pobliżu kotła.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE KOTŁA

Wyłączyć zasilanie elektryczne w kotle przed przystąpieniem do wykonywania wszelkich interwencji.



Przeprowadzić raz w roku konserwację urządzenia kontaktując się z wykwalifikowanym technikiem, który wystawi odpowiednie zaświadczenie po wykonanej konserwacji.

1.2 Zalecenia



Tylko wykwalifikowani technicy są upoważnieni do ingerowania w urządzenie i instalację.



Urządzenie nie może być używane przez osoby, które mają ograniczone zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe oraz przez osoby nie mające doświadczenia ani nie znają urządzenia, chyba, że są one nadzorowane i poinstruowane odnośnie obsługi urządzenia przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.



Nie odłączać fizycznie urządzenia od zasilania elektrycznego w celu zagwarantowania działania funkcji bezpieczeństwa, jak na przykład przeciwblokada pompy i ochrona przed zamarzaniem.



Części opakowania (woreczki plastikowe, polistyrenowe itp.) nie wolno zostawiać w zasięgu dzieci, ponieważ stanowią one źródło zagrożenia.



Sprawdzać okresowo ciśnienie instalacji (*minimalne ciśnienie 0,8 bar, zalecone ciśnienie 1 - 1,5 bar*).



Nie usuwać ani nie przykrywać tabliczek ani etykiet identyfikacyjnych umieszczonych na urządzeniu. Muszą być one widoczne przez cały okres eksploatacji urządzenia.



Brak przestrzegania tych zaleceń powoduje unieważnienie gwarancji urządzenia. Przed rozruchem usunąć folię ochronną z kotła. Nie wolno używać do tego celu narzędzi ani materiałów ściernych, ponieważ mogą one uszkodzić polakierowane części.

1.3 Odpowiedzialność

1.3.1 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA

Nasze wyroby są zaopatrzone w znak . Nasza firma, mając na celu ciągłe ulepszanie swoich produktów, zastrzega sobie możliwość modyfikacji danych przedstawionych w niniejszym dokumencie, w każdym momencie i bez uprzedzenia. Niniejszy dokument stanowi suport informacyjny i nie należy go traktować jako umowę w stosunku do osób trzecich. Nasza odpowiedzialność, jako producenta, nie może być wymagana w następujących przypadkach:

- Brak przestrzegania instrukcji instalacyjnych urządzenia.
- Brak przestrzegania instrukcji obsługi urządzenia.
- Nieterminowe lub brak przeglądów okresowych urządzenia

1.3.2 ODPOWIEDZIALNOŚĆ INSTALATORA

Instalator jest odpowiedzialny za zamontowanie i pierwsze uruchomienie urządzenia. Instalator musi przestrzegać poniższych instrukcji:

- Przeczytać i wykonać instrukcje zawarte w podręcznikach dostarczonych razem z urządzeniem.
- Zainstalować urządzenie w zgodności z obowiązującymi normami i przepisami.

- Przeprowadzić początkowy przegląd i ewentualne konieczne kontrole.
- Uzyskać wszelkich wyjaśnień użytkownikowi.
- W razie konieczności przeprowadzenia konserwacji, poinformować użytkownika o obowiązku przeprowadzenia kontroli urządzenia i przystosowania go do prawidłowych warunków funkcjonowania.
- Dostarczyć użytkownikowi wymagane dokumenty (instrukcja obsługi, karta gwarancyjna).

1.3.3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

W celu zagwarantowania odpowiedniego działania instalacji, należy przestrzegać poniższych instrukcji:

- Przeczytać i respektować instrukcję zawarte w podręcznikach dostarczonych z urządzeniem.
- Skorzystać z usług wykwalifikowanego instalatora w celu zamontowania i pierwszego uruchomienia urządzenia.
- Poprosić instalatora o wyjaśnienie działania kotła.
- Zlecić przeprowadzenie wykwalifikowanemu instalatorowi/centrum Serwisu Technicznego konserwacji i koniecznych przeglądów.
- Zachować w odpowiednim stanie i blisko urządzenia instrukcję obsługi.

2. WSTĘP

2.1 Informacje ogólne

Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla użytkownika kotła EVOLUTION PRIME.

2.2 Zastosowane symbole



OSTRZEŻENIE

Ryzyko uszkodzenia lub złego funkcjonowania urządzenia. Zwracać szczególną uwagę na ostrzeżenia odnośnie niebezpieczeństwa dotyczące obrażeń osób.



NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENIA

Począć aż urządzenie ochłodzi się przed przystąpieniem do działania na częściach narażonych na rozgrzanie.



NIEBEZPIECZEŃSTWO WYSOKIEGO NAPIĘCIA

Części elektryczne pod napięciem, niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.



NIEBEZPIECZEŃSTWO ZAMROŻENIA

Możliwość utworzenia lodu z powodu niskich temperatur.



WAŻNE INFORMACJE

Informacje do przeczytania ze szczególną uwagą ponieważ służą do zapewnienia prawidłowego działania kotła.



OGÓLNY ZAKAZ

Zakaz wykonywania/używania, w sposób wskazany obok symbolu.

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

3.1 Normy i homologacje

3.1.1 Certyfikacje

Zaświadczenie się, że urządzenia wyszczególnione poniżej odpowiadają modelowi opisanemu w deklaracji zgodności CE.

Numer CE	0085CQ0192
Klasa NOx	6
Typ podłączeń spalin	B23 – B23P – B33 - C13 – C33 – C43 – C53 – C63 – C83 – C93

3.2 Dane techniczne

Sekcja użytkownika (p1)

Kat.		EVOLUTION PRIME 1.24		EVOLUTION PRIME 24	EVOLUTION PRIME 26	EVOLUTION PRIME 28	EVOLUTION PRIME 30					
		Tylko C.O	Grzałki c.w.u. *									
II2ELwLs3B/P												
Typ gazu												
Nominalna wydajność cieplna c.w.u. (Qn)	kW	-	28.9	24.7	26.7	28.9	31.0					
Nominalna wydajność cieplna c.o. (Qn)	kW	24.7	24.7	20.6	20.6	24.7	24.7					
Zredukowana wydajność cieplna (Qn)	kW	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9					
Nominalna moc cieplna c.w.u. (Pn)	kW	-	28.0	24.0	26.0	28.0	30.0					
Nominalna moc cieplna 80/60°C (Pn)	kW	24.0	24.0	20.0	20.0	24.0	24.0					
Maksymalna moc cieplna 80/60°C (Pn) Wartość fabryczna wyregulowana w obwodzie c.o.	kW	24,0	24,0	20,0	20,0	20,0	20,0					
Nominalna moc cieplna 50/30 °C (Pn)	kW	26.1	26.1	21.8	21.8	26.1	26.1					
Zredukowana moc cieplna 80/60 °C (Pn)	kW	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8					
Zredukowana moc cieplna 50/30 °C (Pn)	kW	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2					
Wydajność nominalna 50/30 °C (Hi)	%	105.8	105.8	105.8	105.8	105.8	105.8					
Max ciśnienie wody w obwodzie c.o.	bar	3	3	3	3	3	3					
Min. ciśnienie wody w obwodzie c.o.	bar	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
Pojemność wody naczynia wzbiorczego	l	8	8	8	8	8	8					
Minimalne ciśnienie naczynia wzbiorczego	bar	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8					
Maksymalne ciśnienie wody obiegu c.w.u.	bar	-	-	8.0	8.0	8.0	8.0					
Minimalne ciśnienie dynamiczne wody obiegu c.w.u.	bar	-	-	0.15	0.15	0.15	0.15					
Minimalne natężenie przepływu wody w obwodzie c.w.u.	l/min	-	-	2.0	2.0	2.0	2.0					
Produkcja c.w.u. z $\Delta T = 25$ °C	l/min	-	-	13.8	14.9	16.1	17.2					
Produkcja c.w.u. z $\Delta T = 35$ °C	l/min	-	-	9.8	10.6	11.5	12.3					
Szczegółowy zakres "D"	l/min	-	-	11.5	12.4	13.4	14.3					
Zakres temperatur obwodu c.o.	°C	25÷80	25÷80	25÷80	25÷80	25÷80	25÷80					
Zakres temperatur obwodu c.w.u.	°C	-	35÷60	35÷60	35÷60	35÷60	35÷60					
Średnica wylotu koncentrycznego	mm	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100					
Średnica oddzielnych wylotów	mm	80/80	-	80/80	80/80	80/80	80/80					
Max masowe natężenie przepływu spalin	kg/s	0.012	0.014	0.012	0.013	0.014	0.015					
Min. masowe natężenie przepływu spalin	kg/s	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002					
Max temperatura spalin	°C	80	80	80	80	80	80					
Ciśnienie zasilania gazem ziemnym 2ELw	mbar	20	20	20	20	20	20					
Ciśnienie zasilania gazem ziemnym 2Ls	mbar	13	13	13	13	13	13					
Ciśnienie zasilania GPL 3B/P	mbar	37	37	37	37	37	37					
Napięcie elektryczne zasilania	V	230	230	230	230	230	230					
Częstotliwość elektryczna zasilania	Hz	50	50	50	50	50	50					
Znamionowa moc elektryczna	W	84	94	84	86	94	100					
Waga netto / wlot wody	Kg	26/28	26/28	26/28	26/28	26/28	26/28					
Wymiary (wysokość/szerokość/gębokość)	mm	700/395/279	700/395/279	700/395/279	700/395/279	700/395/279	700/395/279					
Stopień ochrony przed wilgocią (EN 60529)	-	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D					

ZUŻYCIA WYDAJNOŚCI CIEPLNEJ Qmax i Qmin

Tylko C.O

Grzałki c.w.u. *

Qmax (G20) – 2E	m³/h	2.61	3.06	2,61	2.82	3,06	3.28
Qmin (G20) - 2E	m³/h	0.52	0.52	0,52	0.52	0,52	0.52
Qmax (G27) – 2Lw	m³/h	3,19	3,73	3,19	3,46	3,73	4,01
Qmin (G27) – 2Lw	m³/h	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
Qmax (G2.350) – 2Ls	m³/h	3,63	4,24	3,63	3,92	4,24	4,55
Qmin (G2.350) – 2Ls	m³/h	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Qmax (G30) - 3B	kg/h	1,95	2,28	1,95	2,10	2,28	2,44
Qmin (G30) - 3B	kg/h	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Qmax (G31) - 3P	kg/h	1,92	2,25	1,92	2,07	2,25	2,41
Qmin (G31) - 3P	kg/h	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

* Akcesoria dostarczone na życzenie

3.2.1 Dane Techniczne

W zgodności z Rozporządzeniem (UE) Nr 813/2013.

BAXI - EVOLUTION PRIME			1.24	24	26	28	30
Kocioł kondensacyjny			Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Kocioł niskotemperaturowy ⁽¹⁾			Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Kocioł B1			Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczeń			Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Ogrzewacz wielofunkcyjny			Nie	Tak	Tak	Tak	Tak
Znamionowa moc cieplna	<i>P_{rated}</i>	kW	24	20	20	24	24
Wytwarzane ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym ⁽²⁾	<i>P₄</i>	kW	24,0	20,0	20,0	24,0	24,0
Wytwarzane ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w reżimie niskotemperaturowym ⁽¹⁾	<i>P₁</i>	kW	8,0	6,7	6,7	8,0	8,0
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	<i>η_S</i>	%	93	93	93	93	93
Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym ⁽²⁾	<i>η₄</i>	%	88,0	88,1	88,1	88,0	88,0
Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w reżimie niskotemperaturowym ⁽¹⁾	<i>η₁</i>	%	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne							
Obciążenie pełne	<i>el_{max}</i>	kW	0,038	0,028	0,028	0,038	0,038
Obciążenie częściowe	<i>el_{min}</i>	kW	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
Tryb czuwania	<i>P_{SB}</i>	kW	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Pozostałe parametry							
Straty ciepła w trybie czuwania	<i>P_{stby}</i>	kW	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
Pobór mocy palnika zapłonowego	<i>P_{ign}</i>	kW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rocznego zużycie energii	<i>Q_{HE}</i>	GJ	74	62	62	74	74
Poziom mocy akustycznej w pomie szczeniu	<i>L_{WA}</i>	dB	50	48	48	50	50
Emisje tlenków azotu	NO _X	mg/kWh	40	38	38	40	40
Parametry ciepłej wody użytkowej							
Deklarowany profil obciążień			-	XL	XL	XL	XL
Dzienne zużycie energii elektrycznej	<i>Q_{elec}</i>	kWh	-	0,151	0,163	0,151	0,166
Rocznego zużycie energii elektrycznej	<i>AEC</i>	kWh	-	33	36	33	33
Efektywność energetyczna podgrzewania wody	<i>η_{wh}</i>	%	-	86	85	85	87
Dzienne zużycie paliwa	<i>Q_{fuel}</i>	-	-	22,770	22,82	22,930	22,16
Rocznego zużycie paliwa	AFC	GJ	-	17	17	17	17

(1) Niska temperatura oznacza 30°C w przypadku kotłów kondensacyjnych i 37°C w przypadku kotłów niskotemperaturowych, a w przypadku innych ogrzewaczy oznacza temperaturę wody powrotną 50°C (na wlocie ogrzewacza).

(2) W reżimie wysokotemperaturowym temperatura wody powrotniej na wlocie ogrzewacza wynosi 60°C, a wody zasilającej na jego wylocie 80°C

4. OPIS PRODUKTU

4.1 Opis ogólny

Niniejszy kocioł służy do podgrzewania wody do temperatury niższej od temperatury wrzenia z ciśnieniem atmosferycznym. Należy podłączyć go do instalacji centralnego ogrzewania i do sieci rozdzielczej c.w.u., odpowiednich do wydajności i mocy kotła. Charakterystyka niniejszego kotła jest następująca:

- niskie emisje zanieczyszczeń;
- wysoka wydajność ogrzewania;
- wydalanie produktów spalania przez złącze typu współosiowego lub rozdzielczego;
- tablica sterownicza frontowa z wyświetlaczem;
- stosunkowo niewielki ciężar i wymiary

4.2 Zasady działania

4.2.1 Spalanie

Palnik podgrzewa wodę grzewczą, która cyrkuluje w wymienniku ciepła. Gdy temperatura gazów spalania jest niższa od temperatury rosy (około 55°C), para wodna zawarta w gazie skrapla się od strony spalin wymiennika ciepła. Również odzyskane ciepło podczas tego procesu kondensacji (ciepło utajone lub ciepło kondensacyjne) zostaje przekazane do wody grzewczej. Schłodzone gazy spalinowe są wydalane przez przewód spalinowy. Kondesat jest odprowadzana przez syfon.

4.2.2 Ogrzewanie i produkcja ciepłej wody użytkowej


W kotłach do ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej jest wmontowany wymiennik płytowy, który podgrzewa wodę użytkową. Za pomocą zaworu trzydrogowego, podgrzana woda zostaje przetransportowana do instalacji grzewczej lub w stronę płytowego wymiennika ciepła. Czujnik przepływu przekazuje sygnał poboru ciepłej wody do karty elektronicznej, która przełącza zawór trzydrogowy do pozycji ciepłej wody i włącza pompę. Zawór trzydrogowy, zużywa prąd elektryczny tylko w momencie przechodzenia z jednej pozycji do drugiej.

4.2.3 Ogrzewanie i produkcja c.w.u. z zewnętrznym podgrzewaczem

Kocioł MCR Home 24T pozbawiony jest wymiennika płytowego ale może wytwarzać ciepłą wodę użytkową w dostarczanym opcjonalnie podgrzewaczu. Za pomocą zaworu trzydrogowego, podgrzana woda zostaje przetransportowana do instalacji grzewczej lub w stronę wężownicy podgrzewacza (jeżeli występuje). Sonda temperatury zewnętrznego podgrzewacza podłączona do kotła (paragraf 6.6.9. Podłączenie zewnętrznego podgrzewacza) sygnalizuje na karcie elektronicznej zapotrzebowanie na ciepło, powodując przełączenie zaworu trzydrogowego do pozycji ciepłej wody oraz włączenie pompy. Zawór trzydrogowy zużywa prąd elektryczny tylko w momencie przechodzenia z jednej pozycji do drugiej. Jeżeli podgrzewacza jest podłączony do kotła, pierwszeństwo ma zapotrzebowanie na c.w.u.


4.3 Główne komponenty

1. Wymiennik ciepła (Ogrzewanie)
2. Zespół hydrauliczny
3. Wymiennik płytowy
4. Zawór bezpieczeństwa
5. Zasilanie instalacji c.o. / grzałki c.w.u.
6. Wylot Ciepłej Wody Użytkowej (G1/2")
7. Wlot wody użytkowej
8. Powrót obiegu c.o.
9. Pompa obiegowa
10. Zawór trzydrogowy
11. Kurek wlotowy instalacji
12. Wlot c.w.u. z kurkiem wlotowym instalacji
13. Powrót grzałki c.w.u. (G3/4")

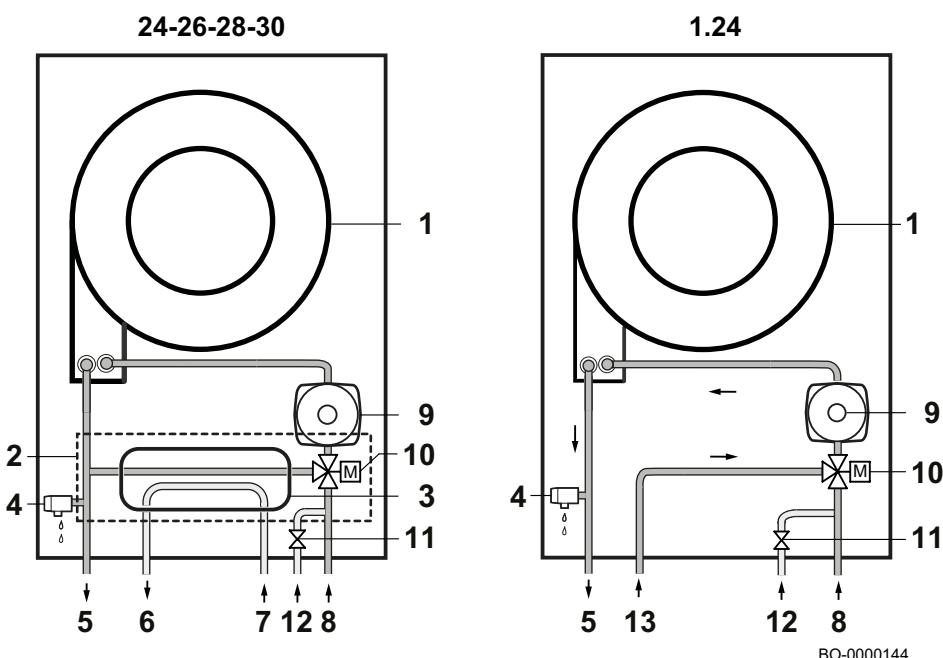


5. OPIS TABLICY KONTROLNEJ

LEGENDA KŁAWISZY/POKRĘTEŁ	
	Regulacja ręczna temperatury c.o.
	Regulacja ręczna c.w.u.
	Aktywacja funkcji kominiarza
RESET	Klawisz RESET 1 sekunda = Reset anomalii ręczny 5 sekund = Aktywacja ręczna funkcji Odpowietrzania

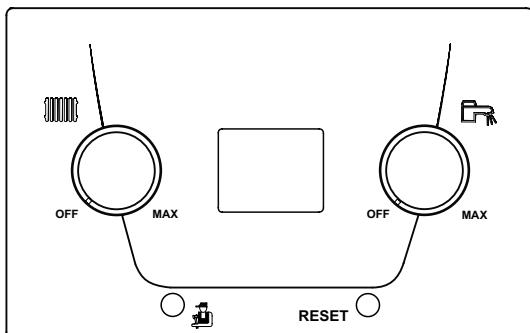

LEGENDA SYMBOLI WYSWIETLANYCH NA WYSWIETLACZU	
	Funkcjonowanie ogrzewania uaktywnione *
	Funkcjonowanie ciepłej wody użytkowej uaktywnione *
	Temperatura zewnętrzna
	Żądanie przeglądu okresowego
	Anomalia
RESET	Zresetować anomalię ręcznie
	Włączenie palnika

* gdy symbol miga, oznacza, że ma miejsce żądanie ciepła.

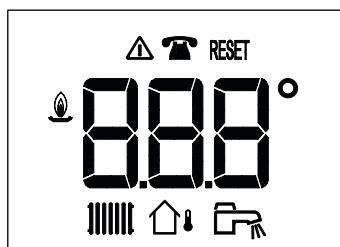

BO-000007

6. FUNKCJONOWANIE

6.1 Obsługa konsoli sterowniczej

KŁAWISZE I POKRĘTŁA

Pokrętło reguluje żądaną temperaturę c.o od minimum 25°C do maksimum 80°C:

- przekrącić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara w celu zwiększenia wartości temperatury i w odwrotnym w celu zmniejszenia.
- Działać na pokrętle w celu ustawienia wymaganej wartości temperatury (setpoint). Na wyświetlaczu widać wartość ustawioną, która miga przez 5 sekund, po których zostaje wyświetlona temperatura zasilania.
- W celu wyłączenia ogrzewania, przekrącić pokrętło do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (symbol znika).

Pokrętło reguluje temperaturę żądaną w trybie c.w.u. od minimum 35°C do maksimum 60°C:

- przekrącić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara w celu zwiększenia wartości temperatury i w odwrotnym w celu zmniejszenia.
- Działać na pokrętle w celu ustawienia wymaganej wartości temperatury (setpoint). Na wyświetlaczu pokazuje się wartość ustawiona, która miga przez 5 sekund, po których zostaje wyświetlona temperatura wody c.o. (podczas pobierania c.w.u. na wyświetlaczu widać rzeczywistą temperaturę ciepłej wody użytkowej).
- W celu wyłączenia ciepłej wody użytkowej, przekrącić pokrętło do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (symbol znika).

Gdy jest podłączona zewnętrzna sonda, pokrętło zmienia ustawioną krzywą klimatyczną, w oparciu o urządzenie pokojowe podłączone do kotła.

Tylko przy pierwszym włączeniu kotła uaktywnia się "Faza inicjacji". Ta procedura polega na wykonaniu testów, na zakończenie których włącza się automatycznie funkcja odpowietrzania instalacji trwająca 5 minut. Aby uaktywnić ręcznie funkcję, trzymać wcisnięty przez 5 sekund klawisz RESET (gdy funkcja jest aktywna nie jest możliwe jej przerwanie).

6.2 Włączenie

Aby prawidłowo uruchomić kocioł, postępować w następujący sposób:

- Sprawdzić czy ciśnienie instalacji jest prawidłowe (rozdział 8.4).
- Włączyć zasilanie elektryczne kotła.
- Odkręcić kurek gazu (żółty, umieszczony pod kotłem).

Procedura włączenia

Gdy kocioł jest zasilany elektrycznie, na wyświetlaczu są następujące informacje:

- wszystkie symbole zapalone (1 sekunda);
- wersja oprogramowania (1 sekunda);
- Wyświetla się napis "InI" (parę sekund);
- Wszystko zgaszone (1 sekunda);
- Wyświetla się napis "Fx.x." (2 sekundy);
- Wyświetla się napis "Px.x." (2 sekundy);
- Rozpoczyna się faza **odpowietrzania** kotła i instalacji grzewczej. Na wyświetlaczu pojawia się napis "(t17)", czas trwania tej fazy wynosi 5 minut (ta funkcja jest aktywna tylko podczas pierwszego włączenia kotła);
- Wyświetla się napis "OFF" (pokrętła są obrócone do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

Na zakończenie fazy odpowietrzania kocioł jest gotowy do działania.

- Przekrącić pokrętło obwodu grzewczego w celu ustawienia wymaganej wartości temperatury instalacji.
- Przekrącić pokrętło obwodu c.w.u. w celu ustawienia wymaganej wartości temperatury c.w.u.

6.3 Całkowite wyłączenie

W celu wyłączenia kotła, należy odłączyć zasilanie elektryczne urządzenia za pomocą dwubiegunowego wyłącznika zainstalowanego przed kotłem oraz zamknąć kurek dopływu gazu.



W tym stanie kocioł nie jest zabezpieczony przed mrozem.

6.4 Ochrona przed zamarzaniem

Wskazane jest unikanie opróżniania całej instalacji grzewczej, ponieważ wymiana wody wiąże się również z powstawaniem niekorzystnych i szkodliwych osadów wapiennych wewnętrz kotła i instalacji. Jeżeli zimą urządzenie nie będzie używane, w przypadku zagrożenia zamarznięcia, zaleca się wymieszanie wody instalacji z odpowiednimi roztworami chroniącymi przed zamarzaniem przeznaczonymi do takiego zastosowania (rekomendowane preparaty FernoX lub Sentinel). Zarządzenie elektroniczne kotłem jest wyposażone w funkcję "ochrony przed zamarzaniem" w ogrzewaniu, która z temperaturą zasilania instalacji poniżej 7 °C powoduje włączenie pomp. Jeżeli temperatura osiągnie 4 °C włącza się palnik aż do osiągnięcia w zasilaniu 10 °C. Po uzyskaniu tej wartości palnik wyłącza się, podczas gdy pompa kontynuuje obieg przez 15 minut.



Funkcja jest aktywna jeżeli kocioł jest zasilany elektrycznie, jest obecny gaz, ciśnieniem instalacji jest to zalecane i kocioł nie jest zablokowany.

7. USTAWIENIA

7.1 Odczyt danych funkcjonowania

Działając na klawiszu możliwe jest wyświetlenie niektórych informacji odnośnie działania kotła.

- nacisnąć przez 1 sekundę w celu wyświetlenia trybów działania (na przykład: "t.17" = Faza odpowietrzania w toku).
- nacisnąć ponownie przez 1 sekundę w celu wyświetlenia podstanu działania lub odpowiedniej funkcji aktywnej (na przykład: "u.00" = Kocioł w stand-by).
- nacisnąć ponownie przez 1 sekundę w celu wyświetlenia temperatury działania w ogrzewaniu: migają symbol i obok wartość temperatury w °C.
- nacisnąć ponownie przez 1 sekundę w celu wyświetlenia zadanej temperatury działania w c.w.u.: migają symbol i obok wartość temperatury w °C.
- nacisnąć ponownie przez 1 sekundę w celu wyświetlenia poziomu mocy od 0 do 100: migają symbol i liczba odnosząca się do poziomu mocy.
- nacisnąć ponownie przez 1 sekundę: wyświetlają się symbole oraz licznik zużycia energii (kWh) w c.o.
- nacisnąć ponownie przez 1 sekundę: wyświetlają się symbole oraz licznik zużycia energii (kWh) w c.w.u.
- nacisnąć ponownie przez 1 sekundę: wyświetlają się symbole oraz licznik chłodzenia (NIEUŻYWANY).

Aby wyjść z funkcji przytrzymać klawisz przez ponad 3 sekundy.



Wartości liczników, wyrażone w kWh, odnoszące się do zużycia energii mają wyłącznie charakter orientacyjny.

STATUSY I SUB-STATUSY

- STATUS jest fazą funkcjonowania kotła w momencie wizualizacji.
- SUB-STATUS jest chwilowym funkcjonowaniem, to znaczy operacją, którą kocioł wykonuje w momencie wizualizacji.

LISTA STATUSÓW

STATUS	WYSWIETLENIE
STAN OCZEKIWANIA	t00
ŽĄDANIE CIEPŁA	t01
PALNIK W ROZRUCHU	t02
FUNKCJONOWANIE W C.O.	t03
FUNKCJONOWANIE W C.W.U.	t04
PALNIK WYŁĄCZONY	t05
WYBIEG POMPY	t06
WYŁĄCZENIE PALNIKA Z POWODU OSiągnięcia SETPOINT TEMPERATURY	t08
ANOMALIA CHWILOWA	t09
ANOMALIA TRWAŁA (ANOMALIA DO RĘCZNEGO ZRESETOWANIA)	t10
FUNKCJA KOMINARIZA NA MINIMALNEJ MOCY	t11
FUNKCJA KOMINARIZA NA MAKSYMALNEJ MOCY W C.O.	t12
FUNKCJA KOMINARIZA NA MAKSYMALNEJ MOCY W C.W.U.	t13
RĘCZNE ŽĄDANIE CIEPŁA	t15
OCHRONA PRZED ZAMARZANIEM AKTYWNA	t16
FUNKCJA ODPOWIETRZANIA AKTYWNA	t17
KARTA ELEKTRONICZNA PRZEGRZANA (POCZEKAĆ NA OCHŁODZENIE)	t18
KOCIOŁ W FAZIE RESET	t19

LISTA PODSTATUSÓW

PODSTATUS	WYSWIETLENIE
STAN OCZEKIWANIA	U00
CZAS OCZEKIWANIA NA NASTĘPNE WŁĄCZENIE W C.O.	U01
WSTĘPNA WENTYLACJA	U13
WST. WŁĄCZENIE PALNIKA	U17
PRÓBA WŁĄCZENIA PALNIKA	U18
KONTROLA PŁOMIENIA	U19
FUNKCJONOWANIE WENTYLATORA PODCZAS PRÓB WŁĄCZANIA	U20
FUNKCJONOWANIE Z USTAWIONĄ TEMPERATURĄ ZADANĄ	U30
FUNKCJONOWANIE Z OGROŃCZONĄ TEMPERATURĄ ZADANĄ	U31
FUNKCJONOWANIE PRZY MAKSYMALNEJ DOSTĘPNEJ MOCY	U32
NAMIERZONY GRADIENT POZIOM 1	U33
NAMIERZONY GRADIENT POZIOM 2	U34
NAMIERZONY GRADIENT POZIOM 3	U35
OCHRONA PŁOMIENIA AKTYWNA	U36
CZAS STABILIZACJI	U37
ROZRUCH KOTŁA PRZY MINIMALNEJ MOCY	U38
POST-WENTYLACJA	U41
WYŁĄCZENIE WENTYLATORA	U44
REDUKCJA MOCY Z POWODU WYSOKIEJ TEMPERATURY SPALIN	U45
WYBIEG POMPY	U60

8. KONSERWACJA

8.1 Informacje ogólne

Zaleca się przeprowadzenie przeglądu i konserwacji kotła w regularnych odstępach czasu. Konserwacja i czyszczenie kotła muszą być wykonywane obowiązkowo co najmniej raz w roku przez Autoryzowaną Firmę Instalacyjną lub Serwis Autoryzowany.

8.2 Komunikat wykonania konserwacji

Ta funkcja ma za zadaniem poinformowanie użytkownika w postaci wyświetlenia na wyświetlaczu symbolu  , że kocioł wymaga przeglądu (jeżeli funkcja jest uaktywniona, odnieść się do podręcznika instalatora).

8.3 Pouczenia odnośnie konserwacji

Sprawdzać okresowo czy ciśnienie, odczytywane na manometrze, przy zimnej instalacji, wynosi **1 - 1,5 bar**. Jeżeli jest niższe, działać na kurku napełniania instalacji jak opisane w rozdziale "Napełnienie instalacji". Zaleca się powolne otwieranie kurka, w taki sposób, aby ułatwić odpowietrzenie.



Kocioł jest wyposażony w hydrauliczny presostat, który w przypadku braku wody nie pozwala na funkcjonowanie kotła.




W przypadku powtarzającego się spadku ciśnienia, zgłosić się o interwencję do AUTORYZOWANEGO SERWISU TECHNICZNEGO.

8.4 Napełnienie instalacji

Pokrętło do napełnienia jest w niebieskim kolorze i jest umieszczone pod kotłem jak widać na rysunku obok. W celu napełnienia instalacji, działać w następujący sposób:

- Pociągnąć do siebie gałkę **(A)** w celu wyciągnięcia jej z oprawy.
- Przekręcić powoli gałkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (w lewo) w celu napełnienia instalacji. Nie używać żadnych przyrządów, tylko zrobić to rękoma.
- Napełnić system do momentu aż ciśnienie odczytywane na manometrze **(B)** nie osiągnie wartości zawierającej się między 1,0 a 1,5 bar.
- Zamknąć kurek i sprawdzić czy nie występują wycieki wody.

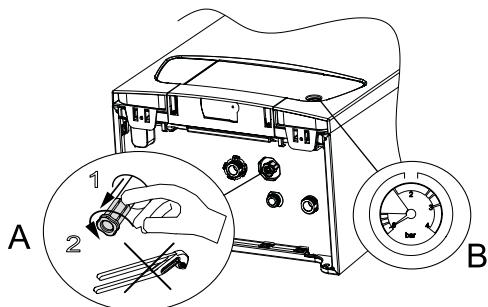



BO-7713402

Sprawdzać okresowo, na zimnej instalacji, ciśnienie odczytywane na manometrze **(B)**. W przypadku niskiego ciśnienia, działać na kurku w celu przywrócenia ciśnienia do wymaganych wartości.

8.5 Odpowietrzanie instalacji

Konieczne jest wydalenie powietrza znajdującego się w kotle, w przewodach lub w kurkach w celu uniknięcia przykrych hałasów, które mogą wystąpić podczas fazy ogrzewania lub pobierania wody. W tym celu należy postępować w następujący sposób:

- Otworzyć zawory wszystkich grzejników podłączonych do systemu grzewczego.
- Ustawić termostat pokojowy na możliwie jak najwyższą temperaturę.
- Począć aż grzejniki będą ciepłe.
- Ustawić termostat pokojowy na możliwie jak najniższej temperaturze.
- Począć około 10 minut, dopóki grzejniki nie będą zimne.
- Odpowietrzyć grzejniki. Rozpocząć od dolnych pięter.
- Otworzyć złącze odpowietrzające trzymając szmatkę ułożoną na złączu.
- Począć na wypływanie wody z zawodu odpowietrzającego, następnie zamknąć złącze odpowietrzające.
- Po odpowietrzeniu, sprawdzić czy ciśnienie instalacji jest jeszcze dostateczne.

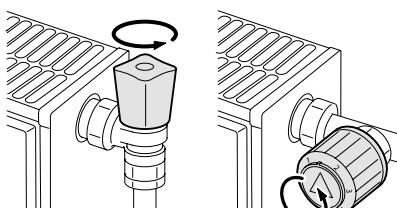

BO-0000026



Uważać, ponieważ woda może być jeszcze gorąca.




Jeżeli ciśnienie hydrauliczne w instalacji grzewczej jest niższe od 0,8 bar, zaleca się przywrócenie pierwotnego ciśnienia (zalecane ciśnienie hydrauliczne zawarte między 1,0 a 1,5 bar) jak opisane w rozdziale 8.3.

9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Na wyświetlaczu występują dwa rodzaje sygnalizacji: chwilowe lub trwałe. Pierwsza wizualizacja pokazana na wyświetlaczu jest literą z dwucyfrowym kodem numerycznym. Litera wskazuje rodzaj anomalii, chwilową (**H**) lub trwałą (**E**). Kod numeryczny wskazuje zespół przynależności anomalii sklasyfikowanej w oparciu o funkcję bezpieczeństwa. Druga wizualizacja jest zamienna z pierwszą migającą, składa się z dwucyfrowego kodu numerycznego, który określa typ anomalii (patrz tabele anomalii dalej).


ANOMALIA CHWILOWA (H.x.x.)

Anomalia chwilowa jest określona na wyświetlaczu za pomocą litery "H" z liczbą obok (zespół). Anomalia chwilowa jest typem anomalii, która nie powoduje stałego zablokowania kotła, ale rozwiązuje się ją, gdy tylko zostanie usunięta przyczyna, która ją spowodowała.

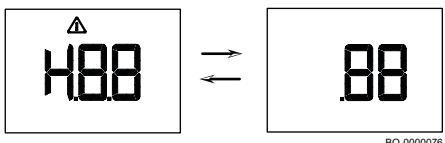

ANOMALIA TRWAŁA (E.x.x)

Anomalia trwała jest określona na wyświetlaczu za pomocą litery "E" z liczbą obok (zespół). Nacisnąć przez 1 sekundę klawisz RESET. W przypadku częstego wyświetlania tej anomalii, zgłosić się do autoryzowanego Serwisu Technicznego.

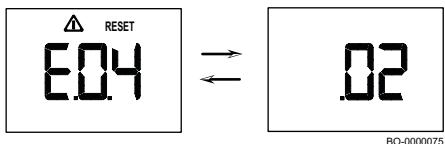

9.1 Kody usterek

ANOMALIA CHWILOWA

WIZUALIZACJA WYŚWIETLACZA KOTŁA		OPIS ANOMALII CHWILOWYCH	PRZYCZYNA Kontrola / Rozwiązywanie
Kod zespołu	Kod szczegółowy		
H.01	.00	Brak chwilowej komunikacji między zaworem gazu a kartą kotła.	BŁĄD NA GŁÓWNEJ KARCIE Skonfigurować CN1/CN2 Wymienić główną kartę
H.01	.05	Osiągnięta maksymalna wartość delta temperatury między zasilaniem a powrotem.	NIEDOSTATECZNA CYRKULACJA Sprawdzić cyrkulację kotła/instalacji Uaktywnić cykl ręcznego odpowietrzania INNE PRZYCZYNY Sprawdzić czystość wymiennika Sprawdzić funkcjonowanie czujników temperatury Sprawdzić podłączenie czujników temperatury
H.01	.08	Zbyt szybkie zwiększenie temperatury zasilania w c.o. 10-minutowa chwilowa blokada.	NIEDOSTATECZNA CYRKULACJA Sprawdzić cyrkulację kotła/instalacji Uaktywnić cykl ręcznego odpowietrzania INNE PRZYCZYNY Sprawdzić czystość wymiennika Sprawdzić funkcjonowanie czujników temperatury Sprawdzić podłączenie czujników temperatury
H.01	.14	Osiągnięta maksymalna wartość temperatury zasilania.	NIEDOSTATECZNA CYRKULACJA Sprawdzić cyrkulację kotła/instalacji Uaktywnić cykl ręcznego odpowietrzania
H.01	.18	Brak cyrkulacji wody (chwilowy).	NIEDOSTATECZNA CYRKULACJA Sprawdzić ciśnienie instalacji Uaktywnić cykl ręcznego odpowietrzania Sprawdzić funkcjonowanie pompy Sprawdzić cyrkulację kotła/instalacji BŁĄD CZUJNIKÓW TEMPERATURY Sprawdzić funkcjonowanie czujników temperatury Sprawdzić podłączenie czujników temperatury
H.01	.21	Zbyt szybkie zwiększenie temperatury zasilania w c.w.u. 10-minutowa chwilowa blokada.	NIEDOSTATECZNA CYRKULACJA Sprawdzić ciśnienie instalacji Uaktywnić cykl ręcznego odpowietrzania Sprawdzić funkcjonowanie pompy Sprawdzić cyrkulację kotła/instalacji BŁĄD CZUJNIKÓW TEMPERATURY Sprawdzić funkcjonowanie czujników temperatury Sprawdzić podłączenie czujników temperatury

H.02	.02	Czekanie na wprowadzenie parametrów konfiguracji (CN1,CN2).	BRAK KONFIGURACJI CN1/CN2 Skonfigurować CN1/CN2
H.02	.03	Parametry konfiguracji (CN1,CN2) wprowadzone nieprawidłowo.	Sprawdzić konfigurację CN1/CN2 Skonfigurować prawidłowo CN1/CN2
H.02	.04	Parametry karty nieczytelne.	BŁĄD NA GŁÓWNEJ KARCIE Skonfigurować CN1/CN2 Wymienić główną kartę
H.02	.06	Niskie ciśnienie obwodu c.o.	Sprawdzić ciśnienie instalacji i zresetować Sprawdzić ciśnienie zbiornika wyrównawczego Sprawdzić ubytki kotła/installacji
H.03	.00	Brak identyfikacji części bezpieczeństwa kotła.	BŁĄD NA GŁÓWNEJ KARCIE Wymienić główną kartę
H.03	.01	Brak komunikacji obwodu komfort (błąd wewnętrzny karty kotła).	BŁĄD NA GŁÓWNEJ KARCIE Wymienić główną kartę
H.03	.02	Chwilowa utrata płomienia.	PROBLEMY ELEKTRODY Sprawdzić połączenia elektryczne elektrody Sprawdzić stan elektrody ZASILANIE GAZU Sprawdzić ciśnienie zasilania gazu Sprawdzić kalibrację zaworu gazu PRZEWÓD ODPROWADZANIA SPALIN Sprawdzić końcówkę odprowadzania spalin i ssania powietrza Sprawdzić napięcie elektryczne zasilania

ANOMALIA TRWAŁA (WYMAGA RESET)

WIZUALIZACJA WYSWIETLACZA KOTŁA		OPIS ANOMALII TRWAŁYCH WYMAGAJĄCYCH RESET	PRZYCZYNA Kontrola / Rozwiążanie
Kod zespołu	Kod szczegółowy		
E.00	.04	Czujnik temperatury powrotu niepodłączony	PROBLEM CZUJNIKA/PODŁĄCZENIA Sprawdzić funkcjonowanie czujnika temperatury Sprawdzić podłączenie silnika/karty
E.00	.05	Zwarcie czujnika temperatury powrotu	PROBLEM CZUJNIKA/PODŁĄCZENIA Sprawdzić funkcjonowanie czujnika Sprawdzić podłączenie silnika/karty
E.01	.04	Utrata płomienia namierzona 5-krotnie w ciągu doby (z włączonym palnikiem)	ZASILANIE GAZU Sprawdzić ciśnienie zasilania gazu Sprawdzić kalibrację zaworu gazu Sprawdzić końcówkę odprowadzania spalin i ssania powietrza Sprawdzić napięcie elektryczne zasilania
E.01	.11	Błędna liczba obrotów wentylatora	PROBLEM KARTY/WENTYLATORA Zmienić zespół powietrza-gazu
E.01	.12	Temperatura namierzona przez czujnik powrotu jest wyższa od temperatury zasilania	PROBLEM CZUJNIKÓW/PODŁĄCZENIA Sprawdzić zmianę pozycji czujników Sprawdzić prawidłową pozycję czujnika zasilania Sprawdzić temperaturę powrotu do kotła Sprawdzić funkcjonowanie czujników
E.01	.17	Brak cyrkulacji wody (stały)	NIEDOSTATECZNA CYRKULACJA Sprawdzić ciśnienie instalacji Uaktywnić cykl ręcznego odpowietrzania Sprawdzić funkcjonowanie pompy Sprawdzić cyrkulację kotła/installacji BŁĄD CZUJNIKÓW Sprawdzić funkcjonowanie czujników temperatury Sprawdzić podłączenie czujników temperatury
E.01	.20	Osiągnięta maksymalna wartość dla temperatury spalin	WYMIENNICKI PO STRONIE SPALIN ZAPCHANÝ Sprawdzić czystość wymiennika
E.02	.00	Kocioł w fazie reset	WIZUALIZACJA RESET W TOKU Począć na zakończenie reset
E.02	.07	Niskie ciśnienie obwodu c.o. (stałe)	Sprawdzić ciśnienie instalacji i zresetować Sprawdzić ciśnienie zbiornika wyrównawczego Sprawdzić ubytki kotła/installacji
E.02	.16	Timeout komunikacji z pamięcią wewnętrzną karty kotła	BŁĄD NA GŁÓWNEJ KARCIE Sprawdzić ewentualne zakłócenia elektromagnetyczne Wymienić główną kartę

Sekcja UŻYTKOWNIKA (ρι)

E.02	.17	Brak stałej komunikacji między zaworem gazu a kartą kotła	BŁĄD NA GŁÓWNEJ KARCIE Sprawdzić ewentualne zakłócenia elektromagnetyczne Wymienić główną kartę
E.02	.19	Zmiana statusu dip-switch j=1 (paragraf 6.6.1)	ZMIANA KONFIGURACJI KOTŁA Naciskać na klawisz reset przez 2 sekundy
E.02	.20	Zmiana statusu dip-switch j=2 (paragraf 6.6.1)	ZMIANA KONFIGURACJI KOTŁA Naciskać na klawisz reset przez 2 sekundy
E.02	.21	Zmiana statusu dip-switch j=3 (paragraf 6.6.1)	ZMIANA KONFIGURACJI KOTŁA Naciskać na klawisz reset przez 2 sekundy
E.02	.47	Połączenie z zewnętrznym urządzeniem niewykonane	BŁĄD PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO Sprawdzić połączenie X14-A / X12-B Wymienić kartę podłączeń elektrycznych
E.02	.48	Konfiguracja zewnętrznego urządzenia niewykonana	Sprawdzić instrukcję urządzenia zewnętrznego
E.04	.00	Anomalia zaworu gazu	BŁĄD NA GŁÓWNEJ KARCIE Wymienić główną kartę
E.04	.01	Zwarcie czujnika temperatury zasilania	PROBLEM CZUJNIKÓW/PODŁĄCZENIA Sprawdzić połączenie silnika/karty Sprawdzić funkcjonowanie czujnika
E.04	.02	Czujnik temperatury zasilania niepodłączony	PROBLEM CZUJNIKÓW/PODŁĄCZENIA Sprawdzić połączenie silnika/karty Sprawdzić funkcjonowanie czujnika
E.04	.03	Przekroczenie Maksymalnej Temperatury zasilania	NIEDOSTATECZNA CYRKULACJA Sprawdzić cyrkulację kotła/instalacji Uaktywnić cykl ręcznego odpowietrzania Sprawdzić funkcjonowanie czujników
E.04	.04	Zwarcie czujnika spalin	NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE CZUJNIKA SPALIN Sprawdzić funkcjonowanie czujnika spalin Sprawdzić połączenie silnika/karty
E.04	.05	Czujnik spalin niepodłączony	PROBLEM CZUJNIKA/PODŁĄCZENIA Sprawdzić funkcjonowanie czujnika spalin Sprawdzić połączenie silnika/karty
E.04	.06	Osiągnięta wartość krytyczna temperatury spalin	ZAPCHANIE KOMINA Sprawdzić zapchanie komina NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE CZUJNIKA SPALIN Sprawdzić funkcjonowanie czujnika
E.04	.08	Osiągnięta maksymalna wartość temperatury bezpieczeństwa	NIEDOSTATECZNA CYRKULACJA Sprawdzić ciśnienie instalacji Uaktywnić cykl ręcznego odpowietrzania Sprawdzić funkcjonowanie pomp Sprawdzić cyrkulację kotła/instalacji INNE PRZYZCZONY Sprawdzić funkcjonowanie termostatu bezpieczeństwa Sprawdzić połączenie termostatu bezpieczeństwa Sprawdzić połączenie termostatu bezpieczeństwa
E.04	.10	Włączenie palnika nieudane po 5 próbach	ZASILANIE GAZU Sprawdzić ciśnienie zasilania gazu Sprawdzić połączenie elektryczne zaworu gazu Sprawdzić kalibrację zaworu gazu Sprawdzić funkcjonowanie zaworu gazu PROBLEMY ELEKTRODY Sprawdzić połączenia elektryczne elektrody Sprawdzić stan elektrody INNE PRZYZCZONY Sprawdzić funkcjonowanie wentylatora Sprawdzić stan odprowadzania spalin (zapchanie)
E.04	.12	Brak włączenia z powodu namierzenia zakłócającego płomienia	Sprawdzić obwód uziemienia Sprawdzić napięcie elektryczne zasilania
E.04	.13	Rotor wentylatora zablokowany	PROBLEM KARTY/WENTYLATORA Sprawdzić połączenie karty z wentylatorem Zmieścić zespół powietrza-gazu
E.04	.17	Usterka obwodu sterującego zaworu gazu	BŁĄD NA GŁÓWNEJ KARCIE Wymienić główną kartę



Podłączyć do kotła Modułu Pokojowego, w przypadku anomalii wyświetla się zawsze kod "254". Sprawdzić na wyświetlaczu kod anomalii.

10. WYCOFANIE Z UŻYTKU

10.1 Procedura demontażu

Przed przystąpieniem do likwidacji urządzenia, upewnić się, żeby było ono odłączone do zasilania elektrycznego i żeby był zakrecony kurek gazu nad kotłem.

11. LIKWIDACJA

11.1 Likwidacja i recykling



Tylko wykwalifikowani technicy są upoważnieni do ingerowania w urządzenie i instalację.

Przed przystąpieniem do rozmontowania urządzenia, dopilnować i sprawdzić odłączenie zasilania elektrycznego, zamknięcie kurka wlotu gazu oraz bezpiecznego pozostawienia wszystkich połączeń kotła i instalacji.

Urządzenie musi być zlikwidowane według obowiązujących normatywów, przepisów i rozporządzeń. Urządzenie i jego dodatkowe wyposażenie nie mogą być zlikwidowane jako odpady komunalne.

Ponad 90% materiałów urządzenia nadaje się do recyklingu.

12. OCHRONA ŚRODOWISKA

12.1 Oszczędność energetyczna

Regulacja ogrzewania

Wyregulować temperaturę zasilania kotła w oparciu o rodzaj instalacji. Dla instalacji z grzejnikami, zaleca się ustawić maksymalną temperaturę zasilania wody grzewczej na około 60°C, zwiększyć tę wartość w przypadku nie osiągnięcia żądanej temperatury. W przypadku instalacji z panelami grzejnymi podłogowymi, nie przekraczać temperatury ustawionej przez projektanta instalacji. Zaleca się użycie Zewnętrznej Sondy i/lub Modułu Pokojowego do automatycznego dopasowania temperatury zasilania w oparciu o warunki atmosferyczne lub temperaturę wewnętrzną. W ten sposób nie wytwarza się więcej ciepła od tego rzeczywiście wymaganego. Używać termostatów pokojowych do regulacji temperatury, aby uniknąć przegrzewania pomieszczeń. Każdy stopień w nadmiarze powoduje większe zużycie energetyczne, równe około 6%. Dopasować temperaturę otoczenia również w oparciu o rodzaj użytkowania lokali. Na przykład, sypialnia lub pokój mniej używane mogą być ogrzewane z niższą temperaturą. Zastosować programowanie godzinowe (jeżeli jest dostępne) i ustawić temperaturę otoczenia w godzinach nocnych niższą niż ta w ciągu dnia o około 5°C. Niższa wartość nie opłaca się pod względem oszczędności finansowej. Tylko w przypadku dłuższej nieobecności, jak na przykład wyjazd na urlop, należy dodatkowo obniżyć temperaturę. Nie przykrywać grzejników w celu umożliwienia prawidłowego obiegu powietrza. Nie pozostawić niedomkniętych okien w celu wietrzenia pomieszczeń, tylko otworzyć je na oścież przez krótki okres czasu.

Ciepła Woda Użytkowa

Odpowiednią oszczędność uzyskuje się ustawiając temperaturę komfortową wody użytkowej unikając mieszania jej z zimną wodą. Każde dodatkowe podgrzewanie powoduje marnotrawstwo energii i szybsze tworzenie się kamienia (główna przyczyna nieprawidłowego działania kotła).

13. ZAŁĄCZNIK

13.1 KARTA PRODUKTU

BAXI EVOLUTION PRIME		1.24	24	26	28	30
Ogrzewanie pomieszczeń - zastosowanie dla temperatur				Średnia		
Podgrzewanie wody - deklarowany profil obciążeń		-	XL	XL	XL	XL
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń		A	A	A	A	A
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody		-	A	A	A	A
Znamionowa moc cieplna (<i>Prated lub Psup</i>)	kW	24	20	20	24	24
Ogrzewanie pomieszczeń - roczne zużycie energii	GJ	74	62	62	74	74
Podgrzewanie wody - roczne zużycie energii	kWh ⁽¹⁾ GJ ⁽²⁾	- -	33 17	33 17	33 17	33 17
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	%	93	93	93	93	93
Efektywność energetyczna podgrzewania wody	%	-	86	85	85	87
Poziom mocy akustycznej LWA w pomieszczeniu	dB	50	48	48	50	50

(1) Energii elektrycznej

(2) Paliwa

Aparatul poate fi utilizat de copii cu vîrstă de cel puțin 8 ani, de persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoane lipsite de experiență și cunoștințe numai dacă sunt supravegheate sau au primit instrucțiuni cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele aferente utilizării. Nu le permiteți copiilor să se joace cu aparatul. Operațiile de curățare și întreținere care cad în sarcina utilizatorului nu trebuie să fie efectuate de copii fără supraveghere.

CUPRINS

1.	NORME DE SECURITATE.....	115
1.1	CERINȚE GENERALE REFERITOARE LA SIGURANȚĂ.....	115
1.2	RECOMANDĂRI	115
1.3	RESPONSABILITATE	115
2.	INTRODUCERE	116
2.1	GENERALITĂȚI	116
2.2	SIMBOLURI UTILIZATE.....	116
3.	CARACTERISTICI TEHNICE.....	116
3.1	STANDARDE ȘI OMOLOGĂRI.....	116
3.2	DATE TEHNICE	117
4.	DESCRIEREA PRODUSULUI	119
4.1	DESCRIERE GENERALĂ.....	119
4.2	PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE	119
4.3	COMPONENTE PRINCIPALE	119
5.	DESCRIERE PANOU DE CONTROL	120
6.	FUNCȚIONAREA.....	120
6.1	UTILIZAREA PANOU DE CONTROL TASTE ȘI BUTOANE ROTATIVE	120
6.2	PORNIRE.....	120
	PROCEDURA DE APRINDERE	121
6.3	ÎNCHIDERE COMPLETĂ.....	121
6.4	PROTECȚIE LA ÎNGHEȚ	121
7.	SETARE	121
7.1	CITIREA DATELOR DE FUNCȚIONARE.....	121
	STĂRI ȘI SUBSTĂRI	122
8.	ÎNTREȚINERE	123
8.1	GENERALITĂȚI	123
8.2	MESAJUL PENTRU ÎNTREȚINERE	123
8.3	INFORMAȚII PENTRU ÎNTREȚINERE	123
8.4	ÎNCĂRCAREA INSTALAȚIEI.....	123
8.5	AERISIREA CENTRALEI	123
9.	DEPANARE.....	124
9.1	CODURI DE ANOMALII	124
10.	SCOATerea DIN FUNCȚIUNE	127
10.1	PROCEDURA DE DEMONTARE	127
11.	ELIMINAREA	127
11.1	ELIMINAREA ȘI RECICLAREA	127
12.	PROTECȚIA MEDIULUI.....	127
12.1	ECONOMISIREA ENERGIEI	127
13.	ANEXĂ	127
13.1	FIȘĂ DE PRODUS	127

1. NORME DE SECURITATE

1.1 Cerințe generale referitoare la siguranță

MIROS DE GAZ

- Oprîți centrala.
- Nu acționați nici un dispozitiv electric (de exemplu, nu aprindeți lumina).
- Stingeți eventualele flăcări deschise și deschideți ferestrele.
- Adresați-vă Centrului de Asistență Tehnică autorizat.

MIROS DE ARDERE

- Oprîți centrala.
- Aerisiti încăperea prin deschiderea ușilor și ferestrelor.
- Adresați-vă Centrului de Asistență Tehnică autorizat.

MATERIALE INFLAMABILE

Nu folosiți și/sau nu păstrați materiale ușor inflamabile (diluanți, hârtie, etc.) în apropierea centralei.

ÎNTREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA CENTRALEI

Înainte de efectuarea oricărei intervenții, oprîți alimentarea centralei cu energie electrică.



Efectuați o întreținere anuală a aparatului prin contactarea unui tehnician calificat care emite un certificat de întreținere semnat.

1.2 Recomandări



Numai tehnicienii calificați au permisiunea de a lucra la aparat și instalație.



Acest aparat nu este destinat a fi utilizat de persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoane lipsite de experiență și cunoștințe, decât dacă sunt supravegheate sau au primit instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului de la o persoană responsabilă pentru siguranța lor.



Nu deconectați fizic aparatul de la alimentarea cu energie electrică, în scopul de a asigura funcționarea caracteristicilor de siguranță, cum ar fi antiblocarea pompei și antiînghețul.



Fragmentele de ambalaj (pungi din plastic, polistiren, etc.) nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor, întrucât constituie potențiale surse de pericol.



Verificați periodic presiunea instalației (presiunea minimă 0,8 bari, presiune recomandată 1 - 1,5 bari).



Nu scoateți și nu acoperiți plăcile și etichetele de identificare de pe aparat. Acestea trebuie să rămână vizibile pe toată durata de viață a aparatului.



Nerespectarea acestor avertismente atrage după sine pierderea garanției aparatului. Înainte de punerea în funcțiune, îndepărtați pelicula protectoare de pe centrală. Nu utilizați în acest scop instrumente sau materiale abrazive, întrucât ar putea deteriora suprafețele vopsite.

1.3 Responsabilitate

1.3.1 RESPONSABILITATEA PRODUCĂTORULUI

Produsele noastre sunt prevăzute cu marculajul . Compania noastră, în efortul de a-și îmbunătăți mereu produsele, își rezervă dreptul de a modifica datele conținute în acest document în orice moment și fără preaviz. Aceste instrucțiuni au doar scopul să furnizeze clienților informații privitoare la produs și în nici un caz nu pot fi considerate ca un contract cu terțe părți. Răspunderea noastră ca producător nu poate fi invocată în următoarele cazuri:

- Nerespectarea instrucțiunilor de instalare a aparatului.
- Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare a aparatului.
- Lipsa de întreținere sau întreținerea insuficientă a aparatului.

1.3.2 RESPONSABILITATEA INSTALATORULUI

Instalatorul este responsabil pentru instalarea și prima punere în funcțiune a aparatului. Instalatorul trebuie să respecte următoarele instrucțiuni:

- Să citească și să urmeze instrucțiunile din manualele livrate împreună cu aparatul.

- Să instaleze aparatul în conformitate cu legile și normele în vigoare.
- Să efectueze punerea în funcțiune inițială și eventualele verificări necesare.
- Să explice utilizatorului modul de instalare.
- Dacă este necesară întreținerea, să informeze utilizatorul despre obligația de a efectua o verificare a aparatului și de a-l păstra în bună stare de funcționare.
- Să-i ofere utilizatorului toate manualele de instrucțuni.

1.3.3 RESPONSABILITATEA UTILIZATORULUI

Pentru a asigura o instalatie pe deplin functională, urmați aceste instructiuni:

- Citiți și urmați instrucțiunile din manualele livrate împreună cu aparatul.
- Solicitați asistență unui instalator calificat pentru montarea și punerea în funcțiune inițială.
- Solicitați instalatorului să vă explice modul de funcționare a centralei.
- Solicitați efectuarea întreținerii și a inspecțiilor necesare de către un instalator/serviciul de asistență tehnică.
- Păstrați manualul în stare bună și aproape de aparat.

2. INTRODUCERE

2.1 Generalități

Acest manual este destinat utilizatorului unei centrale EVOLUTION PRIME.

2.2 Simboluri utilizate



ATENȚIE

Risc de deteriorare sau de funcționare defectuoasă a aparatului. Fiți atenți la avertizările de pericol privitoare la eventualele daune care pot fi cauzate persoanelor.



PERICOL DE ARSURI

Înainte de a interveni asupra părților expuse la căldură, lăsați aparatul să se răcească.



PERICOL DE ELECTROCUTARE

Părți electrice aflate sub tensiune, pericol de soc electric.



PERICOL DE ÎNGHET

Posibilă formare a gheții din cauza temperaturii reduse.



INFORMAȚII IMPORTANTE

Informații care trebuie citite cu multă atenție, în vederea asigurării unei exploatari corecte a centralei termice.



INTERZICERI GENERALE

Se interzice efectuarea operațiilor sau utilizarea obiectelor indicate lângă simbol.

3. CARACTERISTICI TEHNICE

3.1 Standarde și omologări

3.1.1 Certificări

Se certifică faptul că aparatelor specificate mai jos sunt în conformitate cu modelul descris în declarația de conformitate CE.

Număr CE	0085CQ0192
Clasă NOx	6
Tip de conexiuni pentru gaze arse	B23 – B23P – B33 - C13 – C33 – C43 – C53 – C63 – C83 – C93

3.2 Date tehnice

Categorie		EVOLUTION PRIME 1.24		EVOLUTION PRIME 24	EVOLUTION PRIME 26	EVOLUTION PRIME 28	EVOLUTION PRIME 30
		Numai încălzire	Boiler ACM *				
II _{2H3B/P}							
Tip de gaz	-			G20 - G30 - G31			
Debit termic nominal apă menajeră (Qn)	kW	-	28.9	24.7	26.7	28.9	31.0
Debit termic nominal încălzire (Qn)	kW	24.7	24.7	20.6	20.6	24.7	24.7
Debit termic redus (Qn)	kW	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
Putere termică nominală apă menajeră (Pn)	kW	-	28.0	24.0	26.0	28.0	30.0
Putere termică nominală 80/60 °C (Pn)	kW	24.0	24.0	20.0	20.0	24.0	24.0
Putere termică nominală 80/60 °C (Pn) Valoare implicită reglată pentru încălzire	kW	24.0	24.0	20.0	20.0	20.0	20.0
Putere termică nominală 50/30 °C (Pn)	kW	26.1	26.1	21.8	21.8	26.1	26.1
Putere termică redusă 80/60 °C (Pn)	kW	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
Putere termică redusă 50/30 °C (Pn)	kW	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
Randament nominal 50/30 °C (Hi)	%	105.8	105.8	105.8	105.8	105.8	105.8
Presiune maximă a apei în circuitul de încălzire	bar	3	3	3	3	3	3
Presiune minimă a apei în circuitul de încălzire	bar	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Capacitate vas de expansiune	l	8	8	8	8	8	8
Presiune minimă vas de expansiune	bar	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Presiune maximă a apei în circuitul de apă menajeră	bar	-	-	8.0	8.0	8.0	8.0
Presiune minimă dinamică în circuitul de apă menajeră	bar	-	-	0.15	0.15	0.15	0.15
Debit minim al apei în circuitul de apă menajeră	l/min	-	-	2.0	2.0	2.0	2.0
Randament apă menajeră cu ΔT = 25 °C	l/min	-	-	13.8	14.9	16.1	17.2
Randament apă menajeră cu ΔT = 35 °C	l/min	-	-	9.8	10.6	11.5	12.3
Debit specific "D" (EN 13203-1)	l/min	-	-	11.5	12.4	13.4	14.3
Domeniu de temperaturi circuit de încălzire	°C	25÷80	25÷80	25÷80	25÷80	25÷80	25÷80
Domeniu de temperaturi circuit de apă menajeră	°C	-	35÷60	35÷60	35÷60	35÷60	35÷60
Diametru conductă de evacuare/admisie concentrică	mm	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100
Diametru conducte de evacuare/admisie separate	mm	80/80	-	80/80	80/80	80/80	80/80
Debit masic max. gaze arse	kg/s	0.012	0.014	0.012	0.013	0.014	0.015
Debit masic min. gaze arse	kg/s	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
Temperatură max. gaze arse	°C	80	80	80	80	80	80
Presiune de alimentare cu gaz natural 2H	mbar	20	20	20	20	20	20
Presiune de alimentare cu gaz GPL 3B/P	mbar	30	30	30	30	30	30
Tensiune de alimentare cu energie electrică	V	230	230	230	230	230	230
Frecvență de alimentare cu energie electrică	Hz	50	50	50	50	50	50
Putere electrică nominală	W	84	94	84	86	94	100
Greutate netă / cu apă	Kg	26/28	26/28	26/28	26/28	26/28	26/28
Dimensiuni (înălțime / lățime / adâncime)	mm	700/395/279	700/395/279	700/395/279	700/395/279	700/395/279	700/395/279
Grad de protecție împotriva umidității (EN 60529)	-	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D

CONSUM DE GAZ LA DEBIT TERMIC Qmax și Qmin

Numai
încălzire Boiler ACM *

Qmax (G20) - 2H	m3/h	2.61	3.06	2.61	2.82	3.06	3.28
Qmin (G20) - 2H	m3/h	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
Qmax (G30) - 3B	kg/h	1,95	2,28	1,95	2,10	2,28	2,44
Qmin (G30) - 3B	kg/h	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Qmax (G31) - 3P	kg/h	1,92	2,25	1,92	2,07	2,25	2,41
Qmin (G31) - 3P	kg/h	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

* Accesoriu disponibil la cerere

3.2.1 Parametri Tehnici

În conformitate cu Regulamentul (UE) Nr. 813/2013.

BAXI - EVOLUTION PRIME			1.24	24	26	28	30
Cazan cu condensare			Da	Da	Da	Da	Da
Cazan pentru temperatură scăzută ⁽¹⁾			Nu	Nu	Nu	Nu	Nu
Cazan de tip B1			Nu	Nu	Nu	Nu	Nu
Instalație cu cogenerare pentru încălzirea incintelor			Nu	Nu	Nu	Nu	Nu
Instalație de încălzire cu funcție dublă			Nu	Da	Da	Da	Da
Putere termică nominală	<i>P_{rated}</i>	kW	24	20	20	24	24
Putere termică utilă la puterea termică nominală și regim de temperatură ridicată ⁽²⁾	<i>P₄</i>	kW	24,0	20,0	20,0	24,0	24,0
Putere termică utilă la 30% din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută ⁽¹⁾	<i>P₁</i>	kW	8,0	6,7	6,7	8,0	8,0
Randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor	<i>η_S</i>	%	93	93	93	93	93
Randament util la puterea termică nominală și regim de temperatură ridicata ⁽²⁾	<i>η₄</i>	%	88,0	88,1	88,1	88,0	88,0
Randament util la 30% din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută ⁽¹⁾	<i>η₁</i>	%	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8
Consum auxiliar de energie electrică							
Sarcină totală	<i>elmax</i>	kW	0,038	0,028	0,028	0,038	0,038
Sarcină parțială	<i>elmin</i>	kW	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
Modul standby	<i>P_{SB}</i>	kW	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Alți parametri							
Pierderea de căldură în standby	<i>P_{stby}</i>	kW	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
Consum de energie electrică al arzătorului de aprindere	<i>P_{ign}</i>	kW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Consum anual de energie	<i>Q_{HE}</i>	GJ	74	62	62	74	74
Nivelul de putere acustică în interior	<i>L_{WA}</i>	dB	50	48	48	50	50
Emisii de oxizi de azot	<i>NO_X</i>	mg/kWh	40	38	38	40	40
Parametri apă caldă menajeră							
Profil de sarcină declarat			-	XL	XL	XL	XL
Consum zilnic de energie electrică	<i>Q_{elec}</i>	kWh	-	0,151	0,163	0,151	0,166
Consum anual de energie electrică	<i>AEC</i>	kWh	-	33	36	33	33
Eficiența energetică pentru încălzirea apei	<i>η_{wh}</i>	%	-	86	85	85	87
Consum zilnic de combustibil	<i>Q_{fuel}</i>	-	-	22,770	22,82	22,930	22,16
Consum anual de combustibil	<i>AFC</i>	GJ	-	17	17	17	17

- (1) Temperatură scăzută înseamnă o temperatură de return de 30°C pentru cazanele cu condensare, de 37°C pentru cazanele pentru temperatură scăzută și de 50°C pentru alte instalații de încălzire (la intrarea în instalația de încălzire).
- (2) Regim de temperatură ridicată înseamnă o temperatură de return de 60°C la intrarea în instalația de încălzire și o temperatură de alimentare de 80°C la ieșirea din instalația de încălzire.

4. DESCRIEREA PRODUSULUI

4.1 Descriere generală

Această centrală este destinată încălzirii apei la o temperatură inferioară celei de fierbere la presiune atmosferică. Centrala trebuie racordată la o instalatie de încălzire și la o instalatie de distribuție a apei calde menajere, compatibile cu prestațiile și puterea sa. Caracteristicile acestei centrale sunt:

- emisii poluante reduse;
- încălzire de înalt randament;
- descărcarea produselor de ardere printr-un racord coaxial sau dublat;
- panou frontal de comandă cu display;
- greutate și dimensiuni

4.2 Principiul de funcționare

4.2.1 Ardere

Arzătorul încălzește apa din circuitul de încălzire, care circulă în schimbătorul de căldură. Atunci când temperaturile gazelor de ardere sunt sub punctul de rouă (aproximativ 55 °C), vaporii de apă din gazele de ardere condensează în partea de gaze arse a schimbătorului de căldură. Chiar și căldura recuperată în timpul acestui proces de condensare (căldură latentă sau căldură de condensare) este transferată apei din circuitul de încălzire. Gazele de ardere răcite sunt evacuate din conductă de evacuare. Apa de condensare este evacuată cu ajutorul unui sifon.

4.2.2 Încălzirea și apa caldă menajeră


La centralele de tip încălzire și apă caldă menajeră, un schimbător de căldură în plăci integrat încălzește apa menajeră. Prin intermediul unei valve cu trei căi, apa încălzită este transportată spre instalatia de încălzire sau spre schimbătorul de căldură în plăci. Un detector de curgere semnalează deschiderea unui robinet de apă caldă către placă electronică. Aceasta comută valva cu trei căi în poziția de apă caldă și pornește pompa. Valva cu trei căi este dotată cu arc și consumă energie electrică de la o poziție la alta doar la trecerea dintr-o poziție în alta. Are prioritate cererea de producere a apei calde menajere.

4.2.3 Încălzire și producere de apă caldă menajeră cu boiler extern

Centralele de tip numai încălzire, la care este conectat un boiler extern pentru producerea apei calde menajere (optional), nu au un schimbător de căldură cu plăci încorporat. Prin intermediul unei vane cu trei căi, apa încălzită este direcționată către instalatia de încălzire sau către boilerul extern (dacă este prezent). Sonda de temperatură a boilerului extern conectată la centrală (secțiunea 6.6.9. Conectarea unui boiler extern) trimite către placă electronică un semnal de cerere de căldură, care comută vana cu trei căi pe poziția ACM și pornește pompa. Vana cu trei căi este dotată cu arc și consumă energie electrică doar la trecerea dintr-o poziție în alta. Dacă boilerul este conectat la centrală, are prioritate cererea de producere a apei calde menajere.


4.3 Componete principale

1. Schimbător de căldură (încălzire)
2. Grup hidraulic
3. Schimbător cu plăci
4. Supapă de siguranță
5. Tur încălzire/boiler ACM
6. Iesire apă caldă menajeră (ACS) (G1/2")
7. Intrare apă menajeră
8. Retur încălzire
9. Pompa
10. Vană cu trei căi motorizată
11. Robinet de umplere
12. Intrare apă menajeră cu robinet de umplere a instalației
13. Retur boiler (G3/4")

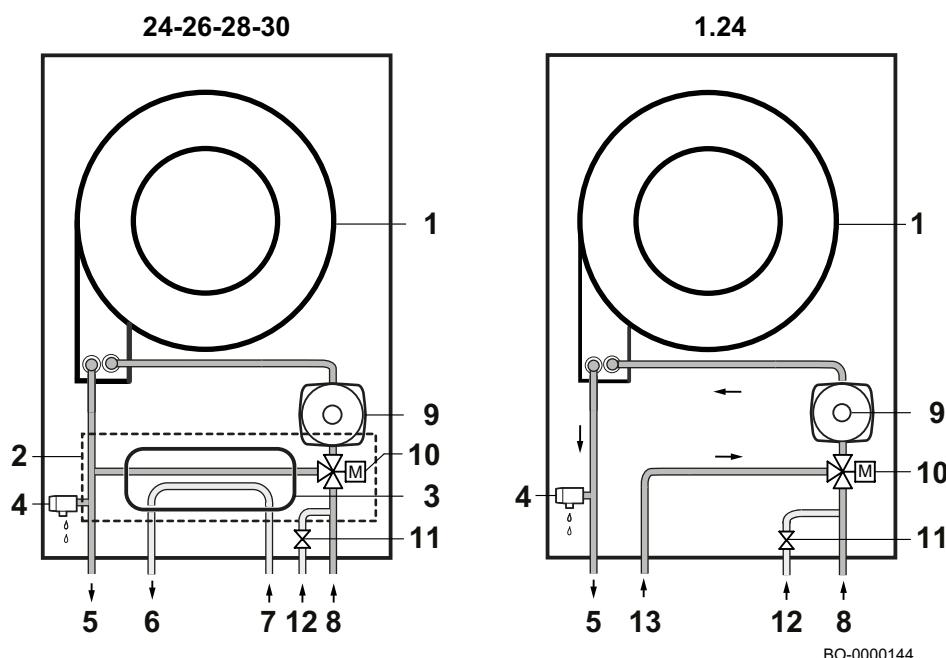


5. DESCRIERE PANOU DE CONTROL

LEGENDĂ TASTE/BUTOANE	
	Reglare manuală a temperaturii apei din circuitul de încălzire
	Reglare manuală a temperaturii apei din circuitul de apă menajeră
	Activarea funcției de curățare a coșului
RESET	Buton de RESETARE 1 secundă = Resetare manuală a anomaliei 5 secunde = Activare manuală a funcției de dezaerisire

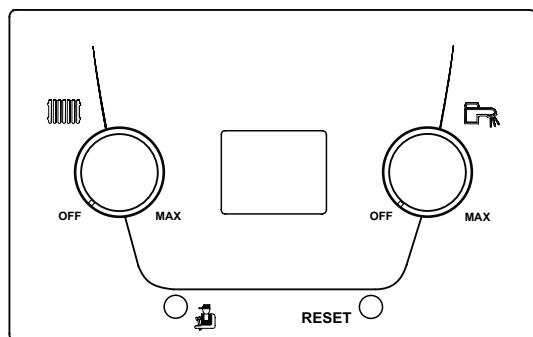

LEGENDĂ SIMBOLURI AFİŞATE PE DISPLAY	
	Funcționare încălzire activată *
	Funcționare apă menajeră activată *
	Temperatura externă
	Solicitare intervenție de întreținere
	Anomalie
RESET	Resetare manuală anomalie
	Aprindere arzător

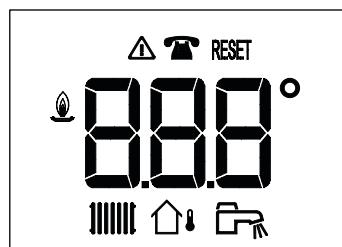

* Clipirea simbolului arată că centrala este în funcțiune ca urmare a cererii de căldură.

6. FUNCȚIONAREA

6.1 Utilizarea panou de control

TASTE ȘI BUTOANE ROTATIVE

Butonul rotativ reglează valoarea de referință în circuitul de încălzire de la minimum 25°C la maximum 80°C:

- roțiți în sens orar pentru mărirea valorii temperaturii și în sens antiorar pentru scăderea acesteia.
- Cu ajutorul butonului rotativ setați valoarea temperaturii dorite (setpoint). Pe display apare valoarea de setpoint care clipește timp de 5 secunde, după care este afișată temperatura de tur.
- Pentru a exclude încălzirea, roțiți butonul până la capăt în sens antiorar (simbolul dispare).

Butonul rotativ reglează valoarea de referință în circuitul de apă menajeră de la minimum 35°C la maximum 60°C:

- roțiți în sens orar pentru mărirea valorii temperaturii și în sens antiorar pentru scăderea acesteia.
- Cu ajutorul butonului rotativ setați valoarea temperaturii dorite (setpoint). Pe display apare valoarea de setpoint care clipește timp de 5 secunde, după care este afișată temperatura apei de încălzire (în timpul consumului de apă menajeră pe display este afișată temperatura efectivă a apei calde menajere).
- Pentru a exclude producerea de apă caldă menajeră, roțiți butonul până la capăt în sens antiorar (simbolul dispere).

În cazul conectării sondei externe, butonul rotativ modifică curba climatică setată în funcție de dispozitivul de ambient conectat la centrală.

Numai la prima pornire a centralei se activează "faza de inițializare". Această procedură efectuează o serie de teste la finalul cărora este activată funcția de dezaerisire a instalației cu o durată de 5 minute. Pentru a activa manual funcția, țineți apăsat timp de 5 secunde butonul RESET (după activare, funcția nu poate fi întreruptă).

6.2 Pornire

Pentru o pornire corectă, procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Verificați ca presiunea hidraulică din instalație să corespundă cu cea recomandată (capitolul 8.4).
- Alimentați centrala cu curent.
- Deschideți robinetul de gaz (de culoare galbenă, de obicei poziționat sub centrală).

Procedura de aprindere

Atunci când centrala este alimentată cu energie electrică pe display apar următoarele informații:

- toate simbolurile afișate (1 secundă);
- versiune software (1 secundă);
- Apare „**Inl**” (câteva secunde);
- Nu se afișează nimic (1 secundă);
- Apare „**Fx.x.**” (2 secunde);
- Apare „**Px.x.**” (2 secunde);
- Începe faza de **dezaerisire** a centralei și a instalației de încălzire. Displayul afișează "(t17)", durata acestei faze este de 5 minute (această funcție este activă numai la prima pornire a centralei);
- Apare "OFF" (butoanele rotative sunt rotite până la capăt în sens antiorar).

La sfârșitul etapei de aerisire, centrala este pregătită de funcționare.

- Rotiți butonul circuitului de încălzire pentru a seta valoarea temperaturii dorite a instalației.
- Rotiți butonul circuitului de apă caldă menajeră pentru a seta valoarea temperaturii dorite a apei calde menajere.

6.3 Închidere completă

Pentru a opri centrala, opriți alimentarea cu energie electrică prin intermediul întreupătorului bipolar instalat înainte de centrală și închideți robinetul de gaz.



În aceste condiții centrala nu este protejată împotriva înghețului.

6.4 Protecție la îngheț

Se recomandă evitarea golirii întregii instalații de încălzire, întrucât înlocuirea apei are ca efect depunerea de calcar, inutilă și dăunătoare, în interiorul centralei și al corpurilor de încălzire. Dacă în timpul iernii instalația termică nu trebuie utilizată în caz de pericol de îngheț, se recomandă să se amestece apa din instalație cu soluții antigel adecvate destinate acestei utilizări specifice (de exemplu, propileneglicol asociat cu inhibitori de depunere și coroziune). Controlul electronic al centralei include o funcție antiîngheț în circuitul de încălzire, care atunci când temperatura de tur a instalației este mai mică de 7 °C, pornește pompa. În cazul în care temperatura ajunge la 4 °C, aprinde arzătorul până când temperatura de tur ajunge la 10 °C. Atunci când această valoare este atinsă, arzătorul se oprește în timp ce pompa continuă să funcționeze timp de 15 minute.



Funcția este activă numai dacă centrala este alimentată cu energie electrică și cu gaz, presiunea instalației este cea recomandată, centrala nu este blocată.

7. SETARE

7.1 Citirea datelor de funcționare

Dacă apăsați pe butonul puteți vedea unele informații cu privire la funcționarea centralei.

- apăsați timp de 1 secundă pentru a afișa modul de funcționare (exemplu: „**t.17**” = Fază de aerisire în curs).
- apăsați din nou timp de 1 secundă pentru a afișa substratul de funcționare sau funcția operațională corespunzătoare (exemplu: „**u.00**” = Centrală în stand-by).
- apăsați din nou timp de 1 secundă pentru a afișa temperatura de funcționare la încălzire: simbolul clipește, urmat de valoarea temperaturii în °C.
- apăsați din nou timp de 1 secundă pentru a afișa setpoint-ul temperaturii de funcționare în regim ACM: simbolul clipește, urmat de valoarea temperaturii în °C.
- apăsați din nou timp de 1 secundă pentru a afișa nivelul de putere de la 0 la 100: clipește simbolul și numărul referitor la nivelul de putere.
- apăsați din nou timp de 1 secundă: apar simbolurile și contorul consumului de energie (kWh) în modul Încălzire.
- apăsați din nou timp de 1 secundă: apar simbolurile și contorul consumului de energie (kWh) în modul ACM.
- apăsați din nou timp de 1 secundă: apar simbolurile și contorul de răcire (NEUTILIZAT).

Pentru a ieși țineți apăsat butonul mai mult de 3 secunde.



Valorile conțoarelor, exprimate în kWh, referitoare la consumul de energie, sunt pur orientative.

STĂRI ȘI SUBSTĂRI

- STAREA este faza de funcționare a centralei în momentul afișării.
- SUBSTAREA este situația de funcționare a centralei într-un anumit moment, respectiv operația pe care o efectuează centrala în momentul afișării.

LISTA STĂRILOR

STAREA	AFIȘARE
STAND BY	t00
CERERE DE CĂLDURĂ	t01
ARZĂTOR ÎN CURS DE APRINDERE	t02
FUNCȚIONARE ÎN REGIM DE ÎNCĂLZIRE	t03
FUNCȚIONARE ÎN REGIM DE APĂ MENAJERĂ	t04
ARZĂTOR OPRIT	t05
POSTCIRCULAȚIE POMPĂ	t06
OPRIRE ARZĂTOR PENTRU A ATINGE TEMPERATURA DE REFERINȚĂ	t08
ANOMALIE TEMPORARĂ	t09
ANOMALIE PERMANENTĂ (ANOMALIE RESETABILĂ MANUALĂ)	t10
FUNCȚIE DE CURĂȚARE A COȘULUI LA PUTERE MINIMĂ	t11
FUNCȚIE DE CURĂȚARE A COȘULUI LA PUTERE MAXIMĂ DE ÎNCĂLZIRE	t12
FUNCȚIE DE CURĂȚARE A COȘULUI LA PUTERE MAXIMĂ DE APĂ MENAJERĂ	t13
CERERE MANUALĂ DE CĂLDURĂ	t15
ANTIÎNGHEȚ ÎNCĂPERE ACTIV	t16
FUNCȚIE DE AERISIRE ACTIVĂ	t17
PLACĂ ELECTRONICĂ SUPRAÎNCĂLZITĂ (AȘTEPTAȚI RĂCIREA)	t18
RESETARE CENTRALĂ ÎN CURS	t19

LISTĂ SUBSTĂRI

SUBSTAREA	AFIȘARE
STAND BY	U00
TIMP DE AȘTEPTARE URMĂTOAREA PORNIRE PENTRU ÎNCĂLZIRE	U01
PREVENTILARE	U13
PRE-APRINDERE ARZĂTOR	U17
ÎNCERCARE DE APRINDERE ARZĂTOR	U18
CONTROL FLACĂRĂ	U19
FUNCȚIONARE VENTILATOR ÎN TIMPUL ÎNCERCĂRILOR DE APRINDERE	U20
FUNCȚIONARE LA TEMPERATURĂ DE REFERINȚĂ SETATĂ	U30
FUNCȚIONARE LA TEMPERATURĂ DE REFERINȚĂ LIMITATĂ	U31
FUNCȚIONARE LA PUTERE MAXIMĂ DISPONIBILĂ	U32
DETECTARE GRADIENT NIVEL 1	U33
DETECTARE GRADIENT NIVEL 2	U34
DETECTARE GRADIENT NIVEL 3	U35
PROTECȚIE FLACĂRĂ ACTIVĂ	U36
TIMP DE STABILIZARE	U37
PORNIRE CENTRALĂ LA PUTERE MINIMĂ	U38
POSTVENTILARE	U41
OPRIRE VENTILATOR	U44
REDUCERE PUTERE PENTRU TEMPERATURĂ MARE GAZE ARSE	U45
POSTCIRCULAȚIE POMPĂ	U60

8. ÎNTREȚINERE

8.1 Generalități

Centrala nu necesită întreținere complexă. Cu toate acestea, trebuie să o verificați și să o întrețineți în mod regulat. Întreținerea și curățarea centralei trebuie efectuate obligatoriu cel puțin o dată pe an de către un profesionist calificat.

8.2 Mesajul pentru întreținere

Această funcție are scopul să informeze utilizatorul prin afișarea pe display a simbolului că centrala necesită întreținere (dacă funcția este activată, a se vedea manualul instalatorului).

8.3 Informații pentru întreținere

Verificați periodic ca presiunea, indicată pe manometru, atunci când instalația este rece, să fie de **1 - 1,5 bari**. Dacă este mai mică, reglați-o cu ajutorul robinetului de umplere a instalației, după cum este descris în capitolul "Încărcarea instalației". Se recomandă ca deschiderea acestui robinet să fie efectuată foarte lent, pentru a se înlături evacuarea aerului.



Centrala este dotată cu presostat hidraulic care în caz de lipsă a apăi nu admite funcționarea centralei.




Dacă se constată scăderi frecvente de presiune, solicitați intervenția SERVICIULUI DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ AUTORIZAT.

8.4 Încărcarea instalației

Butonul rotativ de încărcare este albastru deschis și se află sub centrală, după cum se arată în figura de alături. Pentru a încărca instalația, acționați așa cum este descris mai jos:

- Trageți în jos pe butonul rotativ **(A)** pentru a scoate din soclu.
- Rotiți încet butonul în sens antiorar (la stânga) pentru a încărca sistemul. Nu acționați cu unelte, ci doar manual.
- Umpleți sistemul până când presiunea de pe manometru **(B)** ajunge la o valoare între 1,0 și 1,5 bari.
- Închideți robinetul și verificați dacă nu există surgeri de apă.

Verificați periodic, cu instalația rece, presiunea de pe manometru **(B)**. În caz de joasă presiune, acționați robinetul pentru a aduce presiunea la valorile adecvate.


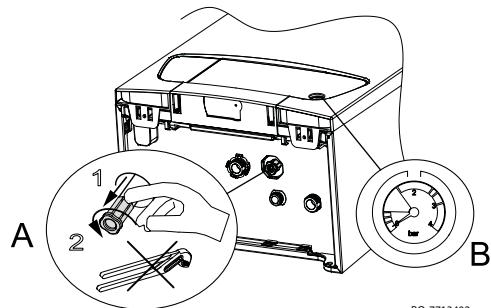


BO-7713402

8.5 Aerisirea centralei

Este esențial să eliminați tot aerul din centrală, conducte sau robinete pentru a preveni zgomotele deranjante care s-ar putea produce în timpul încălzirii sau a folosirii apei. Pentru aceasta, urmați acești pași:

- Deschideți robinetele de la toate radiatoarele conectate la sistemul de încălzire.
- Reglați termostatul de ambient la temperatura cea mai înaltă.
- Așteptați până când radiatoarele sunt calde.
- Reglați termostatul de ambient la temperatura cea mai joasă.
- Așteptați aproximativ 10 minute, până când radiatoarele devin reci.
- Aerisiți radiatoarele. Începeți cu etajele inferioare.
- Deschideți racordul de aerisire ținând pe acesta o cârpă.
- Așteptați până când ieșă apă din robinetul de golire, apoi închideți racordul de aerisire.
- După aerisire, verificați dacă presiunea instalației este suficientă.

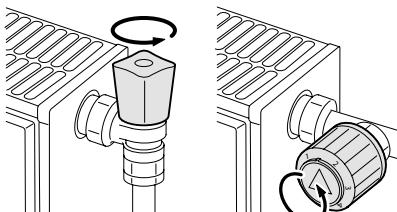

BO-0000026



Fiți atenți, deoarece apa poate fi fierbinte.




Dacă presiunea hidraulică din instalația de încălzire este mai mică de 0,8 bari se recomandă să restabiliți presiunea (presiune hidraulică recomandată între 1,0 și 1,5 bari) așa cum este descris în capitolul 8.3.

9. DEPANARE

Anomalii afisate pe display sunt de două tipuri: temporare și permanente. Prima afișare pe display este o literă urmată de un cod numeric din două cifre. Litera arată tipul anomaliei: temporară (**H**) sau permanentă (**E**). Codul numeric indică grupul de apartenență a anomaliei, după criteriul de siguranță. A doua afișare se alternează cu prima clipind și reprezintă un cod numeric din două cifre care specifică timpul anomaliei (a se vedea tabelul anomaliei din continuare).


ANOMALIA TEMPORARĂ (H.x.x.)

Anomalia temporară este identificată pe display prin litera „**H**” urmată de un număr (grupul). Anomalie temporară nu provoacă o blocare permanentă a centralei și dispare de îndată ce este eliminată cauza care a generat-o.

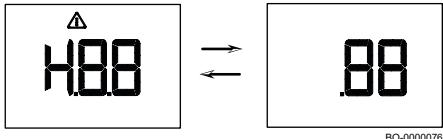

ANOMALIE PERMANENTĂ (E.x.x.)

Anomalia permanentă este identificată pe display prin litera „**E**” urmată de un număr (grupul). Apăsați timp de 1 secundă butonul RESET. În caz de afișări frecvente de anomalie, contactați serviciul de asistență tehnică autorizat.

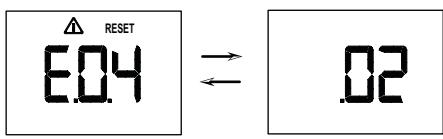

9.1 Coduri de anomalii

ANOMALIE TEMPORARĂ

AFIȘARE PE DISPLAYUL CENTRALEI		DESCREREA ANOMALIILOR TEMPORARE	CAUZA Verificare / Soluție
Cod grup	Cod specific		
H.01	.00	Lipsă de comunicare temporară dintre vana de gaz și placa electronică a centralei	EROARE LA PLACA PRINCIPALĂ Configurați CN1/CN2. Înlăturați placa electronică principală.
H.01	.05	Valoarea maximă a diferenței de temperatură dintre tur și return a fost atinsă	CIRCULAȚIE INSUFICIENTĂ Verificați circulația la centrală/instalație. Activăți un ciclu de dezaerisire manual. Verificați presiunea din instalație. ALTE CAUZE Verificați dacă schimbătorul este curat. Verificați funcționarea senzorilor de temperatură. Verificați conexiunile senzorilor de temperatură.
H.01	.08	Mărire prea rapidă a temperaturii de tur în regim de încălzire	CIRCULAȚIE INSUFICIENTĂ Verificați circulația la centrală/instalație. Activăți un ciclu de dezaerisire manual. Verificați presiunea din instalație. ALTE CAUZE Verificați dacă schimbătorul este curat. Verificați funcționarea senzorilor de temperatură. Verificați conexiunile senzorilor de temperatură.
H.01	.14	Valoare maximă temperatură de tur atinsă	CIRCULAȚIE INSUFICIENTĂ Verificați circulația la centrală/instalație. Activăți un ciclu de dezaerisire manual.
H.01	.18	Lipsă circulație apă (temporară)	CIRCULAȚIE INSUFICIENTĂ Verificați presiunea din instalație. Activăți un ciclu de dezaerisire manual. Verificați funcționarea pompei. Verificați circulația la centrală/instalație. EROARE SENZORI DE TEMPERATURĂ Verificați funcționarea senzorilor de temperatură. Verificați conexiunile senzorilor de temperatură.
H.01	.21	Mărire prea rapidă a temperaturii de tur în regim ACM	CIRCULAȚIE INSUFICIENTĂ Verificați presiunea din instalație. Activăți un ciclu de dezaerisire manual. Verificați funcționarea pompei. Verificați circulația la centrală/instalație. EROARE SENZORI DE TEMPERATURĂ Verificați funcționarea senzorilor de temperatură. Verificați conexiunile senzorilor de temperatură.
H.02	.02	Așteptare introducere parametri de configurare (CN1, CN2)	LIPSEȘTE CONFIGURAREA CN1/CN2 Configurați CN1/CN2.

H.02	.03	Parametri de configurare (CN1,CN2) introdusi incorect	Verificați configurarea CN1/CN2 Configurați CN1/CN2 corect.
H.02	.04	Parametri placă ilizibili	EROARE LA PLACA PRINCIPALĂ Configurați CN1/CN2. Înlocuiți placa electronică principală.
H.02	.06	Presiune joasă circuit de încălzire	Verificați presiunea din instalație și restabilitate. Verificați presiunea din vasul de expansiune. Verificați să nu fie prezente surgeri la centrală/instalație.
H.03	.00	Lipsă de identificare a părții de siguranță a centralei	EROARE LA PLACA PRINCIPALĂ Înlocuiți placa electronică principală.
H.03	.01	Lipsă de comunicare cu circuitul confort (eroare internă la placa centralei)	EROARE LA PLACA PRINCIPALĂ Înlocuiți placa electronică principală.
H.03	.02	Lipsă temporară flacără	PROBLEME LA ELECTROD Verificați conexiunile electrice ale electrodului. Verificați starea electrodului. ALIMENTARE CU GAZ Verificați presiunea de alimentare cu gaz. Reglarea vanei de gaz TIP DE EVACUARE GAZE ARSE Verificați conducta de evacuare a gazelor arse și de admisie a aerului. Verificați tensiunea de alimentare cu energie electrică

ANOMALIE PERMANENTĂ (NECESITĂ RESETARE)

AFIȘARE PE DISPLAYUL CENTRALEI		DESCREREA ANOMALIILOR PERMANENTE CARE NECESITĂ RESETARE	CAUZA Verificare / Soluție
Cod grup	Cod specific		
E.00	.04	Senzor temperatură de return neconectat	PROBLEMĂ LA SENZOR/CONEXIUNE Verificați funcționarea senzorului de temperatură. Verificați conexiunea senzor/placă electronică.
E.00	.05	Senzor temperatură de return în scurtcircuit	PROBLEMĂ LA SENZOR/CONEXIUNE Verificați funcționarea senzorului. Verificați conexiunea senzor/placă electronică.
E.01	.04	Pierdere de flacără de 5 ori în 24 de ore (cu arzătorul aprins)	ALIMENTARE CU GAZ Verificați presiunea de alimentare cu gaz. Reglarea vanei de gaz Verificați conducta de evacuare a gazelor arse și de admisie a aerului. Verificați tensiunea de alimentare cu energie electrică
E.01	.11	Turație incorrectă a ventilatorului	PROBLEMĂ LA PLACĂ/VENTILATOR Înlocuiți unitatea aer-gaz
E.01	.12	Temperatură detectată de senzorul de return mai mare decât temperatura de tur	PROBLEMĂ LA SENZORI/CONEXIUNI Verificați inversarea poziției senzorilor. Verificați corectitudinea poziției senzorului de tur. Verificați temperatura din return centrală Verificați funcționarea senzorilor.
E.01	.17	Lipsă circulație apă (permanentă)	CIRCULAȚIE INSUFICIENTĂ Verificați presiunea din instalație. Activăți un ciclu de dezaerisire manual. Verificați funcționarea pompei. Verificați circulația la centrală/instalație. EROARE SENZORI Verificați funcționarea senzorilor de temperatură. Verificați conexiunile senzorilor de temperatură.
E.01	.20	Valoare maximă temperatură gaze de ardere atinsă	SCHIMBĂTOR ÎN PARTEA GAZELOR ARSE ÎNFUNDAT Verificați dacă schimbătorul este curat.
E.02	.00	Resetare centrală în curs	AFIȘARE RESET Așteptați finalizarea resetării.
E.02	.07	Presiune joasă în circuitul de încălzire (permanent)	Verificați presiunea din instalație și restabilitate. Verificați presiunea din vasul de expansiune. Verificați să nu fie prezente surgeri la centrală/instalație.
E.02	.16	Timeout de comunicare cu memoria internă a plăcii centralei	EROARE LA PLACA PRINCIPALĂ Verificați să nu fie prezente eventuale perturbații electromagnetice. Înlocuiți placa electronică principală.

E.02	.17	Lipsă de comunicare permanentă dintre vana de gaz și placă electronică a centralei	EROARE LA PLACA PRINCIPALĂ Verificați să nu fie prezente eventuale perturbații electromagnetice. Înlocuiți placă electronică principală.
E.02	.19	Schimbare poziție dip-switch j=1 (secțiunea 6.6.1)	MODIFICAREA CONFIGURĂRII CENTRALEI Apăsați butonul reset timp de 2 secunde.
E.02	.20	Schimbare poziție dip-switch j=2 (secțiunea 6.6.1)	MODIFICAREA CONFIGURĂRII CENTRALEI Apăsați butonul reset timp de 2 secunde.
E.02	.21	Schimbare poziție dip-switch j=3 (secțiunea 6.6.1)	MODIFICAREA CONFIGURĂRII CENTRALEI Apăsați butonul reset timp de 2 secunde.
E.02	.47	Legătura cu dispozitivul extern nereușită	EROARE CONEXIUNE ELECTRICĂ Verificați conexiunea X14-A / X12-B. Înlocuiți placă conexiunilor electrice.
E.02	.48	Configurare a dispozitivului extern nereușită	Consultați instrucțiunile dispozitivului extern.
E.04	.00	Anomalie vană de gaz	EROARE LA PLACA PRINCIPALĂ Înlocuiți placă electronică principală.
E.04	.01	Senzor temperatură de tur în scurtcircuit	PROBLEMĂ LA SENZORI/CONEXIUNI Verificați conexiunea senzor/placă electronică. Verificați funcționarea senzorului.
E.04	.02	Senzor temperatură de tur neconectat	PROBLEMĂ LA SENZORI/CONEXIUNI Verificați conexiunea senzor/placă electronică. Verificați funcționarea senzorului.
E.04	.03	Configurarea Temperaturii Maxime de tur	CIRCULAȚIE INSUFICIENTĂ Verificați circulația la centrală/instalație. Activăți un ciclu de dezaerisire manual. Verificați funcționarea senzorilor.
E.04	.04	Senzor gaze de ardere în scurtcircuit	FUNCȚIONARE DEFECTUOASĂ A SENZORULUI DE GAZE ARSE Verificați funcționarea senzorului de gaze arse. Verificați conexiunea senzor/placă electronică.
E.04	.05	Senzor gaze de ardere neconectat	PROBLEMĂ LA SENZOR/CONEXIUNE Verificați funcționarea senzorului de gaze arse. Verificați conexiunea senzor/placă electronică.
E.04	.06	Valoare critică temperatură gaze de ardere atinsă	ÎNFUNDARE COȘ Verificați să nu fie înfundat coșul. FUNCȚIONARE DEFECTUOASĂ A SENZORULUI DE GAZE ARSE Verificați funcționarea senzorului.
E.04	.08	Valoare maximă temperatură de siguranță atinsă	CIRCULAȚIE INSUFICIENTĂ Verificați presiunea din instalație. Activăți un ciclu de dezaerisire manual. Verificați funcționarea pompei. Verificați circulația la centrală/instalație. ALTE CAUZE Verificați funcționarea termostatului de siguranță. Verificați conexiunile termostatului de siguranță.
E.04	.10	Lipsă aprindere arzător după 5 încercări	ALIMENTARE CU GAZ Verificați presiunea de alimentare cu gaz. Verificați conexiunea electrică a vanei de gaz. Reglarea vanei de gaz PROBLEME LA ELECTROD Verificați conexiunile electrice ale electrodului. Verificați starea electrodului. ALTE CAUZE Verificați funcționarea ventilatorului. Verificați starea conductei de evacuare a gazelor de ardere (înfundări).
E.04	.12	Lipsă aprindere ca urmare a detectării de flacără parazit	Verificați circuitul de legare la pământ. Verificați tensiunea de alimentare cu energie electrică.
E.04	.13	Rotor al ventilatorului blocat	PROBLEMĂ LA PLACĂ/VENTILATOR Verificați legătura dintre placă și ventilator. Înlocuiți unitatea aer-gaz
E.04	.17	Circuit de comandă a vanei de gaz defect	EROARE LA PLACA PRINCIPALĂ Înlocuiți placă electronică principală.



Când la centrală este conectată o unitate de ambient, în caz de anomalie se afișează întotdeauna codul "254". A se vedea codul anomaliei pe displayul centralei.

10. SCOATEREA DIN FUNCȚIUNE

10.1 Procedura de demontare

Înainte de a trece la demontarea aparatului, asigurați-vă că ați deconectat alimentarea cu energie electrică și că ați închis robinetul de alimentare cu gaz a centralei.

11. ELIMINAREA

11.1 Eliminarea și reciclarea



Numai tehnicienii calificați au permisiunea de a lucra la aparat și instalatie.

Înainte de a dezinstala aparatul, asigurați-vă că ați deconectat alimentarea cu energie electrică, că ați închis robinetul de alimentare cu gaz și că ați pus în siguranță toate conexiunile centralei și ale instalației.

Aparatul trebuie eliminat corect, în conformitate cu legile și reglementările în vigoare. Aparatul și accesoriile nu trebuie eliminate ca deșeuri menajere.

Peste 90% din materialele aparatului sunt reciclabile.

12. PROTECȚIA MEDIULUI

12.1 Economisirea energiei

Reglarea încălzirii

Reglați temperatura din turul centralei în funcție de tipul instalației. Pentru instalațiile cu calorifere se recomandă setarea unei temperaturi maxime a apei din turul circuitului de încălzire de circa 60°C; măriți această valoare în cazul în care nu se atinge confortul termic dorit. În cazul instalației de încălzire prin pardoseală cu panouri radiante, nu depășiți temperatura indicată de proiectant. Se recomandă utilizarea unei sonde externe și/sau a unei unități de ambient pentru reglarea automată a temperaturii din tur în funcție de condițiile atmosferice sau de temperatura din încăpere. În acest fel cantitatea de căldură produsă nu este mai mare decât cea necesară efectiv. Folosiți termostate de ambient pentru a regla temperatura fără a supraîncălzi încăperile. Fiecare grad în plus determină o creștere a consumului de energie cu circa 6%. La reglarea temperaturii luați în considerare de asemenea destinația încăperii. De exemplu, pentru dormitor sau pentru alte camere puțin utilizate poate fi aleasă o temperatură mai redusă. Folosiți programarea pe ore (dacă este disponibilă), iar pentru noapte setați o temperatură mai mică cu circa 5 °C față de cea aleasă pentru zi. O reducere mai mare a temperaturii nu mai este convenabilă din punct de vedere al costurilor. Numai în cazul unor absențe îndelungate, de exemplu când plecați în vacanță, temperatura trebuie redusă ulterior. Nu acoperiți radiatoarele pentru a permite circulația corectă a aerului. Pentru aerisirea încăperilor, nu lăsați ferestrele între deschise, ci deschideți-le complet pentru o scurtă perioadă de timp.

Apa caldă menajeră

Pentru o bună economisire, setați o temperatură confortabilă a apei calde menajere astfel încât să nu fie necesară amestecarea cu apă rece. Orice încălzire suplimentară determină o risipă de energie și formarea crescută a calcarului (cauza principală a funcționării anormale a centralei).

13. ANEXĂ

13.1 FIŞĂ DE PRODUS

BAXI EVOLUTION PRIME		1.24	24	26	28	30
Încălzirea incintelor - Aplicație de temperatură				Medie		
Încălzirea apei - Profilul de sarcină declarat		-	XL	XL	XL	XL
Clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor		A	A	A	A	A
Clasa de randament energetic aferent încălzirii apei		-	A	A	A	A
Putere termică nominală (<i>Prated</i> sau <i>Psup</i>)	kW	24	20	20	24	24
Încălzirea incintelor - Consum anual de energie	GJ	74	62	62	74	74
Încălzirea apei - Consum anual de energie	kWh ⁽¹⁾ GJ ⁽²⁾	- -	33 17	33 17	33 17	33 17
Randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor	%	93	93	93	93	93
Randament energetic aferent încălzirii apei	%	-	86	85	85	87
Nivel de putere acustică LWA în interior	dB	50	48	48	50	50

(1) Energie electrică

(2) Combustibil

BAXI

36061 Bassano del Grappa (VI) - ITALIA
Via Trozzetti, 20
Servizio clienti: tel. 0424-517800 – Telefax 0424-38089
www.baxi.it